



ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 91

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Министре

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2024 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1.(1) Одобрява допълнителни разходи в размер 1 017 816 лв. по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г. за Българския институт по метрология за окончателни плащания по договори за доставка на оборудване и софтуери за привеждане на информационната и комуникационната му инфраструктура в съответствие с европейското и националното законодателство.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на капиталовите разходи по централния бюджет за 2024 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“, по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 3. Министърът на икономиката и индустрията да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.

Заклучителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 106, ал. 2 и 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и чл. 67, ал. 10 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката и индустрията.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:
Димитър Главчев

Главен секретар на Министерския съвет:
Габриела Козарева

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВАКОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, дейността, организацията на работа на Комисията за регулиране на съобщенията, числеността и структурата на нейната администрация.

Чл. 2. Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък „комисията“, е специализиран независим държавен орган – юридическо лице, със седалище и адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

Г л а в а в т о р а

УСТРОЙСТВО, ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА

Раздел I

Устройство и дейност

Чл. 3. Комисията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.

Чл. 4. (1) Комисията изпълнява функции по регулиране, надзор и контрол чрез упражняване на правомощията си, определени във:

1. Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за пощенските услуги (ЗПУ), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), Закона за техническите изисквания към продуктите;

2. Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) № 910/2014); Регламент (ЕС) 2024/1183 на Европейския парламент и на Съвета от

11 април 2024 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 910/2014 по отношение на създаването на европейска рамка за цифрова самоличност (Регламент (ЕС) 2024/1183);

3. Регламент (ЕС) 2022/612 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент (ЕС) 2022/612);

4. Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент (ЕС) 2015/2120);

5. Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки;

6. Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО и други нормативни актове (Регламент (ЕС) 2022/2065/Акт за цифровите услуги);

7. Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (Директива 2002/21/ЕО).

(2) При изпълнение на функциите си комисията взаимодейства с други държавни органи, с Европейската комисия и националните регулаторни органи на държавите – членки на Европейския съюз, както и с неправителствени организации, национални или чуждестранни институции, по реда, определен в действащото законодателство.

(3) При осъществяване на своите правомощия комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове.

(4) С решения комисията може да приема и нормативни административни актове съгласно правомощията си.

(5) Комисията с решение приема правила за професионална етика, които да осигуряват условия за честно и професионално изпълнение на задълженията на членовете на комисията и на служителите от администрацията и за избягване на конфликт на интереси. Правилата за професионална етика съдържат ръководните етични принципи и правилата за поведение на членовете и служителите на комисията при изпълнение на служебните им задължения.

(6) Членовете на комисията изпълняват задълженията си съобразно закона и при спазване на принципите на законоустановеност, независимост, безпристрастност, обективност,

предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност, пропорционалност, неутралност по отношение на мрежите и услугите и свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото.

(7) При осъществяване на своите правомощия комисията е независима от изпълнителната власт и не може да иска или да приема указания от друг орган във връзка с упражняването на правомощията, които са ѝ възложени със закон.

Чл. 5. (1) Председателят на комисията:

1. представлява комисията или упълномощава лица, които да я представляват;

2. организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация;

3. одобрява и предлага проект за дневен ред, насрочва и ръководи заседанията на комисията;

4. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение, в администрацията на комисията;

5. създава, преобразува и закрива отдели и сектори;

6. утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на главния секретар и на длъжностите, които са му непосредствено подчинени;

7. организира и отговаря за изпълнението на бюджета на комисията;

8. информира обществеността за дейността на комисията;

9. сключва договори, необходими за дейността на комисията, или упълномощава лица, които да изпълняват тези функции;

10. командирова членовете на комисията в страната и в чужбина;

11. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина или упълномощава лица, които да изпълняват тези функции.

(2) Председателят изпълнява правомощията си по ал. 1, т. 4 и 7 по правила, приети с решение на комисията. Правомощията по ал. 1, т. 7 се изпълняват при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Председателят може да делегира правомощията си по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор на друго длъжностно лице в администрацията.

(3) Председателят със заповед може да упълномощи служител от администрацията, който да изпълнява функциите по ал. 1, т. 8. По предложение на председателя тези функции могат да бъдат възложени с решение на комисията на неин член.

(4) Със заповед на председателя могат да се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа на администрацията на комисията.

(5) Правомощията на председателя в негово отсъствие се осъществяват от заместник-председателя или член на комисията, за което се издава заповед за всеки конкретен случай. В случай че няма издадена изрична заповед, функциите на председателя при негово отсъствие се изпълняват от заместник-председателя.

Раздел II

Организация на работа на комисията

Чл. 6. (1) Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания. Заседанията на комисията са открити. За определени точки от дневния ред комисията може да проведе закрито заседание, когато приемането на решение изисква защитена от закон информация.

(2) Главният секретар присъства на заседанията на комисията без право на глас.

(3) На откритите заседания на комисията могат да присъстват и служители от администрацията на комисията, както и предварително поканени по преценка на комисията външни лица.

(4) На закритите заседания могат да присъстват служители, притежаващи съответното разрешение за достъп или които имат право да обработват информацията по ал. 1.

Чл. 7. (1) Заседанията на комисията са редовни и извънредни.

(2) Комисията провежда редовно заседание веднъж седмично по приет от комисията дневен ред. Проектът на дневен ред се предлага на комисията от председателя и се гласува в началото на заседанието. Материалите по проекта на дневния ред се предоставят на членовете на комисията най-късно 48 часа преди заседанието. Комисията преди провеждане на заседанията публикува проектите на дневен ред на страницата си в интернет.

(3) Допълнителни точки могат да бъдат включени в дневния ред по предложение на председателя и на всеки член от комисията най-късно предишния работен ден, но не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието. Предложението за допълнителни точки се подлага на гласуване в началото на заседанието и след приемането му от комисията допълнителните точки се включват за разглеждане в заседанието.

(4) Комисията се свиква на извънредно заседание от председателя по негова инициатива или по предложение на най-малко двама от членовете ѝ. В този случай членовете на комисията трябва да бъдат уведомени за датата, часа и проекта на дневен ред на заседанието най-късно предишния работен ден, но не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието. Материалите за извънредното заседание се представят в същия срок. Срокът по изречение второ и трето не се прилага, когато е необхо-

димо свикването на извънредно заседание и необходимостта е възникнала в рамките на 24 часа преди началото на заседанието.

(5) Заседанията на комисията може да се провеждат чрез видеоконференция с осигурена комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между членовете на комисията и участниците в заседанието, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на хартиен носител. За провеждане на заседание чрез видеоконференция се издава заповед от председателя на комисията.

Чл. 8. (1) Заседанията на комисията се откриват и провеждат в присъствието на повече от половината от нейните членове.

(2) При отсъствие на председателя на комисията заседанията се ръководят от заместник-председателя или оправомощения член на комисията.

Чл. 9. Отсъствие на член на комисията от заседание е допустимо, в случай че той:

1. е в служебна командировка;
2. е в законоустановен отпуск.

Чл. 10. (1) Комисията приема решения и протоколни решения с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете ѝ. Въздържане от гласуване не се допуска.

(2) По изключение и по предложение на председателя комисията може да приема решения и неприсъствено. За решенията, приети неприсъствено, това обстоятелство се отбелязва в протокола.

Чл. 11. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъствали нейни членове.

(2) Всеки член на комисията може да подпише протокола с особено мнение относно прието решение от комисията. Към протокола се прилагат мотивите за изразеното особено мнение.

(3) За всяко заседание на комисията се извършва аудиозапис и/или видеозапис от служители, определени със заповед на председателя на комисията.

Чл. 12. (1) Решенията на комисията се подписват от председателя ѝ, от главния секретар и от директора на дирекция „Правна“.

(2) Решенията по ал. 1 се съобщават на заинтересованите лица в законоустановените срокове и се публикуват на страницата на комисията в интернет.

(3) Протоколите от заседанията и решенията на комисията се публикуват на страницата ѝ в интернет с изключение на защитената от закон информация.

Чл. 13. Решенията на комисията се обнародват в „Държавен вестник“, когато това се изисква от действащото законодателство.

Г л а в а т р е т а

СТРУКТУРА, ЧИСЛЕНОСТ, ФУНКЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИ-
НИСТРАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА

Раздел I

Общи положения

Чл. 14. (1) Администрацията подпомага комисията за изпълнение на нейните правомощия, предвидени в нормативните актове.

(2) Администрацията е организирана в 1 дирекция обща администрация и 4 дирекции, включително главна дирекция, специализирана администрация, служител по сигурността на информацията, Звено за вътрешен одит, Инспекторат и финансов контролор.

(3) Общата численост на комисията и на нейната администрация е 255 щатни бройки. Числеността на администрацията е 250 щатни бройки и е разпределена, както следва:

1. Главен секретар	1
2. Финансов контролор	1
3. Звено за вътрешен одит	2
4. Служител по сигурността на информацията	1
5. Инспекторат	3
Обща администрация	
6. Дирекция „Финансови и административни дейности“	47
Специализирана администрация	
7. Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“	74
8. Дирекция „Правна“	25
9. Дирекция „Управление на ограничен ресурс“	36
10. Дирекция „Регулиране“	45
11. Дирекция „Международна дейност, цифрови услуги и координация“	15

Чл. 15. Служителите в администрацията на комисията работят по служебно или трудово правоотношение.

Раздел II

Главен секретар

Чл. 16. (1) Главният секретар е пряко подчинен на председателя на комисията и осъществява административното ръководство, като организира, координира и контролира дейността на администрацията на комисията и отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията.

(2) Главният секретар:

1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена, създава условия за нормална и ефективна работа на звената, осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;

2. координира оперативното взаимодействие на администрацията на комисията с администрациите на държавните органи, с неправителствените и обществените организации;

3. организира подготовката на заседанията на комисията, като осъществява координираната и контрола по подготовката на материалите и организира предоставянето на материалите от дневния ред;

4. изготвя проект на дневен ред за заседанията на комисията, който представя на председателя;

5. изисква информации и материали, необходими за анализ и подготовка на въпроси, които подлежат на разглеждане от комисията;

6. оказва съдействие на членовете на комисията при изпълнение на техните задължения;

7. организира и контролира съхранението на протоколите от заседанията на комисията и оригиналите на решенията ѝ заедно с документите към тях;

8. осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи, произтичащи от решенията на комисията и от заповедите на председателя;

9. изпълнява други задачи, възложени му с решение на комисията или със заповед на нейния председател;

10. инициира и организира работни срещи с участието на членове на комисията и служители с цел изготвяне и координиране на позиция по въпроси, чието разглеждане предстои на заседание на комисията;

11. контролира пропускателния режим в сградите на комисията и противопожарния режим;

12. контролира дейността по управлението на собствеността на комисията;

13. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от председателя на комисията директор на дирекция.

Раздел III

Служител по сигурността на информацията,
финансов контролор, Звено за вътрешен
одит и Инспекторат

Чл. 17. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на председателя на комисията или на изрично упълномощен от председателя член на комисията и ръководи регистратура за класифицирана информация, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.

(2) В изпълнение на възложените му със ЗЗКИ задачи служителят по сигурността на информацията:

1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ;

2. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

4. осъществява процедурата по проучване съгласно Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

5. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

6. осъществява планиране, организиране и координиране на дейностите по приважване на комисията в готовност за работа в режим „военно положение“ и при различни видове извънредни ситуации; изготвя предложения за прилагане на превантивни мерки за реагиране при кризи и на неотложни действия на служителите от администрацията на комисията; организира отсрочването от повикване във въоръжените сили на служители и техника, необходими за изпълнение на задачите във военно време;

7. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

(3) Служителят по сигурността на информацията осъществява функции по Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в комисията.

Чл. 18. (1) Финансовият контролор е на пряко подчинение на председателя на комисията и докладва за своята работа пред комисията. Финансовият контролор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на комисията, при разходване на бюджетните средства от републиканския бюджет, на средства, получавани по международни програми и проекти, както и на задачите, произтичащи от приложимата нормативна уредба.

(2) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контролор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.

Чл. 19. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на комисията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).

(2) Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в комисията в съответствие с чл. 13 от ЗВОПС.

(3) Звеното за вътрешен одит докладва резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки на председателя на комисията, а при необходимост – и на комисията.

(4) Звеното за вътрешен одит:

1. консултира комисията, като дава съвети, мнения, извършва обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това; одитният ангажимент за консултиране се извършва по инициатива на председателя на комисията, като целта и обхватът на всеки одитен ангажимент за консултиране се определят съвместно с председателя на комисията;

2. представя и обсъжда с председателя на комисията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост и с комисията, резултатите от всеки одитен ангажимент за увереност;

3. докладва резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки на председателя на комисията, а при необходимост и на комисията; ръководителите на одитираните структури изготвят план за действие за изпълнение на приетите препоръки, който се утвърждава от председателя на комисията; вътрешните одитори проследяват изпълнението на приетите препоръки от одитните ангажименти за увереност, като оценяват адекватността, ефективността и своевременността на предприетите действия и обсъждат с комисията риска от непредприемането на действия;

4. изготвя и представя на комисията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС.

Чл. 20. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя на КРС и осъществява административен контрол върху дейността на структурните звена и служителите в администрацията на комисията.

(2) Организацията на дейността на Инспектората се определя с вътрешни правила, утвърдени от председателя на КРС, които се оповестяват на интернет страницата на комисията.

(3) Дейността на Инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;

3. подобряване работата на администрацията.

(4) Инспекторатът:

1. извършва планови и извънпланови, комплексни и тематични проверки на структури, дейности и процеси в администрацията на комисията;

2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията на комисията;

4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията на комисията;

5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Кодекса за етично поведение на КРС;

6. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на комисията;

7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията;

8. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

9. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията на комисията;

10. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

11. приема, регистрира и разглежда сигнали за нарушения, подадени по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, и поддържа регистър на сигналите за нарушения;

12. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя на КРС.

(5) Инспекторатът изготвя стратегически и годишен план за дейгес.4 (с)-34.4в (т)-1.9

то на работата им, участие в разработването и актуализирането на документи в областта на човешките ресурси, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото законодателство, изготвяне на актове и документи за ползване на отпуск;

12. изготвяне на план за обученията на персонала;

13. организиране и провеждане на стажове в комисията;

14. осигуряване на административното обслужване на граждани, юридически лица, ведомства, комисията и нейната администрация, деловодната и архивната дейност, предоставяне на информация на външни потребители на административни услуги;

15. извършване на техническото оформяне и връчване на издаваните разрешения, удостоверения и лицензи по ЗЕС и ЗПУ;

16. осигуряване на съхранението и достъпа до водените регистри;

17. информационно-технологично осигуряване на дейностите по внедряване, експлоатация и развитие на информационни системи и на системи за защита на електронната информация, както и осигуряване на координация и контрол при използване на внедрените информационни системи и технически средства;

18. инсталация и поддръжка на системното и специализирано програмно осигуряване и оказване на системна помощ на служителите в комисията;

19. обезпечаване на сигурността и конфиденциалността на данните в информационните системи на комисията;

20. администриране и други дейности, свързани с комуникационни и информационни системи (КИС), съгласно Закона за защита на класифицирана информация;

21. поддържане на актуална информация на интранет и интернет страницата на комисията;

22. организиране, координиране и планиране на дейности по провеждане на обществените поръчки за доставки и услуги, вкл. свързани с реализиране на проектите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ);

23. въвеждане на информация за проектни предложения и бюджет, свързан с ИКТ проекти към Министерството на електронното управление;

24. организиране на материално-техническото и транспортното обслужване на комисията, съхраняването и изправността на ведомствения автомобилен транспорт;

25. осигуряване на дейностите по управлението на собствеността;

26. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на стратегията за дейността на комисията и в изготвянето на годишен доклад на комисията;

27. участие в процеса по управление на риска в комисията.

Раздел V

Специализирана администрация

Чл. 22. (1) Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ има централно звено в гр. София и пет административни звена – отдели в градовете: Бургас, Варна, Велико Търново, Враца и Пловдив.

(2) Териториалният обхват на дейността на звената по ал. 1 се определя със заповед на председателя на комисията.

(3) Главният директор на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ се подпомага от заместник главен директор.

Чл. 23. Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ осигурява дейностите по:

1. контрол по спазване на ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕУУ, ЗЕСМФИ, ЗМИП, ЗМФТ, други приложими нормативни и европейски актове, подзаконовни актове, издадените разрешения и лицензи, приложимите общи изисквания, наложените с решение специфични задължения и решения на комисията;

2. мониторинг и контрол на радиочестотния спектър за граждански нужди;

3. контрол на параметрите и изискванията за качеството на услугите;

4. контрол за спазване на изискванията за предоставяне на универсалната услуга;

5. контрол за спазване на международно определените процедурни правила за радиослужбите;

6. контрол на ефективното използване на радиочестотния спектър за граждански нужди и установяване на източниците на смущения;

7. контрол на състоянието на електромагнитната обстановка и трансграничните прониквания;

8. контрол на изпълнението на определените в Регламент (ЕС) 2015/2120 задължения на предприятията за предоставяне на достъп до отворен интернет, свързани с качеството на предоставяната услуга „достъп до интернет“ и прилаганите мерки за управление на трафика в мрежите; изготвяне и публикуване на годишни доклади относно изпълнението на посочените задължения и предоставянето на тези доклади на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения;

9. планиране и отчитане контролната дейност на комисията;

10. осигуряване на електромагнитната съвместимост на радиосъоръженията и съответствието им с нормативните изисквания; организиране и функциониране на лаборатория за електромагнитна съвместимост;

11. развитие и поддръжка на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди;

12. осигуряване на техническо и технологично обслужване на измервателната тех-

ника, обезпечаваша контролната дейност на комисията;

13. извършване на проверки (документални и технически), съставяне на измервателни протоколи и/или констативни протоколи, свързани с осъществявания контрол;

14. извършване на проверки във връзка с постъпили в комисията жалби, предложения и сигнали;

15. даване на предписания за отстраняване в определен срок на несъответствия по отношение на отклонения на технически параметри на електронните съобщителни мрежи и съоръжения от зададени стойности по ЗЕС, задължителни предписания за отстраняване на несъответствия по ЗПУ и предписания на мрежови оператори за несъответствия по ЗЕСМФИ;

16. съставяне на актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) при констатирани нарушения;

17. участие в осъществяването на проверки по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс, на помещения, използвани от лица за осъществяване на електронни съобщения, както и помещения, в които се намират доказателства за извършване на административни нарушения;

18. участие в проверки с други контролни органи при осъществяване на контролната дейност на комисията;

19. изготвяне на отговори по постъпили жалби, сигнали, предложения и запитвания, свързани с радиосмущения;

20. изготвяне на становища и съгласуване на отговори по постъпили в комисията жалби и сигнали по ЗЕС и ЗПУ във връзка с осъществяване на контрол;

21. съхраняване на оригиналите от преписките, свързани с контролната дейност на комисията;

22. организиране, координиране и планиране на дейности по провеждане на обществени поръчки за доставки и услуги;

23. участие в стопанското, материално-техническото и транспортното обслужване на териториалните звена;

24. ефективно използване и спазване на правилата за ползване на служебните автомобили;

25. контрол за спазване на работното време чрез системата за контрол на достъпа в комисията;

26. приемане и обобщаване на получени съобщения и/или сигнали за възникнали технически проблеми и прекъсвания от предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, както и от служители на комисията;

27. участие в съдебни дела във връзка със съставени актове за установяване на административни нарушения;

28. изземване и задържане на веществени доказателства, свързани с установяване на нарушения, по реда на ЗАНН;

29. съхранение на иззетите и задържани веществени доказателства и на вещите, отнети в полза на държавата;

30. участие в работата на комисии и работни групи на ведомствено, междуведомствено, национално и международно ниво;

31. участие в дейността на работните структури на специализираните международни, регионални и европейски организации в рамките на компетентността на дирекцията;

32. участие в изготвянето на становища и на официални позиции на комисията по проекти на документи на национално, европейско и международно ниво в рамките на компетентностите на дирекцията;

33. участие в изготвянето на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции и организации в рамките на компетентността на дирекцията;

34. участие в обмена на информация с европейските и международните институции, както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.;

35. участие в изготвяне на проекти на подзаконови нормативни актове;

36. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на стратегията за дейността на комисията и в изготвянето на годишен доклад на комисията от компетентността на дирекцията;

37. участие в процеса по управление на риска в комисията.

Чл. 24. Дирекция „Правна“ осигурява дейностите по:

1. извършване на правното обслужване във връзка с регулаторната дейност на комисията;

2. общото правно обслужване на комисията и нейната администрация;

3. изготвяне на правни становища и доклади, необходими за издаване на индивидуални и общи административни актове от комисията, както и по постъпили проекти на нормативни актове;

4. изготвяне на проекти на решения на комисията;

5. изготвяне или изменение на проекти на общи и нормативни административни актове, в т.ч. приемани от други държавни органи по предложение на комисията;

6. изготвяне на правни становища във връзка с приложението на ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕУУ, ЗЕСМФИ, ЗМИП и ЗМФТ, секторното европейско законодателство и други приложими към дейността на комисията нормативни актове;

7. правно обезпечаване на регулаторната дейност по анализ на съответни пазари, оценка на типови предложения, провеждане

на процедури по обществено обсъждане и консултации, включително нотификация пред Европейската комисия на проекти на решения съгласно Директива 2002/21/ЕО;

8. участие в специализирани комисии и провеждане на процедури за разрешаване на спорове съгласно ЗЕС и ЗЕСМФИ;

9. участие в подготовка на документи и провеждане на тръжни и конкурсни процедури от комисията;

10. правно обезпечаване на дейността по Закона за достъп до обществена информация;

11. изготвяне на проекти на договори и становища относно тяхната законосъобразност;

12. изготвяне на правни становища относно законосъобразното управление на собствеността на комисията;

13. изготвяне на заповеди на председателя и на главния секретар;

14. правно обезпечаване и подпомагане на председателя в качеството му на орган по назначаването и работодател;

15. осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт и други държавни органи;

16. събиране и поддържане на информация относно основния предмет на жалбите срещу решения на комисията, броя им, продължителността на процедурите по обжалване и броя на актовете на компетентния съд за спиране действието на решения на комисията;

17. изготвяне на проекти на наказателни постановления и проекти на резолюции за прекратяване на административнонаказателно производство и водене на регистри за издадените наказателни постановления и резолюции за прекратяване на административнонаказателно производство;

18. предоставяне на правни становища във връзка със законосъобразното осъществяване на контролните правомощия на комисията;

19. председателстване и участие в помирителни комисии по Закона за защита на потребителите;

20. участие в специализирани комисии за лицензиране на пощенски оператори по ЗПУ;

21. изготвяне на правни становища във връзка с осъществяването на надзор от комисията по ЗМИП и ЗМФТ;

22. изготвяне или съгласуване на отговори по постъпили жалби, сигнали, предложения и запитвания;

23. организиране, координиране и планиране на дейностите по провеждане на обществените поръчки и правно обезпечаване на дейността по Закона за обществените поръчки;

24. изготвяне на правни становища и осъществяване на дейности във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) 2022/2065;

25. участие в работата на комисии и работни групи на ведомствено, междуведомствено, национално и международно ниво;

26. участие в дейността на работните структури на специализираните международни, регионални и европейски организации в рамките на компетентността на дирекцията;

27. участие в изготвянето на становища и на официални позиции на комисията по проекти на документи на национално, европейско и международно ниво в рамките на компетентностите на дирекцията;

28. участие в изготвянето на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции и организации в рамките на компетентността на дирекцията;

29. участие в обмена на информация с европейските и международните институции, както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.;

30. участие в изготвяне на проекти на подзаконови нормативни актове от компетентността на комисията;

31. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на стратегията за дейността на комисията и в изготвянето на годишен доклад на комисията от компетентността на дирекцията;

32. участие в процеса по управление на риска в комисията.

Чл. 25. Дирекция „Управление на ограничен ресурс“ осигурява дейностите по:

1. изготвяне и актуализиране на регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър в съответствие с решенията и препоръките на Европейската комисия (ЕК), Европейския парламент (ЕП) и Съвета и тенденциите в развитието на електронните съобщения в световен и европейски мащаб; анализ и определяне на текущите и бъдещите потребности от честотен ресурс;

2. анализиране на решения, становища, съобщения, доклади и препоръки, свързани с управлението на радиочестотния спектър на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ), Комитета за електронни съобщения (ЕСС), ЕП и Съвета, Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG), Комитета по радиочестотния спектър (RSCOM) и други служби на ЕК, в т.ч. изготвяне на становища и предложения;

3. осигуряване на условия за хармонизирано ползване на радиочестотен спектър; анализиране и при необходимост изменение на съответните подзаконови нормативни актове или изготвяне на проекти на нови актове;

4. изготвяне и актуализиране на правила, предвидени в ЗЕС, за използване на радиочестотния спектър, включително определяне на технически параметри, за електронните съобщителни мрежи или радиосъоръжения от подвижна радиослужба; от радиослужба радио-

разпръскване; от неподвижна радиослужба; от спътникови радиослужби; от любителска радиослужба, както и правила за използване на радиочестотния спектър за производствени нужди след издаване на разрешение и правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяване на заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с международен акт; участие в работата на Съвета по националния радиочестотен спектър, изготвяне на проект на Актуализираната политика в областта на електронните съобщения и проект на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и проект за изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър; съгласуване ползването на граждански честоти от чужди държави и НАТО, и други междуведомствени въпроси;

5. международно координиране и регистриране на радиочестотен спектър, позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотния спектър, използван от негеостационарни спътникови системи в международни организации по електронни съобщения; анализ на технически параметри, изготвяне и електронно подаване на заявки за международна координация и регистрация; анализ на двуседмичните циркуляри на ITU;

6. национално координиране на радиочестотен спектър чрез специализирани софтуери за честотно планиране и за наличието на интермодуляционни продукти;

7. национално координиране и съгласуване на радиочестоти и радиочестотни ленти с всички заинтересовани държавни органи, ведомства и служби в рамките на Консултативния съвет за национално координиране и съгласуване (КСНКС) с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност; административно обслужване на КСНКС и поддържане на база данни;

8. вписване, заличаване и отразяване на промени в данните в публичния регистър на лицата, уведомили комисията за намеренията си да предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, и издаване на удостоверения за вписване в регистъра;

9. изготвяне на предложения за издаване, изменение, допълнение или прекратяване и становища за прехвърляне, отдаване под наем или спиране на разрешения за ползване на ограничен ресурс;

10. отразяване на промени в данните в публичните регистри на лицата, които имат разрешения за ползване на радиочестотен спектър;

11. регистриране, изменение и заличаване на регистрации за ползване на радиочестотен спектър и отразяване на промени в данните в публичния регистър; издаване на удостоверения за права за ползване на радиочестотен спектър;

12. регистриране на приемно-предавателни станции на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и вписване на уведомление за разположена точка за безжичен достъп с малък обхват; изменение на данните на регистрирани приемно-предавателни станции и вписани уведомления; заличаване на регистрация; отразяване на промени в данните в регистъра;

13. отразяване на промени в публикуваната информация за прехвърлените права по издадени разрешения или за отдадения под наем радиочестотен спектър;

14. проучване и предоставяне на информация на Съвета за електронни медии за техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на радиопрограми;

15. разпределение, планиране и назначаване на радиочестотен спектър, който е неразделна част от разрешението;

16. участие в подготовка на състезателни процедури в съответствие с глава пета от ЗЕС;

17. провеждане на изпити; преиздаване и отнемане на разрешителни за правоспособност на радиолюбители; предоставяне и отнемане на разпределените опознавателни и слушателски знаци; издаване на хармонизирани радиолюбителски свидетелства (HAREC) и СЕРТ лицензии; поддържане на актуална информация за предоставените опознавателни знаци на интернет страницата на комисията;

18. обществени обсъждания, консултации и допитвания по въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения, свързани с ползването на радиочестотен спектър;

19. актуализиране на информацията за Република България в честотната информационна система на Европейския офис по съобщения за ползването на радиочестотния спектър в страните – членки на СЕРТ;

20. поддържане на бази данни за нуждите на: специализираните софтуери за честотно планиране (за всеки вид мрежа и съответната радиослужба) и софтуера за наличие на интермодуляционни продукти; Информационната система „Лицензиране и регистри“ (за всеки вид мрежа и съответната радиослужба);

21. изпращане на уведомленията за предоставяне на обществени електронни съобщителни мрежи или услуги на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения;

22. изготвяне и актуализиране на регулаторната политика за ползването на номерационни ресурси;

23. изготвяне, промяна и хармонизация на Националния номерационен план (ННП) в съответствие с европейските изисквания, използването на нови технологии и оптимизация на използваното номерационно пространство;

24. предоставяне и отнемане на номера от ННП чрез издаване, изменение, допълнение, прехвърляне, спиране, прекратяване или отнемане на разрешения за ползване на номерационни ресурси;

25. поддържане на публични регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на номерационни ресурси и предоставените за ползване на предприятията номерационни ресурси;

26. предоставяне от международни организации на номерационни ресурси за електронните съобщения в Република България;

27. осигуряване на възможност за преносимост на номерата;

28. изпълнение на функциите на национален надзорен орган в областта на удостоверителните услуги в съответствие със ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) № 910/2014;

29. създаване, поддържане и публикуване на националния доверителен списък на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) № 910/2014;

30. организиране, координиране и планиране на дейности по провеждане на обществените поръчки за доставки и услуги;

31. изготвяне на отговори по жалби, сигнали, предложения и запитвания, свързани с покритие на цифрово ефирно телевизионно излъчване и на мобилни електронни съобщителни мрежи;

32. изготвяне на отговори по жалби, сигнали, предложения и запитвания, свързани с приемно-предавателни станции в обхвата на регистъра по чл. 33, ал. 6 и 7 от Закона за електронните съобщения;

33. участие в работата на комисии и работни групи на ведомствено, междуведомствено, национално и международно ниво;

34. участие в дейността на работните структури на специализираните международни, регионални и европейски организации в рамките на компетентността на дирекцията;

35. участие в изготвянето на становища и на официални позиции на комисията по проекти на документи на национално, европейско и международно ниво в рамките на компетентността на дирекцията;

36. участие в изготвянето на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции и организации в рамките на компетентността на дирекцията;

37. участие в обмена на информация с европейските и международните институции, както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.;

38. участие в изготвяне на проекти на подзаконовни нормативни актове;

39. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на стратегията за дейността на комисията и в изготвянето на годишен доклад на комисията от компетентността на дирекцията;

40. участие в процеса по управление на риска в комисията.

Чл. 26. Дирекция „Регулиране“ осигурява дейностите по:

1. събиране и обработване на информация за пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги и за пазара на пощенски услуги;

2. изготвяне на отчети и доклади за състоянието на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги и за пазара на пощенски услуги;

3. определяне, анализ и оценка на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги относно наличие на ефективна конкуренция и с цел определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара и тяхната нотификация пред Европейската комисия в съответствие с нормативните изисквания;

4. изготвяне на предложения за налагане, продължаване, изменение или отмяна на специфични задължения на предприятията, касаещи цените и разходите на предприятия със значително въздействие върху съответен пазар на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;

5. анализиране спазването от предприятия със значително въздействие на съответен пазар на електронни съобщителни мрежи и/или услуги на специфични задължения за ценова прозрачност, ценова равнопоставеност и ценови ограничения;

6. изпълнение на дейностите по Регламент (ЕС) 2022/2065 за координация и сътрудничество на национално ниво;

7. извършване на дейностите по Регламент (ЕС) 2022/2065 за предоставяне на статут на доверен подател на сигнали, предоставяне на статут на одобрен изследовател и за сертифициране на органи за извънсъдебно разрешаване на спорове между доставчици на онлайн платформи и получатели на услугата;

8. изготвяне на отговори по жалби, сигнали, предложения и запитвания, свързани с предоставянето на посреднически услуги по Регламент (ЕС) 2022/2065;

9. анализиране на наличността на услуги за подходящ широколентов достъп до интернет в определено местоположение и на услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение, осигурявани при обичайни търговски условия на територията на цялата страна или в отделни части от нея във връзка с осигуряване на универсалната услуга в областта на електронните съобщения;

10. анализиране на развитието и равнището на цените и ценовите пакети на дребно на услугите за подходящ широколентов достъп до интернет в определено местоположение и за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение, по-специално във връзка с потребителските цени и доходи в страната и достъпността на цените на универсалната услуга;

11. анализиране изпълнението на задължението за предоставяне на универсална услуга в областта на електронните съобщения и за предоставяне на универсалната пощенска услуга;

12. анализиране наличието и размера на нетните разходи и на несправедливата тежест от предоставянето на универсална услуга в областта на електронните съобщения и от предоставянето на универсалната пощенска услуга;

13. изготвяне на предложения за размера на компенсацията, произтичаща от задълженията за предоставяне на универсална услуга в областта на електронните съобщения;

14. административно подпомагане работата на Фонда за компенсиране на универсална услуга, участие при разглеждане на заявления за компенсиране на нетните разходи, подадени от предприятия, задължени да предоставят универсалната услуга в областта на електронните съобщения;

15. анализиране и изготвяне на предложения за одобрение на системи за определяне на разходите на предприятия, предоставящи електронни съобщения и на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;

16. мониторинг на прилагането на ценовия контрол в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2022/612 и оценяване на заявления за разрешаване прилагането на надценки при предоставянето на услуги в роуминг в рамките на ЕС/ЕИЗ с цел запазване устойчивостта на националния модел на тарифиране;

17. анализиране и изготвяне на предложения за съгласуване на цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;

18. изготвяне на становища относно размера на нетните разходи, наличието и размера на несправедлива финансова тежест от наложеното задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;

19. изготвяне на становища и участие в процеса на анализиране и одобряване на ценовите условия, включени в типови предложения за сключване на договори между предприятие с наложено задължение за разработване и прилагане на типово предложение и предприятия, предоставящи електронни съобщения;

20. изготвяне на предложения за издаване, изменение, допълване, спиране, прекратяване и отнемане на индивидуални лицензии за извършване на универсалната пощенска услуга или на услуги, включени в обхвата ѝ, за извършване на услугата „пощенски парични преводи“, както и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги и заличаване на регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги;

21. водене и поддържане на предвидените в ЗПУ регистри;

22. анализиране и изготвяне на предложения за промяна в гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;

23. приемане и прилагане на система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и на другите пощенски оператори;

24. разработване на съответстващи на действащите български и европейски стандарти нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и отчитане на изпълнението им;

25. разработване на мерки за опазване тайната на кореспонденцията;

26. разработване на критерии за определяне на трудностъпност на районите в страната и селищата в тях и изготвяне на предложения относно промени в списъка с населени места и селищни образувания, намиращи се в трудностъпни райони;

27. изготвяне на отговори по жалби, сигнали, предложения и запитвания по Закона за пощенските услуги;

28. изготвяне на отговори по жалби, сигнали, предложения и запитвания, свързани с качеството на интернет мобилни и фиксирани услуги по Регламент (ЕС) 2015/2120;

29. проучване и прилагане на добрите регулаторни практики в областта на електронните съобщения и пощенските услуги;

30. регулиране на условията за взаимно свързване и достъп, включително достъп до физическа инфраструктура, осигуряване на свързаност между потребителите от „край до край“ и качеството на електронните съобщителни услуги;

31. събиране на информация за пробиви в сигурността или нарушаване на целостта на електронните съобщителни мрежи, които

са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите; изготвяне на годишен доклад до Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност с обобщена информация за настъпилите пробиви в сигурността или нарушаване на целостта на електронните съобщителни мрежи;

32. осигуряване на наблюдение и анализ на изпълнението на определените в Регламент (ЕС) 2015/2120 задължения на предприятията за предоставяне на достъп до отворен интернет, свързани с качеството на предоставяната услуга „достъп до интернет“ и прилаганите мерки за управление на трафика в мрежите; изготвяне и публикуване на годишни доклади относно изпълнението на посочените задължения и предоставянето на тези доклади на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения;

33. изпълнение на функциите на комисията като национална организация по стандартизация пред Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI), в т.ч. организиране на обществено допитване за проекти на ETSI стандарти и въвеждане на публикуваните стандарти като български; изготвяне на годишен доклад към ETSI; участие в работата на техническите комитети по стандартизация към Българския институт по стандартизация;

34. осигуряване на публикуването на техническите спецификации на интерфейсите за мрежов достъп съгласно Директива 2008/63/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 г. относно конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги;

35. прилагане на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки;

36. оказване на съдействие, даване на задължителни указания, изготвяне на становища и участие при решаване на спорове в съответствие с предвиденото съгласно ЗЕС, ЗПУ и ЗЕСМФИ;

37. осъществяване на специализиран надзор в областта на превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услугата „пощенски парични преводи“;

38. осъществяване на ефективно сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи, упражняващи надзор по прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за прилагането на подходящ ред за съвременно и качествено предоставяне и търсене на международно сътрудничество във връзка с надзора на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услугата „пощенски парични преводи“;

39. организиране, координиране и планиране на дейности по провеждане на обществените поръчки за доставки и услуги;

40. участие в работата на комисии и работни групи на ведомствено, междуведомствено, национално и международно ниво;

41. участие в дейността на работните структури на специализираните международни, регионални и европейски организации в рамките на компетентността на дирекцията;

42. участие в изготвянето на становища и на официални позиции на комисията по проекти на документи на национално, европейско и международно ниво в рамките на компетентността на дирекцията;

43. участие в изготвянето на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции и организации в рамките на компетентността на дирекцията;

44. участие в обмена на информация с европейските и международните институции, както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.;

45. участие в изготвяне на проекти на подзаконови нормативни актове;

46. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на стратегията за дейността на комисията и в изготвянето на годишен доклад на комисията от компетентността на дирекцията;

47. участие в процеса по управление на риска на комисията.

Чл. 27. Дирекция „Международна дейност, цифрови услуги и координация“ осигурява дейностите по:

1. координиране на контактите с международни и европейски органи и организации, свързани с електронните съобщения и пощенските услуги;

2. организиране и осигуряване участието на представителите на комисията в прояви в страната и в чужбина;

3. организиране и координиране на представителството и участието на комисията в дейността на международните и европейските организации в областта на електронните съобщения и пощенските услуги;

4. организиране и координиране участието на комисията в дейността на ръководните органи на международните и европейските организации;

5. участие в дейността на ръководните органи и работните структури (включително на ниво „Контактна мрежа“) на международните и европейските организации;

6. участие в работата на комисии и работни групи на ведомствено, междуведомствено, национално и международно ниво;

7. координиране и изготвяне на становища и на официални позиции на комисията по проекти на документи на национално, европейско и международно ниво;

8. координиране и изготвяне на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции и организации и проследяване изпълнението на поетите ангажименти;

9. координация и участие в обмена на информация с европейските и международните институции, както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.;

10. изготвяне на предложения за участие в проекти и програми с международно, европейско и национално финансиране;

11. изпълнение на дейностите по Регламент (ЕС) 2022/2065 за координация и сътрудничество на международно ниво, включително с други координатори за цифровите услуги, Европейския съвет за цифровите услуги и Европейската комисия;

12. изготвяне на доклади за дейността на комисията по Регламент (ЕС) 2022/2065 и за функционирането на сертифицираните от нея органи за извънсъдебно разрешаване на спорове;

13. съхраняване, поддържане и обобщаване на информацията относно международната дейност на комисията;

14. организиране и осъществяване на протоколните дейности и участие в изготвяне на протоколната кореспонденция на председателя и комисията;

15. организиране на протоколни и работни срещи, събития, конференции, брифинги, пресконференции и др.;

16. планиране, координиране и провеждане на информационната и комуникационната политика на комисията и осигуряване публичност и прозрачност на дейността на комисията чрез ефективна комуникация с медиите, обществеността и заинтересованите страни;

17. организиране на всички медийни изяви на председателя на комисията и предоставянето на информация за дейността на комисията;

18. организиране на информационни кампании, свързани с популяризиране дейността на комисията;

19. организиране, координиране и планиране на дейности по провеждане на обществени поръчки за доставки и услуги;

20. участие в изготвяне на проекти на подзаконовни нормативни актове;

21. изготвяне, осъвременяване и отчитане изпълнението на стратегията за дейността на комисията и изготвяне на годишния доклад на комисията;

22. участие в процеса по управление на риска в комисията.

Г л а в а ч е т в ъ р т а

РАБОТНО ВРЕМЕ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Чл. 28. (1) Работното време на служителите в администрацията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Началото на работното време може да бъде в периода от 8:00 до 10:00 ч. след съгласуване с директора на съответната дирекция. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.

(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12:00 и 14:00 ч.

(4) Главният секретар може да определи и друго работно време за служители от отделни административни звена с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите на комисията и задълженията на администрацията.

(5) Редът за определяне и за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя.

(6) За служителите, чието работно време е организирано на смени, се утвърждава график по ред, определен от главния секретар на комисията.

Чл. 29. (1) Редът за образуване, разпределяне и ползване на средствата за работната заплата на администрацията на комисията се определя във вътрешни правила за заплатите, които се утвърждават от председателя на комисията.

(2) Основните месечни заплати на служителите в комисията се определят от председателя по ред и в размери, установени със закон, с акт на Министерския съвет и съгласно вътрешните правила за заплатите в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.

(3) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати по ред, установен със закон, с акт на Министерския съвет и съгласно вътрешните правила за заплатите.

(4) Средствата по ал. 3 се определят в размер до 30 на сто от brutния годишен размер на средствата за работна заплата и се включват в бюджета на комисията.

Чл. 30. Комисията с решение приема вътрешни правила, свързани с организацията на работата и дейността ѝ, включително и правила за реда при провеждането на заседания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 28, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от 1 ноември 2024 г.

§ 2. С този правилник се отменя Устройственият правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация (ДВ, бр. 51 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2020 г.).

Председател:
Иван Димитров

**МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**

**МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и бр. 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г. и бр. 63 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 4 след думите „монтажни работи“ се добавя „в съществуващи обекти или части от тях“.

§ 2. В чл. 3, ал. 1 думите „системи за пожароизвестяване и пожарогасене“ се заменят с „пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации“.

§ 3. В чл. 4, ал. 4 след думата „височина“ се поставя запетая и се добавя „определена съгласно чл. 24 от ЗУТ“.

§ 4. В чл. 5, ал. 2 думите „обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.“ се заменят с „ДВ, бр. 14 от 2015 г.“.

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За осигуряване на безопасността при пожар строежите, пожарните сектори и помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно табл. 1.“

2. Таблица 1 се изменя така:

„Таблица 1

Клас на функционална пожарна опасност (КФПО)	Описание	Подклас	Видове строежи, пожарни сектори и помещения
1	2	3	4
Ф1	Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи/услуги и туризма – за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване/настаняване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения	Ф1.1	Детски заведения (детски градини и ясли); заведения за социални услуги (за деца в риск, за деца и юноши с физически увреждания, за деца и юноши с психично заболяване или забавено умствено развитие, за постоянно и временно пребиваване на деца и пълнолетни лица с увреждания); лечебни/здравни заведения (за болнична помощ, в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване, продължително лечение и за рехабилитация; амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ в случаите, когато включват детски консултации, центрове за спешна медицинска помощ, за трансфузионна хематология, за психично здраве, за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове, диспансери, диализни центрове, домове за медико-социални грижи за деца и пълнолетни лица, в т.ч. домове за стари хора, хосписи, тъканни банки и др.)
		Ф1.2	Туристически/курортни сгради с места за настаняване (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, апартаментни хотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къмпинги, туристически хижи; туристически учебни центрове; туристически спални); сгради за временно обитаване (общезития; спални корпуси в

Клас на функционална пожарна опасност (КФПО)	Описание	Подклас	Видове строежи, пожарни сектори и помещения
1	2	3	4
		Ф1.3	санаториални заведения, спални корпуси в казарми, затвори, поправителни домове, затворнически общежития и др.) Многофамилни жилищни сгради; туристически/курортни сгради с места за настаняване (вилни сгради – многофамилни, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала); складове с обща площ до 200 m ² към жилища в жилищни сгради; ателиета в жилищни сгради
		Ф1.4	Еднофамилни жилищни сгради, вилна сграда – еднофамилна, бунгало, складове с обща площ до 200 m ² към жилищна сграда
Ф2	Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата; сгради и съоръжения за спорт и развлечения; многофункционални зали с точно определен брой места за сядане	Ф2.1	Кинозали; концертни, оперни, театрални и други подобни зали; многофункционални зали; библиотеки и читалища; центрове за научно-техническа информация; обществени клубове, циркови зали, спортни сгради, зали и съоръжения с трибуни; други видове сгради с точно определен брой места за сядане в закрити помещения
		Ф2.2	Музеи, художествени галерии (изложбени зали), панаирни палати, танцови зали, дискотеки, казина, зали за забавни игри, клубове/ателиета по интереси, зали за музика, видеозали, игрални зали и др. под. в закрити помещения
		Ф2.3	Строежи от подклас Ф2.1, на открито, в т.ч. преместваеми
		Ф2.4	Строежи от подклас Ф2.2, на открито
Ф3	Сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, вероизповеданията с култово и религиозно предназначение, здравеопазването, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване, сгради и съоръжения за спорт и развлечения (с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужвания персонал)	Ф3.1	Търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини
		Ф3.2	Сгради и помещения за обществено хранене
		Ф3.3	Приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, приемни сгради на яхтени пристанища, станции на въжени линии и др. под.
		Ф3.4	Помещения за посетители на сгради за административно обслужване (административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, правителствени сгради, сгради на съда, прокуратурата и др.) и помещения за обществено обслужване в областта на услугите (сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, обществени бани и сауни) и за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги, крематориуми, обредни домове и др.) с неопределен брой места за сядане, лечебни заведения за извънболнична помощ (амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ без детски консултации, в т.ч. медицински центрове и диагностично-консултативни центрове, дентални центрове, амбулатории за здравни грижи)
		Ф3.5	Спортно-оздравителни комплекси и спортни сгради, зали и съоръжения без трибуни за зрители; детски центрове с увеселителни съоръжения, естради

Клас на функционална пожарна опасност (КФПО)	Описание	Подклас	Видове строежи, пожарни сектори и помещения
1	2	3	4
Ф4	Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и сгради за административно обслужване (сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и др.), чиито помещения се използват в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на сградите	Ф4.1	Училища (неспециализирани и специализирани, профилирани и професионални гимназии), учебни заведения (без детски градини), включително за следучилищни занимания, центрове за подкрепа за личностно развитие, социални учебно-професионални заведения, учебно-производствени центрове, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията
		Ф4.2	Сгради за административно обслужване, сгради на информационни и редакционно-издателски организации, сгради за научноизследователска дейност, комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови и телефонни станции; битови помещения; кухни към заведения за хранене и към офиси
Ф5	Производствени сгради и съоръжения, сгради и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване (складо-ви, селскостопански и горскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа)	Ф5.1	Производствени сгради и съоръжения, технологични инсталации, производствени и лабораторни помещения, ремонтни бази, автобази, отоплителни централи, електроцентрали, закрити електрически (разпределителни) уредби, електроподстанции, трансформаторни постове и подстанции, помпени станции, пречиствателни станции и др. под.; сгради на научноекспериментални бази
		Ф5.2	Складови сгради и съоръжения, хангари и депа, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт), архивохранилища
		Ф5.3	Бензиностанции и газостанции
		Ф5.4	Селскостопански и горскостопански сгради без постройка със стопанско предназначение на допълващо застрояване в урегулирани поземлени имоти и постройки до 35 m ² в землищата извън границите на населените места и селищните образувания в земеделски и в горски територии

Забележки:

1. Видовете сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и социалните грижи/услуги, административното обслужване, туризма, спорта и развлеченията, търговията, общественото хранене, транспорта, съобщенията и услугите, културата и изкуствата, вероизповеданията, производствените сгради и съоръжения, сградите и съоръженията за стопанско и инфраструктурно обслужване са съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) и в съответствие със специалните закони в съответните области.

2. Непосочените в табл. 1 съоръжения, сгради, пожарни сектори и помещения с подобно функционално предназначение, като съоръженията, сградите, пожарните сектори и помещенията от класове Ф1 – Ф5, се отнасят към съответния клас.“

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Сградите, пожарните сектори, помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно табл. 2.“

4. Таблица 2 се изменя така:

„Таблица 2

Категория по пожарна опасност	Пожарна характеристика и свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти	Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете
1	2	3
Ф5А	<p>Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:</p> <p>1. Горими газове, включително втечнени горими газове</p> <p>2. Течности с пламна температура, по-малка или равна на 28 °С (бензин, лигроин, ацетон, толуол, пиридин, етилов алкохол, дихлоретан, диоксан, етилбензол и др.)</p> <p>3. Вещества и продукти, които се запалват или взривяват при взаимодействието им с вода или с кислород от въздуха</p> <p>Когато веществата по т. 1 и 2 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват концентрация до 10 % включително от долната им експлозивна граница в свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5В.</p>	<p>*Цехове, инсталации, помещения и складове, в които се използват метален натрий или калий, бариев перексид, алуминиева пудра и бял фосфор; *Сгради и помещения за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (РАО), съдържащи уран; *Баратни и ксантогенаторни цехове и отделения за преестерификация и поликондензация при производството на химични влакна; *Цехове, инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на акрилонитрил; *Производства, свързани с употребата, получаването, съхраняването и регенерацията на серовъглерод; *Цехове и инсталации за първична обработка на нефт и газ (демулсия, стабилизация, сероочистка и др. под.); *Основни цехове за получаване на синтетичен каучук; *Водородни и ацетиленови станции; *Цехове, инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на дивинил; *Цехове и инсталации за производство на ацетатна коприна; *Производства, свързани с бензинови екстракции; *Цехове и инсталации за хидриране, дестилация и газоотделяне при производството на течни горива; *Инсталации за рекулерация и ректификация на органични разтворители с пламна температура 28 °С и по-малка от 28 °С; *Технологични инсталации, помпени станции, складове за бензин, разтворители и други течности с пламна температура 28 °С и по-малка от 28 °С; *Бояджийски помещения и камери, в които като разтворител се използва леснозапалима течност; *Основни цехове за производство на антипиретици; *Помещения и складове за нитроцелулозни ленти; *Цехове за улавяне и разделяне на коксовия газ при коксохимичното производство и др.; *Помещения за зареждане и съхраняване на киселинни и алкални акумулатори с отделяне на експлозивоопасни концентрации от водород; *Помещения за производство на амоняк; *Инсталации за производство, съхранение и употреба на биогаз; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5А</p>
Ф5Б	<p>Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:</p> <p>1. Течности с пламна температура от 28 до 55 °С включително (керосин, газ-зъл, ксилол, хлорбензол, оцетна киселина, оцетен анхидрид и др.)</p> <p>2. Течности, нагreti при условията на производство, получаване, обработване, използване и съхранение над пламната им температура</p>	<p>*Цехове за производство, употреба и съхраняване на целулоид, нафталин, червен фосфор, дифенил, калциев карбид, антрацен; *Цехове за получаване на въглищен прах; *Цехове, в които се отделя производствен въглищен прах; *Мелници, силози и обслужващите ги транспортни и други съоръжения за експлозивоопасни прахове (брашно, захар, нишесте, соя, фуражни смеси, сenni брашна, прес-прахове, сапунени, пластмасови и други видове прахове); *Полировъчни помещения, цехове и отделения за шлифование на дърво, бакелит и други горими материали; *Помпени станции за течности с пламна температура над 28 до 55 °С включително; *Станции за промиване и изпарване на цистерни и други съдове за течности с пламна температура над 28 до 55 °С включително; *Цехове за амониено-селитрено производство; *Производство и съхраняване на сыра и други подобни продукти; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5Б</p>

Категория по пожарна опасност	Пожарна характеристика и свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти	Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете
1	2	3
	<p>3. Горими прахове или летящи частици с долна експлозивна граница (ДЕГ), помалка или равна на 65 g/m³</p> <p>Когато веществата по т. 1, 2 и 3 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват концентрация до 10 % включително от долната им експлозивна граница в свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5В.</p>	
Ф5В	<p>Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:</p> <p>1. Течности с пламна температура, по-висока от 55 °С (анилин, асфалт, мазут, глицерин, етиленгликол, формалин, масла, креозот и др.)</p> <p>2. Горими прахове или летящи частици с ДЕГ, по-голяма от 65 g/m³ (прах – цинков, целулознолигнинен, ацетилцелулозен, от карбамидформалдехидна смола и др.)</p> <p>3. Технологични процеси, при които обработката на продукти се извършва при температура до 180 °С включително и които не се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б</p> <p>4. Твърди горими вещества и материали</p> <p>5. Негорими вещества, опаковани в горим амбалаж, с изключение на такива, опаковани в чували</p> <p>6. Горими материали в насипно и пакетирано състояние</p> <p>Когато веществата по т. 1 – 6 са разположени на площ и в обем, непревишаващи 10 % от площта и обема на помещението, но</p>	<p>*Дъскорезни, гатерни, моделиерски, тапицерски отделения, помещения за заготовка, основни и други цехове и складове на дърводобивната и дървообработващата промишленост;</p> <p>*Основни и спомагателни цехове, помещения и складове на текстилната, шивашката, кожарската, кожухарската, обувната, хранително-вкусовата, тютюневата, целулозно-хартиената и полиграфическата промишленост; *Цехове за обработка на памук, лен, коноп и дървесни влакна и др. под. и складови помещения за тяхното съхранение; *Помещения за производство, ремонт и съхранение на електронно-съобщителна техника;</p> <p>*Цехове за производство на ацетатни филмови ленти, CD, DVD и складове за тяхното съхранение; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Сгради и съоръжения на огневи сушилни (за тютюн, зърно, памук и др.); *Селскостопански сгради за съхранение на груб фураж (сено, слама); *Помещения за съхраняване на зърно в насипно състояние; *Сушилни, пресуквачни и сортировъчни цехове при производството на химични влакна;</p> <p>*Цехове за обработка на пластмаси и на готов синтетичен каучук (отделения за сушене, рязане и опаковане); *Сгради на помпени станции за горими течности с пламна температура над 55 °С; *Сгради за ремонт, поддържане и възстановяване на железопътния подвижен състав; *Помещения за електрокари и мотокари; *Автосервизи; *Хангари и помещения за техническо обслужване и ремонт на летателна техника (самолети, хеликоптери); *Гаражи за леки и тежки моторни превозни средства; *Машинни отделения за хладилници и хладилни инсталации (хладилни камери), други апарати, съоръжения и проводи за употреба на амоняк; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5В</p>

Категория по пожарна опасност	Пожарна характеристика и свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти	Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете
1	2	3
	не повече от 200 m ² – когато не е осигурена автоматична пожарогасителна инсталация (ПГИ), или 1000 m ² – при осигурена локална автоматична ПГИ за площта, на която са разположени горимите материали, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5Г или Ф5Д	
Ф5Г	Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на: 1. Негорими вещества и материали в горещо или нажежено състояние, при които се отделя лъчиста топлина, искри или пламък, и такива с температура на обработка, по-висока от 180 °С, които не се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б 2. Горими течности, газове и твърди материали (прахове), които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване	*Леярни и топилни цехове, пещни отделения и помещения с контактни пещи; *Електромашинни отделения; помещения за регенерация на живак; *Цехове за производство на стъкло и др. под., ковачници; *Депа за парни машини; цехове за горещо валцуване на метали; *Помещения за изпитване на двигатели с вътрешно горене; *Цехове за термично обработване на метали; *Котелни помещения на газово гориво; *Котелни помещения на течно и твърдо гориво; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи не повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Монтажно-заваръчни цехове и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5Г; *Съоръжения за напрежение над 1000 V
Ф5Д	Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на: 1. Негорими вещества и материали 2. Горими вещества и материали в мокри технологични процеси	*Механични цехове за студена обработка на метали (с изключение на магнезиевите сплави), смесване на руда, содово производство (с изключение на пещните отделения); *Продухвателни и компресорни станции за въздух или други негорими газове; *Цехове за регенерация на киселини; *Инструментални цехове; студено шамповане и валцуване на метали; *Добиване и студена обработка на минерали, руди, сол и други негорими материали; *Цехове за мокри процеси в текстилната и хартиената промишленост; *Цехове за преработка на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци; *Помещения за пепел и стурия, помпени и водоприемни устройства към електростанциите, хлоратни и въгледвуокисни инсталации, водни охладителни кули, помпени станции за негорими течности; *Отделения за приготвяне и съхраняване на неорганични добавки към амони-ево-селитреното производство; *Отделения за съхраняване на негорими киселини и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5Д; *Електромашинни помещения и електросъоръжения за напрежение до 1000 V без горивен резервоар, несъдържащи горимо машинно или трансформаторно масло

Забележки:

1. Под „свободен обем на помещението“ се разбира 80 % от неговия геометричен обем.

2. Към газовете се отнасят всички вещества, които при нормални условия имат температура на кипене, по-ниска или равна на 20 °С.

3. Мокри технологични процеси са процесите, при които горими вещества са овлажнени до степен, която не позволява възникване на горим процес.

4. Непосочените в табл. 2 сгради, пожарни сектори, помещения, технологични инсталации и съоръжения с подобна пожарна характеристика на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особености на технологичните процеси като тези от категория по пожарна опасност Ф5А – Ф5Д се отнасят към съответната категория.

5. Помещения, пожарни сектори и сгради, в които се съхраняват негорими течности или хранителни продукти в бутилирано или консервирано състояние (вода, бира, безалкохолни напитки, вино и др. под.), се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5Д.

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „затварящи устройства, отворяеми прозорци и прегради на конвейерни системи“ се заменят с „отваряеми прозорци и затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи“.

2. В ал. 5 думите „затварящите устройства, отворяемите прозорци или преградите на конвейерни системи“ се заменят с „отваряемите прозорци или затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи“.

3. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) Вратите, капачите, отваряемите прозорци и затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи в пожарозащитните прегради (с изключение на хоризонталните пожарозащитни прегради и хоризонталните прегради на пожарните сектори) следва да бъдат с клас по устойчивост на огън при двустранно огнево въздействие. Останалите врати, капаци, отваряеми прозорци и затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи, за които има изисквания да притежават определен клас по устойчивост на огън с посочени критерии Е/Е1, може да бъдат с класификация по устойчивост на огън при едностранно огнево въздействие, ако е предвидено да бъдат монтирани на места, където няма огнево въздействие от страната, от която те са класифицирани без огнево въздействие.

(8) Системите за уплътняване на отвори, през които преминават тръбопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитните прегради (с изключение на хоризонталните пожарозащитни прегради и хоризонталните прегради на пожарните сектори), както и за уплътняване на линейни

фуги, пресичащи пожарозащитните прегради (с изключение на хоризонталните пожарозащитни прегради и хоризонталните прегради на пожарните сектори), следва да бъдат с клас по устойчивост на огън при двустранно огнево въздействие.“

§ 7. В чл. 10, ал. 1 думата „Решенията“ се заменя с „делегираните регламенти“.

§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в т. 1 означението „2Т“ се заменя с „Н“;

б) в т. 2 числото „520“ се заменя с „500“;

в) в т. 4 числото „590“ се заменя с „550“;

г) в т. 5 числото „620“ се заменя с „600“, а означението „2Т“ се заменя с „Н“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Допуска се използването на пожарозащитни стоманени конструкции за сгради или части от тях съгласно ал. 1, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за:

1. сгради или части от тях съгласно ал. 1 (и с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m) от категория по пожарна опасност Ф5Д – без ограничения в максимално допустимата площ на сградата или пожарния сектор;

2. едноетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 от категория по пожарна опасност Ф5Г – с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 10 500 m²;

3. едноетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 от категория по пожарна опасност Ф5В – с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 1500 m², а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно;

4. едноетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 – с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 500 m², а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена двукратно.

5. двуетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 (и с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m) от:

а) подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4 и Ф3.1 – с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 400 m²;

б) подкласове на функционална пожарна опасност Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и Ф4.2 – с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 200 m².“

3. Таблица 3 се изменя така:

„Таблица 3

Степен на огнеустойчивост на сградите	Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите								
	колони и рамки	външни и вътрешни носещи стени	вътрешни носещи стени	стени на евакуационни коридори и фойета	междуетажни преградни конструкции	стени на стълбища	площадки и рамена на стълбища	покрив със защита съгласно колона 6	покрив без защита съгласно колона 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Критерии за огнеустойчивост	R	REI	EI	EI	REI	EI	R	R или RE	R или RE
I	120	120	30	60	90	120	90	не се нормира	60
II	90	90	30	60	60	90	60	не се нормира	45
III	45	45	15	30	45	45	45	не се нормира	30
IV	30	30	15	15	15	30	30	не се нормира	15
V	не се нормира								

Забележки:

1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от II степен на огнеустойчивост.

2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.

3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни стълбища са определени в чл. 51.

4. За сгради с максимална височина на пребиваване на хора до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат изпълнени от пожаронезащитени стоманени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са затворени в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита на отворите в шахтите със самозатварящи се димоуплътнени врати или капаци с огнеустойчивост EI 90.

5. За външни носещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI се допуска използването на критериите REW с определените класове по колона 3.

6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.

7. При двуетажни и многоетажни сгради минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива, се определя по колона 10.

8. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на междинните нива и полунива по чл. 13, ал. 7, т. 2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите нива и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.

9. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на етажи по чл. 13, ал. 7, т. 3 с площ до 100 m², както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите етажи и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.

10. В строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 се допуска да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на стълбища, които свързват не повече от два етажа и са предназначени за евакуация на не повече от 5 човека.

11. Когато покривът е предвиден със защита с преградна конструкция съгласно колона 6, но в същата преградна конструкция е предвиден отвор, отворът се защитава с врата или капак с минимална огнеустойчивост, съответстваща на огнеустойчивостта на преградната конструкция.

12. Елементите, които не са част от конструкцията на сградата, но с тях са обособени помещения и/или междинни нива и полунива с обща площ над 200 m² в обема на пожарния сектор, следва да бъдат с огнеустойчивост по табл. 3, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за конструктивните елементи на сградата (или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1), в която са разположени (с изключение на стелажи, както и на пътеки за обслужване на съоръжения).

13. Асансьорите се предвиждат в асансьорни шахти, проектирани с плътни стени с минимална огнеустойчивост съгласно колона 7 (с изключение на фасадните стени). Допуска се асансьорите да не бъдат предвидени в асансьорни шахти или да не се нормира огнеустойчивостта на стените на асансьорните шахти, когато асансьорите са разположени в обема на стълбищни клетки, проектирани съгласно чл. 47, както и в случаите, при които асансьорите свързват 2 етажа. Изискванията за огнеустойчивостта на остъкляванията на панорамните асансьори към атриуми са определени в чл. 304, а изискванията за проектиране на асансьорите

в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m – в раздел II на глава тринадесета.“

4. Създават се ал. 5 – 8:

„(5) Необходимата огнеустойчивост на вертикални и хоризонтални стоманени връзки в сгради или части от тях съгласно ал. 1 се определя в зависимост от тяхното предназначение, както следва:

1. вертикалните връзки, които участват в осигуряването на общата устойчивост на сградата или част от нея съгласно ал. 1, се предвиждат с минимална огнеустойчивост, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за колоните и рамките, а хоризонталните връзки, които участват в осигуряването на общата устойчивост на сградата или част от нея съгласно ал. 1 – с минимална огнеустойчивост, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за съответните междуетажни конструкции/покриви;

2. стоманените връзки, които участват в осигуряването на местна и обща устойчивост на отделни елементи или поемат натоварвания от тях, се предвиждат с минимална огнеустойчивост, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за укрепването от тях елементи.

(6) За сгради от III и IV степен на огнеустойчивост строителните конструктивни елементи с класове по реакция на огън D – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, които са защитени с огнезащитна облицовка, се приемат с огнеустойчивост, както следва:

1. REI 60 – за външните и вътрешните носещи стени и за междуетажните преградни конструкции, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост K_2 60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

2. EI 60 – за стените на стълбища и стените на асансьорни шахти, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост K_2 60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

3. R 60 – за площадките и рамената на стълбища, защитени от всички страни с огне-

защитна облицовка с огнеустойчивост K_2 60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

4. REI 30 – за външните и вътрешните носещи стени и междуетажните преградни конструкции, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост K_2 30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2, както и за покривите, защитени от долната страна с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост K_2 30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

5. EI 30 – за външните и вътрешните носещи стени, стените на евакуационни коридори и фойета, стените на стълбища и стените на асансьорни шахти, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост K_2 30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

6. R 30 – за площадките и рамената на стълбища, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост K_2 30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2.

(7) Когато в пространството между строителните конструктивни елементи по ал. 6 и техните огнезащитни облицовки са предвидени изолационни продукти, същите са с клас по реакция на огън не по-нисък от A2.

(8) За предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m се предвижда една от мерките съгласно т. 1 от приложението № 8.“

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори (с изключение на тези от КФПО Ф5) в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, степента на огнеустойчивост и броя на етажите на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се определя съгласно табл. 4.“

2. Таблица 4 се изменя така:

„Таблица 4

Клас и подклас на функционална пожарна опасност на сградата или пожарния сектор		Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m ²						
		допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1					
			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ф1	Ф1.1	1	6000	4500	2250	600	300	
		2	3000	2250	1200	НД*	НД*	
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	3000	2250	600	НД*	НД*	
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	3000	2250	НД*	НД*	НД*	

Клас и под-клас на функционална пожарна опасност на сградата или пожарния сектор		Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m ²						
		допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1					
			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (при условията на чл. 313)	2200	НД*	НД*	НД*	НД*	
	Ф1.2	1	4000	3000	1500	800	400	
		2	2200	2000	1000	400	200	
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	2000	800	НД*	НД*	
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	2000	НД*	НД*	НД*	
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*	
	Ф1.3	1	4000	3000	1500	800	400	
		2	2200	2000	1000	400	200	
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	2000	800	НД*	НД*	
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	2000	НД*	НД*	НД*	
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*	
	Ф1.4	1	4000	3000	1500	800	400	
		2	2200	2000	1000	400	200	
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	2000	800	НД*	НД*	
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	2000	НД*	НД*	НД*	
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*	
	Ф2	Ф2.1	1	20000	15000	2000	1000	500
			2	10000	7500	1500	НД*	НД*
			от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	5000	3750	1000	НД*	НД*
			над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	4000	3000	НД*	НД*	НД*
с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m			2200	НД*	НД*	НД*	НД*	
Ф2.2		1	4000	3000	1500	500	200	
		2	2200	1500	800	НД*	НД*	
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	1500	400	НД*	НД*	
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	1500	НД*	НД*	НД*	
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*	
Ф2.3		-	не се ограничава					
Ф2.4		-	не се ограничава					

Клас и под-клас на функционална пожарна опасност на сградата или пожарния сектор		Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m ²					
		допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1				
			I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8
ФЗ	ФЗ.1	1	20000	15000	5000	1000	500
		2	10000	7500	4000	500	100
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	7500	4000	1000	НД*	НД*
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	4000	3000	НД*	НД*	НД*
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*
	ФЗ.2	1	4000	3000	1500	600	400
		2	2200	1500	800	200	100
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	1500	400	НД*	НД*
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	1500	НД*	НД*	НД*
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*
	ФЗ.3	1	20000	3000	1500	800	400
		2	10000	1500	1000	200	100
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	7500	1500	500	НД*	НД*
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	4000	1500	НД*	НД*	НД*
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*
	ФЗ.4	1	4000	3000	1500	800	400
		2	2200	1500	1000	200	100
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	1500	500	НД*	НД*
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	1500	НД*	НД*	НД*
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*
	ФЗ.5	1	4000	3000	1500	800	400
		2	2200	1500	1000	200	100
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	1500	500	НД*	НД*
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	1500	НД*	НД*	НД*
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*

Клас и подклас на функционална пожарна опасност на сградата или пожарния сектор	Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m ²						
	допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1					
		I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ф4	Ф4.1	1	5000	4000	1500	800	200
		2	4000	3000	1000	НД*	НД*
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	3000	2000	НД*	НД*	НД*
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	1500	НД*	НД*	НД*
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*
	Ф4.2	1	5000	4000	1500	800	400
		2	4000	3000	1000	200	100
		от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	3000	2000	500	НД*	НД*
		над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	2200	1500	НД*	НД*	НД*
		с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	2200	НД*	НД*	НД*	НД*

Забележка. НД* означава „Не се допуска“.

3. Създава се ал. 2:

„(2) Когато сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 (с изключение на тези от КФПО Ф5) включват само подземни и/или полуподземни етажи, задължителната им степен на огнеустойчивост, както и максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори се определят съгласно табл. 4 като за сгради с един надземен етаж.“

4. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори от КФПО Ф5, в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, броя на етажите и степента на огнеустойчивост на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се определя съгласно табл. 6.“

5. Таблица 6 се изменя така:

„Таблица 6

Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор	Допустим брой на етажите (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	Степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m ²		
			едноетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1	двуетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1	многоетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1
1	2	3	4	5	6
Ф5А	с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	НД*	НД*		
	6 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	I	не се ограничава	2000	2000
	1	II	5200	НД*	НД*

Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор	Допустим брой на етажите (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	Степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m ²		
			едноетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1	двуетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1	многоетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1
1	2	3	4	5	6
Ф5Б	с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	НД*	НД*		
	6 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	I	не се ограничава		
	3 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	II	7800	5200	3500
Ф5В	с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	I	2200		
	9 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	I	не се ограничава		
	6 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	II	10500	7800	5200
	3 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	III	3500	2500	2200
	1	IV	2000	НД*	НД*
	1	V	1200	НД*	НД*
Ф5Г	с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	I	2200		
	с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително	II	не се ограничава		
Ф5Д	с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	I	2200		
	9 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	II	не се ограничава		
	3 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	III	5200	3500	3500
	2 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	IV	3500	2200	НД*
	2 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	V	2200	1200	НД*

Забележка. НД* означава „Не се допуска“.

6. Алинея 4 се изменя така:

„(4) За едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително се допуска площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно за категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и петкратно за останалите категории по пожарна опасност при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).“

7. Създава се нова ал. 5:

„(5) Допуска се проектиране на мелници от категория по пожарна опасност Ф5Б от I степен на огнеустойчивост на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 и с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m, като максималната площ на сградата или пожарния сектор е 2200 m².“

8. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Когато в сградата или пожарния сектор се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата или пожарният сектор се проектира с площ, която удовлетворява изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече

от 25 % от площта на всички помещения в сградата или пожарния сектор.“

9. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея: а) основният текст се изменя така:

„(7) При определяне на максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори в броя на етажите на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се допуска да не бъдат включвани:“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. етажи, всеки от които е с площ до 25 % от площта на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 – за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1.“

§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4:

а) точка 2 се изменя така:

„2. за подови покрития – A_{1FL} , A_{2FL} , B_{FL} , C_{FL} , D_{FL} , E_{FL} и F_{FL} .“

б) точка 5 се изменя така:

„5. за строителни продукти за покриви и покривни покрития – $B_{ROOF}(t1)$, $F_{ROOF}(t1)$, $B_{ROOF}(t2)$, $F_{ROOF}(t2)$, $B_{ROOF}(t3)$, $C_{ROOF}(t3)$, $D_{ROOF}(t3)$, $F_{ROOF}(t3)$, $B_{ROOF}(t4)$, $C_{ROOF}(t4)$, $D_{ROOF}(t4)$, $E_{ROOF}(t4)$ и $F_{ROOF}(t4)$.“

2. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Информация за строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕО, изменено с Решение 2000/605/ЕО и с Решение 2003/424/ЕО, Решение 2000/553/ЕО, Решение 2003/43/ЕО, изменено с Решение 2003/593/ЕО, с Решение 2006/673/ЕО и с Решение 2007/348/ЕО, Решение 2005/403/ЕО, Решение 2005/610/ЕО, изменено с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1227 на Комисията, Решение 2006/213/ЕО, изменено с Делегиран регламент (ЕС) 2024/1399 на Комисията, Решение 2006/600/ЕО, Решение 2010/81/ЕС, Решение 2010/82/ЕС, Решение 2010/83/ЕС, Решение 2010/85/ЕС, Решение 2010/737/ЕО, Решение 2010/738/ЕО, Делегиран регламент (ЕС) № 1292/2014 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС)

№ 1293/2014 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) 2017/1228 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2293 на Комисията, поправен с Поправка ОВ, L 7, 12.1.2018 г., е дадена в приложение № 6.“

3. Създава се нова ал. 11:

„(11) Допуска се строителните конструктивни елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост да бъдат проектирани с класове по реакция на огън D – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, ако:

1. външните и вътрешните носещи стени, стените на стълбища, стените на асансьорни шахти, междуетажните преградни конструкции и площадките и рамената на стълбища, с посочените класове по реакция на огън, са защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост $K_2 60$ и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

2. външните и вътрешните неносещи стени и стените на евакуационни коридори и фойейта, с посочените класове по реакция на огън, са защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост $K_2 30$ и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2;

3. покривите, с посочените класове по реакция на огън, са защитени от долната страна с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост $K_2 30$ и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2.“

4. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея след думата „въздухопроводи“ се поставя запетая и се добавя „димоотводи на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина“.

5. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и се изменя така:

„(13) Класовете по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешни повърхности в сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 (стени, тавани, подове и колони) са определени в табл. 7.“

6. Таблица 7 се изменя така:

„Таблица 7

Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)				
Клас (подклас) на функционална пожарна опасност на помещението/пространството	Елемент	Степен на огнеустойчивост		
		I и II	III	IV и пожаронезащитени стоманени конструкции
1	2	3	4	5
Ф1.1, Ф1.2 до 50 човека включително	Стени и тавани	B-s2, d1	C-s2, d1	D-s2
	Подове	-	-	-
Ф1.1, Ф1.2 над 50 човека	Стени и тавани	B-s1, d0	C-s1, d0	D-s1
	Подове	-	-	-
Ф2, Ф3, Ф4 ≤ 300 m ²	Стени и тавани	D-s2	D-s2	D-s2
	Подове	-	-	-

Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)				
Клас (подклас) на функционална пожарна опасност на помещението/пространството	Елемент	Степен на огнеустойчивост		
		I и II	III	IV и пожаронезащитени стоманени конструкции
1	2	3	4	5
Ф2, Ф3, Ф4 > 300 m ² до 1000 m ²	Стени и тавани	C-s2, d1	C-s1, d0	D-s2
	Подове	-	-	-
Ф2, Ф3, Ф4 > 1000 m ²	Стени и тавани	C-s1, d0	C-s1, d0	C-s1, d0
	Подове	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	-
Ф5А, Ф5Б	Стени и тавани	B-s1, d0	C-s1, d0	C-s1, d0
	Подове	A _{2FL}	A _{2FL}	A _{2FL}
Ф5В, Ф5Г, Ф5Д ≤ 300 m ²	Стени и тавани	B-s1, d0	C-s1, d0	D-s2
	Подове	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	-
Ф5В, Ф5Г, Ф5Д > 300 m ²	Стени и тавани	B-s1, d0	C-s1, d0	C-s1, d0
	Подове	C _{FL} -s1	C _{FL} -s1	C _{FL} -s1
В подпокривни пространства:				
– използваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5	Подове	B _{FL}	B _{FL}	D _{FL} -s1
	Стени, тавани/ограждащи повърхности	B-s1, d0	B-s1, d0	-
– неизползваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5	Подове	B _{FL}	E _{FL}	E _{FL}
	Стени, тавани/ограждащи повърхности	D	D	-
В подземни етажи: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5	Стени и тавани	C-s1, d1	C-s1, d1	D-s1, d2
	Подове	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1
В помещения за технически инсталации: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5	Стени и тавани	B-s1, d0	C-s1, d0	D-s2
	Подове	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	-
	Подове на котелни помещения	A _{2FL}	A _{2FL}	A _{2FL}
В евакуационни стълбищни клетки: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5	Стени и тавани	B-s1, d0	B-s1, d0	C-s1, d0
	Подове	B _{FL} -s1	B _{FL} -s1	C _{FL} -s1
По други пътища за евакуация: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5	Стени и тавани	B-s1, d0	C-s1, d0	C-s1, d0
	Подове	D _{FL} -s1	E _{FL}	-

Забележки:

1. Допуска се до 10 %, но не повече от 50 m² от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.
2. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас С.
3. Изискванията на табл. 7 се прилагат и за класовете по реакция на огън на полагащите топлоизолационни продукти по вътрешните повърхности в сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1, както и за класовете по реакция на огън на външното покритие на същите топлоизолационни продукти.
4. Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.
5. Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.
6. Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.
7. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2, В, С и D за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.
8. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2, В и С за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас D на покритията.
9. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2 и В за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас С на покритията.
10. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1 или А2 за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас В на покритията.

11. Покритията (с изключение на огнезащитните покрития), полагаани по колоните на сградите, следва да бъдат с клас по реакция на огън, съответстващ на изисквания се такъв за покритията по стените, като при прилагане на т. 1 от забележките площите на същите се сумират към площите на покритията по стените.“

7. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се изменя така:

„(14) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 (с изключение на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.1.“

8. В табл. 7.1:

а) в анкетката след думите „Степен на огнеустойчивост на сградите“ се добавя „или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)“;

б) в забележките т. 1 и 2 се изменят така:

„1. Допуска се за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост, както и за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост.

2. Допуска се за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост.“

9. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и се изменя така:

„(15) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.2.“

10. В табл. 7.2:

а) в анкетката след думите „Степен на огнеустойчивост на сградите“ се добавя „или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)“;

б) в забележките т. 1 се изменя така:

„1. Допуска се за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни

повърхности, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I, II и III степен на огнеустойчивост.“

11. Създава се нова ал. 16:

„(16) Когато в сградата или частта от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 и Ф5, класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външните повърхности на сградата или частта от нея (съгласно чл. 12, ал. 1), допустимите площи и начинът на разделянето им се проектират така, че да удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете на функционална пожарна опасност, заемащ площ повече от 25 % от площта на всички помещения.“

12. Досегашната ал. 15 става ал. 17 и в нея основният текст се изменя така:

„(17) За сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, освен изискванията по ал. 14.“

13. Досегашната ал. 16 става ал. 18 и в нея думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.

14. Досегашната ал. 17 става ал. 19 и в нея думите „ал. 16“ се заменят с „ал. 18“.

15. Досегашната ал. 18 става ал. 20 и се изменя така:

„(20) В случаите по ал. 17, т. 4, буква „а“ топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства от продукти съгласно ал. 18 или 19. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 17, т. 4, буква „б“.“

16. Досегашната ал. 19 става ал. 21 и в нея думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.

17. Досегашната ал. 20 става ал. 22.

18. Досегашната ал. 21 става ал. 23 и в нея думите „ал. 20“ се заменят с „ал. 22“, а думите „евакуационни стълбища“ се заменят с „открити стълбища за евакуация“.

19. Досегашната ал. 22 става ал. 24 и се изменя така:

„(24) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 14 и 15, на ивиците по ал. 18 и на топлоизолацията по ал. 20 и 22 се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение на класа му по реакция на огън се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното

покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm.“

20. Досегашната ал. 23 става ал. 25 и в нея думите „ал. 15 – 19“ се заменят с „ал. 17 – 21“, думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думите „височина до 28 m“ се заменят с „максимална височина на пребиваване на хора до 25 m“.

21. Досегашната ал. 24 става ал. 26 и в нея думите „ал. 13 – 18, 20, 21 и 23“ се заменят с „ал. 14 – 20, 22, 23 и 25“.

22. Досегашната ал. 25 става ал. 27.

23. Досегашната ал. 26 става ал. 28 и се изменя така:

„(28) Допуска се изискванията на ал. 14 и 15 да не се изпълняват за покриви, ако същите притежават следните класове при излагане на въздействие на външен огън:

1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост – $V_{ROOF}(t4)$;

2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост – $V_{ROOF}(t4)$ или $C_{ROOF}(t4)$.“

24. Досегашната ал. 27 става ал. 29 и се изменя така:

„(29) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се допуска използването на неносещи фасадни панели с клас по реакция на огън, който не съответства на ал. 10, при условие че до 100 m² площите се разделят с ивица с широчина 0,2 m с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Това разделяне може да не се изпълнява за строежи от КФПО Ф5 с категория по пожарна опасност Ф5Д.“

25. Досегашната ал. 28 става ал. 30 и се изменя така:

„(30) В сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 от I и II степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m се допуска покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън В – D, при условие че са защитени до огнеустойчивост REI (EI) 60 със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. В този случай техническите съоръжения при разполагането им в неизползваемото от хора пространство се отделят с прегради с огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2. За сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 от III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m се допуска покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън D, при изпълнение на същите условия.“

26. Досегашната ал. 29 става ал. 31 и се изменя така:

„(31) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасади на сгради от

I до IV степен на огнеустойчивост и наличие на две остъкления (двойна фасада) се предвиждат мерки за пожарна безопасност съгласно т. 2 от приложение № 8.“

27. Досегашната фиг. 1Й се заличава.

28. Таблица 7.3 се отменя.

29. Създава се ал. 32:

„(32) При проектиране на сгради с вентилируеми фасади се предвиждат мерки за пожарна безопасност съгласно т. 3 от приложение № 8.“

30. Досегашната ал. 30 става ал. 33 и се изменя така:

„(33) Отворите, през които преминават тръбопроводи, кабели и други комуникации през преградите по чл. 122, ал. 1 и чл. 316, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.“

31. Създава се ал. 34:

„(34) При проектиране на стени и покриви на сгради с изолационни панели тип „сандвич“ с двустранно метално покритие конструктивните елементи, за които е предвидено да бъдат закрепени сандвич-панелите, се проектират минимум със същия клас по устойчивост на огън както стените и покривите.“

§ 11. В чл. 15 се създават ал. 3 и 4:

„(3) При проектиране на пожарозащитни прегради с изолационни панели тип „сандвич“ с двустранно метално покритие конструктивните елементи, за които е предвидено да бъдат закрепени сандвич-панелите, се проектират минимум със същия клас по устойчивост на огън както пожарозащитните прегради.

(4) Теплоизолацията в участъците на огнеустойчивите елементи и огнеустойчивите фасади по т. 4.1 и 4.2 от приложение № 8, както и в участъците на ивиците по чл. 20, ал. 2, се изпълнява с клас по реакция на огън А1 или А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2. За външното покритие на същата теплоизолация се прилагат изискванията на чл. 14, ал. 24.“

§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „отделяне на“ се заличават;

б) създава се нова т. 1:

„1. разделяне на сградата на допустими площи на пожарните сектори, определени в съответните раздели;“

в) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея в началото се добавя „отделяне на“;

г) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея в началото се добавя „отделяне на“;

д) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея в началото се добавя „отделяне на“.

2. В ал. 4 думите „врати и“ се заменят с „димоуплътнени врати или“.

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) Шахтите на асансьори, свързващи във вертикално направление два и повече пожар-


ни сектора в една сграда, са с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120 и със защита на отворите в тях с шахтни врати на асансьора с огнеустойчивост не по-малка от EI 90. Обслужващите шахти, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектора в една сграда, са с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120 и със защита на отворите в тях с врати или капаци с огнеустойчивост EI 90.“

4. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно ал. 6 – 8 и се изменят така:

„(6) Отворите във вертикалните прегради на пожарния сектор се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната преграда, а тези в хоризонталните прегради – с обща площ до 10 % от площта на съответната преграда. За защита на отворите в преградите на пожарния сектор се предвиждат

самозатварящи се врати, капаци или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с минимална огнеустойчивост EI 90. Остъкляванията в преградите на пожарния сектор се предвиждат неотваряеми и с минимална огнеустойчивост EI 120. В преградите на пожарния сектор не се разрешава монтирането на отваряеми прозорци.

(7) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за стълбища, свързващи пожарни сектори по ал. 1, т. 4 с разположените над тях пожарни сектори, в случай че на нивото на прилежащия терен са осигурени отделени на стълбището със стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самостоятелен евакуационен изход през самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост EI 90 (фиг. 2).

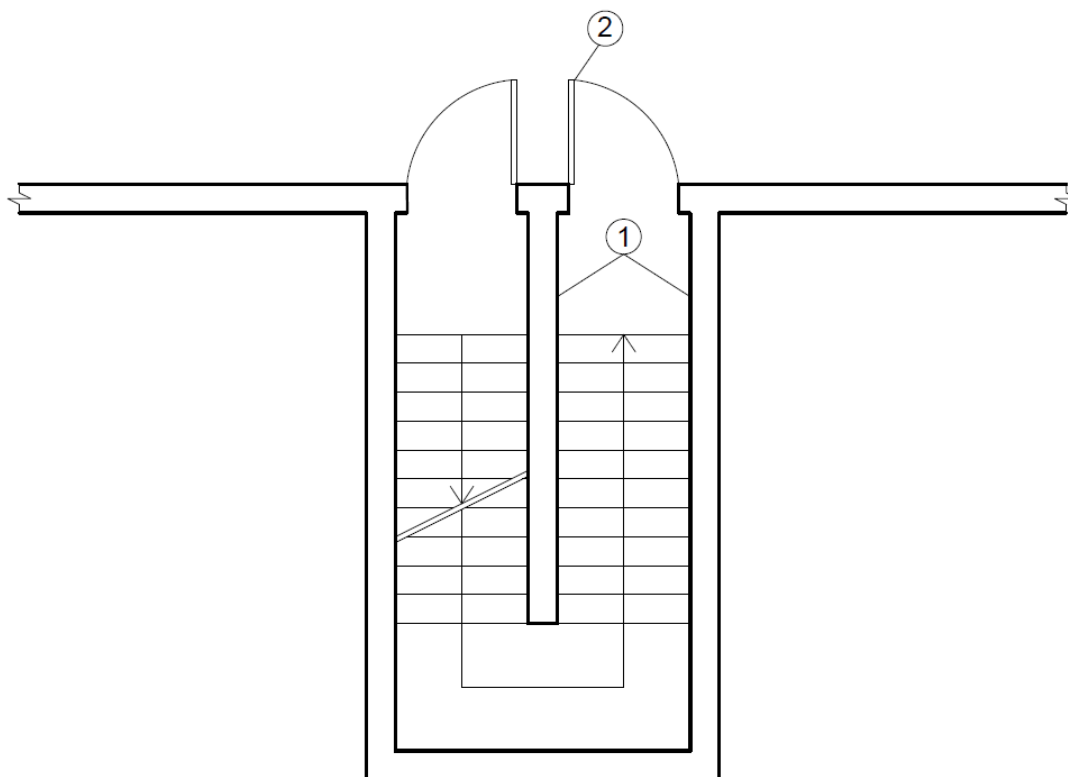

1 - стени с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120

2 - самозатваряща се димоуплътнена врата с минимална огнеустойчивост EI 90

Фиг. 2

(8) Допуска се в рамките на сграда или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 с определена функционална пожарна опасност да се проектират помещения с друга функционална пожарна опасност (с изключение на такива от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по ал. 1, т. 2 и 3, по чл. 22, ал. 2 или по чл. 662, ако общата им етажна площ е не повече от 25 % от площта на етажa, но не повече от 200 m², както и в случаите, при които сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е едноетажна и е с площ до 400 m².“

5. Досегашната фиг. 2 се заличава.

6. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.

7. Създават се ал. 11 и 12:

„(11) За предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг, се предвижда една от мерките съгласно т. 4 от приложение № 8.

(12) Вертикалните прегради на пожарните сектори в най-горния етаж на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 се проектират по такъв начин, че да преминават в непрекъснат вертикален план през подпокривното пространство и при достигане на покрива да изпълняват изискванията за брандмауер съгласно чл. 19, ал. 3, т. 1 – 3.“

§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „въздухопроводи“, запетаята след нея и думите „и прегради на пожарни сектори“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „и преградите на пожарни сектори“ се заличават.

§ 14. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. Вратите, капациите, отваряемите прозорци и затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи в пожарозащитните прегради, към които се поставя изискване за самозатваряне, трябва да удовлетворяват клас за самозатваряне най-малко:

1. С1 – за затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи и за врати с предназначение съгласно БДС EN 13241 „Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики“, които при нормална експлоатация са задържани в отворено положение от устройства за задържане в отворено положение със способност за освобождаване;

2. С3 – за вратите извън тези по т. 1, за капациите и за отваряемите прозорци.“

§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „Брандмауерът“ се добавя „е стена на сграда, която“.

2. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. разделяне на сгради, които са допрени/ долепени една до друга;“

б) създава се т. 2:

„2. разделяне на сградите на части съгласно чл. 12, ал. 1;“

в) в т. 3 числото „406“ се заменя с „20“.

3. В ал. 3:

а) точка 3 се изменя така:

„3. сгради с покриви, изпълнени с изолационни панели тип „сандвич“ с двустранно метално покритие и с топлоизолация от продукти с класове по реакция на огън В – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, брандмауерът се проектира така, че да ги пресича, без да излиза извън покрива, като се предвижда разделителна ивица, изпълнена от продукти с клас по реакция не по-нисък от А2, с широчина от двете му страни не по-малка от 0,9 m;“

б) създава се т. 4:

„4. сгради или крила от сгради, разделени с брандмауер в мястото на долепване под ъгъл, по-голям или равен на 135°, достига до външните стени, като за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се изпълнява огнеустойчив елемент съгласно т. 4.1.2 от приложение № 8.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 брандмауерът се проектира в непосредствена близост до мястото на дилатационната (земетръсната) фуга на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1, като разделените с брандмауер сгради или части от тях следва да са проектирани като независими конструктивни блокове.“

§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Отворите в брандмауера се проектират с обща площ, която не превишава 10 % от площта му. За защита на отворите в брандмауера се предвиждат самозатварящи се врати, капаци или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с минимална огнеустойчивост EI 90. Остъкляванията в брандмауера се предвиждат неотваряеми и с минимална огнеустойчивост EI 120. В брандмауера не се разрешава монтирането на отваряеми прозорци.“


2. В ал. 4 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. стената на по-високото крило (сграда) се проектира като брандмауер в рамките на контура на долепване и във вертикално направление на 5 m над покрива на по-ниското крило (сграда); ако разликата във височините на двете крила (сгради) е по-малка от 5 m, се допуска брандмауерът да бъде проектиран в рамките на контура на долепване и във вертикално направление на разстояние 0,6 m над покривното покритие на по-високото крило (сграда) и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкнали над покрива (капандури, оберлихти и др.), или

2. стената на по-ниското крило (сграда) е брандмауер и покривът на крилото (сградата) е изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и е с минимална огнеустойчивост REI 60 (и със защита на отворите в покрива до огнеустойчивост EI 60) в частта на разликата във височините между двете крила (сгради), но не по-малко от 5 m и не повече от 15 m; вертикалните конструктивни елементи, носещи същия покрив, се проектират с минимална огнеустойчивост R 60 по цялата височина на крилото (сградата).“

3. Създават се ал. 6 – 9:

„(6) В случай че сгради (или сграда и съоръжение) са разположени на разстояние, по-малко от 5 m помежду си, и е предвиден брандмауер за намаляване на минималното разстояние между тях, за предотвратяване на разпространението на огъня между тях се предвижда една или повече от мерките, показани на фиг. 2В. При сгради със скатни покриви стрехите в участъците на огнеустойчивите ивици от фасадните стени се изпълняват съгласно ал. 2, т. 3.

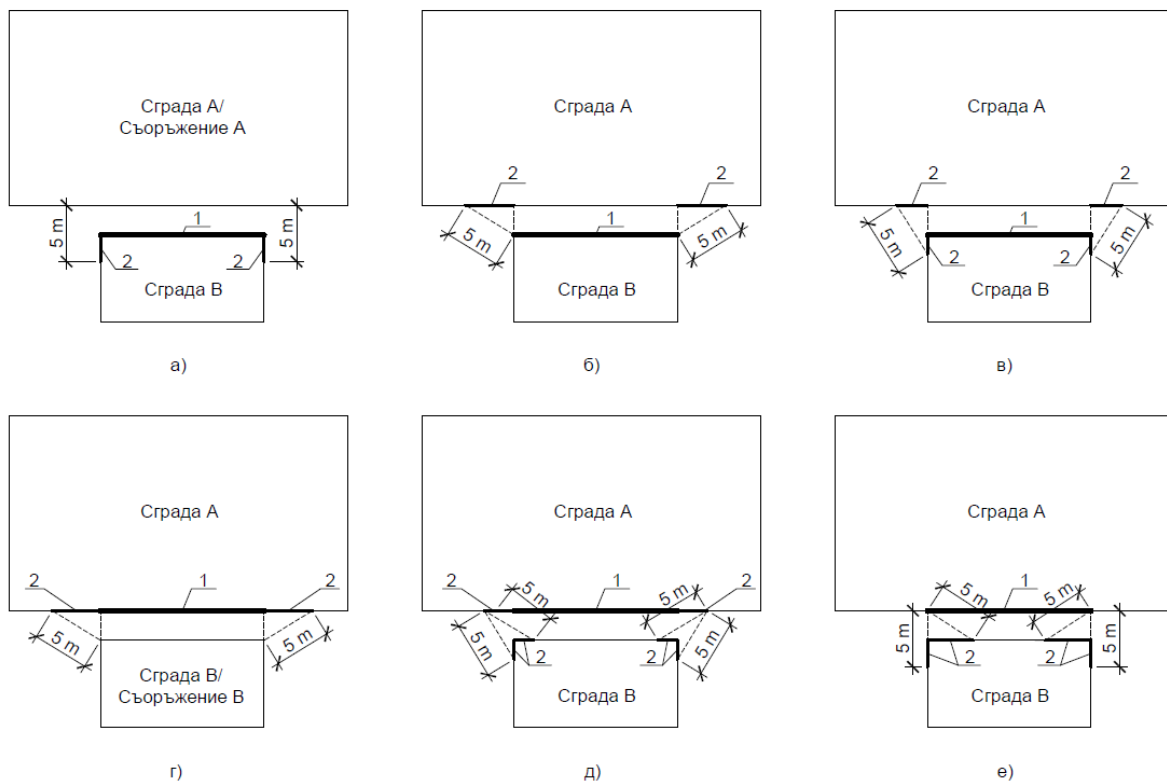


1 - брандмауер

2 - ивица от фасадната стена с огнеустойчивост EI (EW) 60 от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2 и със защита на отворите в нея до същата огнеустойчивост

Фиг. 2B

(7) В случай че сгради (или сграда и съоръжение) са разположени на разстояние 5 m или повече помежду си и е предвиден брандмауер за намаляване на минималното разстояние между тях, брандмауерът се проектира по един от начините, показани на фиг. 2Г.

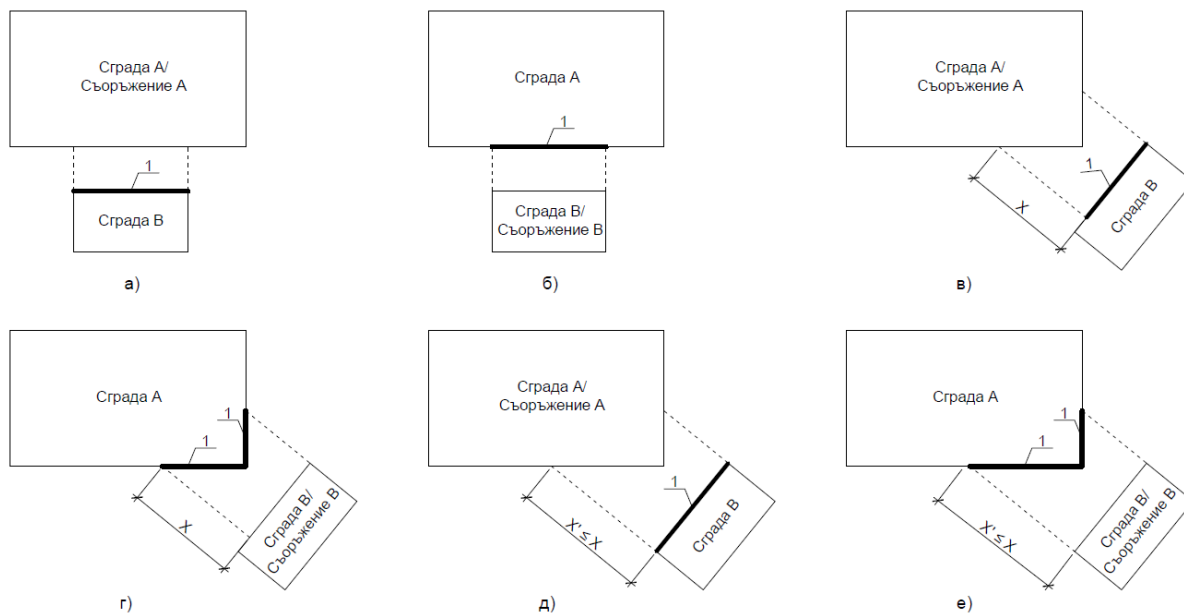

1 - брандмауер

X - необходимо разстояние между двете сгради (или между сградата и съоръжението)

X' - разстояние между двете сгради (или между сградата и съоръжението), по-малко или равно на X


Фиг. 2Г

(8) В случай че е предвиден брандмауер за намаляване на минималното разстояние между сгради с различна височина, разположени на разстояние една от друга, за предотвратяване на разпространението на огъня между сградите се предвиждат следните мерки:

1. стената на по-високата сграда се проектира като брандмауер в рамките на проекцията на контура на по-ниската сграда върху по-високата сграда (фиг. 2Д, букви „а“, „б“ и „в“) и във вертикално направление на 5 m над височината на покрива на по-ниската сграда, ако разликата във височините на двете сгради е по-малка от 5 m, се допуска брандмауерът да бъде проектиран в рамките на проекцията на контура на по-ниската сграда върху по-високата сграда и във вертикално направление

на разстояние 0,6 m над покривното покритие на по-високата сграда и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберликти и др.), или

2. стената на по-ниската сграда е брандмауер и покривът на сградата е изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2 и е с минимална огнеустойчивост REI 60 (и със защита на отворите в покрива до огнеустойчивост EI 60) в частта на разликата във височините между двете сгради (като се изважда разстоянието между сградите), но не повече от 15 m (фиг. 2Д, буква „г“). Вертикалните конструктивни елементи, носещи същия покрив, се проектират с минимална огнеустойчивост R 60 по цялата височина на сградата.

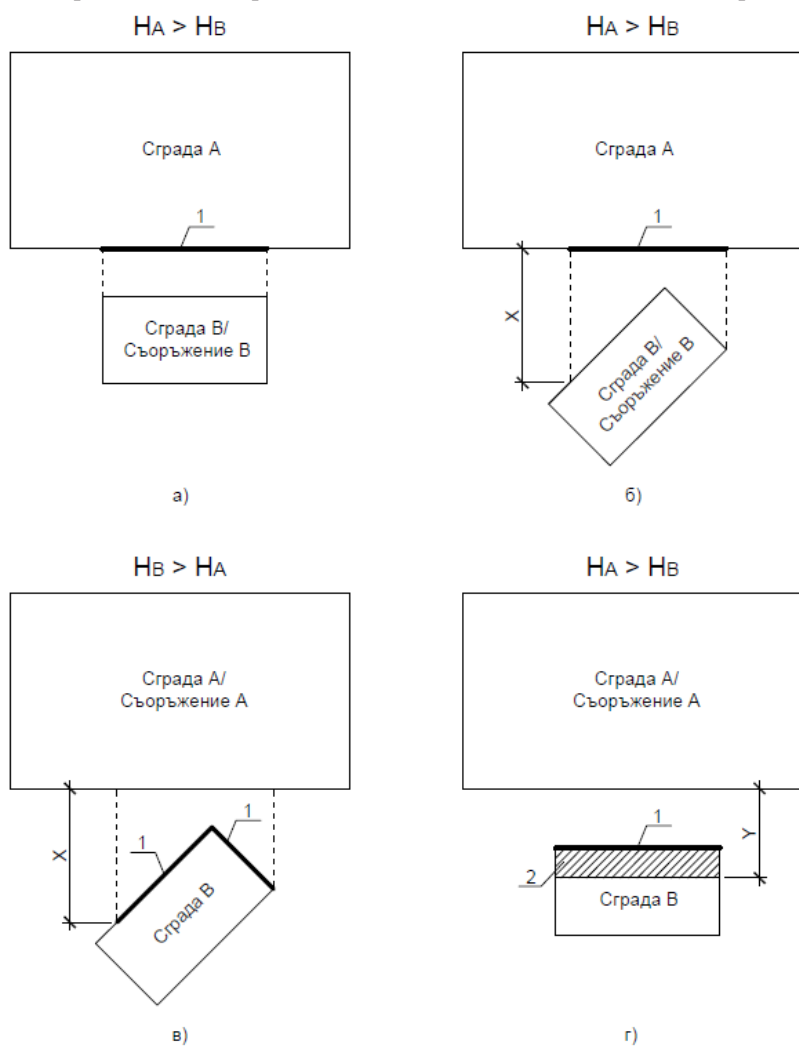

1 - брандмауер

2 - покрив с огнеустойчивост REI 60 (със защита на отворите в него до огнеустойчивост EI 60) от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2

H - височина на сградата/съоръжението

X - необходимо разстояние между двете сгради (или между сградата и съоръжението)

Y - разлика във височините на сградите (или на сградата и съоръжението), но не повече от 15 m

Фиг. 2Д

(9) При предвиждане на брандмауер за намаляване на минималното разстояние между сградата и съоръжение с различна височина, за предотвратяване на разпространението на огъня между сградата и съоръжението се предвиждат следните мерки:

1. в случай че сградата е по-висока от съоръжението – стената на сградата от страната на съоръжението се проектира като брандмауер в рамките на проекцията на контура на съоръжението върху сградата (фиг. 2Д, букви „а“, „б“ и „в“) и във вертикално направление на 5 m над най-високата точка на съоръжението; ако разликата във височините на сградата и съоръжението е по-малка от 5 m, се допуска брандмауерът да бъде проектиран в рамките на проекцията на контура на съоръжението върху сградата и във вертикално направление на разстояние 0,6 m над покривното покритие на сградата и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.), или

2. в случай че съоръжението е по-високо от сградата – стената на сградата от страната на съоръжението се проектира като брандмауер в рамките на проекцията на контура на съоръжението върху сградата и покривът на сградата се предвижда от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с минимална огнеустойчивост REI 60 (и със защита на отворите в покрива до огнеустойчивост EI 60) в частта на разликата във височините между сградата и съоръжението (като се изважда разстоянието между сградата и съоръжението), но не повече от 15 m (фиг. 2Д, буква „г“); вертикалните конструктивни елементи, носещи същия покрив, се проектират с минимална огнеустойчивост R 60 по цялата височина на сградата.“

§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска замяната на брандмауери и вертикални прегради на пожарни сектори с пожарозащитни зони.“

2. В ал. 3 думите „таванните екрани“ се заменят с „димните прегради“.

§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Пожарозащитните стени се предвиждат за отделяне на помещения от различен клас на функционална пожарна опасност (с изключение на помещенията по чл. 16, ал. 1, т. 2 и помещенията от категория по пожарна опасност Ф5Д), както и за отделяне на производства с различна категория по пожарна опасност Ф5А – Ф5Г.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) За защита на отворите в пожарозащитните стени се предвиждат самозатварящи се врати, капаци, отваряеми прозорци

или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с минимална огнеустойчивост EI 60. Остъкляванията в пожарозащитните стени се предвиждат с минимална огнеустойчивост EI 60.“

§ 19. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:

„(1) Отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради се защитават със самозатварящи се врати, капаци или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с огнеустойчивост най-малко EI 60.“

§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Пожарозащитните преддверия се предвиждат за осигуряване на незадимяване на стълбищните клетки в сградите с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m и за отделяне на помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, когато те имат технологична или друга връзка със съседни помещения от друга категория или друг клас на функционална пожарна опасност или имат връзка с евакуационни пътища и др. В обема на преддверието се осигурява постоянно повишено налягане не по-малко от 30 Pa. Допуска се вентилационните системи за създаване на повишено налягане да се задействат автоматично от газсигнализатор, разположен в помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, при достигане на концентрация на опасното вещество 20 % от ДЕГ в свободния обем на помещението, а в останалите случаи – от автоматична пожароизвестителна система.“

(2) Конструктивните елементи на пожарозащитните преддверия се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI (EI) 60. Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60. При директен достъп на врата на асансьор към пожарозащитно преддверие същата се предвижда с огнеустойчивост EI 60, без изисквания за самозатваряне и димоуплътненост.“

2. В ал. 3 след думите „посоката на“ се добавя „движение при“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Вентилационните системи за създаване на повишено налягане в пожарозащитните преддверия се оразмеряват при спазване изискванията на БДС EN 12101-13 „Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане“.“

§ 21. Заглавието на глава шеста се изменя така:

„ПЪТИЩА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ ЦЕЛИ И СЪЛБИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Пътища за противопожарни цели се осигуряват за всички сгради с площ над 35 m², както и за всички производствени и складови съоръжения.“


2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея се добавя изречение второ: „Към пътищата за противопожарни цели се приравняват и улиците и алеите.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3) Пътищата за противопожарни цели се проектират с настилка, оразмерена за автомобил с минимално натоварване 100 kN/ос за всякакви атмосферни условия.“

4. Създават се нови ал. 4 – 6:

„(4) Пътищата за противопожарни цели се проектират по такъв начин, че проекцията на всяка част от обслужваното от тях съоръжение върху терена и проекцията на всяка част от външните стени (с изключение на калканните стени) на първия етаж на обслужваната от тях сграда върху терена да бъде на разстояние не повече от 90 m от близката страна на път за противопожарни цели. Разстоянието се определя от външната страна на сградата/съоръжението по възможен маршрут за полагане на шлангова линия (фиг. 2Е).

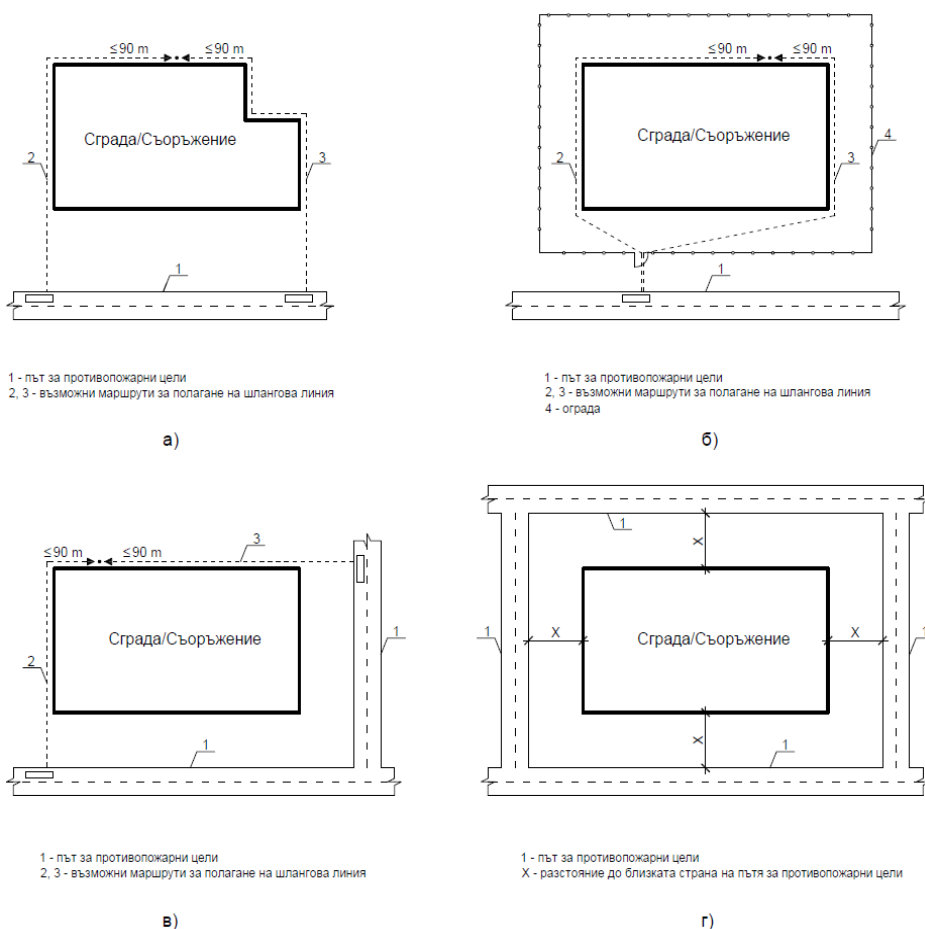

Фиг. 2Е

(5) Допуска се разстоянието по ал. 4 да бъде увеличено на 135 m, ако в цялата сграда или в цялото съоръжение е предвидена автоматична пожарогасителна инсталация.

(6) В случаите, при които поради сложни теренни или геоложки условия няма възможност за изпълнение на изискванията на ал. 4 или 5, за осигуряване на пожарната безопасност на строежите се прилагат други мерки и технически решения в инвестиционното проектиране след приемането им с мотивирано решение на експертния съвет по чл. 7, ал. 1 или 3, при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа.“

5. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 7 и 8 и се изменят така:

„(7) Задънените пътища за противопожарни цели с дължина над 45 m (с изключение на задънените улици по чл. 81, ал. 1 от ЗУТ с дължина до 100 m) завършват с площадка (уширение) с размери най-малко 12 m x 12 m, осигуряваща обръщането на пожарните автомобили в обратна посока.

(8) Пътищата за противопожарни цели се проектират с широчина най-малко 3,5 m. За сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ, по-голяма от 500 m², пътищата за противопожарни цели се проектират с широчина най-малко 6 m.“

6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея след думата „пътя“ се добавя „за противопожарни цели“.

7. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и се изменя така:

„(10) В района на железопътни гари по дължина на коловозното развитие пътищата за противопожарни цели се проектират, както следва:

1. при по-малко от 10 коловоза – едностранно на коловозите;

2. при 10 и повече коловоза – двустранно през 10 коловоза.“

8. Досегашната ал. 7 става ал. 11.

9. Създават се ал. 12 и 13:

„(12) За осигуряване на достъп на пожарни автомеханични стълби или подемници до сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се предвиждат площадки съгласно чл. 335.

(13) Изискванията за пътищата за противопожарни цели за фотоволтаични електрически централи с наземни фотоволтаични модули са регламентирани в чл. 350б, т. 3.“

§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Производствените площадки с площ над 5 ha (с изключение на площадките на фотоволтаичните електрически централи с наземни фотоволтаични модули) трябва да имат най-малко два входа с широчина и височина най-малко 4,5 m. Ако размерът на страна на площадката е по-голям от 1000 m, от същата страна се осигуряват най-малко два входа със същата широчина и височина и с разстояние между тях не повече от 1500 m.“


§ 24. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думата „височина“ се поставя запетая и думите „на kota корниз“ се заменят с „определена съгласно чл. 24 от ЗУТ“.

б) точки 1 и 2 се изменят така:

„1. за сгради с височина съгласно чл. 24 от ЗУТ до 20 m – вертикални (с ъгъл на наклон между 75° и 90°), с широчина 0,6 m и с междинни площадки на разстояние не повече от 10 m; междинните площадки се предвиждат с минимална дължина 80 cm; покривните и междинните площадки се обезопасяват с парапет с минимална височина 120 cm; стълбите с единична височина на рамото над 3 m се обезопасяват с предпазни ограждения със светъл вътрешен размер (светъл диаметър или светла дължина и широчина) 800 mm – фиг. 2Ж:

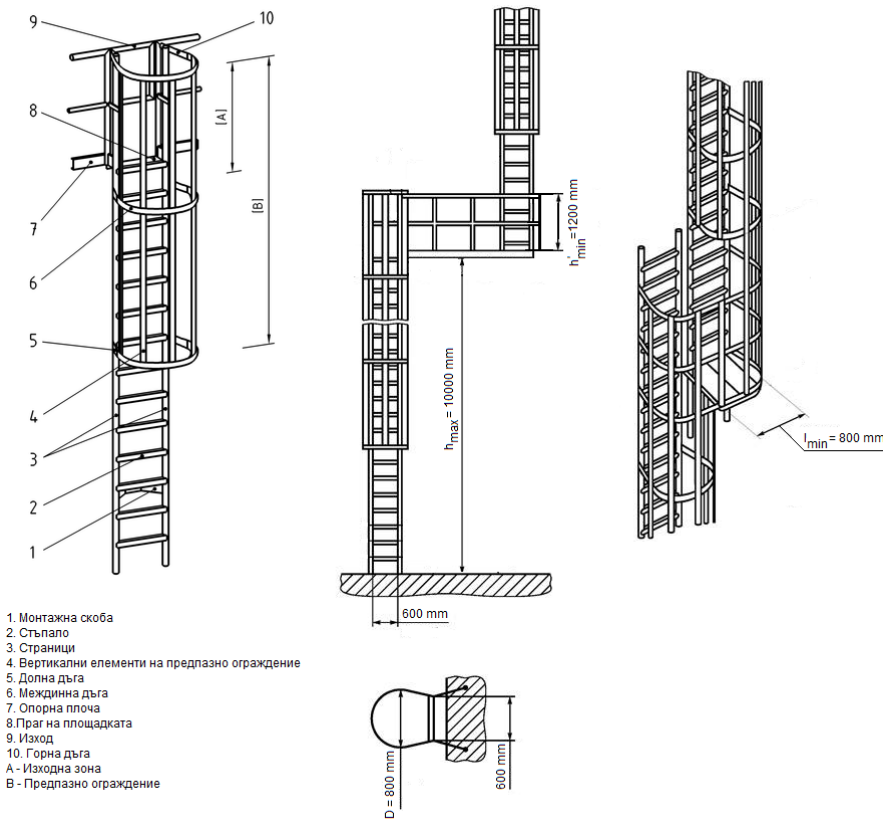

Фиг. 2Ж

2. за сгради с височина съгласно чл. 24 от ЗУТ над 20 m – наклонени под ъгъл, по-малък от 60°, с минимална широчина на стълбищното рамо 0,7 m и с не повече от 12 стъпала в стълбищно рамо; стъпалата се предвиждат с широчина не по-малка от 0,16 m и височина не по-голяма от 0,25 m; всички стъпала се предвиждат с еднаква широчина и височина, с изключение на най-долното стъпало, започващо от нивото на прилежащия терен, за което се допуска намаляване на височината с не повече от 15 %; междинните площадки на стълбите се предвиждат с широчина, равна на широчината на стълбищното рамо; между стълбищните рамена се проектира просвет („стълбищно огледало“) с широчина най-малко 75 mm, с цел осигуряване на възможност за изтегляне на пожарни шлангове; площадките и рамената на стълбите се обезопасяват с парапети с минимална височина 120 cm.“

2. В ал. 2 се добавя изречение второ: „Стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“

3. В ал. 3 думите „пожарните стълби“ се заменят със „стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности“.

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Вертикалните стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират при спазване на изискванията на ал. 1 – 3, като по отношение на останалите характеристики за тяхното проектиране (в т.ч. разстояние между стъпалата, разстояние между монтажните скоби, височина на монтаж на стълбата спрямо прилежащия терен, височина на монтаж на предпазното ограждение спрямо прилежащия терен, разстояние между стълбата и стената, разстояние между стълбата и препятствия, изнесени извън стената, носимоспособност на стълбата и на предпазното ограждение, закрепване на монтажните скоби и др.) се спазват изискванията на БДС EN ISO 14122-4 „Безопасност на машини. Стационарни средства за достъп до машините. Част 4: Фиксирани стълби“.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) До стълбата по ал. 1 се предвижда сухотръбие с тръба с диаметър два цола от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с изводи за всеки етаж и на покрива на сградата, със спирателна арматура и със съединители „Щорц“. Съединителят на захранващата тръба на сухотръбието се проектира на височина от 80 до 120 cm от нивото на терена. Спирателната арматура на сухотръбието се проектира на максимално разстояние 30 cm от външния габарит на стълбата или площадките към нея. Сухотръбието трябва да издържа на налягане не по-малко от 12 bar.“

§ 25. В чл. 32 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „като вратите в тях в допълнение към изискванията по чл. 22, ал. 4 трябва да бъдат и димоуплътнени“.

2. В ал. 4, т. 2 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

§ 26. В чл. 35, т. 2 думите „височината на“ се заменят с „максималната височина на пребиваване на хора в“.

§ 27. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „застроената площ“ се заменят с „площта на помещението (етажа)“.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Когато в инвестиционния проект за гараж е определен броят на моторните превозни средства, максималният брой на хората в гаража се определя при следния норматив:

1. едно моторно превозно средство за двама човека;

2. за гаражи, разположени в сгради от КФПО Ф1, подклас Ф1.3 или Ф1.4 – едно моторно превозно средство за един човек.“

3. Създава се ал. 7:

„(7) За гаражи, при които паркирането на моторните превозни средства се извършва на две или повече нива в рамките на един етаж, при определянето на максималния брой на хората на този етаж по ал. 6 се отчита броят на моторните превозни средства, предвидени на едно ниво на платформата.“

4. В таблица 8 текстът на номер по ред 2 се изменя така:

”

2.	Строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството от подклас Ф2.1, музеи, художествени галерии, игрални зали и казина от подклас Ф2.2	1,35	
----	---	------	--

“

§ 28. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:


1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. от помещенията на етажи с директни изходи на кота терен, водещи непосредствено навън или в евакуационен коридор, фойе или стълбище със самостоятелен изход навън;


2. от помещенията на който и да е етаж към евакуационен коридор или проход, завършващ със стълбище или непосредствено в стълбище, което на етажите по т. 1 има директен изход навън или има изход през фойе, евакуационен коридор или проход, отделени от етажните пространства чрез стени с огнеустойчивост съгласно колона 5 на табл. 3, но не по-малко от EI 30 и със самозатварящи се димоуплътнени врати;“

2. В ал. 2 думата „коридорите“ се заменя с „евакуационните коридори“.

3. Фигури 3 и 4 се изменят така:

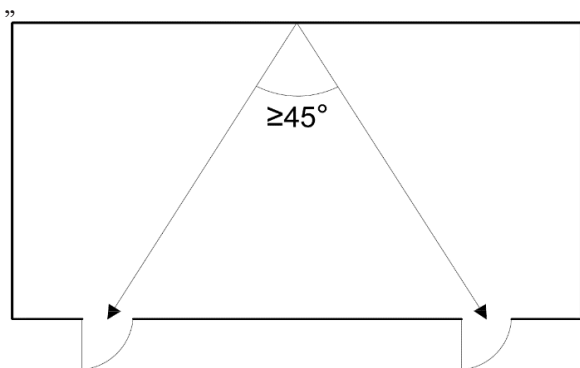

Фиг. 3

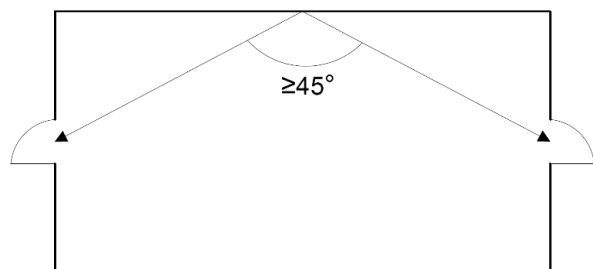

Фиг. 4

4. Създават се ал. 6 – 9:

„(6) Места за паркиране и места за съхранение на материали, оборудване и други подобни извън сградите се предвиждат на разстояние най-малко 1,5 m от крайните евакуационни изходи от сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) с възможност за едновременно пребиваване на над 100 човека.

(7) Не се разрешава по евакуационните пътища в сградите (с изключение на евакуационните пътища в помещенията) да се предвиждат горимо оборудване и горими материали.

(8) Допуска се в евакуационни коридори и фойета с алтернативна евакуация (при наличие на пътища за евакуация в две или повече посоки) да бъдат предвидени горими мебели и обзавеждане (с изключение на шкафове/стелажи с документи и гардероби за дрехи), ако са изпълнени следните условия:

1. горимите мебели и обзавеждане са разположени по такъв начин, че да не се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се и да не се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

2. горимите мебели и обзавеждане са разположени на групи с площ до 10 m², като отделните групи отстоят една от друга на разстояние най-малко 4 m.

(9) При предвиждане на ученически и детски шкафчета в евакуационни коридори и/или фойета на детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност

Ф1.1 или на училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1 се спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.“

§ 29. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 2 думата „инсталация“ се заменя със „система“.

2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Това изискване не се прилага за гардеробни помещения и санитарни помещения (бани и тоалетни) в жилища.“

3. В ал. 5 след думата „краен“ се добавя „евакуационен“.

§ 30. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

2. В основния текст на ал. 2 думата „помещенията“ се заменя с „помещението“.

3. В ал. 5 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

§ 31. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2“ се заменят с „клас на функционална пожарна опасност Ф5“, а думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

2. В ал. 2 думите „класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2“ се заменят с „клас на функционална пожарна опасност Ф5“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се проектират най-малко три евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m, или два евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 1,2 m. Минималната сумарна широчина на евакуационните изходи от същите помещения се определя съгласно чл. 41, ал. 4.“

4. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Евакуационните стълбища от етажерките в помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и откритите площадки над нивото на прилежащия терен с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се отделят със стени с огнеустойчивост I 30.“

§ 32. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 2 – 4 се изменят така:

„(2) Брави тип „антипаник“ съгласно БДС EN 1125 „Строителен обков. Антипаник заключващи устройства, задвижвани с хоризонтален лост за използване в аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване“ се предвиждат на всички странично окачени на панти врати на евакуационните изходи

по пътищата за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека.

(3) Допуска се вратите по пътя за евакуация, с изключение на вратите, монтирани на крайните евакуационни изходи, да не бъдат оборудвани с брави тип „антипаник“, ако не са предвидени фиксиращи и заключващи устройства.

(4) Допуска се вратите на балкони и площадки, на евакуационните изходи от помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и на евакуационните изходи от помещения и сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, в които пребивават едновременно не повече от 15 човека, както и вратите на евакуационните изходи от складове с площ до 200 m² и от санитарно-хигиенни помещения да се отварят обратно на посоката на движение при евакуация.“

2. В ал. 8 думите „изходите по пътищата за евакуация“ се заменят с „евакуационните изходи“.

3. В ал. 9:

а) в основния текст думите „Разрешават се“ се заменят с „Допускат се хоризонтално“;

б) в т. 2 след предлога „от“ се добавя „под-класове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 и от“.

4. Алинеи 10 и 11 се изменят така:

„(10) За крайните евакуационни изходи (включително и за такива с предвидено преддверие – виндфанг) на строежи за обществено обслужване от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 се разрешават хоризонтално плъзгащи се (отварящи се встрани) врати, ако е осигурено автоматично и ръчно привеждане на вратата в отворено положение при отпадане на електрическото захранване и при задействане на пожароизвестителната система, когато за помещението/сградата се изисква такава система, или ако в непосредствена близост има дублиращи, странично окачени отварящи се навън врати с необходимата единична и сумарна широчина. За евакуационните изходи от непосочените в ал. 9 помещения се разрешават хоризонтално плъзгащи се (отварящи се встрани) врати, ако са изпълнени условията по предходното изречение.

(11) Вертикално плъзгащи се и сгъваеми/нагъващи се врати може да бъдат предвидени на евакуационни изходи от помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с възможност за едновременно пребиваване на до 50 човека, ако в крилата им е предвидена вградена окачена на панти врата, която е с необходимата широчина. В този случай прагът на окачената на панти врата се допуска да бъде с височина до 15 cm.“

5. Създава се нова ал. 12:

„(12) Вертикално плъзгащи се и сгъваеми/нагъващи се врати може да бъдат предвидени на евакуационни изходи от гаражни клетки от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 за не повече от 5 автомобила, ако са осигурени с възможност за ръчно привеждане в отворено положение от вътрешната страна при отпадане на електрическото захранване.“

6. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думата „Разрешават“ се заменя с „Допускат“, а след думите „въртящи се“ се добавя „около централна ос“.

7. Досегашната ал. 13 става ал. 14.

8. Създават се ал. 15 – 19:

„(15) Не се разрешава да бъдат предвиждани системи или устройства за заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация в строежи в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора.

(16) Допуска се изискването по ал. 15 да не се изпълнява за вратите по пътищата за евакуация (с изключение на вратите по ал. 2 с брави тип „антипаник“), ако е изпълнено най-малко едно от следните условия:

1. заключените врати се освобождават от сигнал на автоматична пожароизвестителна система, като в непосредствена близост отвътре до вратата се разполага ръчен пожароизвестител; времето на закъснение от задействането на ръчния пожароизвестител до освобождаването на заключените врати не трябва да надвишава 15 s;

2. осигурено е автоматично отключване (разблокиране) на вратата при отпадане на електрическото захранване, както и при натискане на бутон, разположен върху крилото на вратата или в непосредствена близост отвътре до вратата; времето на закъснение от задействането на бутона, както и от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратата не трябва да надвишава 15 s;

3. заключването (блокирането в затворено положение) на вратите е предвидено посредством електрическа система съгласно БДС EN 13637 „Строителен обков. Електрически системи за управление и използване на аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване“ и са изпълнени условията по ал. 17.

(17) Допуска се изискването по ал. 15 да не се изпълнява за вратите по ал. 2 с брави тип „антипаник“, ако заключването (блокирането в затворено положение) на вратите е предвидено посредством електрическа система съгласно БДС EN 13637 „Строителен обков. Електрически системи за управление и използване на аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване“ и са изпълнени следните условия:

1. електрическата система се задейства при отпадане на електрическото захранване, както и при натискане на инициращ елемент тип

бутон, разположен върху крилото на вратата или в непосредствена близост отвътре до вратата; инициращият елемент може да бъде вграден и в бравата на вратата;

2. времето на закъснение от задействането на инициращия елемент, както и от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратата, не надвишава 15 s – за строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и подкласове Ф3.1, Ф3.3 и Ф3.4, както и за детски градини и ясли от подклас Ф1.1, домове за стари хора и хосписи от подклас Ф1.1 и заведения за социални услуги за деца и юноши със забавено умствено развитие от подклас Ф1.1;

3. времето на закъснение от задействането на инициращия елемент и от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратата не надвишава 1 s – за строежи извън тези по т. 2;

4. когато в допълнение към начина на задействане по т. 1 е предвидено към електрическата система да бъде подаван сигнал от автоматична пожароизвестителна система, пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратите следва да бъде осигурено и при изпълнение на едно от условията по т. 4.2.3 от БДС EN 13637 „Строителен обков. Електрически системи за управление и използване на аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване“.

(18) В случаите по ал. 16, т. 2 и 3 и ал. 17, когато е предвидено закъснение над 1 s от задействането на инициращия елемент или от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на врата по път за евакуация, закъснението се взема предвид при определянето на изчислителното време за евакуация по чл. 58 и при изчисляването на разполагаемото време за безопасно бягство по чл. 63а, ал. 1. Същите изисквания се прилагат и в случаите по ал. 16, т. 1, когато е предвидено закъснение над 1 s от задействането на ръчния пожароизвестител до освобождаването на заключените врати от автоматичната пожароизвестителна система.

(19) Изискванията на ал. 2, 15, 16, 17 и 18 не се прилагат за вратите на евакуационните изходи в затвори, психиатрични заведения и др. под.“


§ 33. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

2. В ал. 2:


а) точки 1 и 2 се изменят така:

„1. 20 m от която и да е точка до евакуационен изход (фиг. 7) при път за евакуация в една посока;

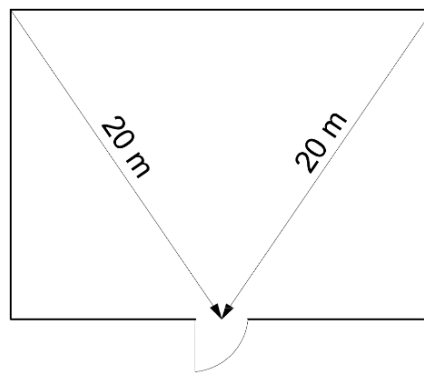

Фиг. 7

2. 40 m от която и да е точка до евакуационен изход (фиг. 8) при пътища за евакуация в две или повече посоки (алтернативни евакуационни пътища);

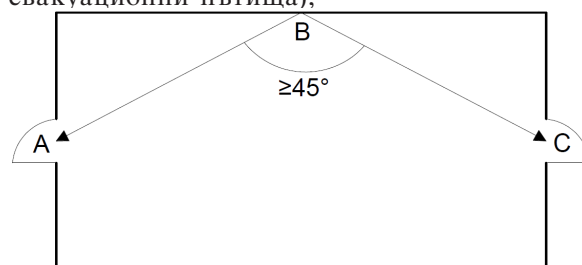


Алтернативни евакуационни пътища са осигурени от т. B, тъй като ъгълът ABC е по-голям или равен на 45° и в тази връзка, дължината на евакуационния път BA или BC (който от двата е по-къс) не трябва да надвишава 40 m.

Фиг. 8“


б) досегашните фиг. 7 и 8 се заличават.
в) създава се т. 3:

„3. при помещение с два или повече евакуационни изхода, в което има местоположения с еднопосочна евакуация – дължината, определена на фигури 8А и 8Б, като дължината на евакуационния път с еднопосочна евакуация не трябва да надвишава 20 m, а дължината на евакуационния път при наличие на алтернативни евакуационни пътища не трябва да надвишава 40 m.

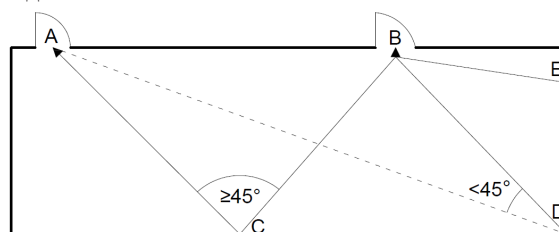

1. Алтернативни евакуационни пътища са осигурени от т. C, тъй като ъгълът ACB е по-голям или равен на 45° и в тази връзка, дължината на евакуационния път CA или CB (който от двата е по-къс) не трябва да надвишава 40 m;
2. Алтернативни евакуационни пътища не са осигурени от т. D, тъй като ъгълът ADB е по-малък от 45° и в тази връзка, дължината на евакуационния път DB не трябва да надвишава 20 m;
3. Алтернативен евакуационен път не е осигурен и от т. E, съответно дължината на евакуационния път EB не трябва да надвишава 20 m.

Фиг. 8А

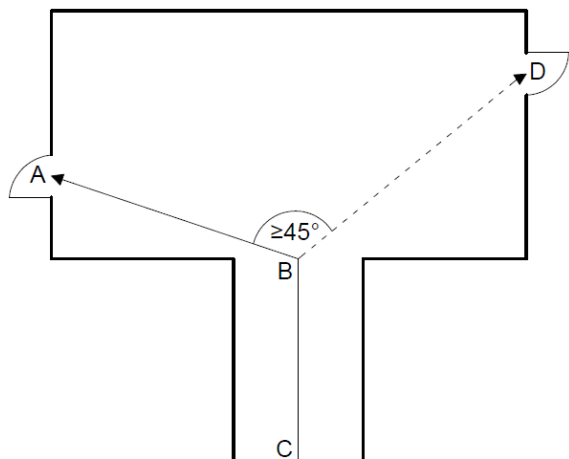

При алтернативни евакуационни пътища, които не са достъпни от начална точка (участък с еднопосочна евакуация):

1. От т. С не е осигурен алтернативен евакуационен път, тъй като се намира в участък с еднопосочна евакуация. В тази връзка, дължината на евакуационния път СВ не трябва да надвишава 20 m;
2. От т. В са осигурени алтернативни евакуационни пътища, тъй като ъгъл ABD е по-голям или равен на 45°. Дължината на евакуационния път СВА или СВД (който от двата е по-къс) не трябва да надвишава 40 m.

Фиг. 8Б“


3. В ал. 3:

а) в основния текст думата „превишава“ се заменя с „надвишава“;


б) създава се т. 3:

„3. дължината, определена на фигура 8Б – при пътища за евакуация в две или повече посоки (алтернативни евакуационни пътища), при които има участък с еднопосочна евакуация, като дължината на участъка с еднопосочна евакуация от вратата на най-отдалеченото помещение до мястото с възможност за алтернативна евакуация не трябва да надвишава 20 m, а общата дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не трябва да надвишава 40 m.“

4. Фигури 9 и 10 се изменят така:

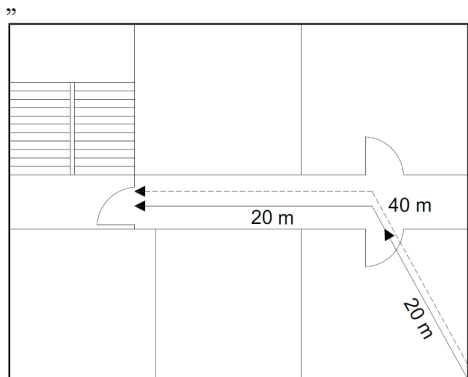

Фиг. 9

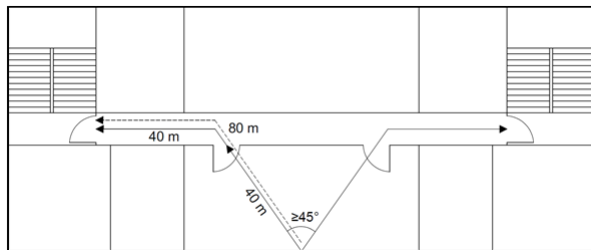

Фиг. 10“

5. Създава се ал. 5:

„(5) При евакуационни стълбища, които не са отделени в стълбищни клетки, за вход в евакуационното стълбище се приема първото стъпало на стълбищното рамо по посоката на движение при евакуация.“

6. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Допуска се евакуационният път от която и да е точка на помещения от категория по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д да се проектира с дължина при пътища за евакуация в две или повече посоки не по-голяма от 100 m, измерена до краен евакуационен изход и с дължина при път за евакуация в една посока не по-голяма от 50 m, измерена до краен евакуационен изход, ако са изпълнени следните условия:

1. помещенията са разположени в едноетажна сграда (или едноетажна част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1) от същата категория по пожарна опасност;

2. сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е изпълнена от I, II степен на огнеустойчивост или от пожарнезащитена стоманена конструкция.“

7. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) Допуска се евакуационният път от която и да е точка на помещения от категория по пожарна опасност Ф5В до краен евакуационен изход да се проектира с дължина не по-голяма от 60 m при пътища за евакуация в две или повече посоки и с дължина не по-голяма от 30 m при път за евакуация в една посока, ако са изпълнени следните условия:

1. помещенията са разположени в едноетажна сграда (или едноетажна част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1) от категория по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г или Ф5Д;

2. сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е от I степен на огнеустойчивост;

3. осигурени са автоматична пожароизвешителна система и автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изискват такива) за цялата площ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1.

(8) Допуска се евакуационният път от която и да е точка на бани, сауни, басейни, спа центрове и други подобни от подклас Ф3.4 да се проектира с дължина при пътища за евакуация в две или повече посоки не по-голяма от 100 m, измерена до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4, и с дължина при път за евакуация в една посока не по-голяма от 50 m, измерена

до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4.“

§ 34. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В ал. 5:

а) в т. 1 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“;

б) в т. 2 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

2. В ал. 11 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

§ 35. В чл. 46 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) основният текст се изменя така:

„(1) Най-малко две защитени (безопасни) зони с възможност за поетажно преместване на хората при пожар или авария от едната в другата зона на всеки етаж се предвиждат за следните сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1):“;

б) в т. 1, буква „б“ думите „със застроена площ“ се заменят със „с площ на сградата или пожарния сектор“;

в) в т. 2 думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думите „със застроена площ“ се заменят със „с площ на сградата или пожарния сектор“;

г) в т. 4 думите „със застроена площ“ се заменят със „с площ на сградата или пожарния сектор“.

2. В ал. 2 думата „строежите“ се заменя със „сградите“.

§ 36. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя „съгласно чл. 25“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. при директен достъп от помещения в подземни етажи от категория по пожарна опасност Ф5В и всички помещения от други класове на функционална пожарна опасност, в които се употребяват и/или съхраняват горими вещества и материали – чрез самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост не по-малка от EI 60;“

в) в т. 3 след думите „самозатваряща се“ се добавя „димоуплътнена“;

г) в т. 4 думите „димоуплътнена самозатваряща се“ се заменят със „самозатваряща се димоуплътнена“.

2. В ал. 2 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

3. Създава се ал. 7:

„(7) За сгради, за които се изисква отделяне на евакуационните стълбища в стълбищни клетки и е предвиден директен достъп на асансьорни шахти в обема на помещения, асансьорните шахти се отделят от помещенията чрез шахтни врати на асансьора с огнеустойчивост не по-малка от EI 60.“

§ 37. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в основния текст след думите „функционална пожарна опасност“ се поставя запетая и се добавя „в сгради от пожарнезащитени стоманени конструкции от категория по пожарна опасност Ф5Д“;

б) точки 2 и 3 се изменят така:

„2. димен люк, разположен в покритието или непосредствено под него за отдимяване при пожар, с аеродинамична площ, представляваща 5 % от застроената площ на стълбищната клетка, но не по-малка от 1,0 m²; димният люк се предвижда с класификация по огнеустойчивост минимум B₃₀₀ 30 и с минимален клас по реакция на огън Cd0, отварящ се от устройства, разположени на всеки етаж в непосредствена близост до входа/входовете в стълбището, работещ и при изключване на електрозахранването, или;

3. защита на обема на стълбищната клетка при пожар чрез създаване на повишено налягане не по-малко от 30 Pa; системата за повишено налягане се задейства от автоматичната пожарозвездителна система, а когато не е осигурена такава – от устройства, разположени на всеки етаж в непосредствена близост до входа/входовете в стълбището.“

2. В ал. 3 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 38. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) основният текст се изменя така:

„(1) Външните открити стълбища за евакуация (с изключение на стълбищата, обслужващи сгради от допустима IV или V степен на огнеустойчивост), свързващи във вертикално направление два и повече етажа, се проектират от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2. В случай че не са изпълнени условията по чл. 47, ал. 3, т. 1 или 2, при проектирането на същите външни открити стълбища се спазват следните изисквания:“

б) в т. 1 думата „помещенията“ се заменя с „останалата част на сградата“;

в) точка 3 се изменя така:

„3. на изходите към стълбището се предвиждат самозатварящи се врати с огнеустойчивост най-малко EI 30; това изискване не се прилага за врати към външни открити стълбища, водещи само надолу (т.е. за вратите на най-горните нива на стълбищата), ако покрай същите врати не преминават евакуационни пътища от други евакуационни изходи.“

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „като височината на стъпалото е не по-голяма от 0,25 m“.

§ 39. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст на ал. 1 думите „или криволинейни“ се заличават.

2. В основния текст на ал. 2 думите „или криволинейни“ се заличават.

3. Създава се ал. 4:

„(4) При евакуацията на 16 – 50 човека по стълбища, които не са вити (спираловидни), но включват стъпала с форма в хоризонталната проекция, различна от правоъгълната, се прилагат следните изисквания:

1. светлата широчина на стъпалото по вътрешната ходова линия (на разстояние 0,30 m навътре от най-тясната част на стъпалото или от проекцията на ограничаващия го парапет) е не по-малка от 0,23 m;

2. светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,2 m;

3. от външната страна на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет.“

§ 40. Основният текст на чл. 53, ал. 3 се изменя така:

„(3) Коридорите с еднопосочна евакуация и с дължина над 10 m (от вратите на най-отдалечените помещения до мястото с възможност за алтернативна евакуация) се отделят от прилежащите им помещения със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост не по-малка от:“

§ 41. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4), при които броят на хората в най-населения етаж е повече от 50 и/или броят на хората в сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е повече от 100; за същите сгради (или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1) се допуска да не бъде проектирано аварийно евакуационно осветление в помещения с възможност за едновременно пребиваване на до 15 човека, с изключение на помещенията по ал. 5, т. 8;“

б) създават се т. 4 и 5:

„4. в помещения с възможност за едновременно пребиваване на над 15 човека, разположени в подземни етажи на строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4);

5. в евакуационни коридори и фойета, разположени в подземни етажи на строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4).“

2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като се предвиждат светещи знаци, съдържащи пиктограма“.

3. В ал. 4 думите „Приложно осветление“ се заменят с „Приложения на осветлението“.

4. В ал. 5:

а) в основния текст след думите „се разполагат“ се добавя „най-малко“;

б) в т. 9 думите „бутоните за пожароизвестяване“ се заменят с „ръчните пожароизвестители“.

§ 42. В чл. 56 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „следните технически средства и сигнали“ се заличават;

б) точки 1 и 2 се изменят така:

„1. системи за гласово сигнализиране, в т.ч. с възможност за излъчване на предварително записани съобщения – за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност, в които е предвидено поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека, с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4, за сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m – с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4 от първа група, и за сгради от всички класове на функционална пожарна опасност с атриуми;

2. системи за звукова сигнализация на всеки етаж – за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф5, оборудвани с пожароизвестителни системи.“

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Системите за гласово сигнализиране се проектират при спазване изискванията на СД CEN/TS 54-32 „Пожароизвестителни системи. Част 32: Планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на система за гласово сигнализиране на тревога“. Когато строежът е оборудван с пожароизвестителна система, задействането на системата за гласово сигнализиране се извършва чрез пожароизвестителната система, а когато строежът не е оборудван с пожароизвестителна система, задействането на системата за гласово сигнализиране се извършва чрез ръчно управление на системата за гласово сигнализиране.

(3) Пожароизвестителните системи и системите за звукова сигнализация се проектират при спазване изискванията на СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“.

§ 43. В чл. 57 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите „газообразно гориво“ се добавя „непосредствено“;

б) в т. 1 накрая се добавя „(с изключение на евакуационни пътища в помещения)“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Изискването по ал. 2 не се прилага за помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2, ако същите са със стенно прозрачно остъкление с площ не по-малка от 10 % от площта на пода и от всеки подземен и полуподземен етаж са осигурени най-малко два евакуационни изхода, водещи към независими евакуационни пътища съгласно чл. 32, ал. 5.“

§ 44. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) За строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, предназначени за повече от 400 човека, както и за строежи от клас Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се определя изчислителното време за евакуация по следните методи:

1. метод „дължина на евакуационния път“ – за помещения, предназначени за не повече от 50 човека;

2. метод „специфична пропускателна способност на участъците от евакуационния път“ – за помещения, предназначени за повече от 50 човека.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Определянето на изчислителното време за евакуация по методите по ал. 1 се извършва при спазване на изискванията на приложение № 8а.“

§ 45. В анкетката на табл. 9 към чл. 59 думите „на производството“ се заличават.

§ 46. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В основния текст на ал. 1 думите „строежи с височина до 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m“.

2. В ал. 4 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 47. В чл. 61, ал. 2 думата „уведомяване“ се заменя със „сигнализиране“.

§ 48. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думата „изходи“ се заменя с „врати/отвори“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Специфичната пропускателна способност и скоростта на движение при гранична плътност на човешкия поток за врати/отвори с широчина, по-малка от 1,6 m, се определят съгласно табл. 12. Максималната стойност на СПС за врати/отвори е 199,1 чов./m.min.“

3. В ал. 6 се добавя изречение второ: „Скоростта на движение и СПС в наклонени участъци, при които наклонът се преодолява със стъпала, се определят както при движение по стълбища.“

4. Таблици 11 и 12 се изменят така:

„Таблица 11

Плътност на човешкия поток, чов./m ²	Хоризонтални участъци		Движение по стълбища				Врати/Отвори, по-широки от 1,6 m	
	скорост, m/min	СПС, чов./m.min	надолу		нагоре		скорост, m/min	СПС, чов./m.min
			скорост, m/min	СПС, чов./m.min	скорост, m/min	СПС, чов./m.min		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,1	100	10	100	10	60	6	100,00	10
0,5	100	50	100	50	60	30	100,00	50
1	80,14	80,1	95,3	95,3	52,67	52,7	87,30	87,3
1,5	68,18	102,3	79,13	118,7	45,25	67,9	75,33	113
2	59,69	119,4	67,6	135,2	39,99	80	66,85	133,7
2,5	53,11	132,8	58,68	146,7	35,9	89,8	60,28	150,7
3	47,73	143,2	51,4	154,2	32,57	97,7	54,87	164,6
3,5	43,18	151,1	45,23	158,3	29,75	104,1	50,34	176,2
4	39,24	157	39,88	159,5	27,3	109,2	46,40	185,6
4,5	35,77	160,9	35,18	158,3	25,15	113,2	42,91	193,1
5	32,66	163,3	30,96	154,8	23,22	116,1	39,82	199,1
5,5	29,85	164,2	27,15	149,3	21,47	118,1	35,35	194,4
6	27,28	163,7	23,67	142	19,88	119,3	32,02	192,1
6,5	24,92	162	20,46	133	18,42	119,7	29,03	188,7
7	22,73	159,1	17,5	122,5	17,06	119,4	26,30	184,1
7,5	20,7	155,2	14,75	110,6	15,8	118,5	23,81	178,6
8	18,79	150,3	12,16	97,3	14,62	116,9	21,54	172,3
8,5	17	144,5	9,74	82,8	13,51	114,8	19,45	165,3
9	15,32	137,9	7,44	67	12,46	112,2	9,44	85
9,1	14,99	136,4	7,01	63,8	12,26	111,6	9,34	85
9,2 (гранична)	14,67	135	6,57	60,4	12,06	111	9,24	85

Таблица 12

Широчина на вратата/отвора, m	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
СПС, чов./m.min (при плътност на човешкия поток 9,2 чов./m ² – гранична)	47,5	51,3	55	58,8	62,5	66,3	70	73,8	77,5	81,3	85
Скорост, m/min (при плътност на човешкия поток 9,2 чов./m ² – гранична)	5,16	5,58	5,98	6,39	6,79	7,21	7,61	8,02	8,42	8,84	9,24

“

§ 49. Създава се чл. 63а:

„Чл. 63а. (1) За строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, предназначени за повече от 400 човека, както и за строежи от клас Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се допуска да не бъдат спазени изискванията на чл. 58 – 63, ако се използват компютърни модели, с които да бъдат изчислени разполагаемото време за безопасно бягство (ASET) и необходимото време за безопасно бягство (RSET) и да бъде доказано, че ASET е по-голямо от RSET.

(2) Допускането по ал. 1 се прилага след даване на съгласие от експертния съвет по чл. 7, ал. 1 или 3, при условие че с направените изчисления се гарантира безопасната евакуация от строежа.“

§ 50. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите „повече от 100 човека“ се поставя запетая и се добавя „както и от помещения с култово и религиозно предназначение от подклас Ф3.4 с повече от 100 места за сядане“;

б) в т. 1 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“;

в) в т. 4 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

2. В ал. 2, т. 1 означението „C-d0, s1“ се заменя с „C-s1, d0“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) В случай че за комбинацията от продуктите за облицоване и пълнеж на тапицирани столове по ал. 2 е извършено изпитване по БДС EN 1021-1 „Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара“ и БДС EN 1021-2 „Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване: газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит“ и няма установено запалване при разрастващо се тлеене и запалване чрез горене с пламък след приключване на изпитването, не се нормира класът по отношение реакцията на огън на отделните продукти, влизащи в състава на същата комбинация.“

§ 51. Създава се чл. 65:

„Чл. 65. Дървените елементи на сцени в строежи от подклас Ф2.1 се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от С.“

§ 52. В чл. 71, ал. 3 думите „височина над 28 m“ се заменят с „максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 53. Член 73 се изменя така:

„Чл. 73. Вентилационни системи за създаване на повишено налягане в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектират при спазване изискванията на чл. 326.“

§ 54. Член 74 се изменя така:

„Чл. 74. Частите на сградата съгласно чл. 12, ал. 1 се проектират със самостоятелни вентилационни и климатични инсталации.“

§ 55. Член 75 се изменя така:

„Чл. 75. За подземните складови помещения с площ над 10 m² от категория по пожарна опасност Ф5В, в които съгласно глава девета не се изисква ВСОДТ (за помещенията и обслужващия ги коридор), се предвижда възможност за естествено отвеждане на дима посредством отвор (остъкление) на външна стена или към шахта, с геометрична площ на отвора и на шахтата (когато има такава) не по-малка от 1 % от площта на пода или принудителна смукателна ВСОДТ с кратност на въздухообмена не по-малко от 3 h⁻¹. Принудителната смукателна ВСОДТ се предвижда с възможност за ръчно задействане извън помещенията. Когато шахтата е в обема на сградата, същата се предвижда с минимална огнеустойчивост EI 60, без отвори към съседни помещения, като се допуска тя да обслужва повече от едно подземно складово помещение, ако са осигурени клапи за управление на дима.“

§ 56. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст накрая се добавя „е изпълнено едно от условията“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. при неработеща принудителна вентилация концентрацията на водород в свободния обем на помещението не надвишава 10 % от долната му експлозивна граница и е осигурена естествена вентилация;“

2. Алинея б се изменя така:

„(б) Необходимият минимален дебит ($V_{ВЗ}$) в m³/h на вентилационната уредба се определя по формулата:

$$V_{ВЗ} = \frac{2,5 \cdot V_{H_2} \cdot \Psi}{C_{ДЕГ}} \cdot 100,$$

където:

Ψ е коефициент на неравномерност на отделянето и разпространението на водород във въздуха на помещението ($\Psi \geq 5$);

СДЕГ – долната експлозивна граница на водорода, %.“

§ 57. В чл. 77 ал. 2 се изменя така:

„(2) На отвора на сцени в зрителни зали с повече от 800 места се монтира пожарозащитна завеса с огнеустойчивост най-малко EI 90. Спускането на пожарозащитната завеса се предвижда най-малко от две места със скорост не по-малка от 0,2 m/s, като освен механично се предвижда и ръчно спускане със звуков сигнал.“

§ 58. Член 79 се изменя така:

„Чл. 79. В помещения с електрически машини, апарати и съоръжения, когато те имат технологична или друга връзка със съседни помещения със зони „0“, „1“ и „2“ по чл. 268,

се проектира приточна вентилация за осигуряване на повишено налягане не по-малко от 30 Pa или се извършва определяне на зоните по чл. 268 в тези помещения и всички електрически машини, апарати и съоръжения в тях се предвиждат с необходимата защита в зависимост от зоната, в която попадат.“

§ 59. В табл. 13 към чл. 83, ал. 1 текстът на номер по ред 1 се изменя така:

1.	Амоняк	-	-	7	-
----	--------	---	---	---	---

§ 60. В чл. 84, ал. 1 думите „клас по“ се заменят с „клас на“, а думите „експлозивна атмосфера в обем, по-голям от 5 % от“ се заменят с „концентрация на газа над 10 % от долната му експлозивна граница в“.

§ 61. В чл. 85, ал. 1 числото „10“ се заменя с „20“.

§ 62. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „камери или“ се заличават.

2. Точка 3 се отменя.

§ 63. В чл. 91, ал. 1 думите „и камери“ се заличават.

§ 64. В чл. 94 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „клас по“ се заменят с „клас на“.

2. В ал. 2 думите „производствени помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д“ се заменят с „помещения от различен клас на функционална пожарна опасност (с изключение на помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б)“.

§ 65. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „проектират с“ се добавя „евакуационни“.

2. В ал. 2 думата „изходите“ се заменя с „евакуационните изходи“.

§ 66. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „проектират с“ се добавя „евакуационни“ и след думата „преддверие“ се добавя „съгласно чл. 25“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Евакуационните изходи на вентилационни помещения с площ до 100 m² може да бъдат ориентирани към обслужваните помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, при условие че във вентилационните помещения е предвидено електрическо оборудване със защита като тази на обслужваните помещения и е осигурено дистанционно устройство за управление на вентилацията извън двете помещения.“

§ 67. Членове 97 и 98 се отменят.

§ 68. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „от материали“ се заличават.

2. В ал. 4 думите „класове по“ се заменят с „класове на“, а думите „и преградите на пожарни сектори“ се заличават.

3. В ал. 6 думите „и прегради на пожарни сектори“ се заличават.

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) При транзитно преминаване на огнеустойчиви въздухопроводи през пожарни сектори или помещения и етажи, разделени с пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите), се допуска да не се предвиждат пожарни клапи в местата на пресичане на преградите, ако въздухопроводите са с огнеустойчивост (при класификация отвътре навън и отвън навътре), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните прегради.“

§ 69. В чл. 102, ал. 2 думите „за въздух или дим“ се заличават.

§ 70. В чл. 107 думата „възривоопасни“ се заменя с „експлозивоопасни“.

§ 71. Създават се чл. 111 и 112:

„Чл. 111. (1) При проектиране на смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, при които е предвидено преминаване на елементи на инсталациите през междуетажните преградни конструкции на сградите, се спазва едно от следните изисквания:

1. въздухопроводите на смукателните вентилационни инсталации извън кухненските помещения са с минимална огнеустойчивост (с критерий Е1 и класификация отвътре навън), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните от тях междуетажни преградни конструкции съгласно колона б на табл. 3, но не по-малка от Е1 30 (i → o);

2. въздухопроводите на смукателните вентилационни инсталации извън кухненските помещения са разположени във вентилационна шахта с минимална огнеустойчивост (с критерий Е1 и класификация отвътре навън), съответстваща на нормативната огнеустойчивост за пресичаните междуетажни преградни конструкции съгласно колона б на табл. 3, но не по-малка от Е1 30 (i → o);

3. отвеждането на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти извън кухненските помещения, се извършва към вентилационна шахта сифонен тип с минимална огнеустойчивост (с критерий Е1 и класификация отвътре навън), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните междуетажни преградни конструкции съгласно колона б на табл. 3, но не по-малка от Е1 30 (i → o).

(2) Пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите) може да бъдат пресичани от въздухопроводи и вентилационни шахти по ал. 1, при условие че въздухопроводите/шахтите са с огнеустойчивост (при класификация отвътре навън и отвън навътре), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаната преграда, и преминават транзитно през помещенията и етажите, разделени с пожарозащитни прегради. Не се разрешава на въздухопроводите по ал. 1 да бъдат монтирани пожарни клапи.

(3) Въздухопроводите на смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, както и вентилационните шахти по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. В шахтите по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 не се разрешава да преминават други въздухопроводи, както и тръбопроводи, кабели, съоръжения и комуникации.

(4) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, да се свързват към комините на сградите, към вентилационните шахти или въздухопроводите на санитарните помещения, както и към всякакви други вентилационни инсталации.

(5) Допуска се отвеждането на газове и пари, получени в резултат на температурна обработка на хранителни продукти, да се предвиди към вентилационна шахта съгласно ал. 1 – 3, проектирана в общо тяло с комин на сградата, ако няма връзка между вентилационната шахта и димходите на комина и са спазени изискванията за необходимата огнеустойчивост на шахтата и на комина.

Чл. 112. (1) Смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от професионални/търговски кухни, се проектират като самостоятелни инсталации за всяка кухня.

(2) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации по ал. 1 да се свързват към смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от кухни в жилища.

(3) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации по ал. 1 да бъдат проектирани с гъвкави въздухопроводи.

(4) Изхвърлянето от смукателните вентилационни инсталации по ал. 1 на газовете и парите, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, се предвижда на разстояние не по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(5) При проектиране на смукателни вентилационни инсталации по ал. 1 с въздухопроводи извън сгради същите въздухопроводи се предвиждат с минимална огнеустойчивост EI 30 ($i \rightarrow o$).

(6) Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на въздухопроводите по ал. 5, ако са разположени на разстояние най-малко 1,5 пъти еквивалентния диаметър на въздухопровода, но не по-малко от 0,3 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В – F

или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.“

§ 72. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5:

а) точка 1 се изменя така:

„1. помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 с категория по пожарна опасност Ф5В, при площ на помещението и плътност на топлинно натоварване, попадащи в обхвата на критериите в колона 1 (за прозрачни помещения) или колона 2 (за безпрозрачни помещения) на табл. 14;“

б) в т. 5 думите „класове по“ се заменят с думите „класове на“;

в) създава се т. 7:

„7. етажни евакуационни пътища по чл. 327 в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m.“

2. В ал. 7 след думите „пожарогасителни инсталации“ се поставя запетая и се добавя „помещения с пожарогасителни инсталации с пяна за обемно гасене“.

§ 73. В чл. 116, ал. 3 думите „кота корниз“ се заменят с „височина“.

§ 74. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите „не по-малка от“ се добавя „изискваната по чл. 123“.

2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. приточни отвори с площ, осигуряваща скорост на постъпващия въздух в помещението не по-голяма от 5 m/s; когато приточните отвори обслужват повече от един ДУ, оразмеряването им се извършва за най-големия ДУ, или“.

§ 75. В чл. 118, ал. 1 думите „равномерно в рамките на помещението, като“ се заменят с „така, че“, а думите „на височина най-малко 1 m“ се заличават.

§ 76. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:

„(1) Вентилаторите за отвеждане на дима и топлината с механично задвижване се предвиждат с минимална класификация по огнеустойчивост F₃₀₀ 60. Захранващите кабели се предвиждат с класификация Р (РН) 60 или със защита със строителни продукти, осигуряващи огнеустойчивост EI 60 в сгради, за които е допустима I и II степен на огнеустойчивост и с класификация Р (РН) 30 или със защита със строителни продукти, осигуряващи огнеустойчивост EI 30 в сгради, за които е допустима III и IV степен на огнеустойчивост или пожаронезащитена стоманена конструкция. Захранващите кабели на останалите елементи на естествените и принудителните ВСОДТ (димни люкове, приточни отвори, димни прегради, табла за управление и др.) трябва да са с класификация Р (РН) 30 или

да бъдат защитени със строителни продукти, осигуряващи огнеустойчивост EI 30.

(2) Димоотводите на ВСОДТ за транспортиране на димни продукти директно навън от помещението и клапите за управление на дима се предвиждат с минимална огнеустойчивост в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата, както следва:

1. E₆₀₀ 60 – за сгради от I и II степен на огнеустойчивост;

2. E₆₀₀ 30 – за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции.

(3) Димоотводите на ВСОДТ за транспортиране на димни продукти през съседни помещения и клапите за управление на дима се предвиждат с минимална огнеустойчивост в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата, както следва:

1. EI 60 – за сгради от I и II степен на огнеустойчивост;

2. EI 30 – за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции.“

2. В ал. 4 думата „Въздухопроводите“ се заменя с „Димоотводите“, а думата „контрол“ се заменя с „управление“.

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Долният ръб на отворите на смукателната принудителна ВСОДТ се предвижда над незадимяемата зона на димния участък.


(6) Изхвърлянето на дима от смукателните принудителни ВСОДТ се проектира на разстояние:

1. не по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, и


2. най-малко 5 m в хоризонтално направление от приточните отвори/мястото на засмукване на чист въздух на ВСОДТ или най-малко 3 m във вертикално направление от приточните отвори/мястото на засмукване на чист въздух на ВСОДТ.“

§ 77. В чл. 120 ал. 1 и 2 се изменят така:


„(1) Височината на помещенията/димните участъци се определя от пода до тавана на помещенията/димните участъци, като окачените тавани не се вземат предвид в случаите, при които отворите в тях са повече от 25 % от площта им. При помещения/димни участъци с наклонен таван и/или под за височина на помещението/димния участък се приема средната височина на помещението/димния участък, а за помещения/димни участъци с части от тавана и/или пода с различна височина за височина на помещението/димния участък се приема височината, изчислена като среднопретеглена стойност. Примери за начина на определяне на височината на помещенията/димните участъци са представени на фиг. 18а.

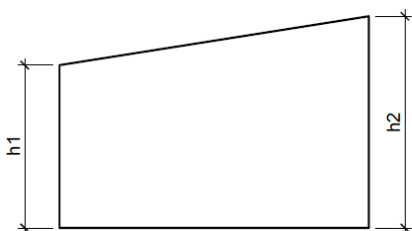


$$H = \frac{h1 + h2}{2}$$

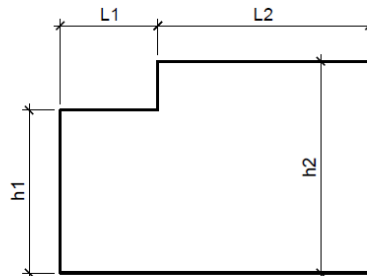

$$H = \frac{h1.L1 + h2.L2}{L1 + L2}$$

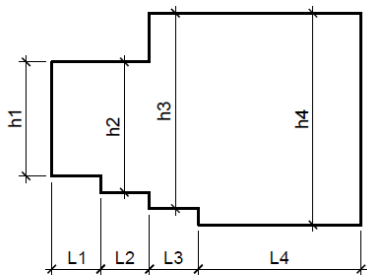

$$H = \frac{h1.L1 + h2.L2 + h3.L3 + h4.L4}{L1 + L2 + L3 + L4}$$

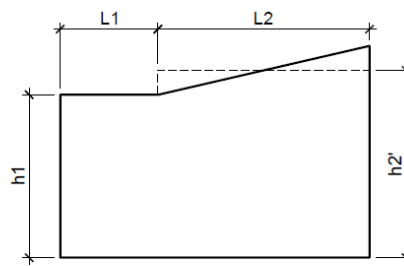

$$H = \frac{h1.L1 + h2'.L2}{L1 + L2}$$

H - височина на помещението/димния участък

Фиг. 18а

(2) При отвори в окачени тавани с площ, по-малко от 25 % от площта им, за осигуряване на ефективно отвеждане на дима и топлината се предвиждат направляващи канали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 от окачения таван към устройствата по чл. 113, ал. 2.“

§ 78. В чл. 121 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се управляват от централи с възможност за автономна работа в продължение на 72 часа. Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се проектират с възможност за ръчно дистанционно и автоматично задействане. Автоматичното задействане на вентилационната система за отвеждане на дима и топлината се предвижда от пожароизвестителна система, проектирана при спазване изискванията на чл. 56, ал. 3. В случай че в помещението са проектирани два и повече ДУ, се предвиждат технически решения за гарантиране задействането на ВСОДТ в ДУ, в който е възникнал пожар.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се захранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.). Вторият независим източник следва да осигурява електрозахранване на ВСОДТ в продължение на не по-малко от 60 min в сгради от I и II степен на огнеустойчивост и 30 min в сгради от III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции.“

3. В ал. 5 думата „изхода“ се заменя с „всеки изход“.

§ 79. В чл. 122, ал. 1, т. 1 означението „D 30“ се заменя с „D₆₀₀ 30“.

§ 80. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато един вентилатор с механично задвижване на смукателна принудителна ВСОДТ обслужва повече от един ДУ, дебитът му може да бъде сведен до този, изискван за най-големия ДУ, при осигуряване на отвеждане на дима и топлината от всеки ДУ посредством димоотводи/шахти на ВСОДТ, снабдени с клапи за управление на дима.“

2. В ал. 5, т. 2 думите „осреднената височина“ се заменят с „височината по чл. 120, ал. 1“, а думата „помещението“ се заменя с „помещението/димния участък“.

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Димните участъци се проектират така, че максималната височина на незадимяемата

зона да бъде не повече от 80 % от височината на ДУ. Минималната височина на незадимяемата зона се приема не по-малко от 50 % от височината на ДУ.“

§ 81. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Специфичните изисквания за проектиране на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината от етажни евакуационни пътища в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m са определени в чл. 327.“

3. В забележките към табл. 14 точка 6 се изменя така:

„6. При наличие на окачени тавани с площ на отворите в тях, по-малка от 25 % от площта им, за отстраняване на дима и топлината в окачения таван към направляващия канал се проектира отвор с геометрична площ, два пъти по-голяма от геометричната площ на димния люк.“

§ 82. В чл. 126 се създава ал. 2:

„(2) Изискванията по ал. 1, т. 6 и 10 не се прилагат за инсталации с газови лъчисти нагреватели съгласно БДС EN 419 „Недомашински окачени светещи лъчисти нагреватели, захранвани с газово гориво. Безопасност и енергийна ефективност“, разположени в горната част на помещението, при осигуряване на разстояние от излъчвателите до горими материали и конструкции съгласно инструкциите на производителя.“

§ 83. В чл. 127 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „на устойчивост на огън“ се заменят със „за устойчивост на огън и/или контрол на дима“ и се поставя запетая.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Допускат се метални комини, които не отговарят на изискванията по ал. 1, при условие че те са проектирани на разстояние най-малко 1,5 пъти еквивалентния диаметър на комина, но не по-малко от 0,3 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.“

§ 84. Член 128 се отменя.

§ 85. В чл. 130 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „димоотводен канал“ се заменят с „димоход на комин“.

2. В ал. 2 думите „димоотводен канал“ се заменят с „димоход на комин“.

§ 86. В чл. 131, ал. 1 думите „Димоотводните канали“ се заменят с „Димоходите“.

§ 87. В чл. 134 думата „димоотводните“ се заменя с „димоходните“.

§ 88. В чл. 135 думата „Димоотводните“ се заменя с „Димоходните“ и след думата „тръби“ се добавя „по чл. 134“.

§ 89. В чл. 149, ал. 2 думите „и прегради на пожарни сектори“ се заличават.

§ 90. В чл. 151 ал. 3 се изменя така:

„(3) За захранване на отоплителните инсталации на животновъдни сгради се разрешава течното гориво с обем до 5 m³ да се съхранява в отделни помещения с вертикални и хоризонтални прегради с огнеустойчивост REI (EI) 60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от A2. Вратите на помещенията се предвиждат самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко EI 45.“

§ 91. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по функционална“ се заменят с „на функционална пожарна“.

2. В ал. 2 думите „по функционална“ се заменят с „на функционална пожарна“.

3. В ал. 4 думите „от I и II степен на огнеустойчивост или в сгради, изпълнени от стоманени незащитени конструкции“ се заменят със „с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън A1 или A2“.

§ 92. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

2. Основният текст на ал. 5 се изменя така:

„(5) За захранване на котелните помещения се допуска в подземните етажи и в етажите с директен изход на нивото на терена в сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, проектирани от I и II степен на огнеустойчивост, да се съхраняват ГТ в самостоятелни помещения, както следва:“

§ 93. В чл. 161 се правят следните изменения:

1. След думите „части от тях“ запетаята се заличава и думите „отделени с брандмауер“ се заменят със „съгласно чл. 12, ал. 1“.

2. В ал. 3 думите „Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-02-20-2 от 2024 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 61 от 2024 г.)“.

§ 94. В чл. 162 се правят следните изменения:

1. В т. 4 след думите „части от тях“ запетаята се заличава и думите „отделени с брандмауер“ се заменят със „съгласно чл. 12, ал. 1“.

2. В т. 6 след думите „части от тях“ запетаята се заличава и думите „отделени в пожарен сектор“ се заменят със „съгласно чл. 12, ал. 1“.

§ 95. Член 166 се изменя така:

„Чл. 166. (1) Минималното налягане на водопроводите за пожарогасене на проектната кота на прилежащия терен в критичната при

пожар точка (за разклонени водопроводни мрежи и за сключени водопроводни мрежи, приети в хидравлично отношение за разклонени) или в критичния пожарен хидрант (за сключени водопроводни мрежи) се определя за случай на пожар и максимално часово водопотребление.

(2) Водопроводите за пожарогасене за сгради с до два надземни етажа се оразмеряват за минимално налягане на проектната кота на прилежащия терен в критичната при пожар точка/критичния пожарен хидрант най-малко 0,14 МРа за населени места с до 100 000 жители и най-малко 0,18 МРа за населени места с над 100 000 жители.

(3) Водопроводите за пожарогасене за сгради с три и повече надземни етажа се оразмеряват за минимално налягане на проектната кота на прилежащия терен в критичната при пожар точка/критичния пожарен хидрант не по-малко от:

1. за сгради с три надземни етажа – 0,18 МРа;

2. за сгради с четири надземни етажа – 0,22 МРа;

3. за сгради с пет и повече надземни етажа – 0,26 МРа.“

§ 96. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „разстояние един от друг“ се заменят с „хоризонтално разстояние един от друг във всички посоки“;

б) в т. 1 след думата „жители“ се добавя „и за селищни образувания“.

2. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) Пожарните хидранти се разполагат по протежение на изискващите се пътища за противопожарни цели на разстояние не повече от 15 m от тях.

(3) Хоризонталното разстояние между пожарните хидранти, предвидени на площадковите водопроводи за пожарогасене, е не повече от 100 m.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5 и се изменят така:

„(4) Пожарните хидранти се разполагат на разстояние от строежите, както следва:

1. до 300 m от жилищни сгради (от подкласове Ф1.3 и Ф1.4) с обем до 1000 m³;

2. до 200 m от жилищни сгради (от подкласове Ф1.3 и Ф1.4) с обем над 1000 до 3000 m³;

3. до 80 m от сгради с клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф5 (с изключение на сградите по т. 1 и 2) и от открити технологични съоръжения.

(5) Разстоянията по ал. 1 и 3 се определят по дължина на пътя за противопожарни цели, а разстоянията по ал. 4 – по дължина на пътя за достъп до строежа или по дължина на пътя за противопожарни цели. Когато строежът е разделен с брандмауери на части

съгласно чл. 12, ал. 1, пожарните хидранти се разполагат на разстоянието по ал. 4 от всяка от същите части.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Надземните пожарни хидранти се предвиждат с минимум два изпускателни отвора с номинален диаметър на всеки от тях не по-малък от 65 mm или с един изпускателен отвор с номинален диаметър не по-малък от 100 mm. Изпускателните отвори се оборудват със съединители „Щорц“.“

6. Създават се ал. 8 и 9:

„(8) Надземните пожарни хидранти се монтират по такъв начин, че височината от нивото на прилежащия терен до центъра на

изпускателните отвори на хидранта да бъде в границите от 60 до 120 cm.

(9) Около всеки пожарен хидрант се осигурява свободно пространство от не по-малко от 0,9 m, а пред съединителите на изпускателните отвори на надземните пожарни хидранти – не по-малко от 1,5 m.“

§ 97. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) В урбанизираните територии броят на едновременните пожари и разходът на вода за пожарогасене в зависимост от броя на жителите се определят съгласно колони 3, 4 и 5 от табл. 15.“

2. Таблица 15 се изменя така:

„Таблица 15

№ по ред	Брой на жителите в урбанизираната територия	Брой на едновременните пожари	Разход на вода за един пожар, l/s	Общ разход на вода за всички пожари, l/s	Разход на вода за главни водопроводни клонове, l/s		Общ разход на вода за второстепенни клонове l/s
					при един главен клон	при повече главни клонове	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	До 5000	1	5	5	5	5	2,5
2.	Над 5000 до 10 000	1	10	10	10	7,5	5
3.	Над 10 000 до 30 000	2	10	20	20	15	5
4.	Над 30 000 до 100 000	2	20	40	40	30	5
5.	Над 100 000 до 250 000	3	30	90	90	60	10
6.	Над 250 000 до 1 000 000	4	30	120	120	80	10
7.	Над 1 000 000	5	30	150	150	100	10

“

3. Създават се ал. 2 – 7 с табл. 15а:

„(2) При оразмеряване на разклонени водопроводни мрежи на урбанизираните територии или на сключени водопроводни мрежи, приети в хидравлично отношение за разклонени, разходът на вода за главните и второстепенните водопроводни клонове се определя съгласно колони 6, 7 и 8 от табл. 15.

(3) При оразмеряване на сключени водопроводни мрежи на урбанизираните територии общият разход на вода за всички пожари се определя в зависимост от броя на жителите в урбанизираната територия съгласно колона 3 от табл. 15а.

(4) В случаите, когато водопроводната мрежа на урбанизираната територия е зонирана (по смисъла на наредбата по чл. 161, ал. 3), броят на едновременните пожари и разходът на вода за пожарите във всяка зона се определят в зависимост от броя на жителите в зоната съгласно колони 4, 5, 6 и 7 от табл. 15а.

(5) При водоснабдителна система на урбанизирана територия със зони със собствени напорно-регулирущи съоръжения, които зони не са свързани помежду си, необходимият общ разход на вода за всички пожари в урбанизираната територия е сума от необходимите общи разходи на вода за всички пожари в тези зони.

(6) В случаите, когато сключената водопроводна мрежа на урбанизираната територия с определен брой жители не е зонирана, броят на едновременните пожари и разходът на вода за един пожар в урбанизираната територия се определят съгласно изискванията от табл. 15а, отнасящи се за най-голямата зона от урбанизирана територия с такъв брой жители.

(7) При оразмеряване на сключени водопроводни мрежи броят на едновременно действащите съседни пожарни хидранти за гасене на един пожар, както и разходът на вода за пожар на всеки хидрант се определят съгласно колони 8 и 9 от табл. 15а.

Таблица 15а

№ по ред	Брой на жителите в урбанизираната територия	Необходим общ разход на вода за всички пожари в урбанизираната територия, l/s	Брой на жителите в зоната	Брой на едновременните пожари в зоната	Необходим разход на вода за един пожар в зоната, l/s	Необходим общ разход на вода за всички пожари в зоната, l/s	Брой на едновременно действащите съседни пожарни хидранти в зоната, които осигуряват необходимия разход на вода за един пожар	Съчетание на необходимите пожарни хидранти със съответния разход на вода за един пожар
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	До 5000	5	До 5000	1	5	5	1	1 бр. – 5 l/s
2.	Над 5000 до 10 000	10	До 10 000	1	10	10	2	2 бр. – 5 l/s
3.	Над 10 000 до 30 000	20	До 10 000	1	10	10	2	2 бр. – 5 l/s
			Над 10 000	2	10	20	2	2 бр. – 5 l/s
4.	Над 30 000 до 100 000	40	До 30 000	1	20	20	4	4 бр. – 5 l/s
			Над 30 000	2	20	40	4	4 бр. – 5 l/s
5.	Над 100 000 до 250 000	90	До 30 000	1	30	30	3	3 бр. – 10 l/s
			Над 30 000 до 100 000	2	30	60	3	3 бр. – 10 l/s
			Над 100 000	3	30	90	3	3 бр. – 10 l/s
6.	Над 250 000 до 1 000 000	120	До 30 000	1	30	30	3	3 бр. – 10 l/s
			Над 30 000 до 100 000	2	30	60	3	3 бр. – 10 l/s
			Над 100 000 до 250 000	3	30	90	3	3 бр. – 10 l/s
			Над 250 000	4	30	120	3	3 бр. – 10 l/s
7.	Над 1 000 000	150	До 30 000	1	30	30	3	3 бр. – 10 l/s
			Над 30 000 до 100 000	2	30	60	3	3 бр. – 10 l/s
			Над 100 000 до 250 000	4	30	120	3	3 бр. – 10 l/s
			Над 250 000	5	30	150	3	3 бр. – 10 l/s

Забележки:

1. За урбанизирани територии с над 100 000 жители, когато водопроводната мрежа е зонирана и са предвидени зони с до 10 000 жители, в които сградите са с не повече от три надземни етажа, се допуска за всяка от същите зони да се предвиди един пожар с разход на вода 20 l/s. Този разход на вода се осигурява от два едновременно действащи съседни пожарни хидранта с разход 10 l/s.

2. При оразмеряване съгласно табл. 15а се спазват следните изисквания:

а) зоните се оразмеряват с разходи на вода за пожар съгласно табл. 15а преди оразмеряването на захранващите ги водопроводи; определените при оразмеряването минимални необходими налягания на входа на зоните се вземат предвид впоследствие при оразмеряването на захранващите водопроводи и при определянето на необходимите захранващи налягания на напорно-регулирущите съоръжения;

б) необходимият общ разход на вода за пожар за водопроводите, които захранват повече от една зона, се получава въз основа на общия брой на жителите на захранваните от тези водопроводи зони;

в) оразмеряването на водопроводите, които захранват повече от една зона и необходимите налягания в тях (в т.ч. котите на напорно-регулирущите съоръжения), се извършва за оразмерителен случай на неблагоприятно съчетание на разходи на вода за пожар в зоните съгласно табл. 15а и при спазване на изискванията на буква „б“;

г) при оразмерителния случай на неблагоприятно съчетание на разходите на вода за пожар за водопровод, захранващ повече от една зона или цялата урбанизирана територия, за спазване на изискванията на буква „б“ и чл. 171, ал. 3 се допуска в определена зона да се вземат по-малки разходи на вода за пожар от посочените в табл. 15а;

д) с цел в цялата мрежа да бъдат осигурени налягания със стойности съгласно изискванията на чл. 166 се извършват проверки на случаи с разход на вода за пожарогасене в различни точки от нея; в резултат на тези проверки се извършват необходимите промени (увеличаване на диаметри на водопроводни участъци и др.), както и се установява критичният случай, при който налягането в хидрантите е най-малко.“

§ 98. Създава се чл. 171а:

„Чл. 171а. При оразмеряване на площадкови водопроводи за пожарогасене посредством изчисления може да се определят разходи на вода от пожарен хидрант, които са различни от посочените в табл. 15а.“

§ 99. В чл. 172 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „производствената площадка“ се заменят с „площадката“.
2. Антетката на таблица 16 се изменя така:

Степен на огнеустойчивост на сградата	Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор	Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата или пожарния сектор, m ³				
		≤ 3 000	≤ 5 000	≤ 20 000	≤ 50 000	> 50 000
1	2	3	4	5	6	7

§ 100. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „сгради“ се добавя „или пожарни сектори“, а след думата „сградите“ се добавя „или пожарните сектори“.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Разходът на вода за пожарогасене за сградите или пожарните сектори по ал. 1 със застроен обем до 3000 m³ се приема 10 l/s, а разходът на вода за пожарогасене за сградите или пожарните сектори от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 със застроен обем до 1000 m³ се приема 5 l/s.“

(3) Разходът на вода за външно пожарогасене на главния корпус на топлоелектрически централи се приема най-малко 25 l/s. За складовете за въглища, разположени на територията на топлоелектрическите централи, се осигурява разход най-малко 10 l/s, като водата се подава от хидранти.“

§ 101. В чл. 174 антетката на таблица 17 се изменя така:

Степен на огнеустойчивост на сградата	Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор	Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата или пожарния сектор, m ³				
		≤ 3000	≤ 10 000	≤ 20 000	≤ 50 000	> 50 000
1	2	3	4	5	6	7

§ 102. Член 176 се изменя така:

„Чл. 176. (1) Разходът на вода за пожарогасене на сгради, разделени на пожарни сектори, се приема за пожарния сектор в сградата, за който е определен най-големият разход на вода за пожарогасене.“

(2) При предвиждане на автоматична пожарогасителна инсталация в цялата сграда, целия пожарен сектор или цялото съоръжение разходът на вода за пожарогасене по този раздел на сградата, пожарния сектор или съоръжението се намалява с 50 %.“

§ 103. Член 179 се изменя така:

„Чл. 179. (1) Броят на едновременните пожари в производствените, складовите и селскостопанските обекти се определя, както следва:

1. един пожар за обекти с площ на територията до 1,5 km²;

2. два пожара за обекти с площ на територията, по-голяма от 1,5 km², като общият разход на вода се определя на базата на две сгради, за които в съответствие с табл. 16 и 17 се изисква най-голям разход на вода.“

(2) В случай на комбинирано противопожарно водоснабдяване на населено място или селищно образувание и производствен, складов или селскостопански обект, разположен извън

населеното място/селищното образувание, броят на едновременните пожари се определя, както следва:

1. за урбанизирани територии с по-малко от 10 000 жители или селищни образувания и за обекти с площ на територията, по-малка от 1,5 km² – един пожар (в обекта или урбанизираната територия/селищното образувание – по най-големия разход);

2. за урбанизирани територии от 10 000 до 30 000 жители и за обекти с площ на територията, по-малка от 1,5 km² – два пожара (един в обекта и един в урбанизираната територия);

3. за урбанизирани територии с по-малко от 30 000 жители и за обекти с площ на територията, по-голяма от 1,5 km² – два пожара (или и двата в обекта или и двата в урбанизираната територия – по най-големия разход);

4. за урбанизирани територии с повече от 30 000 жители – броят на едновременните пожари за урбанизираната територия се определя по табл. 15, а за обектите – по ал. 1; общият воден разход се определя от сумата на по-големия необходим разход (в обекта или урбанизираната територия) и 50 % от по-малкия необходим разход (в обекта или урбанизираната територия).“

(3) При определяне на необходимия разход на вода за пожарите по ал. 1 и 2 се отчита едновременната работа на всички консуматори в производствения, складовия или селскостопанския обект, свързани към водопровода, в т.ч. на пожарните хидранти, сградните водопроводни инсталации за пожарогасене, пожарогасителните инсталации с вода и др.“

§ 104. В чл. 180, ал. 2 думите „на производство“ се заличават.

§ 105. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „с външни хидранти“ се заличават.

2. В ал. 3 след думата „сгради“ се добавя „или пожарни сектори“.

3. Таблица 17а се изменя така:

„Таблица 17а

№ по ред	Клас на функционална пожарна опасност на сградата или пожарния сектор	Площ, m ²	Необходим противопожарен запас от вода, m ³
1	2	3	4
1.	Ф1 – Ф4	S ¹ ≤ 120	14
2.	Ф1.3	S ¹ ≤ 200	14
3.	Ф1 – Ф4	120 < S ¹ ≤ 1000	22
4.	Ф5	S ¹ ≤ 500	22
5.	Ф1 – Ф4	S ¹ > 1000	36
6.	Ф5	500 < S ¹ ≤ 1000	36
7.	Открити технологични съоръжения	30 < S ² ≤ 1500	36
		S ² > 1500	54

Забележки:

¹) Площта S е сумата от застроените площи на етажите в сградата или сумата от площите на етажите в рамките на пожарния сектор.

²) Площта S е площта на площадката, заета от технологичните съоръжения, или площта на проекцията им върху площадката, на която те са разположени.“

§ 106. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При самостоятелно водоснабдяване за пожарогасене необходимите водни количества за пожарогасене се осигуряват от резервоар за пожарогасене с две водни камери или от два резервоара. Всеки от самостоятелните резервоари или всяка от водните камери трябва:

1. да осигурява съхраняване на не по-малко от 50 % от необходимия обем вода за пожарогасене;

2. да бъде свързан/а поотделно със самостоятелна тръбна връзка и монтиран на нея спирателен кран, провеждащи цялото водно количество за пожарогасене до обединяващ смукателен колектор; това изискване не се прилага, когато за водоснабдяване са предвидени подвижни мото- или електропомпи;

3. да бъде осигурен/а с тръба за вентилация.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Допуска се необходимите водни количества за пожарогасене, определени съгласно чл. 181, ал. 3, да бъдат съхранявани в резервоар с една водна камера, с осигурена тръба за вентилация.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „Разрешава“ се заменя с „Допуска“ и след думите „стопански нужди“ се добавя „при спазване изискванията на ал. 1 или 2“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Резервоарите за съхраняване на вода за пожарогасене се осигуряват срещу замръзване, а в тези с открито водно огледало нормалното водно ниво на запълване се предвижда най-малко 0,5 m над нивото на необходимия воден обем за пожарогасене.“

§ 107. В чл. 183, ал. 2 след думите „допълнителен обем“ се добавя „в резервоара“.

§ 108. В чл. 184 се създава ал. 5:

„(5) Допуска се изискванията на алинея 2 и 4 да не бъдат спазени за строежи от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 с обем до 1000 m³, при условие че са предвидени съоръжения за водочерпене (подвижни или стационарни мото- или електропомпи) и устройства за пълнене на пожарни автомобили, които са изнесени в непосредствена близост до уличната регулационна линия, като е осигурена възможност пожарните автомобили да бъдат пълнени с вода, без да е необходимо да навлизат в имота.“

§ 109. В чл. 191, ал. 1 думите „обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.“ се заменят с „ДВ, бр. 53 от 2005 г.“.

§ 110. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думата „класове“ се заменя с „подкласове“;

б) в т. 3 думата „класове“ се заменя с „подкласове“;

в) в т. 5 думата „клас“ се заменя с „подклас“;

г) в т. 6 думите „строежи от подклас“ се заменят със „сгради от подкласове“, а думите

„височина до 28 m“ се заменят с „максимална височина на пребиваване на хора до 25 m“;

д) в т. 8 думите „строежи от класове Ф1 – Ф4“ се заменят със „сгради от класове Ф1 – Ф4 (с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4)“;

е) точка 9 се изменя така:

„9. затворени гаражи (от подклас Ф5.2) за до десет моторни превозни средства в гаража, отворени гаражи (от подклас Ф5.2), както и сервиси (от подклас Ф5.1) за до пет работни поста;“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Сградна водопроводна инсталация за пожарогасене се предвижда и в производствени или складови помещения с площ над 200 m² от категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В, разположени в сгради по ал. 1, т. 2, 6 или 8, в сервиси с над пет работни поста, разположени в същите сгради, в затворени гаражи с над 10 моторни превозни средства в гаража, разположени в сгради по ал. 1, т. 2 или 8, както и в затворени гаражи с над 10 моторни превозни средства на етаж или в гаражна клетка, разположени в сгради по ал. 1, т. 6.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) За изчислителна площ на гаражната клетка по ал. 2 при определяне на необходимостта от проектиране на сградни водопроводни инсталации за пожарогасене се приема площта между стени с минимална огнеустойчивост съгласно колона 4 на табл. 3 в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата. Вътрешните преградни стени се предвиждат без отвори, с изключение на такива, защитени до изискващата се минимална огнеустойчивост на стената, както и отвори, в които са монтирани плътни врати.“

§ 111. Член 195 се изменя така:

„Чл. 195. В производствени и складови сгради и помещения от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В с два и повече едновременно действащи пожарни крана, както и в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m от II, III и IV група, сградните водопроводни инсталации за пожарогасене се проектират склучени.“

§ 112. Член 196 се изменя така:

„Чл. 196. (1) Пожарни кранове съгласно БДС EN 671-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)“ се предвиждат на водопроводи с диаметър най-малко 2 цола със съединител „Щорц“.

(2) Пожарни кранове съгласно БДС EN 671-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч“ може да бъдат предвидени и на водопроводи с по-малък диаметър от 2 цола при осигуряване на необходимите налягане и разход на вода за пожарогасене.“

§ 113. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „вестибюли, коридори“ се заменят с „коридори, фойетата“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В случаите, при които евакуационните стълбища са отделени в стълбищни клетки при спазване изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или 4, пожарните кранове се разполагат в коридорите, фойетата или преддверията, в непосредствена близост до входа в стълбището.“

§ 114. В чл. 199 се правят следните изменения:

1. Таблица 19 се изменя така:

„Таблица 19

№ по ред	Видове сгради (помещения) според функционалното им предназначение	Брой на едновременно действащите пожарни кранове	Разход на вода за пожарен кран, l/s
1	2	3	4
1.	Производствени сгради и помещения:		
	а) с площ до 400 m ² включително	1	2,0
	б) с площ, по-голяма от 400 m ²	2	2,0
2.	Електропроизводствени предприятия:		
	а) водно- и топлоелектрически централи	2	2,0
	б) атомни електрически централи	2	5,0
3.	Складове:		
	а) с не повече от 2 m ³ /m ² горими материали и с площ до 400 m ² включително	1	2,0
	б) с не повече от 2 m ³ /m ² горими материали и с площ, по-голяма от 400 m ²	2	2,5
	в) с повече от 2 m ³ /m ² горими материали и с площ, по-малка или равна на 400 m ²	2	2,5
	г) с повече от 2 m ³ /m ² горими материали и с площ, по-голяма от 400 m ²	4	2,5

№ по ред	Видове сгради (помещения) според функционалното им предназначение	Брой на едновременно действащите пожарни кранове	Разход на вода за пожарен кран, l/s
1	2	3	4
4.	Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m:		
	а) от I група	1	2,5
	б) от II, III и IV група	2	2,5
5.	Сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 (административни сгради и сгради за битови услуги, общежития, хотели, учебни и здравни сгради, детски заведения и др.)	1	2,0
6.	Театри, кинотеатри, клубове, културни домове и др. със зрителни зали:		
	а) с по-малко от 500 места	1	2,0
	б) от 501 до 800 места	2	2,5
	в) с над 800 места	3	2,5
7.	Сгради (помещения) с автоматична пожарогасителна инсталация	1	2,5
8.	Гаражи без автоматична пожарогасителна инсталация	2	2,5

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Водните количества за пожарогасене по ал. 1 с пожарни кранове се осигуряват при продължителност на пожарогасенето най-малко 1 час.“

§ 115. В чл. 200 думите „спринклерните или дренчерните инсталации“ се заменят с „пожарогасителните инсталации с вода“.

§ 116. Член 202 се изменя така:

„Чл. 202. В сгради, в които налягането на външната водоснабдителна мрежа е недостатъчно за действието на високоразположените и най-отдалечените (критични) пожарни кранове, за повишаване на налягането се предвиждат помпи с дистанционно (от крановете) автоматично или ръчно включване.“

§ 117. В чл. 207 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) В сгради с три и повече надземни етажа и с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m (с изключение на сградите от подклас Ф1.4) се предвиждат сухотръбни с тръба с диаметър два цола, изпълнени съгласно изискванията на чл. 192, с изводи със спирателни кранове и съединители „Щорц“, разположени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж. На етажното ниво за достъп на спасителни екипи в непосредствена близост до изхода от сградата се предвижда извод със спирателен кран и съединител „Щорц“ за захранване с вода на сухотръбието от пожарен автомобил.“

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за сгради, за които съгласно чл. 193 се изискват сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, както и за сгради, за които такива инсталации не се изискват, но въпреки това

са осигурени в сградата при спазване на изискванията на този раздел. Изискването по ал. 1 не се прилага и за отделни етажи от сгради, в които са предвидени сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, осигуряващи покритие на цялата етажна площ при спазване на изискванията на този раздел.“

2. В ал. 3:

а) в основния текст думите „строежи с височина“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора“, а думите „тип „щорц““ се заменят с „„Щорц““;

б) точка 5 се изменя така:

„5. на нивото на прилежащия терен се предвижда възможност за свързване на пожарен автомобил към зонирани сухотръбни инсталации посредством колектор със спирателни кранове, комплектуван със съединители „Щорц“ тип В съгласно БДС 2841-2 „Пожарни съединители. Част 2: Съединители „Щорц“ с вътрешна резба“.“

§ 118. В чл. 211 думата „високонапорни“ се заличава.

§ 119. Член 214 се изменя така:

„Чл. 214. За пожарогасене на ЛЗТ и ГТ се използва въздушно-механична пяна на основата на пенообразователи за пяна за повърхностно прилагане при съответния вид течност (полярна или неполярна). Инсталациите за пожарогасене на резервоари с ЛЗТ и ГТ се проектират при спазване изискванията на БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане“.“

§ 120. В чл. 215 ал. 3 се изменя така:

„(3) Интензивността на подаване на въздушно-механична пяна в зависимост от вида

на горящия неполярен нефтопродукт е не по-малка от определената в табл. 20.“

§ 121. В чл. 224 ал. 1 се изменя така:

„(1) Лафетните струйници се монтират на водопроводна мрежа с необходимия разход и налягане надземно, на вишки или на технологични площадки. Лафетните струйници с ръчно насочване, монтирани на вишки, се осигуряват с водни завеси за защита на операторите.“

§ 122. Член 225 се изменя така:

„Чл. 225. Лафетните струйници се охранват от водопровод с налягане, определено въз основа на изчисления, но не по-малко от 0,5 МРа.“

§ 123. Членове 228 и 229 се изменят така:

„Чл. 228. За пожарогасене и охлаждане на апаратите и съоръженията, разположени на площадките на открити етажерки с височина (определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен до котата на най-горната подова конструкция на етажерката), по-голяма от 20 m, се предвиждат пожарни кранове. Водоснабдителната мрежа се защитава срещу замръзване с топлоизолация или с шахта с изпразнителен кран за източване на водата през зимата.

Чл. 229. На външните технологични инсталации с височина (определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен до котата на най-горната подова конструкция на технологичната инсталация), по-голяма от 10 m, се предвиждат сухотръбия с диаметър най-малко 3 цола, разположени в близост до стълбище, на разстояние до 80 m едно от друго. На технологични етажерки сухотръбията са най-малко два броя. На всеки етаж по сухотръбията се монтира спирателни кранове със съединител „Щорц“, с касета с шланг и струйник и с изпразнителни устройства в най-ниската точка.“

§ 124. Основният текст на чл. 234, ал. 1 се изменя така:

„(1) За пожарозащита на колонните апарати на външни технологични инсталации с височина (определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен до най-високата част на съоръжението) до 30 m се предвиждат лафетни струйници на платформи извън обваловката и противопожарно оборудване за охранването им. За колонните апарати на външни технологични инсталации с височина, по-голяма от 30 m, се осигурява комбинирана пожарозащита, както следва:“

§ 125. В чл. 235 ал. 3 се изменя така:

„(3) Всеки водоем или шахта се защитава срещу замръзване. Водоемът и шахтата се проектират с обходен път и с площадка с настилка съгласно чл. 27, ал. 3 с размери най-малко 12 m x 12 m за осигуряване на достъп на пожарните автомобили.“

§ 126. В чл. 236, ал. 2 думите „(ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.)“ се заличават.

§ 127. В чл. 240 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „врати и капаци“ се заменят с „врати или капаци“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) За групово изключване на охранването на токовете кръгове за консуматорите с прекъснат (неденонощен) режим на работа в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4) се предвиждат автоматични прекъсвачи или автоматизирани системи за управление на сгради (BMS).“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Пожароизвестителните системи, пожарогасителните инсталации, системите за гласово сигнализиране, системите за създаване на повишено налягане или подналягане, аварийните вентилационни инсталации, вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища и помпите за противопожарни нужди се охранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на охранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.“

§ 128. В чл. 243 думите „Евакуационното и аварийното“ се заменят с „Аварийното евакуационно и аварийното работно“.

§ 129. В чл. 244, ал. 2 след думите „складове за“ се добавя „горими“.

§ 130. В чл. 246 ал. 1 се изменя така:

„(1) Корпусите на електрически табла в строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Допуска се крайните разпределителни електрически табла на отделни помещения в строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 да бъдат изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от С или V-0.“

§ 131. В чл. 248, ал. 1, т. 2 съкращението „ДКГВ“ се заменя с „ДЕГ“.

§ 132. Основният текст на чл. 268, ал. 2 се изменя така:

„(2) Зоните по табл. 26 се определят и класифицират по методиките и изчисленията, дадени в БДС EN IEC 60079-10-1 „Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери“ и БДС EN 60079-10-2 „Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Експлозивни прахови атмосфери“, или се определят при спазване на следните минимални изисквания:“

§ 133. В основния текст на чл. 271, ал. 1 след думите „БДС EN“ се добавя „IEC“.

§ 134. В чл. 274 в примерната маркировка за съоръженията, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, думите „Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за

сближаване на законодателствата на държавите членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера“ се заменят с „Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера“.

§ 135. В чл. 290 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст на ал. 2 се изменя така:

„(2) В помещението по ал. 1 се предвижда газсигнализаторна инсталация, която се задей-

тва при достигане на концентрация на газа във въздуха 10 % от ДЕГ с подаване на звуков сигнал и при достигане на концентрация на газа във въздуха не повече от 20 % от ДЕГ.“.

2. В ал. 3 след думата „димородите“ се добавя „и шахтите“.

§ 136. В чл. 292 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, минималните разстояния от отделно стоящи трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до помещения и открити съоръжения с експлозивоопасни зони са съгласно табл. 35.“

2. Таблица 35 се изменя така:

„Таблица 35

№ по ред	Помещения и открити съоръжения с експлозивоопасни зони, до които се определя разстоянието	Разстояние, m, от отделно стоящи трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби	
		закрити	открити
1	2	3	4
I. С тежки или втечнени горими газове:			
1.	Помещения със стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 без отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и без изхвърляне на газове от смукателната вентилация	10	15
2.	Помещения с отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и външни експлозивоопасни съоръжения	20	30
3.	Резервоари (газголдери)	80	100
II. С леки горими газове, леснозапалими и горими течности, горим прах или летящи частици:			
4.	Помещения със стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 без отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и без изхвърляне на газове от смукателната вентилация	не се нормира	0,8 до открито монтирани трансформатори
5.	Помещения с отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и външни експлозивоопасни съоръжения	6	15
6.	Естакади с открито наливане или изливане на горими течности с пламна температура, по-висока от 55 °С	30	60
7.	Естакади със закрито наливане или изливане на ЛЗТ	15	25
8.	Резервоари с ЛЗТ	30	60
9.	Резервоари (газголдери) с ГГ	40	60
10.	Резервоари с ГГ	20	40

“

§ 137. Заглавието на глава тринадесета се изменя така:

„СГРАДИ С АТРИУМИ И СГРАДИ С МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ХОРА НАД 25 МЕТРА“

§ 138. В чл. 301 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При проектирането на сгради с атриум, преминаващ през три и повече етажа, се спазват и изискванията по този раздел.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) При определяне на броя на етажите, през които преминава атриумът, се допуска да не бъдат включвани междинни нива, полунива и етажи съгласно чл. 13, ал. 7, т. 2 и 3.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя „от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1“.

4. Създава се ал. 4:

„(4) Не се разрешава проектирането на атриуми в сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 с максимална височина на пребиваване на хора над 18 m, както и в общежития и пансионни от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2 с максимална височина на пребиваване на хора над 18 m.“

§ 139. В чл. 302 ал. 2 се изменя така:

„(2) Покритията (с изключение на огнезащитните покрития) по стени, колони, тавани и подове в обема на атриума и приобщеното към него пространство се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 (A_{2,FL}).“

§ 140. В чл. 303 ал. 1 се изменя така:

„(1) Носещата конструкция на остъкления и други прозрачни покрития в покривната част на атриума се проектира с минимална огнеустойчивост R 30.“

§ 141. В чл. 304 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Остъкляванията на стълбищните клетки към атриума се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост най-малко EI 30.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Остъкляванията на панорамните асансьори към атриума се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост най-малко E 30.“

§ 142. Член 306 се отменя.

§ 143. В чл. 308 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думата „строежа“ се заменя със „сградата“;

б) в т. 1 думата „инсталация“ се заменя със „система“;

в) в т. 6 думите „уведомяване в строежа“ се заменят със „сигнализиране в сградата“.

2. В ал. 2 думата „строежа“ се заменя със „сградата“.

3. В ал. 3 т. 3 се изменя така:

„3. в случаите, когато се изисква осигуряване на принудителна вентилационна система за отвеждане на дима и топлината от всеки етаж, места за принудително подаване на чист въздух се предвиждат и в близост до покрива на атриума.“

4. В ал. 5 думите „обединен от“ се заменят с „през който преминава“.

5. В ал. 6 думата „автоматична“ се заменя с „автоматични ПИС и“.

§ 144. Заглавието на раздел II от глава тринадесета се изменя така:

„Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 метра“.

§ 145. В чл. 309 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думата „строежите“ се заменя със „сградите“, а думите „строежа с височина над 28 m“ се заменят със „сградата с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 146. В чл. 310 се правят следните изменения:

1. Основният текст се изменя така:

„Чл. 310. Сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се категоризират по групи с цел степенуване на мерките за обезопасяването им, както следва:“.

2. В т. 1 числото „28,01“ се заменя с „25,01“.

§ 147. В чл. 311 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектират от I степен на огнеустойчивост, като максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори се определя съгласно изискванията, регламентирани в съответните раздели.“

2. В ал. 2 думата „строежите“ се заменя със „сградите“ и навсякъде числото „240“ се заменя със „180“.

§ 148. Член 312 се изменя така:

„Чл. 312. (1) В обемите на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (с изключение на сградите по чл. 13, ал. 5) не се разрешават производствени процеси и складове от категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б.

(2) Разрешава се използването на горими газове за захранване на газови уреди (котли, агрегати и др.) и на локални газови инсталации за кухненските трактове на ресторанти и заведения за обществено хранене при спазване изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечни въглеводородни газове и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.“

§ 149. В чл. 313 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думите „височина над 28 m“ се заменят с „максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Допуска се проектирането на сгради по ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора до 50 m, при условие че строежът е разделен на две или повече безопасни зони, като оразмеряването на зоните се извършва при спазване изискванията на чл. 46, ал. 2 и за всяка безопасна зона са предвидени независимо стълбище за евакуация и асансьор за пожарникари съгласно чл. 323.“

§ 150. В чл. 314 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думата „строежа“ се заменя със „сградата“.

2. В ал. 3 думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думата „строежа“ се заменя със „сградата“.

§ 151. В чл. 315 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В подземните етажи на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се предвиждат гаражи (паркинги), изолирани от частите на сградата посредством стени и междуетажна конструкция от продукти с минимален клас по реакция на огън A2 и с минимална огнеустойчивост REI 120 (EI 120) за сгради от I, II и III група и REI 180 (EI 180) за сгради от IV група и осигурени с необходимия брой евакуационни изходи.“

2. В ал. 2 след думата „гаражи“ се добавя „единствено“.

3. В ал. 3 думите „строеж с височина над 28 m“ се заменят със „сграда с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

4. В ал. 4 думите „отдимиаване и топлоотвеждане“ се заменят с „отвеждане на дима и топлината при пожар“.

§ 152. В чл. 316, ал. 1 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 153. В чл. 317, ал. 1 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 154. В чл. 318 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Всеки етаж (включително подземните и полуподземните етажи) в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектира с най-малко два евакуационни изхода, водещи към независими евакуационни пътища съгласно чл. 32, ал. 5. Евакуационните изходи от етажа се проектират по такъв начин, че всеки от пребиваващите на етажа да има достъп до най-малко два независими евакуационни пътя.“

2. В ал. 2:

а) основният текст се изменя така:

„(2) Проектиране на един евакуационен изход от всеки етаж в сграда или част от нея

съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се допуска в следните случаи:“

б) създават се т. 5 и 6:

„5. за междинни нива и полунива по чл. 13, ал. 7, т. 2;

6. за етажи, в които са разположени единствено горните нива на мезонети.“

3. В ал. 4 след думата „етажи“ и запетаята след нея се добавя „горната повърхност на настилката на“.

§ 155. В чл. 319 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“, а думите „дим, топлина и токсични газове“ се заменят с „дим и топлина“;

б) в т. 3 навсякъде след думите „самозатварящи се“ се добавя „димоуплътнени“;

в) точка 4 се изменя така:

„4. за сгради от всички групи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и за сгради от II, III и IV група от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 стълбищата се изолират от подземните етажи посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 или достъпът до подземния етаж се осъществява извън стълбището на частта от сградата с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (през самостоятелни стълбища);“

г) в т. 5 думите „две последователни самозатварящи се дымоуплътнени врати, като едната от тях може да е врата на асансьора“ се заменят с „преддверие, като вратата от преддверието към стълбището се предвижда самозатваряща се дымоуплътнена“;

д) в т. 6 думата „строежи“ се заменя със „сгради“.

2. В ал. 2:

а) в основния текст думата „строежи“ се заменя със „сгради“ и след думата „спазване“ се добавя „на изискванията на ал. 3 или“;

б) в т. 1 думите „строежа с височина над 28 m“ се заменят със „сградата с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

3. В ал. 3 думата „строежи“ се заменя със „сгради“.

4. В ал. 4 думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а думата „вестибюли“ се заменя с „фоайета“.

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За сгради от всички групи с вътрешни евакуационни стълбища системите за повишено налягане (в пожарозащитните преддверия съгласно чл. 25, стълбищата и асансьорните шахти), вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища (на етажа, на който е възникнал пожар), аварийното евакуационно осветление и системите за гласово сигнала

лизиране се задействат от автоматичната пожароизвестителна система.“

б. Създава се ал. 6:

„(6) Евакуационните стълбища в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектират в стълбищни клетки, които са изцяло затворени към околната среда. Не се разрешава проектиране на външни открити стълбища за евакуация от сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m.“

§ 156. В чл. 320 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Асансьорните шахти и машинните помещения на асансьори се проектират с плътни стени с минимален клас по реакция на огън А2 и с огнеустойчивост най-малко EI 120 за сгради от I, II и III група и EI 180 за сгради от IV група.

(2) За сгради и части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (с изключение на жилищните сгради от I група с директно естествено осветено евакуационно стълбище) се проектира най-малко един асансьор за евакуация на пострадали и за бърз достъп на спасителните екипи (асансьор за пожарникари), обслужващ всички етажи на сградата. Асансьорът се предвижда със специален пусков ключ така, че при възникване на пожар да може да бъде задействан от спасителните екипи.“

2. Алинея 3 се отменя.

§ 157. В чл. 321 след думата „отделят“ се добавя „от тях“.

§ 158. В чл. 323 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „за противопожарни и аварийно-спасителни цели“ се заменят със „за пожарникари по чл. 320, ал. 2“.

2. Точка 1 се изменя така:

„1. електрозахранването на асансьора се предвижда като за потребител от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; вторият независим източник следва да осигурява електрозахранване на асансьора в продължение на не по-малко от 180 min;“.

3. В т. 3 числото „240“ се заменя със „180“.

4. В т. 5 числото „240“ се заменя със „180“ и накрая се добавя „съгласно чл. 25“.

5. Точка 6 се изменя така:

„6. кабината на асансьора се предвижда с минимална широчина 1100 mm и минимална дълбочина 2100 mm;“.

6. Създава се т. 7:

„7. минималната товароподемност на асансьора е 1000 kg.“

§ 159. В чл. 325 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За възпрепятстване проникването на дим и топлина в евакуационните стълбища и асансьорните шахти във:

1. сгради от I и II група:

а) се проектира вентилационна система за създаване на повишено налягане в стълбищата и асансьорните шахти, или

б) се проектират пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 пред стълбищата и асансьорните шахти на всеки етаж, или

в) се проектират входове в стълбищата и асансьорните шахти през открити въздушна зона;

2. сгради от III и IV група:

а) се проектират пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 пред стълбищата на всеки етаж и вентилационна система за създаване на повишено налягане в самите стълбища, или се проектират входове в стълбищата през открити въздушна зона (лоджия, тераса, галерия, проход), и

б) се проектират пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 пред асансьорните шахти на всеки етаж и вентилационна система за създаване на повишено налягане в самите асансьорни шахти, или се проектират входове в асансьорните шахти през открити въздушна зона;

3. сгради от всички групи с вътрешни евакуационни стълбища – се спазват изискванията на чл. 319, ал. 2 и 3.“

2. В ал. 3 думите „повишаване на налягането“ се заменят със „създаване на повишено налягане“.

§ 160. В чл. 326 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Оразмеряването на вентилационните системи за създаване на повишено налягане в стълбищата, асансьорните шахти и пожарозащитните преддверия съгласно чл. 25 се извършва при спазване изискванията на БДС EN 12101-13 „Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане“.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:

„(3) Задействането на вентилационните системи за създаване на повишено налягане, както и на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища се извършва:

1. за сгради с пожароизвестителни системи – от пожароизвестителната система, като в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж се предвиждат ръчни пожароизвестители;

2. за сгради без пожароизвестителни системи – от ръчни пускови бутони, предвидени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж.

(4) За осигуряване на защита срещу проникване на продукти на горенето местата на засмукване на въздух от вентилационните системи за създаване на повишено налягане се проектират при спазване изискванията на БДС EN 12101-13 „Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане“, както и на разстояние най-малко 3 m по-ниско от отвърстието на системата за отвеждане на дим и топлина и на разстояние в хоризонтално направление най-малко 5 m от отвърстието.

(5) За създаване на повишено налягане в стълбищата, асансьорните шахти и пожарозащитните преддверия съгласно чл. 25 се предвижда подаване на въздух в тях на всеки етаж, като въздухът се подава в горната част, в близост до тавана. В случай че са проектирани въздухопроводи за подаване на въздух, същите се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. За асансьорните шахти се допуска директно подаване на въздух в тях.“

4. В ал. 6 след думата „въздух“ се добавя „в стълбищата“.

§ 161. В чл. 327 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За етажните евакуационни пътища (коридори, фойета и преддверия) се проектират вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината, като димните люкове или вентилаторите за отвеждане на дима и топлината се предвиждат в най-отдалечените от етажните входове към стълбищата части на хоризонтално разстояние един от друг не повече от 20 m и с височина (на долната им част) най-малко 0,2 m над горния край на вратите на етажното ниво. Вентилационните шахти или дымоотводите за принудително засмукване на продуктите на горене от всеки етаж и въздухопроводите за нагнетяване на чист въздух се предвиждат с огнеустойчивост най-малко EI 60, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Дымоотводите на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината по ал. 1 се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост съгласно чл. 119, ал. 2, т. 1 (при транспортиране на димни продукти директно навън) или съгласно чл. 119, ал. 3, т. 1 (при транспортиране на димни продукти през съседни помещения).“

3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:

„(3) Вентилационната система за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища се задейства при спазване на изискванията на чл. 326, ал. 3. Когато

един вентилатор с механично задвижване на смукателна принудителна ВСОДТ обслужва повече от един етажен евакуационен път, дебитът му може да бъде сведен до този, изискван за най-големия етажен евакуационен път, при осигуряване на отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища посредством дымоотвод или шахта, с предвидени клапи за управление на дима.

(4) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища се проектират принудителни с кратност 12 h^{-1} или естествени с минимална аеродинамична свободна площ на димните люкове 1 % от площта на етажния евакуационен път.

(5) За компенсация на обема на отведените продукти на горене се проектира принудителна или естествена система за подаване на чист въздух с кратност или аеродинамична площ на приточните отвори съгласно ал. 4.“

4. Алинея 6 се отменя.

5. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Допуска се да не се предвижда вентилационна система за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност от I и II група при максимално разстояние от евакуационния изход на най-отдалеченото помещение до входа в пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или евакуационно стълбище не повече от 8 m, както и в сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 от I и II група с естествено осветени етажни евакуационни пътища (с остъкление с площ не по-малка от 5 % от площта на етажния евакуационен път).“

§ 162. В чл. 329 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

2. В ал. 2 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 163. В чл. 330 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

2. В ал. 2 думата „строежи“ се заменя със „сгради“.

3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:

„(3) При проектиране на двойни фасади и вентилируеми фасади се спазват изискванията съответно на чл. 14, ал. 31 и 32.

(4) За предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се спазват изискванията на чл. 16, ал. 11.

(5) За предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар

в сградите с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се предвижда една от мерките съгласно т. 5 от приложение № 8.“

4. В ал. 6 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

5. В ал. 8 думата „строежа“ се заменя със „сградата“.

§ 164. В чл. 331 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 165. В чл. 333 думите „строежи с височина над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m“.

§ 166. Член 334 се изменя така:

„Чл. 334. Автоматична пожарогасителна инсталация се проектира за всички помещения (с изключение на санитарно-хигиенните помещения, вентилационните камери и др. под.) в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m съгласно приложение № 1.“

§ 167. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения:


1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) За осигуряване на достъп до сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (с пожарни автомеханични стълби или подемници) най-малко от едната страна на сградата се предвиждат площадка с размери най-малко 12,5 m x 15,0 m, която се сигнализира, и път до нея с широчина най-малко 3,50 m. Площадката и пътят до нея се предвиждат с настилка съгласно чл. 27, ал. 3.“

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Откъм страната на площадката по ал. 1 не се разрешава разстоянието между ниската и високата част на сградата да е повече от 5 m.

(3) Разстоянието от близката страна на площадката по ал. 1 до проекцията върху терена на най-изпъкналата външна стена на сградата (фиг. 19) не трябва да бъде повече от 5 m.

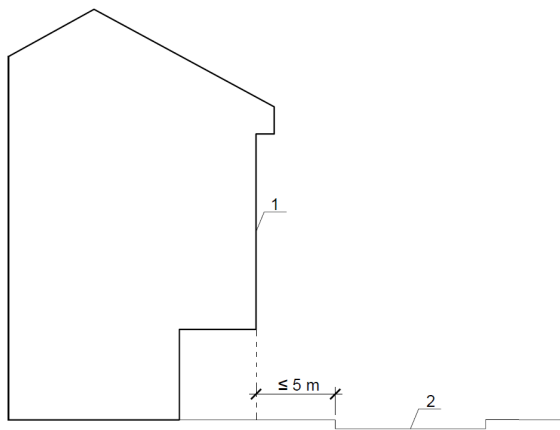

1 - сграда с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m

2 - площадка с размери най-малко 12,5 m x 15 m

Фиг. 19“.

3. Досегашната фиг. 19 се заличава.

§ 168. В чл. 336 думите „от I или II степен на огнеустойчивост или от стоманени конструкции“ се заменят със „с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън A1 или A2“.

§ 169. В чл. 345 ал. 2 се изменя така:

„(2) Устройствата за управление и индикация на пожароизвестителните системи се предвиждат в помещението на блоковия или централния пулт за управление на електрическата централа.“

§ 170. В основния текст на чл. 346, ал. 1 думите „от I, II степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции“ се заменят със „с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън A1 или A2“.

§ 171. В чл. 350 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) В електрическите централи (с изключение на фотоволтаичните електрически централи) кабелите в системите за безопасност и кабелите в съоръженията, предназначени за производство, преобразуване, трансформация, пренос и разпределение на електрическа енергия, се предвиждат с клас по реакция на огън A_{ca}, B1_{ca}, B2_{ca} или C_{ca} или се полагат в тръби или затворени канали с минимален клас по реакция на огън A2.

(2) В кабелни съоръжения, електромашинни помещения или електрически помещения на електрически централи кабелите се предвиждат с клас по реакция на огън A_{ca}, B1_{ca}, B2_{ca} или C_{ca} или се полагат в тръби или затворени канали с минимален клас по реакция на огън A2.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Допуска се изискванията по ал. 1 и 2 да не бъдат спазени, ако е изпълнено едно от следните условия:

1. кабелите са положени в непроходими подземни канали с минимален клас по реакция на огън A2;

2. кабелите са с минимална класификация P (PH) 30.“

§ 172. Създават се чл. 350a и 350b:

„Чл. 350a. (1) Фотоволтаичните електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, предвидени за монтаж към сгради и постройки, в т.ч. върху покривите и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти, се изграждат при спазване на следните изисквания:

1. фотоволтаичните модули (панели) към покривите на сградите и постройките може да бъдат монтирани върху покрива или да бъдат вградени (интегрирани) в покрива;

2. фотоволтаичните модули се монтират върху покриви, които отговарят на едно от следните изисквания:

а) при покриви с външна топлинна изолация:

аа) топлоизолационният продукт е с клас по реакция на огън не по-нисък от A2, като

не се ограничава класът по реакция на огън на пароизолацията и хидроизолацията;

бб) топлоизолационният продукт е с клас по реакция на огън, по-нисък от А2, или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията му на огън и са спазени изискванията на чл. 14, ал. 14 – 16, 24, 26 и 27 или изискванията на чл. 14, ал. 28;

б) при покриви без външна топлинна изолация:

аа) външното покритие на покрива е с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

бб) хидроизолацията на покрива е с клас по реакция на огън, по-нисък от А2, или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията ѝ на огън и е положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2;

вв) покривът е с клас при излагане на въздействие на външен огън не по-нисък от $B_{ROOF}(t2)$, $B_{ROOF}(t3)$ или $B_{ROOF}(t4)$ за сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от I и II степен на огнеустойчивост и с клас при излагане на въздействие на външен огън не по-нисък от $C_{ROOF}(t2)$, $C_{ROOF}(t3)$ или $C_{ROOF}(t4)$ за сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от III и IV степен на огнеустойчивост;

гг) няма ограничения за класа по реакция на огън на покритията на покриви на сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1, за които е допустима V степен на огнеустойчивост;

3. при фотоволтаични електрически централи с вградени в покрива фотоволтаични модули (независимо от общата инсталирана мощност на фотоволтаичната електрическа централа) топлоизолацията и пароизолацията на покрива (когато са предвидени такива) се

предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

4. фотоволтаичните модули се монтират върху фасади с външно покритие и с топлоизолация (когато е предвидена такава) с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

5. с цел осигуряване на охлаждане на фотоволтаичните модули, предвидени за монтаж върху покривите на сградите и постройките, модулите се разполагат на разстояние от определеното покритие не по-малко от определеното разстояние от техния производител;

6. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 20 kW включително, фотоволтаичните модули върху покривите на сградите и постройките се разполагат на разстояние не по-малко от 0,5 m от краищата (контура) на покрива, както и на разстояние не по-малко от 0,1 m от димни люкове, капандури и други елементи, излизащи над покрива (куполи, комини, шахти и др.);


7. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 20 kW фотоволтаичните модули върху покривите на сградите и постройките се разполагат при спазване на следните изисквания (фиг. 20):

а) разстоянието от фотоволтаичните модули до краищата (контура) на покрива е не по-малко от 1 m;

б) фотоволтаичните модули се разполагат на фигури с размери не по-големи от 40 m x 40 m;

в) разстоянието между фигурите по буква „б“ е не по-малко от 1,5 m;

г) разстоянието от фотоволтаичните модули до димни люкове, капандури и други елементи, излизащи над покрива (куполи, комини, шахти и др.), е не по-малко от 1 m;

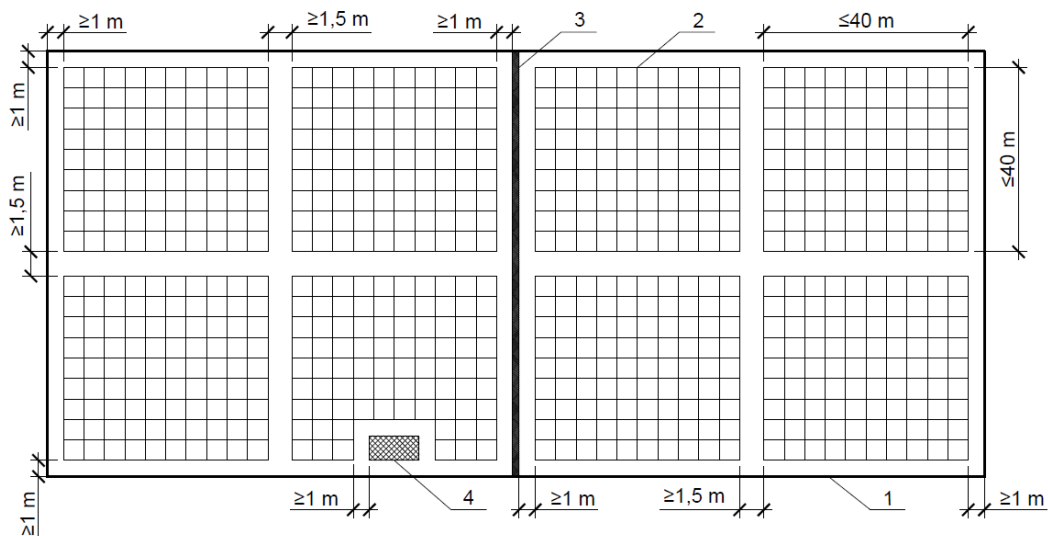

1 - покрив

2 - фигура от фотоволтаични модули

3 - брандмауер или вертикална преграда на пожарен сектор по чл. 16, ал. 12

4 - капандура

Фиг. 20

8. не се разрешава разполагане на фотоволтаични модули над брандмауери и над вертикални прегради на пожарни сектори по чл. 16, ал. 12;

9. фотоволтаичните модули върху покривите на сградите и постройките се разполагат на разстояние не по-малко от 1 m от вертикалната равнина, преминаваща през близката страна на пожарозащитните прегради по т. 8 (фиг. 20);

10. не се разрешава монтиране на фотоволтаични модули:

а) в участъците на огнеустойчивите елементи по т. 4.1 и 5 от приложение № 8;

б) в участъците на огнеустойчивите фасади по т. 4.2 от приложение № 8;

в) в участъците от фасадите по чл. 14, ал. 22 и 23;

г) на разстояние, по-малко от 1 m, от евакуационни изходи;

11. фотоволтаичните модули в прилежащите към сградите и постройките поземлени имоти се монтират при спазване на следните изисквания:

а) конструкцията, върху която се монтират фотоволтаичните модули, е с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

б) фотоволтаичните модули се разполагат на фигури с размери не по-големи от 40 m x 40 m;

в) разстоянието между фигурите по буква „б“, както и разстоянието от същите фигури до сградите, постройките и съоръженията (с изключение на съоръженията от категория по пожарна опасност Ф5Д) в поземления имот и в съседните поземлени имоти, е не по-малко от 1,5 m;

12. инверторите на фотоволтаичните електрически централи (с изключение на микроинверторите за отделни фотоволтаични модули) се монтират върху конструкции с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 на височина не по-малко от 0,3 m от покрива/подовата настилка/терена;

13. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 20 kW инверторите се монтират на разстояние не по-малко от 1 m от конструктивни елементи и строителни продукти с класове по реакция на огън В – F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън;

14. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 20 kW, когато е предвидено разполагане на батерии за съхранение на енергия в помещения, същите помещения се отделят от останалата част на сградата с пожарозащитни стени и хоризонтални пожарозащитни прегради;

15. при преминаване на кабели за постоянен ток в сгради същите кабели се полагат в тръби или канали с минимален клас по реакция на огън А2 или се предвиждат със защита със строителни продукти, осигуряващи минимална огнеустойчивост EI 30;

16. за фотоволтаичните електрически централи на леснодостъпни места се предвиждат устройства за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток; когато инверторите имат леснодостъпни устройства с тази функция, не е необходимо осигуряване на допълнителни устройства;

17. устройствата по т. 16 за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток се обозначават със знаци съгласно Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

18. в табло, монтирано в непосредствена близост до вход на сградата/постройката, трябва да бъде осигурена документация с информация за местоположението на фотоволтаичните модули, инвертора, устройствата по т. 16 и допълнителна информация за фотоволтаичната електрическа централа, определена в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

(2) В непосредствена близост до всеки от входовете на сградите и постройките, към които са монтирани фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, се поставя знак съгласно Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, указващ наличието на фотоволтаична електрическа централа.

(3) Фотоволтаичните електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, предвидени за монтаж върху покриви и стени на навеси, се приравняват към фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия към сгради и постройките.

Чл. 350б. Фотоволтаичните електрически централи с наземни фотоволтаични модули, с изключение на фотоволтаичните електрически централи по чл. 350а, се изграждат при спазване на следните изисквания:

1. конструкцията, върху която се монтират фотоволтаичните модули, е с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

2. фотоволтаични модули се разполагат на разстояние не по-малко от 4 m от сгради, постройките и съоръжения (с изключение на съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Д) и от надземни газопроводи за ГГ и надземни тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ;

3. до входа/входовете на площадките на фотоволтаичните електрически централи се осигуряват пътища за противопожарни цели при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3, 7, 8 и 9;

4. трансформаторните постове и инверторите на фотоволтаичната електрическа централа се предвиждат върху настилка от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

5. в близост до входа/входовете по т. 3 се предвиждат устройства за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток на фотоволтаичната електрическа централа, както и табло с осигурена документация с информация за фотоволтаичната електрическа централа, определена в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.“

§ 173. В чл. 355, ал. 1 думите „закрити разпределителни уредби (ЗРУ)“ се заменят с „трансформаторите“.

§ 174. В чл. 363 думата „системи“ се заменя с „инсталации съгласно приложение № 1“.

§ 175. Член 367 се изменя така:

„Чл. 367. Вратите на затворените килии на маслените трансформатори и прекъсвачи (с изключение на вратите, водещи към околната среда) се проектират самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко EI 30.“

§ 176. Заглавието на раздел IV от глава четирнадесета се изменя така:

„Открити и закрити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби и трансформатори“.

§ 177. В чл. 368, ал. 1 думата „материали“ се заменя с „продукти“.

§ 178. В чл. 369 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Сградите и помещенията, в които се монтират закрити разпределителни уредби, КРУ и трансформатори, се проектират с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. Разрешават се външни ограждащи неносещи стени на сградите и помещенията към отделно стоящи и пристроени подстанции от панели с класове по реакция на огън В и С.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Максимално допустимата площ на сградите и на пожарните сектори, в които се монтират разпределителни уредби, КРУ и трансформатори, се определя съгласно чл. 12, ал. 4 и табл. 6.“

§ 179. В чл. 370 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разстоянието от отделно стоящи трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до сгради, помещения и съоръжения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие с табл. 35. Разстоянията от трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до междинни складове за бутилки с втечен горим газ с общ обем до 20 m³ се определят в съответствие с табл. 64, а разстоянията от трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до съоръжения на автоснабдителни станции и пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан се определят

в съответствие с раздели XXIV, XXV, XXVI и XXVII от глава петнадесета.“

2. В ал. 2:

а) основният текст се изменя така:

„(2) Разстоянието от закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции до сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, до съоръжения от категории по пожарна опасност Ф5В и Ф5Г, както и до сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, в зависимост от степента на огнеустойчивост на сградите, е най-малко:“;

б) в т. 3 след думата „огнеустойчивост“ се добавя „или от пожаронезащитени стоманени конструкции, както и за съоръжения“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Минималните разстояния от напълнените с повече от 60 kg масло апарати на открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито до сгради от категория по пожарна опасност Ф5В и други съоръжения от същата категория по пожарна опасност са, както следва:

1. при I и II степен на огнеустойчивост на сградите, както и при съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 и А2 – 12 m;

2. при III степен на огнеустойчивост на сградите, както и при съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън В и С – 16 m;

3. при IV и V степен на огнеустойчивост на сградите и при сгради с пожаронезащитени стоманени конструкции, както и при съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън D – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън – 20 m.“

4. В ал. 4 след означението „Ф5Д“ се добавя „и за съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г“.

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Разстоянията по ал. 2 не се нормират, при условие че е изпълнено едно от следните условия:

1. стената на сградата, до която е предвидено електросъоръжението, е с огнеустойчивост REI (EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени отвори посредством самозатварящи се врати или капаци с минимална огнеустойчивост EI 90) и превишава хоризонтално и вертикално с 1 m габарита на съоръжението;

2. сградата и електросъоръжението са разделени с брандмауер при спазване изискванията на чл. 19 и 20.“

6. В ал. 6, т. 1 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

7. Създават се ал. 8 и 9:

„(8) Разстоянието от закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции до открити паркинги за автомобили е не по-малко от 3 m.

(9) Разстоянията между трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции не се нормират, ако са спазени изискванията на чл. 406, ал. 1, т. 1.“

§ 180. В чл. 371 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разрешава се пристрояване и встроиване на закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции към сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б при спазване изискванията на чл. 291. Разрешава се пристрояване и встроиване на помещенията за закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции в сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, както и в сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, при условие че са отделени със стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120.“

2. В основния текст на ал. 2 думите „помещения за“ се заличават, а думите „уредби и трансформатори“ се заменят с „уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции непосредствено“.

§ 181. В чл. 372 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При встроени в сгради трансформаторни постове с маслонапълнени трансформатори отворите към съседни помещения се защитават до огнеустойчивост EI 60. Разрешава се свързване на помещенията за разпределителни уредби и табла ниско напрежение с евакуационен коридор в сградата посредством преддверия със стени с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 60.“

2. В ал. 2 след думите „пост с“ се добавя „евакуационен“ и накрая се добавя „и самозатварящи се врати с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.

§ 182. В чл. 375 след думите „V степен на огнеустойчивост“ се добавя „и от пожаронезащитени стоманени конструкции“.

§ 183. В чл. 376 след думите „съседно помещение“ се добавя „в сграда“.

§ 184. Член 378 се отменя.

§ 185. В чл. 381 навсякъде след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

§ 186. В чл. 382, ал. 3 думите „пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации“ се заменят с „пожарогасителни инсталации и пожароизвестителни системи“.

§ 187. Член 384 се отменя.

§ 188. В чл. 390 думата „взривоопасни“ се заменя с „експлозивоопасни“.

§ 189. В чл. 391, ал. 1 думата „взривоопасни“ се заменя с „експлозивоопасни“.

§ 190. Член 392 се изменя така:

„Чл. 392. Минималните разстояния от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни линии с напрежение над 1000 V, до сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д от III, IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции и до сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 се определят в съответствие с табл. 38.

Таблица 38

Напрежение на въздушната линия, от която се определя разстоянието	Минимално разстояние в m от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушната линия, до:					
	производствени, селскостопански и складови сгради от категория по пожарна опасност и със степен на огнеустойчивост:				сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 със степен на огнеустойчивост:	
	Ф5В		Ф5Г и Ф5Д		I, II и III	IV и V и от пожаронезащитени стоманени конструкции
III и IV и от пожаронезащитени стоманени конструкции	V	III и IV и от пожаронезащитени стоманени конструкции	V			
1	2	3	4	5	6	7
Над 1 до 20 kV	4	5	2	3	3	4
Над 20 до 110 kV	5	5	4	4	4	5
Над 110 до 220 kV	8	8	6	6	6	8
Над 220 до 400 kV	10	10	10	10	10	10

§ 191. В чл. 393 думите „взривоопасни зони“ се заменят със „зони с експлозивна опасност“.

§ 192. В чл. 399 след думата „сградите“ се поставя запетая и думите „или на части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)“ се заменят с „пожарните сектори“.

§ 193. Член 400 се изменя така:

„Чл. 400. Когато в сградите или пожарните сектори от клас на функционална пожарна опасност Ф5 има помещения с различна категория по пожарна опасност, те се категоризират, както следва:

1. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория Ф5А, ако сумарната площ на помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А в нея/него е повече от 5 % от площта на всички помещения или повече от 200 m²;

2. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5А, ако общата площ на помещенията от категория Ф5А в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 1000 m²) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

3. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Б, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) не се приравнява към категория Ф5А;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А и Ф5Б в нея/него е повече от 5 % от площта на всички помещения или повече от 200 m²;

4. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Б, ако общата площ на помещенията от категории Ф5А и Ф5Б в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 1000 m²) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

5. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5В, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) не се приравнява към категория Ф5А или Ф5Б;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В в нея/него е повече от 5 % (или 10 % – ако в сградата или пожарния сектор няма помещения от категории Ф5А и Ф5Б) от площта на всички помещения;

6. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5В, ако общата площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 3500 m²) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

7. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Г, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) не се приравнява към категория Ф5А, Ф5Б или Ф5В;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г в нея/него е повече от 5 % от площта на всички помещения;

8. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Г, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

а) не се приравнява към категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В по т. 1 – 7 и в нея/него няма помещения от категория Ф5Г;

б) общата площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 5000 m²) и помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

9. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Д, когато не се приравнява към категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г.“

§ 194. Член 401 се отменя.

§ 195. В чл. 404 се правят следните изменения:

1. В основния текст на ал. 1 след думата „производства“ се добавя „и складове“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Допускат се производства и складове в помещенията по ал. 1, т. 2 и в по-долните етажи на двуетажни и многоетажни сгради или в средните секции на едноетажни сгради, при условие че сградите са остъклени по подходящ начин. За едноетажни сгради се предвиждат леки покриви при спазване изискванията на чл. 402, ал. 2.“

§ 196. В чл. 405 се правят следните изменения и допълнения:

1. Таблица 39 се изменя така:

„Таблица 39

№ по ред	Степен на огнеустойчивост на сградите и категория по пожарна опасност на сградите и съоръженията	Минимално разстояние между сградите и съоръженията, m				
		от категории Ф5А и Ф5Б при степен на огнеустойчивост I и II	от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д при степен на огнеустойчивост			
			I и II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7
1.	I и II, от категории Ф5А и Ф5Б	6	6	8	10	12
2.	I и II, от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д	6	4	4	6	8
3.	III, от категории Ф5В и Ф5Д	8	4	6	8	10
4.	IV, от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д	10	6	8	10	12
5.	V, от категории Ф5В и Ф5Д	12	8	10	12	14

“

2. В ал. 3 думите „може да“ се заличават.

3. В ал. 5 думата „незащитени“ се заменя с „пожаронезащитени“.

4. Създава се ал. 6:

„(6) Не се нормират разстоянията между съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Д, както и разстоянията от съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Д до сгради от всички категории по пожарна опасност.“

§ 197. В чл. 406 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него т. 1 се изменя така:

„1. сборът от площите на две и повече сгради не превишава допустимата площ на сграда, притежаваща най-опасната категория по пожарна опасност, най-ниската степен на огнеустойчивост, най-голямата височина по чл. 24 от ЗУТ, най-голямата височина на пребиваване на хора и най-голямата етажност от същите сгради, или;“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 не се прилагат за разстоянията от сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 до сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4.“

§ 198. В чл. 408 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Минималните разстояния от открити технологични инсталации и технологични инсталации под навеси до сгради и съоръжения се определят съгласно табл. 40.“

2. В таблица 40 текстът на номер по ред 8 се изменя така:

8.	Складове за сѳра (под навеси) с вместимост до:		
	– 1000 t	10	
	– 4000 t	15	
	– 10000 t	25	

“

§ 199. Създава се чл. 408а:

„Чл. 408а. (1) При проектиране на инсталации за производство, съхранение и употреба на биогаз, при които работното налягане на

биогаза във всеки компонент на инсталацията (в т.ч. и в компонентите за последващо използване на произведения биогаз, когато има такива) е по-малко от 0,1 bar, се допускат следните минимални разстояния:

1. от резервоари за съхранение на биогаз с височина до 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина до 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз – 6 m;

2. от резервоари за съхранение на биогаз с височина до 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина над 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз – разстояние, определено по формулата:

$$H = 0,4 \cdot H_1 + 3,$$

където:

Не минималното разстояние от резервоара за съхранение на биогаз до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения, които не са част от инсталацията за биогаз, m;

H_1 – височината на съседната сграда, открити технологична инсталация или съоръжение, която/което не е част от инсталацията за биогаз, m;

3. от резервоари за съхранение на биогаз с височина над 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина до 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз – разстояние, определено по формулата:

$$H = 0,4 \cdot H_2 + 3,$$

където:

Не минималното разстояние от резервоара за съхранение на биогаз до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения, които не са част от инсталацията за биогаз, m;

H_2 – височината на резервоара за съхранение на биогаз, m;

4. от резервоари за съхранение на биогаз с височина над 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина над 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз – разстояние, определено по формулата:

$H = 0,4.H_1 + 0,4.H_2$,
където:

H – минималното разстояние от резервоара за съхранение на биогаз до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения, които не са част от инсталацията за биогаз, m;

H_1 – височината на съседната сграда, откритата технологична инсталация или съоръжение, която/което не е част от инсталацията за биогаз, m;

H_2 – височината на резервоара за съхранение на биогаз, m;

5. от резервоари за съхранение на биогаз до помещения и съоръжения с огневи процеси (в т.ч. помещения с двигатели с вътрешно горене, котли и др.), които са част от инсталацията за биогаз – 6 m.

(2) Изпускателните тръби от предпазната и защитната арматура и факелите за изгаряне на биогаз от инсталациите по ал. 1 се проектират така, че биогазът да се отвежда:

1. на височина не по-малко от 3 m над околния терен, и

2. на височина не по-малко 1 m над покривите на съседните сгради и съоръжения или на разстояние не по-малко от 5 m от съседни сгради и пътища.“

§ 200. В чл. 412, ал. 3 числото „5,5“ се заменя с „4,5“.

§ 201. В чл. 414 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В производствените сгради, колоните на стоманени етажерки за технологични апарати и съоръжения, съдържащи повече от 1 m³ ГГ, ЛЗТ или ГТ, се проектират с огнеустойчивост R60, а хоризонталните носещи елементи – с огнеустойчивост R30.“

2. В ал. 3 думата „негорими“ се заличава и след думата „площадки“ се добавя „с настилки от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.

§ 202. В чл. 415 думите „и на стоманени конструкции“ се заличават.

§ 203. В чл. 419, ал. 1 означенията „EI (REI)“ се заменят с „REI (EI)“.

§ 204. В чл. 423, т. 1 думата „негорима“ се заличава и след думата „ограда“ се поставя запетая и се добавя „изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.

§ 205. Заглавието на раздел IV от глава петнадесета се изменя така:

„Тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1“.

§ 206. В чл. 436, ал. 1 след думите „Каналите за“ се добавя „технологични“.

§ 207. В чл. 437 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „тръбопроводи“ се заменя с „технологичните тръбопроводи“.

2. В ал. 2 след думите „приемно-предавателните“ се добавя „технологични“.

§ 208. Създава се нов чл. 438:

„Чл. 438. Пресичането с железопътни линии и пътища на преносните и разпределителните газопроводи за природен газ, газопроводите за втечнени въгледородни газове, нефтопроводите и нефтопродуктопроводите се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въгледородни газове и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).“

§ 209. Досегашният чл. 438 става чл. 439 и се изменя така:

„Чл. 439. (1) При подземно пресичане с железопътни линии технологичните тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ се полагат в предпазни кожуси от тръби или в канали, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Ъгълът на пресичане към оста на железопътната линия е не по-малък от 60°.

(2) Краищата на предпазните кожуси по ал. 1 се проектират на разстояние най-малко 3 m от най-близката релса.“

§ 210. Досегашният чл. 439 става чл. 439а и се изменя така:

„Чл. 439а. (1) При подземно пресичане с автомобилни пътища технологичните тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ се полагат в предпазни кожуси от тръби или в канали, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Ъгълът на пресичане е не по-малък от 60° към оста на пътя.

(2) Краищата на кожусите по ал. 1 се проектират на разстояние най-малко 2 m от края на пътното платно.“

§ 211. В чл. 441 думата „тръбопроводите“ се заменя с „технологичните тръбопроводи“.

§ 212. В основния текст на чл. 442 след думите „проектирането на“ се добавя „двуетажни и“.

§ 213. В чл. 446 думата „тръбопроводите“ се заменя с „технологичните тръбопроводи“.

§ 214. В чл. 449 навсякъде думата „тръбопроводите“ се заменя с „технологичните тръбопроводи“.

§ 215. Заглавието на раздел VII от глава петнадесета се изменя така:

„Сгради и помещения на хладилни камери от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1“.

§ 216. В чл. 466 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Максимално допустимите площи на сградите или пожарните сектори на хладилните камери (с изключение на хладилните камери от пожарнезащитени стоманени конструкции) се определят по табл. 6.“

2. В ал. 4 думите „хладилници и хладилни инсталации“ се заменят с „хладилни камери“, а думите „от тях с брандмауери“ се заменят с „в пожарен сектор“.

3. В ал. 7:

а) в основния текст думата „незащитена“ се заменя с „пожарнезащитена“;

б) в т. 4 числото „19“ се заменя с „16“.

§ 217. В чл. 467 навсякъде думата „въздуховоди“ се заменя с „въздухопроводи“.

§ 218. В чл. 468 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „застроени площи между брандмауерите“ се заменят с „площи на сградите или пожарните сектори“.

2. В ал. 2 след думата „категории“ се добавя „по пожарна опасност“.

§ 219. В чл. 469 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „застроени площи между брандмауерите, на етажността“ се заменят с „площи на сградите или пожарните сектори“.

2. В ал. 3 означението „A2fl“ се заменя с „A2FL“.

§ 220. В чл. 470 се създава ал. 4:

„(4) Не се разрешава проектиране на криогенни съдове за втечен кислород в помещението.“

§ 221. В чл. 472, ал. 4 след думите „V степен на огнеустойчивост“ се добавя „и от пожарнезащитени стоманени конструкции“.

§ 222. В чл. 488 се създава ал. 3:

„(3) При прилагане на изискванията по този раздел височината на сградите се определя съгласно чл. 24 от ЗУТ.“

§ 223. В чл. 489 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:

„(1) Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори, предназначени за закрити складове за горими материали и изделия, както и за негорими материали и изделия в горима опаковка в зависимост от степента на огнеустойчивост, броя на етажите и височината на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), се определя съгласно табл. 44а.“

Таблица 44а

Допустим брой на етажите (височина по чл. 24 от ЗУТ) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	Степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m ²				
		едноетажна сграда или част от сградата съгласно чл. 12, ал. 1	двуетажна сграда или част от сградата съгласно чл. 12, ал. 1	триетажна сграда или част от сградата съгласно чл. 12, ал. 1	четириетажна сграда или част от сградата съгласно чл. 12, ал. 1	пететажна сграда или част от сградата съгласно чл. 12, ал. 1
1	2	3	4	5	6	7
С височина над 28 m		НД*				
5 (с височина до 28 m включително)	I	5000	2400	1800	1500	1200
3 (с височина до 28 m включително)	II	4000	1600	1200	НД*	НД*
2 (с височина до 15 m включително)	III	3000	800	НД*	НД*	НД*
1 (с височина до 8 m включително)	IV	1800	НД*	НД*	НД*	НД*
1 (с височина до 8 m включително)	V	800	НД*	НД*	НД*	НД*

Забележка. НД* означава „Не се допуска“.

(2) Допуска се при предвиждане на автоматична ПГИ с вода за цялата площ на сградите или пожарните сектори, предназначени за закрити складове за горими материали и изделия, както и за негорими материали и изделия в горима опаковка (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация), да се прилагат следните максимално допустими площи на същите сгради или пожарни сектори:

1. за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от V степен на огнеустойчивост с височина не повече от 8 m – 2400 m²;

2. за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост с височина не повече от 8 m, за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост с височина не повече от 15 m и за едноетажни сгради

или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m – 10 000 m²;

3. за двуетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост с височина не повече от 15 m и за двуетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m – 8500 m²;

4. за триетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m – 6500 m²;

5. за четириетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m – 5000 m²;

6. за пететажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m – 4000 m².

(3) Допуска се в едноетажни сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с височина до 8 m, предвидени от пожаронезащитени стоманени конструкции, да бъдат проектирани закрити складове за горими материали и изделия, както и за негорими материали и изделия в горима опаковка с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 1400 m², а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно.“

2. Създават се нови ал. 4 – 6:

„(4) Не се ограничава площта на сградите или пожарните сектори, предназначени за складове за съхраняване на негорими материали, при условие че носещите конструктивни елементи на сградите или частите от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) са предвидени с клас по реакция на огън не по-нисък от A2, а останалите им конструктивни елементи – с клас по реакция на огън не по-нисък от C.

(5) Складовете, предназначени за съхраняване на негорими материали, предвидени в сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) с конструктивни елементи с по-ниски класове по реакция на огън от определените по ал. 4, се проектират, както следва:

1. в едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от V степен на огнеустойчивост – с допустима площ на сградата или пожарния сектор 2000 m²;

2. в едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост – с допустима площ на сградата или пожарния сектор 3000 m²;

3. в едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост – с допустима площ на сградата или пожарния сектор 4000 m²;

4. в двуетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огне-

устойчивост – с допустима площ на сградата или пожарния сектор 1500 m².

(6) Разрешава се петкратно увеличаване на площите по ал. 5, при условие че се предвижда автоматична ПГИ с вода за цялата площ на сградата или пожарния сектор (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).“

3. Досегашните ал. 4 – 6 стават съответно ал. 7 – 9 и се изменят така:

„(7) Складовете за съхраняване на горими материали и на негорими материали в горима опаковка, оборудвани с автоматизирани системи за складиране (без пряка работа на персонал), се проектират от I и II степен на огнеустойчивост с височина до 28 m без ограничение на площта на сградата или пожарния сектор. Същите може да се проектират и от пожаронезащитени стоманени конструкции, при условие че са осигурени с автоматична ПГИ.

(8) Складовете, които са с най-малко една изцяло отворена страна, площ до 2000 m² и дълбочина до 30 m, се приравняват към откритите складове.

(9) Складовете под навеси се приравняват към откритите складове.“

4. Досегашните ал. 7 – 9 стават съответно ал. 10 – 12.

5. Създава се ал. 13:

„(13) Разстоянието от силози с обща или единична вместимост до 5000 m³ до сгради, свързани с производството и преработката на продуктите, не се нормира.“

§ 224. В чл. 490 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „навън или с“ се добавя „евакуационен“.

2. В ал. 2 след думите „навън или с“ се добавя „евакуационни“.

§ 225. В чл. 491 след думата „подземните“ се добавя „и полуподземните“, а думата „допуска“ се заменя с „допускат складове за“.

§ 226. Член 492 се изменя така:

„Чл. 492. За съхраняването на естествени и изкуствени текстилни влакна се проектират самостоятелни едноетажни складове с допустима площ на сградата или пожарния сектор и допустима височина съгласно чл. 489, ал. 1 и 3.“

§ 227. В чл. 493, ал. 1 след думата „ограда“ се поставя запетая и думите „от негорим материал“ се заменят с „изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2“.

§ 228. В чл. 496 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „негорими екрани“ се заменят с „екрани, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2“.

2. В ал. 2 думите „Негоримите екрани“ се заменят с „Екраните“.

§ 229. В таблица 45 към чл. 497 текстът на номер по ред 3 се изменя така:

(2) Допуска се сградите на хранилищата за ГТ да бъдат проектирани едноетажни от пожарнезащитени стоманени конструкции с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 1400 m².

(3) Сградите на хранилищата от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се проектират с лесноразрушаващи се строителни елементи при спазване изискванията на чл. 402.“

§ 243. В чл. 544, ал. 1 думата „височина“ се заменя с „етажност“.

§ 244. Създава се чл. 545:

„Чл. 545. (1) Разстоянията от хранилища за ЛЗТ и ГТ до съседни сгради и съоръжения се определят съгласно чл. 405.

(2) За подземни и полуподземни хранилища се допуска разстоянията по ал. 1 да бъдат намалени при спазване на изискванията на чл. 518, ал. 1.

(3) Разстоянието между съседни хранилища за ЛЗТ и ГТ не се нормира, ако общата им вместимост не надвишава определената в чл. 547, ал. 1 и 2.“

§ 245. В чл. 548 след думата „разсредоточени“ се добавя „евакуационни“.

§ 246. В чл. 553 след думата „Железопътните“ се добавя „рампи“.

§ 247. В чл. 554, ал. 1 думите „с негорими стени“ се заменят със „с стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.

§ 248. В чл. 559, ал. 1 след думата „продукти“ предлогът „от“ се заменя със „с“.

§ 249. В чл. 566 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се добавя изречение второ: „Разстоянието от наливно-изливни устройства за течности с пламна температура до 28 °С включително и за ГТ до наливно-изливни устройства за течности с пламна температура над 28 °С, разположени на морски и езерни пристани, е най-малко 200 m.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За речните пристани разстоянията по ал. 1 са най-малко съответно 300, 200 и 300 m.“

3. Създава се ал. 7:

„(7) Разстоянията по ал. 1 и 2 може да бъдат намалени с 50 %, ако е осигурена блокировка, автоматично изключваща възможността за едновременна обработка на товари на съседните наливно-изливни устройства.“

§ 250. В чл. 567 навсякъде думите „работа с“ се заменят с „наливно-изливни устройства за“.

§ 251. В чл. 569 ал. 2 се отменя.

§ 252. Член 574 се изменя така:

„Чл. 574. Наливно-изливните устройства на пристаните и пирсове се оборудват с автоматизирани претоварни ръкави за предотвратяване изтичането на ЛЗТ, ГТ и ГГ при аварийно разкъсване на връзката с танкера.“

§ 253. Създава се чл. 574а:

„Чл. 574а. Когато е предвидено снабдяване на морски и речни плавателни средства с гориво и смазочни материали (корабно бункероване) на наливно-изливни пристани

и пристанища за обществен транспорт, минималните разстояния от местата за престой на автоцистерните с гориво и смазочни материали до съседните строежи се определят съгласно табл. 66, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 11.“

§ 254. В чл. 576 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 след думата „втечнени“ се добавя „горими“.

2. В т. 3 след думата „инсталации“ се поставя запетая и се добавя „както и резервоари с обща вместимост до 50 m³“.

§ 255. В чл. 577, ал. 1 след думата „втечнени“ се добавя „горими“.

§ 256. В чл. 578, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думите „при условие че“ се добавя „е изпълнено едно от условията“.

2. В т. 3 думите „степен на защита“ се заменят с „категория на защита и температурен клас“, а думите „класа на взривоопасната зона“ се заменят със „зоната с експлозивна опасност“.

§ 257. В чл. 581 се създава ал. 3:

„(3) За складовете за втечнени горими газове от III категория се допуска да не бъде спазено разстоянието по ал. 2, т. 1, ако изпарителните инсталации са със съответната категория на защита и температурен клас в зависимост от зоната с експлозивна опасност, в която попадат, и монтажът на изпарителните инсталации е предвиден съгласно инструкциите за монтаж на производителя.“

§ 258. В чл. 582 ал. 2 се изменя така:

„(2) Допуска се в изпарителите на втечен горим газ да се използват електрически нагревателни прибори, при условие че са предвидени със съответната категория на защита и температурен клас в зависимост от зоната с експлозивна опасност, в която попадат.“

§ 259. В чл. 585, ал. 1 след думите „газове“ се добавя „до“.

§ 260. В чл. 586 след думата „сгъстени“ се добавя „горими“.

§ 261. В чл. 588, ал. 2 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

§ 262. В чл. 591 думите „в складове“ се заличават и след думата „газове“ се добавя „в складове“.

§ 263. В чл. 592 след думата „втечнени“ се добавя „горими“.

§ 264. В чл. 594 думите „подраздел „Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория“ се заменят с „раздел XIII „Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2“.

§ 265. В чл. 595 след думата „вместимост“ се добавя „над 50“.

§ 266. В чл. 596 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „в складове“ се заличават и след думата „газове“ се добавя „в складове“.

2. Таблица 59 се изменя така:

„Таблица 59

Обща вместимост на резервоарите за втечнени горими газове в складове от II категория, m ³	Максимална вместимост на резервоара, m ³	Минимално разстояние в m до резервоари:	
		надземни	подземни
1	2	3	4
Хоризонтални резервоари:			
– над 50 до 100	100	60	30
– от 101 до 150	150	80	40
– от 151 до 200	200	100	50
– от 201 до 300	200	115	60
– от 301 до 400	400	130	65
– от 401 до 1500	400	150	75
Сферични резервоари:			
– до 1500		200	-

§ 267. В чл. 598 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите „в складове“ се заличават и след думата „газове“ се добавя „в складове“.
2. В таблица 61 текстът на номер по ред 2 се изменя така:

2.	По-близката релса на железопътна линия за наливане на втечнени горими газове	10	15
----	--	----	----

§ 268. Заглавието на раздел XXI от глава петнадесета се изменя така:

„Изисквания за складове за втечнени горими газове от III категория (резервоарни и бутилкови групови инсталации, както и резервоари с обща вместимост до 50 m³) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2“.

§ 269. Член 599 се изменя така:

„Чл. 599. Складовете от този раздел обхващат групови инсталации за съхраняване на втечнени горими газове в резервоари с обща вместимост до 50 m³ или бутилкови инсталации с три и повече бутилки, предназначени да захранват газови съоръжения и газови уреди с втечен горим газ, както и единични резервоари за съхраняване на втечнени горими газове с обща вместимост до 50 m³.“

§ 270. В чл. 600 ал. 3 се изменя така:

„(3) За надземни резервоари общата вместимост на резервоарните групови инсталации е до 20 m³, а за подземните резервоари – до 50 m³. Единичната вместимост на надземните резервоари, които са част от груповата инсталация, е до 10 m³, а на подземните резервоари – до 25 m³.“

§ 271. Създава се чл. 600а:

„Чл. 600а. (1) Единичните резервоари по чл. 599 се проектират надземни и подземни.

(2) За надземните единични резервоари максималната вместимост на резервоара е 20 m³, а за подземните единични резервоари максималната вместимост на резервоара е 50 m³.“

§ 272. В чл. 601 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „инсталации“ се добавя „и от единични резервоари по чл. 600а“.
2. Таблица 62 се изменя така:

„Таблица 62

№ по ред	Класификация по функционална пожарна опасност на строежа	Минимални разстояния при обща вместимост на резервоарите, m ³								
		до 2 вкл.		над 2 до 5		над 5 до 10		над 10 до 20		над 20 до 50
		подземни	надземни	подземни	надземни	подземни	надземни	подземни	надземни	подземни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 (с изключение на подклас Ф1.4)									
а)	от I, II, III степен на огнеустойчивост	5	10	8	12	10	15	20	50	25

№ по ред	Класификация по функционална пожарна опасност на строежа	Минимални разстояния при обща вместимост на резервоарите, m ³								
		до 2 вкл.		над 2 до 5		над 5 до 10		над 10 до 20		над 20 до 50
		под-земни	над-земни	под-земни	над-земни	под-земни	над-земни	под-земни	над-земни	под-земни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
б)	с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	10	15	12	20	15	25	20	50	25
в)	от IV, V степен на огнеустойчивост и от пожаро-незащитени стоманени конструкции	10	15	12	20	15	25	20	80	30
2.	Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.4	3	5	4	6	5	8	10	30	15
3.	Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4									
а)	от I, II, III степен на огнеустойчивост	5	10	8	12	8	15	10	20	15
б)	от IV, V степен на огнеустойчивост и от пожаро-незащитени стоманени конструкции	8	12	8	15	8	20	10	25	15

3. В ал. 2 след думата „инсталации“ се добавя „и от единични резервоари по чл. 600а“.

§ 273. В чл. 603 след думата „инсталации“ се добавя „и от единичните резервоари по чл. 600а“, а думата „са“ се заменя с „е“.

§ 274. В чл. 604, ал. 1 след думата „газове“ се поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 275. Таблица 64 към чл. 606 се изменя така:

„Таблица 64

№ по ред	Сгради, съоръжения и други обекти, до които се мерят разстоянията	Минимални разстояния, m
1	2	3
1.	Сгради и съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г (с употреба на открит огън)	30
2.	Сгради без употреба на открит огън: а) I и II степен на огнеустойчивост б) III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаро-незащитени стоманени конструкции в) V степен на огнеустойчивост	15 20 25
3.	Сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4	40
4.	Открити складове за бичен дървен материал и др. под.	50
5.	Открити складове за въглища, кокс, дървени трупи и др. под.	30
6.	Открити складове за лен, коноп, сено, слама, юта и др. под.	60
7.	Сгради и съоръжения за обработка и съхранение на ЛЗТ и ГТ	100
8.	Горски и посевни участъци	40
9.	Закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции	20
10.	Открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито	30

№ по ред	Сгради, съоръжения и други обекти, до които се мерят разстоянията	Минимални разстояния, m
1	2	3
11.	Въздушни електропроводи	10 m от краен проводник
12.	Автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа и улици	20
13.	Трамвайни и тролейбусни линии	30
14.	Железопътни линии: а) за редовно движение б) маневрени и вътрешнозаводски	50 30
15.	Шахти на подземни комуникации	10
16.	Ограда на склада	4

§ 276. В чл. 607 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „документи“ се заменя с „актове“.
2. В таблица 65 текстът на номер по ред 4 се изменя така:

4.	Сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1: а) със степен на огнеустойчивост I, II и III б) със степен на огнеустойчивост IV и V и от пожарнезащитени стоманени конструкции	30 50	20 40
----	--	----------	----------

§ 277. В чл. 611 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 4:
„4. станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. комплексни автоснабдителни станции с повече от един вид гориво по т. 1, 2, 3 и 4.“

§ 278. В чл. 612 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 2:
„(2) Когато автоснабдителните станции са проектирани с ограда, тя се предвижда от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
2. В ал. 3 след думите „на територията“ се добавя „и извън територията“.
3. В ал. 4 думите „застроена площ между брандмауерите“ се заменят с „площ на сградата или пожарния сектор“.
4. В ал. 5 думите „застроената площ между брандмауерите“ се заменят с „площта на сградата или пожарния сектор“.
5. В ал. 6 думите „клас по“ се заменят с „подклас на“, а думите „от клас“ се заменят с „от подкласове“.

§ 279. Член 615 се изменя така:

„Чл. 615. На територията на автоснабдителните станции електрическото оборудване на външните съоръжения, които не попадат в местата от трета група „Експлозивна опасност“ съгласно чл. 268, но са разположени на разстояние, по-малко от 10 m, от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене на резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стационаране на мобилна платформа с газобутилкова

инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура, се предвижда с минимална степен на защита IP-44.“

§ 280. В чл. 616 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него след думата „електрозахранването“ се добавя „на колонките за зареждане на МПС с горива“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) За аварийно изключване на електрозахранването на зарядните точки за електрически превозни средства на територията на автоснабдителната станция се предвижда стоп-бутон, който се разполага на видно място до офис-касата.“

§ 281. Създават се чл. 617а и 617б:

„Чл. 617а. (1) Паркоместата на територията на автоснабдителната станция се проектират на разстояние не по-малко от 5 m от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене на резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стационаране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура.

(2) Паркоместата на територията на автоснабдителната станция, които са оборудвани със зарядни точки за електрически превозни средства, се проектират при спазване на изискванията на ал. 1 и на следните изисквания:

1. разстоянието от паркоместото до места от трета група „Експлозивна опасност“ съгласно чл. 268 е не по-малко от 5 m;

2. разстоянието от зарядната точка за електрически превозни средства до места от трета група „Експлозивна опасност“ съгласно чл. 268 е не по-малко от 10 m.

Чл. 617б. За осигуряване на пожарната безопасност станциите за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород, и комплексните автоснабдителни станции, включващи и зареждане с гориво водород, се проектират при спазване на изискванията на тази наредба и на Наредба № РД-02-20-2 от 2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород (ДВ, бр. 86 от 2020 г.).“

§ 282. Член 618 се изменя така:

„Чл. 618. Бензиностанциите в населени места се проектират с общ обем на резервоарите до

200 m³, а бензиностанциите извън населени места или в поземлени имоти на стопански обекти – с общ обем до 400 m³. Разстоянието между съседни подземни резервоари за съхраняване на светли горива е най-малко 1 m.“

§ 283. В чл. 619 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. до строежи на територията на бензиностанцията – по т. 1, 2, 3, 5, 6 и 11 на табл. 6б;“

б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малко от 10 m“.

2. В ал. 2 думата „Разрешава“ се заменя с „Допуска“ и след числото „6б“ се добавя „(с изключение на разстоянията до строежи на територията на бензиностанции за собствени нужди)“.

3. Таблица 6б се изменя така:

„Таблица 6б

№ по ред	Строежи	Минимално разстояние, m
1	2	3
1.	Сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m	20
2.	Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	40
3.	Сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожарнезащитени стоманени конструкции	30
4.	Открити площадки за паркиране на автомобили	15
5.	Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ	50
6.	Открити складове за дървен материал, горски местности и посевни участъци	30
7.	Железопътни линии	15
8.	Трамвайни и тролейбусни линии	10
9.	Край на автомобилното платно на автомагистрали и пътища I клас от републиканската пътна мрежа	10
10.	Край на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от други класове; пешеходни алеи и тротоари	5
11.	Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции:	
	а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции	10
	б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито	20

“

§ 284. Член 626 се изменя така:

„Чл. 626. От резервоарите за светли горива, шахтите на резервоарите, отдушните тръби, колонките за зареждане и съоръженията за пълнене на резервоарите се осигурява разстояние най-малко 3 m до границата на имота на бензиностанцията.“

§ 285. Създава се чл. 626а:

„Чл. 626а. (1) За бензиностанциите, предвидени на самообслужване (без обслужващ персонал), с изключение на бензиностанциите за собствени нужди, всички разстояния по този раздел се увеличават с 25 %.

(2) Пистолетите на колонките за зареждане на МПС със светли горива в бензиностанциите по ал. 1 трябва да бъдат без фиксиращи щифтове за задържане на спусъка на пистолета при зареждане и с автоматично спиране на зареждането при напълване на резервоара на МПС.“

§ 286. В чл. 628 накрая се добавя „(ДВ, бр. 64 от 2008 г.)“.

§ 287. В чл. 629 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „предохранителната“ се заменя с „предпазната“ и след думата „комуникации“ се добавя „на територията на газоснабдителната станция“.

2. В ал. 4 думата „предохранителната“ се заменя с „предпазната“.

§ 288. В чл. 630 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. до строежи на територията на газостанцията – по т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 и 20 на табл. 67;“

б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малко от 10 m“.

2. Таблица 67 се изменя така:

„Таблица 67

№ по ред	Съседни строежи, до които се определят разстоянията	Минимално разстояние, m
1	2	3
I.	От резервоарите на газоснабдителната станция до:	
1.	Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4, независимо от степента на огнеустойчивост	50
2.	Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф5.1 и Ф5.2 (с изключение на строежите по т. 4 и 5), както следва: а) от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m б) с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m в) от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции	20 40 30
3.	Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4	40
4.	Открити складове за: а) бичен дървен материал, дървени трупи, въглища и др. под. б) лен, коноп, памук, сено, слама, юта, хартия, дървесни изрезки и др. под.	30 60
5.	Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ	50
6.	Горски местности и посевни участъци	30
7.	Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции: а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито	10 20
8.	Крайт на автомобилното платно на автомагистрала и пътища I клас от републиканската пътна мрежа	20
9.	Крайт на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от други класове	10
10.	Трамвайни и вътрешнозаводски железопътни линии	20
11.	Железопътни линии за редовно движение	50
12.	Открити площадки за паркиране на автомобили	15
13.	Шахти на подземни комуникации, смукателни вентилационни отвори и др. под.	20
II.	От колонките за зареждане на МПС и пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан до:	
14.	Сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m	20
15.	Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m	40
16.	Сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции	30
17.	Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ	50
18.	Улици, пътища, трамвайни и железопътни линии	10
19.	Шахти на подземни комуникации и смукателни вентилационни отвори	20
20.	Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции: а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито	10 20

§ 289. В чл. 634 се правят следните изменения:

1. В основния текст на ал. 1 думите „и защитната“ се заличават.
2. В основния текст на ал. 2 думата „предохранителната“ се заменя с „предпазната“.
3. Таблица 68 се изменя така:

„Таблица 68

№ по ред	Съседни строежи, до които се определят разстоянията	Минимално разстояние, m
1	2	3
1.	Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4, независимо от степента на огнеустойчивост	50
2.	Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф5.1 и Ф5.2 (с изключение на строежите по т. 4 и 5): а) от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m б) с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m в) от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции	20 40 30
3.	Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4	30
4.	Открити складове за бичен дървен материал, дървени трупи, въглища, лен, коноп, памук, сено, слама, юта, хартия, дървесни изрезки и др. под.	30
5.	Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ	50
6.	Горски местности и посевни участъци	30
7.	Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции: а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито	10 20
8.	Крайт на автомобилното платно на автомагистрала и пътища I клас от републиканската пътна мрежа	20
9.	Крайт на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от други класове; пешеходни алеи и тротоари	10
10.	Трамвайни и вътрешнозаводски железопътни линии	20
11.	Железопътни линии за редовно движение	30
12.	Открити площадки за паркиране на автомобили	15
13.	Шахти на подземни комуникации, смукателни вентилационни отвори и др. под.	5

4. В ал. 3 думите „и защитната“ се заличават.

§ 290. В чл. 636 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „предохранителната“ се заменя с „предпазната“.
2. В ал. 3 думата „оградата“ се заменя с „границата на имота“.

§ 291. В чл. 639 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „предохранителната“ се заменя с „предпазната“.
2. В ал. 2 думите „пропан-бутан“ се заличават.

§ 292. В чл. 640 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Съоръженията на комплексните автоснабдителни станции се проектират на разстояние от границата на имота на комплексната автоснабдителна станция съгласно чл. 626, чл. 629, ал. 4 и чл. 636, ал. 3.

(6) Разстоянието от комбиниранияте колонки за зареждане на МПС до границата на имота на комплексната автоснабдителна станция е не по-малко от 5 m.“

2. Таблица 69 се изменя така:

„Таблица 69“

№ по ред	Сгради и съоръжения на територията на комплексната авторизована централна станция	Резервоари (подземни) за светли горива	Резервоари (надземни) за светли горива	Надземни резервоари за пропан-бутан	Подземни резервоари за пропан-бутан	Бутилкива група за природен газ	Площадка за мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ	Компресор за природен газ	Колонка за зареждане на МПС (включително комбинираните)	Обслужваща сграда	Шахти на подземни комуникации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Резервоари (подземни) за светли горива	1	табл. 46	диаметъра на по-големия резервоар	1	5	5	5	5	съгласно чл. 619	1
2.	Резервоари (надземни) за светли горива	табл. 46	чл. 517	чл. 584, ал. 1, табл. 55	чл. 584, ал. 1, табл. 55	10	10	10	5	10	5
3.	Надземни резервоари за пропан-бутан	диаметъра на по-големия резервоар	чл. 584, ал. 1, табл. 55	чл. 584, ал. 1, табл. 55	диаметъра на по-големия резервоар	5	5	5	10	15	5
4.	Подземни с обем до 25 m ³ или приравнени към подземни резервоари за пропан-бутан с обем не повече от 10 m ³	1	чл. 584, ал. 1, табл. 55	2	0,5	5	5	5	5	7,5	5
5.	Бутилкива група за природен газ	5	10	5	5	-	-	-	5	15	1
6.	Площадка за мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ	5	10	5	5	-	-	10	5	15	1
7.	Пунктове за зареждане на бутилки с пропан-бутан	5	10	5	5	5	5	5	10	10	5
8.	Съоръжения за пълнене на резервоарите за светли горива	1,5	5	5	5	5	5	5	5	съгласно чл. 619	5
9.	Колонка за зареждане на МПС (включително комбинираните)	5	5	10	5	5	5	5	5	съгласно чл. 619, 629 и 636	съгласно чл. 634

§ 293. В чл. 641, ал. 1 след думата „фураж“ се поставя запетая и се добавя „слънчоглед“ и след думата „зеленчуци“ се поставя запетая и се добавя „сградите за прикачен селскостопански инвентар“.

§ 294. В чл. 642, ал. 1 думите „Застроената площ между брандмауерите“ се заменят с „Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори“.

§ 295. В чл. 643 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст на ал. 1 думите „застроената площ между брандмауерите“ се заменят с „площ на сградите или пожарните сектори“.

2. В ал. 2 думата „застроени“ се заличава.

3. Създава се ал. 5:

„(5) Разстоянието от силози за фураж, осигуряващ дневна дажба, до животновъдни сгради не се нормира.“

§ 296. В чл. 644, ал. 2 думите „открити складове навесен тип с“ се заменят със „складове, които са с най-малко една изцяло отворена страна, дълбочина до 30 m и“.

§ 297. В чл. 645, ал. 1 навсякъде след думата „Брандмауерите“ се поставя запетая и се добавя „стените на пожарните сектори“.

§ 298. В чл. 646 се правят следните изменения:

1. В основния текст думите „се допуска“ се заменят с „може да бъде предвидено“.

2. Точки 2 и 3 се изменят така:

„2. до 20 t – в сгради от III степен на огнеустойчивост, в сгради за свободно отглеждане на животни от IV и V степен на огнеустойчивост с най-малко една изцяло отворена страна, както и в сгради за свободно отглеждане на животни от пожаронезащитени стоманени конструкции с най-малко една изцяло отворена страна, при максимална площ на сградата или пожарния сектор до 600 m²; разстоянията между животновъдните и останалите сгради в стопанския двор по табл. 39 се увеличават с 25 %;

3. до 10 t – в сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции с максимална площ на сградата или пожарния сектор до 450 m².“

§ 299. В чл. 650 се правят следните изменения:

1. Антетката на таблица 70 се изменя така:

№ по ред	Обекти, от които се мери разстоянието	Минимални разстояния в m до:			
		животновъдни и спомагателни сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д със степен на огнеустойчивост:			складове и спомагателни сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б
		I и II	III	IV и V и от пожаронезащитени стоманени конструкции	
1	2	3	4	5	6

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Складовете за обемист фураж, които са с най-малко една изцяло отворена страна и дълбочина до 30 m, се приравняват към откритите складове.“

§ 300. В чл. 651 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „евакуация“ се заменя с „извеждане“.

2. В ал. 3 думата „евакуация“ се заменя с „осигуряване на възможност за бързо извеждане“.

§ 301. Член 652 се изменя така:

„Чл. 652. Слънчевите тютюневи сушилни се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В, като допустимата площ на сградите или пожарните сектори в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, броя на етажите и степента на огнеустойчивост на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се определят по табл. 6.“

§ 302. В чл. 654, ал. 2 предложът „с“ се заменя със „с със самозатварящи се“.

§ 303. В чл. 655 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „складове с обща“ се заменят със „склад с“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Складовите помещения за съхраняване на минерални торове с площ над 300 m² се проектират най-малко с два самостоятелни разсредоточени евакуационни изхода, като, когато са предвидени прозорци, те се проектират на северната фасада на помещението.“

§ 304. В чл. 656 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори с предназначение за гаражи в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, броя на етажите и степента на огнеустойчивост на сградата или частта от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се определя съгласно табл. 71.“

2. Таблица 71 се изменя така:

„Таблица 71

Допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	Степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1	Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор с предназначение за гараж, m ²
1	2	3
не се ограничава	I	5000
9 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително)	II	2000
1	III	500
1	IV и пожарнезащитена стоманена конструкция	200
1	V	100

“

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Допуска се проектирането на самостоятелни гаражи от пожарнезащитени стоманени конструкции с до три надземни етажа при спазване на следните изисквания:

1. максимална площ на сградата или пожарния сектор – 1000 m²;

2. изцяло отворени външни страни или външни стени, с площ на отворите в тях не по-малка от 90 % от общата им площ;

3. стълбищната клетка се отделя от обема на гаража със стени с минимална огнеустойчивост REI (EI) 90 и със самозатварящи се димоуплътнени врати с минимална огнеустойчивост EI 60.“

4. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Отворените гаражи се разделят чрез вертикални прегради съгласно чл. 16, ал. 2, 3 и 6 на площи на всяко ниво до 7000 m².

(4) Автоматичните гаражи се разделят на пожарни сектори с брутен обем до 6000 m³.“

§ 305. Членове 657 – 659 се изменят така:

„Чл. 657. (1) При предвиждане на гаражи на подземни или полуподземни етажи на сгради конструктивните елементи на същите етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от II степен на огнеустойчивост. В тези случаи максимално допустимата площ на пожарните сектори с предназначение за гараж се определя съгласно табл. 71 като за сграда със степен на огнеустойчивост, съответстваща на огнеустойчивостта на конструктивните елементи на гаража.

(2) Когато сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 включват само подземни и/или полуподземни етажи, максимално допустимата площ на гаражите в тях се определя съгласно табл. 71 като за сгради с един надземен етаж.

Чл. 658. (1) Зарядните точки за електрически превозни средства в гаражите се монтират върху повърхности с клас по реакция не по-нисък от А2.

(2) Когато в гараж е проектирана пожароизвестителна система, се предвижда блокировка за осигуряване на автоматично изключване на електрическото захранване към зарядните точки за електрически превозни средства в гаража при задействане на пожароизвестителната система.

(3) В гаражите, предназначени за паркиране на повече от 10 МПС без отделянето им в гаражни клетки, разстоянието от паркомясто, оборудвано със зарядна точка с голяма мощност, до евакуационен изход е не по-малко от 5 m.

Чл. 659. (1) Когато са предвидени асансьори за вертикално или хоризонтално пренасяне на автомобили в гаражите, същите се захранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Вторият независим източник следва да осигурява електрозахранване на същите асансьори в продължение на не по-малко от 60 min. Ако в гаража е проектирана пожароизвестителна система и е предвидена блокировка, осигуряваща позициониране на асансьора с отворена врата на етаж с директен изход на нивото на терена при задействане на пожароизвестителната система, се допуска вторият независим източник да осигурява електрозахранване за времето, необходимо за еднократно придвижване на асансьора от най-отдалечения етаж.

(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за автоматичните гаражи, както и за платформите по чл. 36, ал. 7.“

§ 306. В чл. 660 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „водещи непосредствено навън или в евакуационни стълбища“ се заменят със „съответстващи на чл. 37, ал. 1“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „секторите по чл. 658“ се заменят с „пожарните сектори“.

§ 307. В чл. 662 думите „от съседните помещения посредством стени с огнеустойчивост най-малко EI 120 и самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 90“ се заменят с „в пожарен сектор“.

§ 308. Член 664 се изменя така:

„Чл. 664. Когато затворен гараж в строеж от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2 е предназначен и за паркиране на МПС с автомобилна газова уредба, се проектират зони за МПС с газови уредби. Зоните се осигуряват с газсигнализаторна система, която се задейства при достигане на концентрация на газа във въздуха 10 % от ДЕГ с подаване на звуков сигнал и при достигане на концентрация на газа във въздуха не повече от 20 % от ДЕГ включва аварийна вентилационна инсталация.“

§ 309. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.

2. В § 1:

а) в т. 4:

аа) в буква „б“ думите „съседните им стени“ се заменят със „съседните им външни страни“;

бб) в буква „в“ думата „стените“ се заменя с „външните стени“;

б) точка 8 се отменя;

в) в т. 10 числото „0,5“ се заменя с „5“;

г) точка 12 се изменя така:

„12. „Димоуплътнени врати“ са димозащитни врати с класификация за пропускане на дим S_a (S_{a3} или S_{a4}) или S_{200} съгласно БДС EN 13501-2.“;

д) създава се т. 12а:

„12а. „Димоуплътнени капаци“ са капаци с класификация за пропускане на дим S_a (S_{a3} или S_{a4}) или S_{200} съгласно БДС EN 13501-2.“;

е) в т. 23:

аа) в буква „а“ думата „стените“ се заменя с „външните стени“;

бб) в буква „в“ думите „съседните му стени“ се заменят със „съседните му външни страни“;

ж) създават се т. 28 – 56:

„28. „Пожарозащитни прегради“ са брандамауерите, преградите на пожарните сектори, пожарозащитните стени, хоризонталните пожарозащитни прегради, пожарозащитните зони и пожарозащитните преддверия.

29. „Пожарен сектор“ е затворено пространство, отделено от съседните пространства с пожарозащитни прегради съгласно чл. 16, ал. 2 и 3.

30. „Площ на пожарен сектор“ е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на сградата (включително площта на балконите, лоджиите и терасите) и/или осовите линии на вертикалните пожарозащитни прегради на пожарния сектор към съседните пожарни сектори. Когато площите на етажите в рамките на пожарния сектор

са различни, площта на пожарния сектор е площта на етажа с най-голяма площ (в т.ч. подземни, полуподземни, надземни и тавански етажи) в рамките на пожарния сектор.

31. „Площ на сграда“ е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на сградата (включително площта на балконите, лоджиите и терасите). Когато площите на етажите са различни, площта на сградата е площта на етажа с най-голяма площ (в т.ч. подземни, полуподземни, надземни и тавански етажи) от сградата.

32. „Максимална височина на пребиваване на хора“ е височината, определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен за съответната ограждаща стена до котата на горната повърхност на настилката на подовата конструкция на най-горния етаж на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1. При разлика в котите на средното ниво на прилежащия терен за ограждащите стени на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 за максимална височина на пребиваване на хора се приема най-голямата височина, получена при определяне на височината съгласно предходното изречение за всяка от ограждащите стени. Допуска се при определяне на максималната височина на пребиваване на хора в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 и подклас Ф5.1 да не бъдат включвани тавански етажи, в които са предвидени само технически и/или складови помещения.

33. „Окачена фасада“ е част от сградната обвивка, направена от рамкова конструкция, която обикновено се състои от вертикални и хоризонтални профили, свързани помежду си и закрепени към основната конструкция на сградата, и съдържащи вградени неотваряеми и/или отваряеми части, която осигурява всички изисквани функции на вътрешна или външна стена или на части от нея, без да допринася за носимоспособността или устойчивостта на основната конструкция на сградата. Окачената фасада е проектирана като самоносеща се конструкция, която пренася натоварвания от собствено тегло, полезни натоварвания, натоварвания от заобикалящата среда (вятър, сняг и др.) и сеизмично натоварване към основната конструкция на сградата.

34. „Двойна фасада“ е комплект окачена фасада, съдържаща вътрешен и външен слой и въздушна кухина, цялостно проектирана и поддържана като интегрирана система, която изпълнява функциите на комплект окачена фасада.

35. „Уплътнител по периметъра“ е уплътнител между окачената фасада и съседната конструкция, проектиран да поддържа функцията за разделяне при пожар и ако е подходящо,

да поеме определена степен на движение в линейната фуга.

36. „Вентилируема фасада“ е комплект за вертикална облицовка на външни стени на сгради, състоящ се от външна облицовка, механично закрепена към рамкова конструкция, фиксирана към външната стена на сградата. Върху външната стена на сградата може да бъде монтирана топлоизолация. Между външната облицовка и топлоизолацията или съответно между външната облицовка и външната стена на сградата (когато няма топлоизолация) има въздушно пространство за осигуряване на вентилиране.

37. „Външно открито стълбище“ е стълбище, което отговаря на едно от следните условия:

а) изцяло отворено е към околната среда най-малко от една от дългите му страни, с изключение на необходимите конструктивни колони, греди и парапети;

б) частично отворено е към околната среда от две съседни страни, като площта на отворите в стените от същите страни в рамките на всеки етаж е не по-малка от една втора от общата площ на тези страни в рамките на етажа.

38. „Вито (спираловидно) стълбище“ е стълбище, чиято ос е витлообразна (спираловидна) линия.

39. „Разполагаемо време за безопасно бягство (ASET)“ е изчислен интервал от време между времето на запалване на пожар и времето, при което условията стават такива, че обитателят в сградата се определя като недееспособен, т.е. не е в състояние да предприеме ефективни действия за бягство до безопасна зона.

40. „Необходимо време за безопасно бягство (RSET)“ е изчислен интервал от време, необходим на отделен обитател в сградата да се придвижи от местоположението си в момента на запалване на пожар до безопасна зона. Необходимото време за безопасно бягство е сума от времето за алармиране (т.е. интервалът от време между запалването на пожар, откриването на пожара и задействането на сигнализацията) и времето за евакуация (т.е. интервалът от време между времето на предаването на предупреждение за пожар на обитателите (задействането на сигнализацията) и времето, през което всички обитатели на сградата са в състояние да достигнат безопасна зона, като в този случай времето за евакуация включва два компонента – време преди придвижване и време за придвижване).

41. „Димоотвод“ е димоотвеждащ канал, който е част от смукателна вентилация на ВСОДТ, предназначен за пренасяне на дим и/или горещи газове далеч от източника на пожара.

42. „Огнеустойчив въздухопровод“ е вентилационен канал, който не е част от смука-

телна вентилация на ВСОДТ, предназначен за разпределяне или изтегляне на въздух и проектиран да осигурява определена степен на огнеустойчивост.

43. „Комин“ е структура, състояща се от ограждение или ограждения на димоход или димоходи, отвеждащ/и продуктите на горенето във външната атмосфера.

44. „Димоход на комин“ е канал на комин за отвеждане на продуктите от горенето към външната атмосфера.

45. „Димоходна тръба“ е компонент или компоненти, свързващ/и изхода на горивния уред и комина.

46. „Атриум“ е непрекъснато пространство, преминаващо през три или повече етажа в сградата (което не е задължително да бъде вертикално) и е частично или изцяло покрито в горната си част. Асансьорните, обслужващите и вентилационните шахти, шахтите за ескалатори, стълбищата, които са защитени съгласно чл. 47, ал. 1, и стълбищата, които отговарят на условията на чл. 47, ал. 3, т. 1 или 2, не се класифицират като атриуми.

47. „Мезонет“ е жилище на два или повече етажа, обединени функционално и пространствено посредством стълбище.

48. „Открита въздушна зона“ е зона, която отговаря на изискванията на чл. 325, ал. 2 и на едно от следните условия:

а) изцяло отворена е към околната среда най-малко от една от дългите ѝ страни, с изключение на необходимите конструктивни колони, греди и парапети;

б) частично отворена е към околната среда от две съседни страни, като площта на отворите в стените от същите страни е не по-малка от една втора от общата площ на тези страни.

49. „Кабелно съоръжение“ е инженерно съоръжение, предназначено за полагане на кабелни линии, към което се отнасят:

а) кабелна естакада – открито наземно или надземно, хоризонтално или наклонено по дължината си, проходимо или непроходимо линейно кабелно съоръжение;

б) кабелно помещение – закрито пространство в сградата, предназначено за полагане на кабелни линии;

в) кабелен тунел – закрито линейно съоръжение, в което кабелните линии се полагат върху носещи конструкции, свободно проходимо по цялата си дължина;

г) кабелен канал – покрито непроходимо линейно съоръжение, в което кабелните линии се полагат върху носещи конструкции и се обслужва след снемане на покритието;

д) кабелна канална система – непроходимо линейно съоръжение, състоящо се от канали (цеви) за полагане на кабелни линии и от обслужващи шахти, при което не се налага разкопаване за извършване на ремонти и полагане на допълнителни кабели; каналите

(цевите) са оформени директно в бетоново тяло или представляват съответни тръби, заложи при отливането му;

е) кабелна шахта – вертикално изградено преходно или непреходно помещение, покрито с подвижни плочи или неподвижни, снабдени с люк, предназначено за полагане, изтегляне, свързване и обслужване на кабелни линии.

50. „Инсталирана мощност“ е номиналната променливотокова мощност на фотоволтаичната електрическа централа за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, която се измерва в MW или kW.

51. „Фотоволтаична електрическа централа“ е съвкупност от фотоволтаични модули, инсталации, съоръжения и спомагателни стопанства, разположени върху поземлен имот, покривни и/или фасадни конструкции и свързани с технологични връзки, за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, независимо от общата им инсталирана мощност.

52. „Територия на склад за леснозапалими течности и горими течности“ е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващите сгради на склада за леснозапалими течности и горими течности.

53. „Територия на склад за втечнени горими газове“ е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващите сгради на склада за втечнени горими газове.

54. „Територия на склад за сгъстени горими газове“ е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващите сгради на склада за сгъстени горими газове.

55. „Електрическо превозно средство“ е терминът, определен в чл. 2, т. 22 от Регламент (ЕС) № 2023/1804 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС.

56. „Зарядна точка с голяма мощност“ и „Зарядна точка“ са термините, определени в чл. 2, т. 31 и 48 от Регламент (ЕС) № 2023/1804 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС.“

3. Създава се § 1а:

„§ 1а. (1) За цитираните в наредбата стандарти и стандартизационни документи, които са датирани, се прилага цитираното издание на стандарта/стандартизационния документ. За недатирани стандарти и стандартизационни документи се прилагат действащите издания заедно с всички поправки, изменения и национални приложения към тях. За хармонизираните стандарти по смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета се прилага изданието, което е цитирано в Официален вестник на Европейския съюз.

(2) Когато в наредбата е цитиран стандарт или стандартизационен документ, който по време на действието на наредбата е отменен и заменен с друг стандарт или стандартизационен документ, се прилага заменящият стандарт/стандартизационен документ. Това се отнася и за хармонизиран стандарт, когато заменящият го стандарт е цитиран в Официален вестник на Европейския съюз.

(3) За цитираните европейски документи (регламенти, решения, актове) се прилага актуалната версия на документа, а при замяна на такъв документ – заменящият го европейски документ.“

§ 310. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации в зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите

№ по ред	Сгради, помещения или съоръжения	Пожароизвестяване – начин на задействане	Пожарогасене – начин на задействане
1	2	3	4
1.	Производствени сгради, помещения и съоръжения от клас Ф5:		
1.1.	За производство и преработка на ГГ – от категория Ф5А:		
	а) открити	Независимо от площта – ръчно	Не се изисква
	б) закрити	С площ, по-голяма от 300 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично или ръчно

№ по ред	Сгради, помещения или съоръжения	Пожароизвестяване – начин на задействане	Пожарогасене – начин на задействане
1	2	3	4
1.2.	За производство и преработка на каучук, смоли, пластмаси, химични влакна; сгради, помещения и съоръжения на хранително-вкусовата, фуражната, фармацевтичната промишленост и битовата химия:		
	а) при производства от категории Ф5А и Ф5Б	С площ, по-голяма от 300 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично или ръчно
	б) при производства от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 700 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1200 m ² – автоматично
	в) за съоръжения за термична обработка (пържене) на изделия от хранително-вкусовата промишленост и други от категория Ф5Г	Не се изисква	С вместимост на съоръжението над 50 l – локално
1.3.	Сгради, помещения и съоръжения, в които използваните вещества и продукти се възпламеняват при контакт с вода или окислителни, от категория Ф5А	С площ, по-голяма от 400 m ² – автоматично и ръчно	Не се изисква
1.4.	За открито (извънкамерно) боядисване, шприцоване, полиране, заливане с леснозапалими бои и лакове и за сушене – от категории Ф5А и Ф5Б	С площ, по-голяма от 300 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично
1.5.	Бояджийски вани, камери и сушилни – от категории Ф5А и Ф5Б	Не се изисква	Локално за съоръжението – автоматично или ръчно
1.6.	Помпени помещения за ГГ, ЛЗТ и ГТ от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В	С площ, по-голяма от 100 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 300 m ² – автоматично
1.7.	За целулоид и целулоидни изделия – от категория Ф5Б	Не се изисква	С площ, по-голяма от 100 m ² – автоматично дренчерно
1.8.	Батажни, за омагяване, дарачни, прашни камери от категории Ф5Б и Ф5В	С площ, по-голяма от 300 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 750 m ² – автоматично
1.9.	Предачни, тъкачни и други подобни цехове в текстилната промишленост от категории Ф5Б и Ф5В	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1200 m ² – автоматично
1.10.	За производство на облекло, галантерия, обувки, кожени и кожухарски изделия – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1500 m ² – автоматично
1.11.	За производство или обработка на изделия от дърво и дървесни продукти (мебели, шперплат, плоскости от дървесни частици и др.) – от категории Ф5Б и Ф5В	С площ, по-голяма от 750 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1500 m ² – автоматично
1.12.	За обработка на тютюн и за производство на цигари; за обработка на билки – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1200 m ² – автоматично
1.13.	С маслени вани за закаляване – от категория Ф5В	Не се изисква	С обем на ваната над 5 m ³ – локално
1.14.	Маслоподвали от категория Ф5В	С обем до 500 m ³ – автоматично и ръчно	С обем над 500 m ³ – автоматично
1.15.	Транспортни естакади и галерии за транспортиране на горими насипни материали	Не се изисква	Водна завеса в местата на пресипките и присъединяването им към сградите

№ по ред	Сгради, помещения или съоръжения	Пожароизвестяване – начин на задействане	Пожарогасене – начин на задействане
1	2	3	4
1.16.	За опаковка и експедиция на:		
	а) горими вещества и материали – от категория Ф5В	Както за съответното производство	Както за съответното производство
	б) негорими вещества и материали в горима опаковка, с изключение на такива, опаковани в чували – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 1500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 2000 m ² – автоматично
	в) вещества и материали по букви „а“ и „б“ в подземните етажи на сгради и помещения от категория Ф5В	Както за съответното производство, като допустимите площи и обеми се намаляват с 30 %	Както за съответното производство, като допустимите площи и обеми се намаляват с 30 %
1.17.	Печатници и книгоvezници от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1200 m ² – автоматично
1.18.	Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m от подклас Ф5.1 и категория по пожарна опасност Ф5В	За всички групи – автоматично и ръчно	За всички групи – автоматично
1.19.	За производство, монтаж и ремонт на електронни изделия – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 100 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1200 m ² – автоматично
1.20.	Пристани и сухи докове	Не се изисква	Конкретно за всеки обект – автоматично или ръчно
1.21.	Проходими кабелни тунели, полуетажи и шахти на:		
	а) атомни и топлоелектрически централи	Не се изисква	Независимо от мощността – автоматично
	б) водноелектрически централи	Не се изисква	С обща мощност над 1000 MW – автоматично
	в) подстанции	Не се изисква	400 kV и повече – автоматично
1.22.	Маслени трансформатори или трансформатори с друга горима изолационна течност	Не се изисква	400 kV и повече или с 220 kV и с 200 MVA и повече – автоматично
1.23.	Цехови проходими кабелни тунели	Не се изисква	С над 100 m дължина – автоматично
1.24.	Реактори	Не се изисква	400 kV и повече – автоматично
1.25	Сгради и помещения за автосервизи или автомобилостроене – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1500 m ² – автоматично
2.	Общественообслужващи сгради от класове Ф1 – Ф4, гаражи и хангари от подклас Ф5.2		
2.1.	Сгради на централните и териториалните администрации (на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, на министерствата и техните регионални структури, на държавните агенции и техните регионални структури, на областните и общинските администрации), сгради на съда, прокуратурата и други административни сгради на съдебната власт	Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно	Не се изисква

№ по ред	Сгради, помещения или съоръжения	Пожароизвестяване – начин на задействане	Пожарогасене – начин на задействане
1	2	3	4
2.2.	Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и социалните грижи: лечебни/здравни заведения за болнична помощ (в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване, за продължително лечение и за рехабилитация), центрове за психично здраве с легла за лечебен престой, комплексни онкологични центрове с легла за продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи, диспансери с легла за лечение/престой, домове за стари хора и хосписи – от подклас Ф1.1	Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно	Не се изисква
2.3.	Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и социалните услуги: детски заведения (детски градини и ясли), заведения за социални услуги (за деца в риск, за деца и юноши с физически увреждания, за деца и юноши с психично заболяване или забавено умствено развитие, за постоянно и временно пребиваване на деца и пълнолетни лица с увреждания) с площ над 100 m ² – от подклас Ф1.1	Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно	Не се изисква
2.4.	Сгради за обществено обслужване в областта на образованието: училища (неспециализирани и специализирани, профилирани и професионални гимназии), учебни заведения (без детски градини), включително за следучилищни занимания, центрове за подкрепа за личностно развитие, социални учебно-професионални заведения, учебно-производствени центрове, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията, в които в пиковите часове на денонощието пребивават едновременно повече от 100 души – от подклас Ф4.1	Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно	Не се изисква
2.5.	Сгради за обществено обслужване в областта на услугите и туризма: туристически/курортни сгради с места за настаняване (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, апартаментни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, туристически хижи; туристически учебни центрове и туристически спални); сгради за временно обитаване (общезития; спални корпуси в санаториални заведения, спални корпуси в интернати, казарми, затвори, поправителни домове, затворнически общежития и др.) с над 100 места – от подклас Ф1.2	Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно	Не се изисква
2.6.	Сгради за временно обитаване (общезития; спални корпуси в санаториални заведения, спални корпуси в интернати, казарми, затвори, поправителни домове, затворнически общежития и др.) с три и повече етажа, извън тези по т. 2.5 – от подклас Ф1.2	Независимо от площта – ръчно	Не се изисква

№ по ред	Сгради, помещения или съоръжения	Пожароизвестяване – начин на задействане	Пожарогасене – начин на задействане
1	2	3	4
2.7.	Помещения и сгради за обществено обслужване: за обществено хранене (ресторанти и др. под.) от подклас Ф3.2:		
	а) с площ, по-голяма от 500 m ²	Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно	Не се изисква
	б) разположени в подземни етажи с площ, по-голяма от 300 m ²	Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно	Не се изисква
2.8.	Сгради за обществено обслужване в областта на търговията и услугите (търговски центрове, магазини и др. под. за обслужване на клиенти) – от подклас Ф3.1, приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари – от подклас Ф3.3	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1500 m ² – автоматична ПГИ с вода
2.9.	Обекти за електронна техника:		
	а) зали и помещения с електронна техника за обобщаване, обработка и съхранение на информация, ползвана от институциите по т. 2.1	Независимо от площта – автоматично и ръчно	Обемно – с автоматичен и ръчен пуск
	б) зали и помещения с електронна техника и компютърни зали, с изключение на залите и помещенията по буква „а“ с площ, по-голяма от 50 m ²	Независимо от площта – автоматично и ръчно	Не се изисква
2.10.	Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m:		
	а) сгради – от класове Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4	За всички групи, навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения и помещенията от подклас Ф1.3 и Ф1.4 – автоматично и ръчно	За II, III и IV група – навсякъде, с изключение на помещенията от подклас Ф1.3 и Ф1.4 и общите части към тях, за I група – в подземните етажи, когато в тях са разположени гаражи – автоматична ПГИ с вода
	б) сгради – от подкласове Ф1.3 и Ф1.4	За всички групи с вътрешни евакуационни стълбища, както и за сгради от III и IV група – навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно	Не се изисква
	в) сгради – от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 от II група, извън тези по буква „б“	Независимо от площта – ръчно	Не се изисква
2.11.	Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството: кинозали, концертни, оперни, театрални и други зали, спортни сгради, многофункционални зали с места за седане и др. под. – от подклас Ф2.1	Със зали с повече от 100 места – автоматично и ръчно	Не се изисква

№ по ред	Сгради, помещения или съоръжения	Пожароизвестяване – начин на задействане	Пожарогасене – начин на задействане
1	2	3	4
2.12.	Сцени в сградите по т. 2.11	С повече от 100 места в залата – автоматично и ръчно	За зали от 200 до 800 места – водна дренчерна завеса на отвора на сцената към залата; за зали с повече от 800 места – спринклерна инсталация за джобовете и автоматична инсталация за разпръскване на вода за сцената
2.13.	Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството: музеи, художествени галерии, многофункционални зали без места за сядане, панаирни палати и сгради – архитектурни и културни паметници – от подклас Ф2.2	С площ, по-голяма от 300 m ² – автоматично и ръчно	Не се изисква
2.14.	Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството: библиотеки, читалища – от подклас Ф2.1, архивохранилища – от подклас Ф5.2	С площ, по-голяма от 100 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично
2.15.	Студия без предвидени места за публикацията – от подклас Ф4.2:		
	а) кино-, видео- и аудиостудия	С площ, по-голяма от 200 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично
	б) телевизионни студия	С площ, по-голяма от 100 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 300 m ² – автоматично
2.16.	Хранилища за лентови, дискови и други видео- и звуконосители – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 50 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 100 m ² – автоматично
2.17.	Телевизионни и радиопредавателни помещения – от подклас Ф4.2	С площ, по-голяма от 50 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 100 m ² – автоматично
2.18.	Зали и помещения за телекомуникационни съоръжения – от подклас Ф4.2	Независимо от площта – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 100 m ² – автоматично
2.19.	Помещения, в които са монтирани инвертори на фотоволтаични електрически централи по чл. 350а с обща инсталирана мощност над 20 kW – в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност	Независимо от площта – автоматично и ръчно	Не се изисква
2.20.	Надземни едноетажни затворени гаражи (подклас Ф5.2), самостоятелни или включени в партера на сгради с друго предназначение	С площ над 1000 m ² – автоматично и ръчно	С площ над 3000 m ² – автоматична ПГИ с вода
2.21.	Подземни едноетажни гаражи (подклас Ф5.2) – самостоятелни или включени в обема на сгради с друго предназначение	С площ над 700 m ² – автоматично и ръчно	С площ над 1500 m ² – автоматична ПГИ с вода
2.22.	Затворени гаражи (подклас Ф5.2), разположени на два и повече етажа – самостоятелни или включени в обема на сгради с друго предназначение	С площ над 500 m ² – автоматично и ръчно	С площ над 1000 m ² – автоматична ПГИ с вода

№ по ред	Сгради, помещения или съоръжения	Пожароизвестяване – начин на задействане	Пожарогасене – начин на задействане
1	2	3	4
2.23.	Затворени автоматични гаражи и гаражи, при които паркирането на автомобилите се осъществява на две и повече нива, в рамките на един етаж (подклас Ф5.2)	С възможност за паркиране на над 25 автомобила независимо от площта – автоматично и ръчно	С възможност за паркиране на над 50 автомобила независимо от площта – автоматично
2.24.	Отворени гаражи (подклас Ф5.2) – самостоятелни или включени в обема на сгради с друго предназначение	С площ над 1500 m ² – автоматично и ръчно	С площ над 5000 m ² – автоматична ПГИ с вода
2.25.	Хангари и помещения за техническо обслужване, ремонт и съхранение на летателни апарати – от категория Ф5В	Не се изисква	Независимо от площта – автоматично
2.26.	Сгради за административно обслужване: административни сгради, офисни помещения, банкови и небанкови финансови институти – от подкласове Ф3.4 и Ф4.2	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	Не се изисква, ако не противоречи на друга точка от приложението
3.	Закрити складове – от клас Ф5:		
3.1.	За горими материали – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	Както за съответното производство
3.2.	За негорими материали в горима опаковка – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 2000 m ² – автоматично
3.3.	За материали по т. 3.1 и 3.2, разположени в помещения на подземни етажи – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 250 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично
3.4.	Високостелажни складове за материали по т. 3.1 и 3.2 – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	Независимо от площта – автоматично
3.5.	Складове за театрални декори и реквизити – от категория Ф5В:		
	а) самостоятелни – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1000 m ² – автоматично
	б) в сградата на театъра – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 300 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично
3.6.	За съхраняване на горими музейни ценности, ценни художествени произведения, машини, апарати и продукти с особена важност – от категория Ф5В	Не се изисква	Независимо от площта – автоматично
3.7.	За целулоид и целулоидни изделия – от категория Ф5В	Не се изисква	С площ, по-голяма от 50 m ² – автоматично
3.8.	За ЛЗТ и ГТ – от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В:		
	а) в резервоари	Не се изисква	За резервоари с единична вместимост от 500 до 10 000 m ³ – полустабилна инсталация за пожарогасене и стабилна инсталация за охлаждане; за резервоари с вместимост над 10 000 m ³ – стабилна инсталация за пожарогасене и охлаждане с дистанционно включване

№ по ред	Сгради, помещения или съоръжения	Пожароизвестяване – начин на задействане	Пожарогасене – начин на задействане
1	2	3	4
	б) в помещения	С площ, по-голяма от 300 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично
3.9.	За оптически, радио-телевизионни, електронни, телефонни и други подобни елементи и готова продукция – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 1000 m ² – автоматично
3.10.	За млечни и месни храни, плодове и зеленчуци в горима опаковка – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 1500 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 2000 m ² – автоматично
3.11.	За напитки:		
	а) спиртни напитки – от категория Ф5В	С площ, по-голяма от 300 m ² – автоматично и ръчно	С площ, по-голяма от 700 m ² – автоматично
	б) негорими течности в бутилирано състояние (вода, безалкохолни напитки, вина и бира и др. под.) – от категория Ф5Д	Не се изисква	С площ, по-голяма от 3000 m ² – автоматично

Забележки:

1. При определяне на необходимостта от осигуряване на пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации сградите и помещенията, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходни на тях.

2. Пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации при задействането им подават светлинен и звуков сигнал в помещенията с постоянно дежурство и на фасадата на охраняваната сграда.

3. За изчислителна площ се приема площта между пожарозащитните прегради. Когато помещенията/пространствата не са разделени с пожарозащитни прегради, за изчислителна площ се приема сумата от площите на съответните помещения/пространства.

4. В помещенията с опасност от експлозия (без последващ пожар) не се предвиждат пожарогасителни инсталации.

5. Пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации се проектират в съответствие с класа на електрическото оборудване в помещенията.

6. Когато в приложението не са изрично дадени типът на пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации и видът на гасителното вещество (вода, пена, инертен газ, прах и др.), те се определят в зависимост от пожарната характеристика на използваните вещества и продукти и конструктивните особености на сградите и съоръженията. Когато технологичният процес е съпроводен с отделяне на прахове и газове, се предвиждат пожароизвестители, диференциращи димните продукти при пожар от тези, отделящи се при производството.

7. За сгради по т. 2.10, буква „а“ със смесено предназначение изискванията за изграждане на пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации се прилагат само за частите от тях, които са от подклас на функционална пожарна опасност, различен от Ф1.3 и Ф1.4. За частите от същите сгради, които са от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, се осигурява пожароизвестителна система в общите им части с автоматично и ръчно задействане.

8. За строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4, за хранилища за плодове, зеленчуци, зърно, груб и концентриран фураж и други подобни продукти в насипно състояние, както и за инертни продукти не се изискват пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации.

9. В обхвата и съдържанието на проектите за пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации се предвиждат управление и блокировки на съответните продукти, съоръжения и системи, които да се задействат автоматично в случай на пожар.

10. Кабелите на пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации се осигуряват със защита от пряко топлинно въздействие при пожар.

11. При проектиране на пожароизвестителни системи се спазват изискванията на чл. 56, ал. 3.

12. При проектиране на пожарогасителни инсталации се спазват изискванията на чл. 208, на серията стандарти БДС EN 15004 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества“, на СД CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане“, на БДС ISO 6183 „Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране“, на БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане“, на БДС EN 15276-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирани аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддръжка“ и на БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пена. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане“.

§ 311. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в сгради, помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ									
1.	Предприятия за първоначална преработка на дървесината, за профилиране на дървен материал, разфасовъчни и др. под./Ф5.1	150 m ²	1 ABC			1 A			
2.	Дървообработващи производства, модели, мебелни, тапицерски и др. под., при които се използват пълнители, пластификатори, лепила и други свързващи вещества и лакове/Ф5.1	150 m ²		1 ABC		1 A			
3.	Сушилни за дървен материал с използване на електрическа енергия/Ф5.1	не повече от 2 камери	1 ABC			2 A			
		повече от 2 камери – за всяка камера	1 ABC			1 A			
4.	Сушилни за дървен материал с използване на газове, течни или твърди горива/Ф5.1	не повече от 2 камери		1 ABC		2 A			
		повече от 2 камери – за всяка камера		1 ABC		1 A			
5.	Помещения за шлифоване и полиране на изделия от дървесина/Ф5.1	150 m ²	1 ABC			1 A			
6.	Бояджийни, лакозаливни и други подобни помещения за горими материали/Ф5.1	150 m ²	1 BC			1 B			
7.	Помещения за изготвяне и ремонт на горими изделия и амбалаж/Ф5.1	150 m ²	1 ABC			1 A			
8.	Помещения за изготвяне на изделия и детайли с използване на горими материали (пластмаси, полиетилен, полиуретан и др.)/Ф5.1	150 m ²	2 ABC			1 B			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Химически производства, свързани с обработка на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m ²	2 ВС			1 В	1 – тежък тип		1 ВС за помещение
10.	Помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m ²	2 ВС			1 В	1 – тежък тип		1 ВС за помещение
11.	Екстракционни, ректификационни и реакторни помещения/Ф5.1	на съоръжение		1 ВС			1 – тежък тип		1 ВС за помещение
12.	Помещения с горивни уредби/Ф5.1								
	а) на течно гориво	на уредба	1 ВС			1 В	1 – тежък тип		
	б) на газообразно гориво	на уредба		1 ВС			1 – тежък тип		
13.	Компресорни за ГТ/Ф5.1	на два компресора	2 ВС	1 ВС			1 – тежък тип		
14.	Кислородни станции/Ф5.1	150 m ²			1		1 – тежък тип		
15.	Ацетиленови станции/Ф5.1	100 m ²	1 ВС				1 – тежък тип		
16.	Водородни станции/Ф5.1	100 m ²	1 ВС				1 – тежък тип		
17.	Помещения за приготвяне на бои, лакове, лепила и други подобни смеси с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	150 m ²		1 ВС		1 В	1 – тежък тип		1 ВС за помещение
18.	Сушилни към помещения за боядисване/Ф5.1	за всяко съоръжение			1				
19.	Участъци за промивка, обезмасляване на изделия и детайли с ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	150 m ²		1 ВС		1 В	1 – тежък тип		
20.	Помещения за металопокрития с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	150 m ²		1 ВС		1 В	1 – тежък тип		
21.	Помещения за приготвяне и извършване на пропитка със състави, представляващи ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	150 m ²	2 ВС			1 В	1 – тежък тип		
22.	Помещения за консервация с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1 В	1 – тежък тип		
23.	Производства, свързани с употреба на метален натрий, алуминий и др. под./Ф5.1	150 m ²		1 D			1 – тежък тип		

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Бояджийни, полировъчни и други подобни помещения в металообработващи обекти (алкални и алкалоземни метали)/Ф5.1	150 m ²		2 D				1 на 500 m ²	
25.	Също, по конвейерен метод на боядисване/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 D	1 D					1 D за помещение
26.	Монтажни и изпитвателни помещения в автомобилни, ремонтни и други подобни предприятия, автосервизи, ремонтни бази, автобази/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1 B	1 – тежък тип		
27.	Монтажни и ремонтни сгради и помещения за техническо обслужване на самолети и хеликоптери/Ф5.1	300 m ²			2	1 B	1 – тежък тип	1	
28.	Помещения за производство, ремонт и монтаж на радио-, телевизионни и други видове електронни елементи и детайли/Ф5.1	150 m ²			2				
29.	Ковашки и пресови производства/Ф5.1, работещи със:								
	а) твърдо гориво	1000 m ²		1 ABC		2 A			
	б) течено гориво	на всяка инсталация	1 BC			1 B	1 – тежък тип		
	в) горим газ	на всяка инсталация		1 BC			1 – тежък тип		
30.	Прокатни производства/Ф5.1	1000 m ²	1 ABC			1 A			
31.	Леярски производства/Ф5.1	1000 m ²		1 ABC	1		1 – тежък тип		
32.	Заваръчни производства/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1 B	1 – тежък тип		
33.	Постоянни места за извършване на огневи работи/Ф5.1	на обособено място	1 ABC			1 B	1 – тежък тип		
34.	Временни места за извършване на огневи работи/Ф5.1	на обособено място		1 ABC		1 B	1 – тежък тип		

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	Термични производства/Ф5.1:								
	а) работещи с твърдо гориво	500 m ²		1 ABC		1 А			
	б) работещи с течно гориво	на всяка инсталация		1 BC		1 В	1 – тежък тип		
	в) работещи с горим газ	на всяка инсталация		2 BC			1 – тежък тип		
36.	Сгради и помещения за байцване, шлифване и фосфатиране на материали/Ф5.1	300 m ²	1 ABC			1 В			
37.	Механични цехове (помещения) за студена обработка, механо-монтажни, тенекеджийски цехове и др. под./Ф5.1	300 m ²			1	1 В			
38.	Конвейери за транспортиране на горими материали/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 ABC		1				
39.	Конвейери за транспортиране на пакетирани ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 ABC		1				
40.	Монтажни помещения с наличие на горими материали/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1 А	1 – тежък тип		
41.	Вагоностроителни и ремонтни производства и вагонни депа/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1 В			
42.	Електроремонтни помещения/Ф5.1	100 m ²	1 ABC		1				
43.	Помещения с маслени трансформатори, токоизправители и други подобни маслонапълнени съоръжения/Ф5.1	100 m ²		2 BC					
44.	Помещения за КИП, командни пултове/Ф5.1	100 m ²			2				
45.	Производство на стоманобетонни елементи и строителни продукти; бетонови възли/Ф5.1	1500 m ²	1 ABC			1 А			
46.	Производство на целулоза/Ф5.1:								
	а) дървораздробяване	на всяка машина	1 ABC			1 А			
	б) за обработка на целулозата (с изключение на мокрите процеси)	300 m ²	1 ABC			1 А			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	Производство на хартия:								
	а) машинни зали/Ф5.1	300 m ²	1 ABC			1 А			
	б) помещения за оформяне/Ф5.1	500 m ²	1 ABC			1 А			
48.	Текстилни предприятия/Ф5.1								
	а) шивачни	500 m ²	2 ABC		1	1 А			
	б) предачни	500 m ²	2 ABC		1	1 А			
	в) сушилни	500 m ²		1 ABC	1	1 А			
	г) багрилни	500 m ²	1 ABC		1	1 А			
49.	Производство на стъклени и порцеланови изделия:								
	а) стъклопроизводство/Ф5.1	1000 m ²	3 ABC		1		1 – тежък тип		
	б) стъклоопаковка/Ф5.1	500 m ²	1 ABC			2 А			
	в) порцеланови изделия и опаковка/Ф5.1	500 m ²	1 ABC			1 А			
50.	Керамични предприятия, работещи на твърдо гориво/Ф5.1	1000 m ²			1	1 А			
51.	Също, работещи със:								
	а) течно гориво	за всяка пещ		1 BC		1 В			
	б) газ	за всяка пещ		2 BC					
52.	Циментови производства/Ф5.1:								
	а) производствени и други сгради, в които се работи с течно гориво	500 m ²		2 BC		1 В			
	б) производствени и други сгради, в които се работи с горим газ	500 m ²		3 BC					
	в) опаковка на продукцията	500 m ²	1 ABC			1 А			
53.	Обогатителни производства за:								
	а) надземни сгради/Ф5.1	1000 m ²	2 ABC			1 А			
	б) сортировка и дробилни отделения/Ф5.1	500 m ²	1 ABC			1 А			
	в) сушилни отделения/Ф5.1	300 m ²	1 ABC			1 А			
	г) флотационни отделения/Ф5.1	300 m ²	1 ABC						
	д) помещения за ремонт и зареждане на бензинови и акумулаторни лампи/Ф5.1	150 m ²	1 ABC			1 В			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) закрити трансформаторни площадки и уредби за високо напрежение/Ф5.1	на площадка/уредба		2ABC	2		1		
	б) клетки (килии) за маслонапълнени трансформатори за собствени нужди и устройства за изкуствен звезден център/Ф5.1	на клетка		1ABC					
	в) ЗРУ Ср.Н, партерен (долен) етаж/Ф5.1	на 20 m от дължината на уредбата			2				
	г) ЗРУ Ср.Н, първи (горен) етаж/Ф5.1	на 20 m от дължината на уредбата			3				
	д) комплектни разпределителни уредби/Ф5.1	на 20 m от дължината на уредбата			2				
	е) кабелни помещения/Ф5.1	на 100 m ²		1 ABC	1				
	ж) командни и релейни зали/Ф5.1	на 50 m ²			1				
62.	Открити разпределителни уредби на трансформаторни подстанции	за уредба		1 BC	2		1 – тежък тип		1 BC
63.	Помещения за ремонт, регенериране на масла, сушене на трансформатори и др. под.:								
	а) маслорегенерационни/Ф5.1	на апарат		1 BC					1 BC
	б) помещения за центрофугиране и филтърпресоване на масла/Ф5.1	на помещение		1 BC		1 B			
64.	Помещение за зареждане и съхранение на киселинни и алкални акумулатори/Ф5.1	на 150 m ²			2				
65.	Помещения за агрегати за електрическа енергия/Ф5.1:								
	а) с дизелово гориво	на агрегат	2 ABC						
	б) с ЛЗТ	на агрегат	1 ABC						
	в) с ГГ	на агрегат	2 ABC						

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	Изпитвателни станции:								
	а) за електродвигатели/Ф5.1	150 m ²		1 ABC	1				
	б) за двигатели с вътрешно горене/Ф5.1	150 m ²		1 ABC			1 – тежък тип		
67.	Лаборатории, в които се използват ГТ и ЛЗТ/Ф5.1	100 m ²	1 BC		1	1 B	1 – тежък тип		
68.	Лаборатории за други цели/Ф5.1	за помещение с площ до 100 m ²	1 ABC		1		1 – тежък тип		
69.	Сондажни кули/Ф5.1	на кула		2 BC		1 B	2 – тежък тип		1
70.	Операторни помещения, командни зали и др. под./Ф5.1	на помещение с площ до 300 m ²			1				
71.	Наливно-изливни естакади за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на 15 m		1 BC			2 – тежък тип		1 BC на 100 m
72.	Наливно-изливни естакади за втечени газове/Ф5.1	на 15 m		1 BC			2 – тежък тип		1 BC
73.	Площадки на автоналивно-изливни устройства/Ф5.1	400 m ²		2 BC		2 B	1 – тежък тип		1 BC на площадка
74.	Наливни колонки за варели и други подобни съдове/Ф5.1	до 4 бр.		2 BC			1 – тежък тип		
75.	Речни и морски пристанища за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на пристан (пирс)		2 BC			2 – тежък тип		1 BC
76.	Плаващи помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на станция		2 BC			2 – тежък тип		1 BC
77.	Полиграфическа промишленост. Помещение с печатащи съоръжения, за подвързия и експедиция на книжни изделия/Ф5.1	300 m ²	1 ABC		1	1 A			
78.	Предприятия на кожухарската, обувната промишленост и др. под. (с изключение на помещенията с мокри процеси)/Ф5.1	200 m ²	2 ABC			1 A			
79.	Тютюневи и ферментационни заводи, цигарени фабрики/Ф5.1	500 m ²	2 ABC			2 A			
80.	Мелници, нишестени производства и производства за фураж/Ф5.1	150 m ²	2 ABC			1 A			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81.	Маслодобивни предприятия/Ф5.1	150 m ²		1 ABC		1 B			
82.	Строителни обекти:								
	а) район на строителната площадка	500 m ²	1 ABC			1 A			
	б) вътре в сградите, които се строят	на етаж				1 A			
	в) при изграждане на промишлени комини	на комин	4 ABC			2 A			
	г) открити площадки за съхраняване на оборудване	500 m ²	1 ABC	1 ABC					
	д) закрити временни складове за оборудване	300 m ²	1 ABC			1 A			
	е) при полагане на хидроизолация с битум	1000 m ²	1 ABC			1 B			
	ж) фургони на строителните площадки	на фургон	1 ABC						
	з) временни канцеларии, общежития и др. под.	150 m ²	1 ABC			1 A			
83.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.1	на фургон (контейнер)	1 ABC						
84.	Производство на хранителни продукти/Ф5.1	300 m ²			1	1 A			
85.	Хладилни камери/Ф5.1	200 m ²	2 ABC			2 A			
86.	Работилници в учебни заведения:								
	а) дърводелни/Ф5.1	на помещение	1 ABC			1 A			
	б) металообработващи/Ф5.1	на помещение	1 ABC			1 A	1 – тежък тип		
	в) шивални, книговезни и др. под./Ф5.1	на помещение	1 ABC		1	1 A			
87.	Хлебопекарни:								
	а) на твърдо гориво/Ф5.1	на пещ	1 ABC			1 A			
	б) на течно гориво/Ф5.1	на пещ	1 BC			1 B			
	в) на газ/Ф5.1	на пещ	1 BC	1 BC					
	г) на електричество/Ф5.1	на пещ	1 ABC		1				
88.	Помпени станции за вода/Ф5.1	на станция		1 BC					
II. ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ									
1.	Административни сгради:								
	а) коридорна система/Ф4	на 60 m	1 ABC		1	1 A			
	б) некоридорна система/Ф4	на етаж	1 ABC		1	1 A			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Телефонни централи/Ф4.2	100 m ²			2				
3.	Пощенски станции/Ф3.4:								
	а) коридорна система	на 60 m	1 ABC		1	1 А			
	б) некоридорна система	на етаж	1 ABC		1	1 А			
4.	Радиовъзли и радиотелеграфни апаратни/Ф4.2	на помещение с площ до 300 m ²			1				
5.	Електронноизчислителни центрове/Ф4.2	100 m ²			2				
6.	Телевизионни и радиостудия/Ф4.2	100 m ²			1	1 А			
7.	Хотели, мотели, хотели, пансиони, почивни станции, хижи, туристически учебни центрове и др. под./Ф1.2:								
	а) коридорна система	на 60 m	1 ABC		1	1 А			
	б) некоридорна система	на етаж	1 ABC		1	1 А			
8.	Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и социалните грижи/Ф1.1:								
	а) коридорна система	на 60 m			1	1 А			
	б) некоридорна система	на етаж			1	1 А			
9.	Електролечебни, рентгенови кабинети и др. под./Ф1.1	на кабинет			1				
10.	Дезинфекционни помещения/Ф1.1	на помещение	1 ABC			1 В			
11.	Аптеки/Ф3.1	150 m ²	1 ABC		1	1 А			
12.	Сгради за обществено обслужване в областта на образованието/Ф4:								
	а) коридорна система	на 60 m	1		1	1 А			
	б) некоридорна система	на етаж	1		1	1 А			
13.	Учебни кабинети, в които се използват ЛЗТ и ГТ/Ф4.1	на кабинет	1 ABC				1 – тежък тип		
14.	Библиотеки, читални и др. под./Ф2.1	150 m ²			1	1 А			
15.	Закрити физкултурни зали/Ф2.1	на зала				1 А			
16.	Помещения за съхраняване на спортно имущество/Ф5.2	150 m ²	1 ABC			1 А			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Общежития и спални корпуси/Ф1.2	на етаж	1 ABC			1 А			
18.	Затвори и затворнически общежития/Ф1.2:								
	а) коридорна система	на 60 m		1		1 А 1 В			
	б) некоридорна система	на етаж		1		1 А 1 В			
19.	Сгради за административно обслужване и за обществено ползване в областта на услугите:								
	а) коридорна система/Ф3.4	на 60 m	1 ABC		1	1 А			
	б) некоридорна система/Ф3.4	на етаж	1 ABC		1	1 А			
20.	Детски заведения/Ф1.1	на етаж	1 ABC			1 А			
21.	Художествени галерии, музеи, изложбени зали и др. под./Ф2.2	150 m ²			1	1 А			
22.	Преместваеми обекти с гъвкаво покритие	400 m ²	2 ABC			2 А	1 – тежък тип		
23.	Читалища, обществени и културни клубове и др. под. без сцени/Ф2.1	400 m ²	1 ABC			1 А			
24.	Дискотеки, казина и др. под./Ф2.2	400 m ²	1 ABC			1 А			
25.	Помещения с култово и религиозно предназначение/Ф3.4	300 m ²	1 ABC			1 А			
26.	Театрални зали, кинозали и концертни зали, читалища и др. под. със сцени/Ф2.1:								
	а) за сцената	за всеки джоб		1 ABC	1	1 А			
	б) помещения за декори	50 m ²	1 ABC		1	1 А			
	в) помещения за артисти	на етаж	1 ABC			1 А			
	г) осветителни галерии	20 m	1 ABC		1				
	д) прожекционни и спомогателни помещения	на комплекс	1 ABC		1				
	е) фойета и др. под.	на етаж	1 ABC			1 А			
27.	Конферентни зали/Ф2.1	100 m ²	1 ABC			1 А			
28.	Зали и фойета, използвани за изложения с щандове:								
	а) коридорен тип/Ф2.1	20 m	1 ABC			1 А			
	б) тип фойе/Ф2.1	100 m ²	1 ABC			1 А			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Спортни зали/Ф2.1	500 m ²	1 ABC			1 А			
30.	Стадиони/Ф2.1	1000 m ²	1 ABC			1 А			
31.	Стрелбища/Ф2.1	150 m ²	1 ABC			1 А			
32.	Художествени, фотографски ателиета и др. под./Ф2.2	150 m ²	1 ABC		1	1 В			
33.	Ателиета за химическо чистене, боядисване и др. под./Ф3.4	150 m ²	1 ABC			1 В			
34.	Гладачни, сушилни/Ф3.4	150 m ²	1 ABC			1 А			
35.	Столове, ресторанти/Ф3.2	300 m ²	1 ABC			1 А			
36.	Кухни:								
	а) на твърдо гориво/Ф4.2	150 m ²	1 ABC			1 F	1		
	б) на електричество/Ф4.2	също			1	1 F	1		
	в) на течено гориво/Ф4.2	също		1 BC		1 F	1		
	г) на газ/Ф4.2	също		2 BC		1 F	1		
37.	Супермаркети и универсални магазини/Ф3.1	200 m ²	1 ABC			1 А			
38.	Магазини за текстил, обувки, галантерия, кожарски изделия и др. под./Ф3.1	100 m ²	1 ABC			1 А			
39.	Книжарници/Ф3.1	100 m ²			1	1 А			
40.	Магазини за бои, лакове, разтворители и други видове ЛЗТ/Ф3.1	100 m ²		1 ABC		1 В			
41.	Магазини за спиртни напитки/Ф3.1	100 m ²	1 ABC			1 А			
42.	Магазини за пиротехнически изделия/Ф3.1	100 m ²	1 ABC		1	1 А			
43.	Сладкарници, закувални и др. под./Ф3.2	150 m ²	1 ABC			1 А			
44.	Помещения за въводни устройства и главни разпределителни електрически табла	на помещение	1 ABC						
45.	Фургони и офис-контейнери/Ф4.2	на фургон (контейнер)	1 ABC						
46.	Панаирни палати/Ф2.2	500 m ²	1 ABC		1	1 А			
47.	Гардеробни/Ф4.2	150 m ²				1 А			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	Къмпинги с площ:								
	а) от 200 до 1000 m ²	на къмпинг	1 ABC	1 ABC			1		
	б) над 1000 m ²	на всеки 1000 m ²	1 ABC	1 ABC			1		1 ABC на къмпинг
III. ХАНГАРИ И ДЕПА, ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ, АВТОСНАБДИТЕЛНИ СТАНЦИИ, АРХИВОХРАНИЛИЩА, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ/Ф5									
1.	Помещения за съхраняване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.2	200 m ²		2 BC		2 B	2 – тежък тип		
2.	Складове за горими химикали/Ф5.2	200 m ²		1 ABC		1 B	1 – тежък тип		
3.	Складове за киселини/Ф5.2	300 m ²	1 ABC						
4.	Складове за калциев карбид/Ф5.2	100 m ²	1 ABC						
5.	Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали/Ф5.2	300 m ²	2 ABC			2 A			
6.	Складове за въглища/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			2 A			
7.	Складове за хранителни продукти/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			2 A			
8.	Вещеви складове/Ф5.2	200 m ²		1 ABC		2 A			
9.	Складове за техническо имущество, резервни части и детайли/Ф5.2	500 m ²	1 ABC		1	1 A			
10.	Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m ²	1 ABC			1 A			
11.	Складове за горими материали/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			1 A			
12.	Складове за зърнени храни и брашно/Ф5.2	500 m ²	1 ABC			2 A			
13.	Складове за бутилки със стъстени и втечнени горими газове/Ф5.2	200 m ²	1 BC	2 BC			1 – тежък тип		
14.	Складове за целулоза/Ф5.2	500 m ²		1 ABC		2 A			
15.	Складове за стъкло и за изделия от стъкло в горима опаковка/Ф5.2	500 m ²	1 ABC			2 A			
16.	Складове за всички видове влакна/Ф5.2	500 m ²		1 ABC		2 A			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Складове за кожени, каучукови и пластмасови изделия/Ф5.2	500 m ²		1 ABC		2 А			
18.	Складове за кибрит/Ф5.2	150 m ²	1 ABC			2 А			
19.	Складове към лечебни заведения:								
	а) за лекарства и препарати, за ЛЗТ и ГТ/Ф5.2	50 m ²	1 BC			1 В	1 – тежък тип		
	б) за постелъчни и други горими материали/Ф5.2	на помещение	1 ABC			1 А			
20.	Помещения за бутилки с ГГ/Ф5.2	100 m ²	2 BC				1 – тежък тип		
21.	Навес за автомобили и строителна техника и материали/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			1 А			
22.	Гаражи/Ф5.2	400 m ²	2 ABC				1		
23.	Открити площадки за автомобили/Ф5.2 – самостоятелни или на територията на обекти от класове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5 с площ:								
	а) от 200 до 1000 m ²	на площадка	1 ABC	1 ABC			1		
	б) над 1000 m ²	на всеки 1000 m ²	1 ABC	1 ABC			1		1 ABC на площадка
24.	Трамвайни и тролейбусни паркове/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
25.	Локомотивни депа за:								
	а) дизелови локомотиви/Ф5.2	на 5 локомотива		3 ABC		1 В	1 – тежък тип		1 ABC на депо
	б) електровози/Ф5.2	също		2 ABC					1 ABC на депо
26.	Летища:								
	а) хангари/Ф5.2	между два самолета		2 ABC	2	2 В	2 – тежък тип	1 на хангар	1 ABC на хангар
	б) местостоянки на самолети/Ф5.2	на местостоянка		1 ABC	1		1 – тежък тип	1	
	в) съоръжения за загряване на двигателите на самолетите/Ф5.1	на всяко съоръжение		1 ABC	1				
27.	Архиви/Ф5.2	100 m ²			1				

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.2	на фургон (контейнер)	1 ABC						
29.	Автоснабдителни станции/Ф5.3								
	а) за сградата	50 m ²	1 ABC			1 В	1 – тежък тип		
	б) до 4 колонки		2 ВС			1 В	1 – тежък тип		
	в) от 4 до 7 колонки		3 ВС			1 В	2 – тежък тип		
	г) над 7 колонки		5 ВС			2 В	3 – тежък тип		1 ВС
	д) за резервоара с газ		1 ВС	2 ВС			1 – тежък тип		
30.	Закрити складове за тревен фураж/Ф5.4	600 m ²				2 А			
31.	Животновъдни сгради/Ф5.4	на една сграда	1 ABC			1 А			
32.	Птицевъдни сгради/Ф5.4	също	1 ABC			1 А			
33.	Хранителни кухни за животни, фуражомелки и др. под./Ф5.4	400 m ²	1 ABC			2 А	1		
34.	Доилни зали/Ф5.4	на зала	2 ABC			1 А			
35.	Навес за селскостопанска техника и материали/Ф5.4	500 m ²	1 ABC			1 А			
IV. ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ/СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ									
1.	Складове за коноп, хартия и др./Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
2.	Складове за дървесни отпадъци/Ф5.2	600 m ²		2 ABC					
3.	Складове за дървен и пластмасов амбалаж/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
4.	Складове за каменни въглища/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
5.	Складове за дървен материал/Ф5.2	500 m ²	1 ABC	2 ABC					
6.	Складове за сено, слама и други видове фураж/Ф5.4	600 m ²		2 ABC					
7.	Складове за горими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
9.	Складове за машини и съоръжения/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
10.	Складове с открити резервоари или бутилкови инсталации с вместимост над 1000 l, обслужващи котелни помещения		1 BC	2 BC			1 – тежък тип		

Забележки:

1. За помещения с автоматична пожарогасителна инсталация не се изискват возими пожарогасители.
2. При определяне на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари освен общата застроена площ се отчита и площта на отделните етажи, заети с различни производствени процеси.

3. Помещения, съоръжения, инсталации и обекти, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходните на тях по пожарна опасност.

4. Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват строежите, трябва да са с удостоверено съответствие съгласно изискванията на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол (ДВ, бр. 62 от 2015 г.).

5. Класовете на пожарите са съгласно БДС EN 2 „Класификация на пожарите“.

6. Разрешава се за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 със застроена етажна площ, по-малка от 100 m², да се осигурява на всеки етаж по един прахов пожарогасител 6 kg за пожари от класове „А“, „В“ и „С“, а за едноетажни строежи от същите класове на функционална пожарна опасност със застроена площ, по-малка от 12 m² – един прахов пожарогасител 1 kg за пожари от класове „А“, „В“ и „С“ или по-голям, или един пожарогасител с въглероден диоксид 2 kg.

7. Допуска се замяната на един вид пожарогасител с друг, както следва:

а) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с прахов пожарогасител 3 kg (или повече) за пожари от класове „В“ и „С“ или „А“, „В“ и „С“;

б) пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с прахов пожарогасител 12 kg за пожари от класове „А“, „В“ и „С“ (с изключение на пожарогасителите на водна основа за помещенията по т. П.36);

в) прахов пожарогасител 6 kg с прахов пожарогасител 12 kg за пожари от същите класове;

г) един пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с два пожарогасителя на водна основа с вместимост по 6 l, предназначени за пожари от същите класове и разположени един до друг.

8. Ако е осигурен оперативен или оперативно-ремонтен персонал съгласно Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.), обслужващ сградите и съоръженията по т. I.58, букви „а“ и „б“ на непрекъснат сменен режим, се допуска изискващите се пожарогасители за тях да бъдат съхранявани при същия персонал, а когато няма непрекъснато дежурство на оперативен или оперативно-ремонтен персонал – изискващите се пожарогасители да бъдат включени към екипировката и техническото оборудване на оперативно-ремонтните бригади, обслужващи сградите/съоръженията.

9. За неотопляеми обекти и помещения изискващите се пожарогасители на водна основа се заменят с прахови пожарогасители 12 kg за пожари от класове „А“, „В“ и „С“.

§ 312. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1

Част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект

Част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект включва:

1. Обяснителна записка на фаза идеен проект, която съдържа:

1.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

1.1.1. описание на функционалното предназначение на строежа, в т.ч. обемно-планировъчни и функционални показатели;

1.1.2. клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; площ на сградата и на пожарните сектори; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

1.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и огнеустойчивост на конструктивните му елементи – носимоспособност, непроницаемост, изолираща способност и други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта в зависимост от вида и предназначението на строежа;

1.1.4. пътища за противопожарни цели, площадки и стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводни и др.);

1.1.5. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, колони, тавани и подове) и външни повърхности;

1.1.6. осигурени условия за евакуация.

1.2. Активни мерки за пожарна безопасност:

1.2.1. необходимост от проектиране на пожарогасителни инсталации, пожароизвестителни системи, системи за гласово сигнализиране, вентилационни инсталации за предотвратяване на пожар (съгласно чл. 66), вентилационни системи за създаване на повишено налягане или подналягане, аварийни вентилационни инсталации и вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина в зависимост от вида и предназначението на строежа; външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене; сухотръбция за вътрешно пожарогасене; аварийно евакуационно и аварийно работно осветление.

2. Графична част на фаза идеен проект, която съдържа:

2.1. графични материали (в т.ч. чертежи) с нанесени клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

2.2. графични материали с нанесени брандмауери и разделяне на сградите на пожарни сектори (когато е приложимо);

2.3. графични материали с нанесени пътища за противопожарни цели (в т.ч. начинът, по който са спазени изискванията на чл. 27,

ал. 4 или 5) и площадки за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводни и др.);

2.4. графични материали с параметри на евакуационните пътища и изходи.

3. Обяснителна записка на фаза технически и работен проект, която съдържа:

3.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

3.1.1. проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа, в т.ч. стълбищни клетки (брой, разположение, изпълнение, осветеност), асансьорни шахти, отделяне на помещения на разпределителни електрически табла, складови и производствени помещения, помещения с различна функционална пожарна опасност, брой и размери на евакуационните изходи от сградата, размери на пътищата за евакуация, определяне на изчислителното време за евакуация (когато се изисква), отделяне на стълбищата в стълбищни клетки, осигуряване на пожарозащитни преддверия и др.;

3.1.2. клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; площ на сградата и на пожарните сектори; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

3.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и огнеустойчивост на конструктивните му елементи – проектни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа в зависимост от вида и предназначението му, в т.ч. колони и рамки, външни и вътрешни носещи стени, вътрешни неносещи стени, стени на евакуационни коридори и фойета, междуетажни преградни конструкции, стени на стълбища, площадки и рамена на стълбища, покриви;

3.1.4. огнеустойчивост на обслужващи и вентилационни шахти, както и на стени на асансьорни шахти и шахти на стълбища;

3.1.5. огнеустойчивост на пожарозащитните прегради, както и на вратите, капаците, отваряемите прозорци и затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи за защита на отвори в тях;

3.1.6. проектна огнеустойчивост и клас по реакция на огън на огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата:

3.1.6.1. огнезащита на стоманени конструктивни елементи – начини на изпълнение на покритията в зависимост от вида на сечението на стоманените конструктивни елементи: отворени профили – I-профил;

Н-профил; U-профил; L-профил; T-профил и др.; затворени профили – □ (правоъгълни, квадратни профили); О (кръгли профили) и др., факторът на масивност (коефициентът за масивност), технологията на нанасяне на огнезащитните състави, условията на излагане на въздействие, дебелината на грунда и финишното покритие (когато се изисква грунд и/или финишно покритие), дебелината на огнезащитния състав, броят нагривани страни на конструктивния елемент (съответно изпълнението на огнезащитата – четиристранно, тристранно и др.), минималният брой слоеве и др.;

3.1.6.2. повишаване на класа по реакция на огън и огнезащита на дървени конструктивни елементи – начини на изпълнение в зависимост от: технологията на нанасяне на покритията, разходната норма на огнезащитния състав, разходната норма на грунда и финишното покритие (когато се изисква грунд и/или финишно покритие), броя нагривани страни на конструктивния елемент (съответно изпълнението на огнезащитата – четиристранно, тристранно и др.), минималния брой слоеве и др.;

3.1.7. пътища за противопожарни цели, площадки и стълби за пожарогасителни и аварино-спасителни действия, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводни и др.);

3.1.8. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, колони, тавани и подове) и външни повърхности, за инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.) в зависимост от вида на сградата и предназначението на помещението;

3.1.9. мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградата;

3.1.10. мерки за пожарна безопасност при проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадите на сгради;

3.1.11. мерки пожарна безопасност при проектиране на сгради с вентилируеми фасади;

3.1.12. мерки за предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг;

3.1.13. мерки за пожарна безопасност при проектиране на отоплителни инсталации, общообменни вентилационни инсталации и смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти;

3.1.14. група опасност на помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях по отношение на електрическите уредби и инсталации – места от първа група „Нормална пожарна опасност“, втора група „Повишена пожарна опасност“ и трета група „Експлозивна опасност“, определяне на класа на пожароопасните места, предвидена степен на защита на електрическите машини, съоръженията, осветителите и елементите на електрическите уредби и инсталации, определяне на зоните с експлозивна опасност, предвидена категория на защита и температурен клас на съоръженията, машините, апаратите и осветителите, попадащи в експлозивоопасните зони, начин на полагане на проводниците в експлозивоопасните зони.

3.2. Активни мерки за пожарна безопасност:

3.2.1. обемно-планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които подлежат на защита с пожарогасителна инсталация, изчислителни стойности на оразмеряването на инсталацията, проектни водни количества, блокировки и др.;

3.2.2. обемно-планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни системи и системи за звукова сигнализация в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на системата, площи, които подлежат на защита с пожароизвестителна система и система за звукова сигнализация, местоположение на централата (устройството за управление и индикация), блокировки и др.;

3.2.3. обемно-планировъчни и функционални показатели за гласово сигнализиране в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. площи, подлежащи на сигнализиране; захранване и задействане на системата и др.;

3.2.4. обемно-планировъчни и функционални показатели за вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. помещения и зони, подлежащи на димо- и топлоотвеждане, определяне на незадимяемата зона в помещенията, определяне на параметрите на димен участък и резервоар, кратност на въздухообмена на вентилационните системи за отвеждане на дим и топлина, размери и разположение на димни люкове и механични вентилатори, приточни отвори и места за подаване на чист въздух и др.;

3.2.5. обемно-планировъчни и функционални показатели за вентилационни инсталации за предотвратяване на пожар (съгласно чл. 66), вентилационни системи за създаване

на повишено налягане или подналягане и аварийни вентилационни инсталации – кратност на въздухообмена, начин на задействане, блокировки, осигуряване на приток на чист въздух и др.;

3.2.6. функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. местоположение и брой на пожарните хидранти, водопровод за пожарогасене, резервоар, водоизточник (обем), помпена станция, засмукване и възстановяване на водните количества, сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, сухотръбия, инсталации за пожарогасене по време на изпълнението на строежа и др.;

3.2.7. функционални показатели за пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, в т.ч. вид и брой на пожаротехническите средства за помещение, за етаж или за цялата сграда;

3.2.8. функционални показатели на аварийно евакуационно и аварийно работно осветление в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. минимална осветеност на пътищата за евакуация по основата линия на пода, места на разполагане на осветителните тела, захранване, минимална продължителност на работа и др.;

3.2.9. принципна схема на проектираните активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителна система), начинът на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната им работа.

4. Графична част на фаза технически и работен проект, която съдържа:

4.1. графични материали (в т.ч. чертежи) с нанесени клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по

пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; максимална височина на пребиваване на хора и височината съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

4.2. графични материали с нанесени брандмауери и разделяне на сградите на пожарни сектори (когато е приложимо);

4.3. графични материали с нанесени други пасивни мерки, спецификации на строителните продукти и защитата на конструктивните елементи, отнасящи се до безопасността при пожар, мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградата, мерки за пожарна безопасност при проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадите на сгради, мерки за пожарна безопасност при проектиране на сгради с вентилируеми фасади, мерки за предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг, и др.;

4.4. графични материали с нанесени пътища за противопожарни цели (в т.ч. начинът, по който са спазени изискванията на чл. 27, ал. 4 или 5), площадки и стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводни и др.);

4.5. графични материали с параметри на евакуационните пътища и изходи.

Забележка. Графичните материали за всяка от активните мерки за пожарна безопасност са елемент и се съдържат в отделните части на инвестиционния проект.“

§ 313. Приложение № 4 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 10, ал. 1

Информация за класификацията по огнеустойчивост на строителните продукти

Съответните определения, изпитвания и критерии за експлоатационни показатели са описани или посочени в европейските стандарти за класификация на огнеустойчивостта, хармонизираните европейски стандарти за продукти, европейските стандарти за изпитване и съответните части от еврокодовете.

Ако за асиметрични елементи декларираният клас на елемента е валиден само от едната страна, класът трябва да бъде придружен от тази информация.

Означенията на критериите за огнеустойчивост са, както следва:

Означение	Критерий за огнеустойчивост
R	Носимоспособност
E	Непроницаемост
I	Изолираща способност
W	Излъчване
M	Съпротивление при удар (механично въздействие)
C	Самозатваряне (автоматично затваряне)

C0-5	Дълготрайност на самозатваряне: Клас (C) Брой цикли 5 ≥ 200 000 4 ≥ 100 000 3 ≥ 50 000 2 ≥ 10 000 1 ≥ 500 0 ≥ 1
S	Пропускане на дим (в контекста на вентилационните системи)/Контрол на дима (в контекста на врати)
P	Непрекъснато подаване на енергия и/или на сигнали при стандартна крива време – температура
PH	Непрекъснато подаване на енергия и/или на сигнали при постоянна температура
G / O	Устойчивост на огън на сажди
K	Способност за защита срещу огън
T	Температурен клас, изразен в максимална температура на газа в °C (работна температура)
D	Устойчивост при постоянна температура
DH	Устойчивост при стандартна крива време – температура
F	Функционалност на вентилатори с механично задвижване за дим и топлина
B	Функционалност на вентилатори на естествена тяга за дим и топлина

Забележка. Класовете на експлоатационните показатели са изразени в минути (min), освен ако не е посочено друго.

Класификации:

1. Носещи елементи без огнеизолираща (преградна) функция

Отнася се за:	стени, подове, повдигнати подове, покриви, греди, колони, балкони, пешеходни мостове, стълбища									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1365-1,2,3,4,5,6, БДС EN 1366-6, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2									
R	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

2. Носещи елементи с огнеизолираща (преградна) функция

Отнася се за:	стени									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1365-1, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2									
Класификация:										
RE	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REI-M	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REW	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Отнася се за:	подове и покриви, покривни прозорци, оберлихти и капаци									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1365-2, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1999-1-2									
Класификация:										
RE	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
C	Класификацията се използва, където е монтирано самозатварящо устройство и елементът или продуктът не е бил затварян ръчно за целите на изпитването. Класификация C може да се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от броя на циклите на самозатваряне, получени при изпитването.									
Отнася се за:	повдигнати подове									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-6									
Класификация:										

RE	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Забележки:	Класификацията се извършва в зависимост от въздействието. Липсата на означението „г“ се отнася за стандартно въздействие по кривата време – температура (пълна огнеустойчивост), докато наличието на означението „г“ се отнася за постоянно температурно въздействие от 500 °C (намалено въздействие). Счита се, че повдигнатите подове, които отговарят на въздействието по стандартната крива време – температура за даден период от време, отговарят на условията за намалено въздействие поне за същия период.									

3. Продукти и системи за защита на носещи елементи

Отнася се за:	тавани без собствена огнеустойчивост
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 13381-1
Класификация:	използвани са същите термини както за защитавания носещ елемент.
Забележки:	Ако отговаря и на изискванията по отношение на „полустествения пожар“, към класификацията се добавя символът „sp“.
Отнася се за:	огнезащитни покрития (реактивни), обшивки (плочи и подложки), мазилки (спрейове), облицовки и прегради
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 13381-2 до 8
Класификация:	използвани са същите термини както за защитавания носещ елемент.
Забележки:	За огнезащитни покрития, отговарящи на критерия по отношение на кривата на „бавно нагряване“, към класификацията се добавя символът „IncSlow“.

4. Неносещи елементи или продукти с огнеизолираща (преградна) функция

Отнася се за:	прегради (вкл. прегради, включващи неизолирани части) и неотваряеми остъклявания									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-1, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI-M	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Отнася се за:	ненатоварени покриви									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Отнася се за:	прегради за защита на кухни									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Забележки:	Класификацията се допълва с отделен показател, ако преградите за защита на кухни удовлетворяват изпитването за внезапно излагане на въздействие.									
Отнася се за:	тавани със собствена огнеустойчивост									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-2									
Класификация:										
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Забележки:	Класификацията се допълва с „(a → b)“, „(b → a)“ или „(a ↔ b)“, за да се посочи дали елементът е изпитван и отговаря само на изискванията само отгоре или отдолу, или и на двете изисквания едновременно.									

Отнася се за:	фасади (окачени фасади) и външни стени (вкл. остъклени елементи)									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-1,3,4, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Забележки:	Класификацията се допълва с „(i → o)“, „(o → i)“ или „(i ↔ o)“, за да се посочи дали елементът е изпитван и отговаря само на изискванията отвътре или отвън, или и на двете изисквания едновременно. Добавянето на „ef“ означава, че изпитването е извършено въз основа на кривата на външно въздействие на огън.									
Отнася се за:	немеханизиран пожарни прегради за въздухопроводи									
Стандарт/и	БДС EN 1366-12									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Забележки:	Освен че трябва да отговарят на изискванията за непроницаемост (E), трябва също така: а) да бъдат изпитани двустранно, и б) по време на изпитването на огън да достигнат максимална скорост на пропускане 360 m ³ /(m ² h) по отношение на номиналната площ на напречното сечение на канала. За този продукт липсва класификация с. Символите „ve“ и/или „ho“ указват пригодността за вертикална и/или хоризонтална употреба.									
Отнася се за:	запълващи уплътнения									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-3									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Забележки:	Класифицира се носещата конструкция с преградна функция, в която има преминаване. Класификацията се допълва с U/U, C/U, U/C и C/C при класифицирането на запълващи уплътнения, в зависимост от конфигурацията на края на изпитваната тръба в пещта и извън нея, съответно (U – отворена; C – затворена).									
Отнася се за:	комбиниран запълващи уплътнения									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-3									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Забележки:	Класификацията се изразява чрез класификацията на поддържащата конструкция с преградна функция, в която има преминаване. Класификацията се допълва със съответните допълнителни класификации на комбинирани елементи, дадени в настоящото приложение.									
Отнася се за:	уплътнения на линейни фуги									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-4									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Забележки:	Класификацията се допълва със следните символи: – „H“ – хоризонтална носеща конструкция, или „V“ – вертикална носеща конструкция – вертикална фуга, или „T“ – вертикална носеща конструкция – хоризонтална фуга; – „M“ – фабрично произведени, или „F“ – изработени на място, или „B“ – и двете; – „X“ – без движение, или „Mxxx“ – предизвикано движение [%], в допълнение индекс за посока на движението „lat“ – странично, „shear“ – срязване; – „W w1 to w2“ – показващо диапазона на широчината на фугата [mm] (w1 е по-малката широчина, а w2 е по-голямата).									

Отнася се за:	пожарозащитни комплекти врати, отваряеми прозорци (в стени и покриви), отваряеми оберлихти и капаци (включително такива, които включват остъкляване, затварящи устройства и друг вид строителен обков)									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1634-1, БДС EN 1634-3									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
S ₂₀₀	в зависимост от изпълнените условия за провеждане на изпитванията									
S _{a3} или S _{a4}	в зависимост от изпълнените условия за провеждане на изпитванията									
C	Класификацията C може да се използва, където е монтирано самозатварящо устройство и елементът или продуктът не е бил затварян ръчно за целите на изпитването. Класификация C може да се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от броя на циклите на самозатваряне, получени при изпитването.									
Забележки:	Класификацията EI се допълва с цифрата „1“ или „2“, за да се посочи коя дефиниция за изолация е използвана. В случай че класификацията не обхваща двустранно изпитване на огън, това трябва да бъде ясно посочено. Таблицата не се отнася за продукти за вентилация на дим. Възможна е допълнителна класификация за контрол на дима на големи промишлени врати до граница на пропускане от 50 m ³ /h.									
Отнася се за:	затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-7									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
C	Класификацията C може да се използва, където е монтирано самозатварящо устройство и елементът или продуктът не е бил затварян ръчно за целите на изпитването. Класификация C може да се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от броя на циклите на самозатваряне, получени при изпитването.									
Забележки:	Класификацията EI се допълва с цифрата „1“ или „2“, за да се отбележи коя дефиниция за изолация е използвана. Класификацията EI се въвежда за тези случаи, при които опитният образец е тръба или канал без оценка на затварянето за конвейерната система. Устойчивата експлоатационна способност на всяко устройство за разчистване се обозначава с буквата „Г“.									
Отнася се за:	решетки за преминаване на въздух									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-5									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EW	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Забележки:	Към класификацията се добавя символът „resist flame“, ако в отворено състояние отговаря на критерия за цялостност. Към класификацията се добавя символът „IncSlow“, ако отговаря на критерия на кривата „тлеене“.									
Отнася се за:	обслужващи канали и шахти									
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-5									
Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Забележки:	Класификацията се допълва с „(i → o)“, „(o → i)“ или „(i ↔ o)“, за да се посочи дали елементът е изпитан и отговаря само на изискванията отвътре или отвън, или и на двете изисквания едновременно. Освен това с добавяне на символите „ve“ и/или „ho“ се посочва дали каналите и шахтите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване.
------------	--

Отнася се за:	комини										
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 13216-1, БДС EN 1366-13										
Класификация:	G + разстояние в mm (например G 50) или O + разстояние в mm (например O 50)										
E		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI		15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
T (работна температура в °C)	80	100	120	140	160	200	250	300	400	450	600
Забележки:	Не се изисква разстояние за вградени продукти. Класификацията определя начина на изпитване на елемента и се отнася за пожар отвън „(o → i)“ или и от двете страни „(i ↔ o)“. „ve“ и/или „ho“ показват, че продуктът е предназначен за вертикална и/или хоризонтална употреба.										

Отнася се за:	стенни и таванни обшивки										
Стандарт/и	БДС EN 13501-2, БДС EN 14135										
Класификация:											
K ₁	10	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
K ₂	10	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Забележки:	С добавянето на цифрата „1“ или „2“ се посочва кои субстрати (долни пластове), критерии за поведение при пожар и правила за разширяване са използвани в класификацията.										

5. Продукти за употреба във вентилационни системи (с изключение на смукателна вентилация за дим и топлина)

Отнася се за:	огнеустойчиви въздухопроводи										
Стандарт/и	БДС EN 13501-3, БДС EN 1366-1										
Класификация:											
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360	
S	10 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на въздухопровода по време на изпитването на огън.										
Забележки:	Освен че трябва да отговарят на изискванията за непроницаемост (E), въздухопроводът трябва да постигне 15 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на въздухопровода по време на изпитването на огън. Класификацията определя начина на изпитване на елемента и се отнася за пожар отвътре „(i → o)“ или отвън „(o → i)“, или и от двете страни „(i ↔ o)“. „ve“ и/или „ho“ показват, че продуктът е предназначен за вертикална и/или хоризонтална употреба. Класификацията трябва да посочва разликата в налягането, използвана при изпитването.										

Отнася се за:	пожарни клапи										
Стандарт/и	БДС EN 13501-3, БДС EN 1366-2										
Класификация:											
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360	
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360	
S	200 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на въздухопровода: а) най-малкият размер при околна температура; б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън.										

Забележки:	Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (E), клапата трябва: а) да бъде изпитана двустранно, и б) да постигне $360 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$ максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на въздухопровода по време на изпитването на огън. „ve“ и/или „ho“ показват, че продуктът е предназначен за вертикална (например монтиран на стена) и/или хоризонтална (например монтиран подово) употреба. „Н“ показва, че клапата удовлетворява непроницаемост (E) или непроницаемост и изолираща способност (EI) за класифицираното време с хоризонтална ос на геометрията. „V“ показва, че клапата удовлетворява непроницаемост (E) или непроницаемост и изолираща способност (EI) за класифицираното време с вертикална ос на геометрията.
-------------------	---

6. Продукти, употребявани в електрически, силово управляващи и комуникационни сградни инсталации

Отнася се за:	пожарозащитни системи за кабелни системи и свързани с тях компоненти
Стандарт/и	БДС EN 13501-3

Класификация:										
P	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Забележки:	Класификацията трябва да включва: Вида на кабелите, които може да бъдат инсталирани в пожарозащитните системи, т.е. всеки стандартен кабел или само специфични кабели; и кабелните конфигурации, които може да бъдат защитени и тяхното работно напрежение, т.е.: – или за всички видове силови кабели (номинално напрежение 300/500 V) за работно напрежение до 230/400 V (трифазен променлив ток); – или за всички видове силови кабели (номинално напрежение 450/750 V до 0,6/1 kV) за работно напрежение до 400/690 V (трифазен променлив ток); – или за всички видове сигнални/управляващи кабели (номинално напрежение до 170 V) за работно напрежение до 110 V; – или за всяка възможна комбинация от горепосочените.
-------------------	--

Отнася се за:	незащитени електрически, силово управляващи и комуникационни кабели със собствена огнеустойчивост
---------------	---

Класификация:										
P _{ca}	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Забележки:	За силови и управляващи кабели трябва да бъде посочено за кои номинални напрежения се отнася класификацията.
-------------------	--

Отнася се за:	незащитени малки електрически, силово управляващи и комуникационни кабели със собствена огнеустойчивост (с диаметър < 20 mm и с размери на проводника ≤ 2,5 mm ²)
Стандарт/и	БДС EN 13501-3, БДС EN 50200

Класификация:										
PH _{ca}	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Забележки:	За силови и управляващи кабели трябва да бъде посочено за кои номинални напрежения се отнася класификацията.
-------------------	--

7. Продукти за употреба в системи за управление на дим и топлина

Отнася се за:	едносекторни димоотводи
Стандарт/и	БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-9, БДС EN 12101-7

Класификация:										
E600	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

S	5 m ³ /(m ² h) максимална скорост на изтичане по отношение на повърхността на димоотвода при околна температура и 5 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на димоотвода по време на изпитването на огън.									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Забележки:	Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (E), димоотводът трябва да постигне 10 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на димоотвода по време на изпитване на огън. Класификацията се допълва от символа „single“, означаващ годност за приложение само при единичен пожарен сектор. Освен това с добавяне на символа „ve“ и/или „ho“ се посочва дали продуктът е подходящ за вертикално и/или за хоризонтално приложение вътре в сектора. С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за използване до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура.
-------------------	--

Отнася се за:	многосекторни огнеустойчиви димоотводи
Стандарт/и	БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-8, БДС EN 12101-7

Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
S	5 m ³ /(m ² h) максимална скорост на изтичане по отношение на повърхността на димоотвода при околна температура и 5 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение повърхността на димоотвода по време на изпитването на огън.									
Забележки:	Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (E), димоотводът трябва да постигне 10 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на димоотвода по време на изпитване на огън. Класификацията се допълва от символа „multi“, означаващ годност за приложение при няколко пожарни сектора. Освен това с добавяне на символа „ve“ и/или „ho“ се посочва дали продуктът е подходящ за вертикално и/или за хоризонтално приложение. С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за използване до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура.									

Отнася се за:	едносекторни клапи за управление на дима
Стандарт/и	БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 1366-10, БДС EN 12101-8

Класификация:										
E ₆₀₀	10	20	30	45	60	90	120	180	240	360
S	200 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на димоотвода: а) най-малкият размер при околна температура; б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън.									
Забележки:	Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (E), едносекторната клапа за управление на дима трябва: а) да бъде изпитана двустранно; б) да преминава изпитване за поддръжка на отварянето, и в) да постигне 360 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на димоотвода по време на изпитването на огън: 1. най-малкият размер при околна температура; 2. най-големият размер при околна температура и по време на изпитването на огън. Класификацията се допълва от символа „single“, означаващ годност за употреба само при единичен пожарен сектор. Със символите „ved“, „vew“, „vedw“ и/или „hod“, „how“, „hodw“ се отбелязва, че клапите са подходящи за вертикална и/или за хоризонтална употреба заедно с монтиране в димоотвод или в стена/под, или в двете съответно. „Н“ показва, че едносекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (E) за класифицирания период/време с хоризонтална ос на геометрията. „V“ показва, че едносекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (E) за класифицирания период/време с вертикална ос на геометрията. С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за употреба до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура. С добавяне на „AA“ се показва употреба с устройства, които осигуряват автоматично активиране, а „МА“ показва употреба с устройства, които изискват ръчна намеса или осигуряват автоматично активиране. С добавяне на „C ₃₀₀ “, „C ₁₀₀₀₀ “, „C _{MOD} “ или „C ₃₀₀ (N)“, „C ₁₀₀₀₀ (N)“, „C _{MOD} (N)“ се показва, че продуктът е подходящ за употреба само в системи за управление на дим, напълно контролирани системи за управление на дима и системи за управление на дима в екологични системи или са модулиращи клапи за управление на дима, които са за употреба във всяка система, която има управление или променлива позиция, изпитана съответно под натоварване или без натоварване (N). С добавяне на „НОТ 400/30“ (висока температура при работа) се посочва, че едносекторната клапа за управление на дима може да бъде отворена или затворена в границите на 30 min при температура, по-ниска от 400 °C.									

Отнася се за:	многосекторни огнеустойчиви клапи за управление на дима
Стандарт/и	БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-2,8,10, БДС EN 12101-8

Класификация:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

S	200 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на дымоотвода: а) най-малкият размер при околна температура; б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън.
Забележки:	Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (E) и непроницаемост и изолираща способност (EI), многосекторната клапа за управление на дима трябва: а) да бъде изпитана двустранно; б) да премине изпитване за поддръжка на отварянето, и в) да постигне 360 m ³ /(m ² h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на дымоотвода по време на изпитването на огън: 1. най-малкият размер при околна температура; 2. най-големият размер при околна температура и по време на изпитването на огън. Класификацията се допълва от символа „multi“, означаващ годност за употреба при няколко пожарни сектора. Със символите „ved“, „vew“, „vedw“ и/или „hod“, „how“, „hodw“ се отбелязва, че клапите са подходящи за вертикална и/или за хоризонтална употреба заедно с монтиране в дымоотвод или в стена/под, или в двете съответно. „Н“ показва, че многосекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (E) или непроницаемост и изолираща способност (EI) за класифицирания период/време с хоризонтална ос на геометрията. „V“ показва, че многосекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (E) или непроницаемост и изолираща способност (EI) за класифицирания период/време с вертикална ос на геометрията. С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за употреба до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура. С добавяне на „AA“ се показва употреба с устройства, които осигуряват автоматично активиране, а „MA“ показва употреба с устройства, които изискват ръчна намеса или осигуряват автоматично активиране. С добавяне на „C ₃₀₀ “, „C ₁₀₀₀₀ “, „C _{MOD} “ или „C ₃₀₀ (N)“, „C ₁₀₀₀₀ (N)“, „C _{MOD} (N)“ се показва, че продуктът е подходящ за употреба само в системи за управление на дим, напълно контролирани системи за управление на дима и системи за управление на дима в екологични системи или са модулиращи клапи за управление на дима, които са за употреба във всяка система, която има управление или променлива позиция, изпитана съответно под натоварване или без натоварване (N). С добавяне на „НОТ 400/30“ (висока температура при работа) се посочва, че многосекторната клапа за управление на дима може да бъде отворена или затворена в границите на 30 min при температура, по-ниска от 400 °C.

Отнася се за:	димни прегради									
Стандарт/и	БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 12101-1									
Класификация:										
D ₆₀₀	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
DN	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Отнася се за:	вентилатори с механично задвижване за управление на дим и топлина, включително връзки (конектори)									
Стандарт/и	БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 12101-3, БДС ISO 834-1									
Класификация:										
F ₂₀₀	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
F ₃₀₀	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
F ₄₀₀	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
F ₆₀₀	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
F ₈₄₂	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Отнася се за:	вентилатори на естествена тяга за управление на дим и топлина									
Стандарт/и	БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 12101-2									
Класификация:										
V ₃₀₀	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
V ₆₀₀	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
V _o	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Забележка:	С „Ө“ се означават условията на въздействие (температурата), по-високи от 300 °С. Тези продукти са предназначени да се отворят в случай на пожар и нямат класификация по непроницаемост (Е).
------------	--

Забележка. Позоваването на стандарти в настоящото приложение не е изчерпателно и същото е извършено с цел подпомагане на ползвателите на наредбата.

§ 314. В приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Антетката се изменя така:

№ по ред	Вид на конструкцията и елемента	Дебелина (най-малко сечение), mm	Огнеустойчивост R, E, I
1	2	3	4

2. Текстът на номер по ред 2.2, буква „а“ се изменя така:

2.2.	а) не повече от 75 % и с нормативно сечение 200/200 mm	-	120
------	--	---	-----

3. В номер по ред 4, колона 2 думите „силикатни, обикновени и кухи печени“ се заменят с „плътни керамични или силикатни“.

4. Създава се номер по ред 5:

5.	Зидани измазани шахти от плътни керамични или силикатни тухли	120	120
----	---	-----	-----

§ 315. Приложение № 6 към чл. 14, ал. 8 се изменя така:

„Приложение № 6
към чл. 14, ал. 8

Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване за определяне на класовете по отношение на реакцията им на огън

Таблица 1

Продукти от клас по реакция на огън А1

№ по ред	Строителен продукт	Описание
1	2	3
1.	Керамзит	-
2.	Експандиран перлит	-
3.	Експандиран вермикулит	-
4.	Минерална вата	-
5.	Пеностъкло	-
6.	Бетон	Готови смеси, сглобяеми армирани и предварително напрегнати продукти
7.	Бетон с добавъчни продукти (плътни и леки минерални добавъчни продукти, без топлоизолация) в т.ч. за сглобяеми елементи	Може да съдържа примеси и добавки (PFA), оцветители и други продукти.
8.	Автоклавни газобетонни елементи	Елементи, произведени от хидравлични свързващи вещества, като цимент и/или вар, комбинирани с фини продукти (силициеви материали, доменна шлака), продукти, образуващи шупли, в т.ч. сглобяеми елементи
9.	Фиброцимент	-
10.	Цимент	-
11.	Вар	-

№ по ред	Строителен продукт	Описание
12.	Доменна шлака/пулверизирана летлива пепел	-
13.	Минерални добавъчни продукти	-
14.	Желязо, стомана, неръждаема стомана	В нераздробен вид
15.	Мед и медни сплави	В нераздробен вид
16.	Цинк и цинкови сплави	В нераздробен вид
17.	Алуминий и алуминиеви сплави	В нераздробен вид
18.	Олово	В нераздробен вид
19.	Гипс и гипсови мазилки	Може да съдържа добавки (забавители, пълнители, влакна, оцветители, гасена вар, вещества, задържащи въздух и вода, пластификатори), плътни добавъчни вещества (естествен или натрошен пясък), леки добавъчни вещества (перлит, вермикулит).
20.	Разтвор с неорганични свързващи вещества	Разтвор за хастар/мазилка и разтвори за подова изравнителна замазка на база едно или повече неорганични свързващи вещества, като цимент, вар, цимент за зидария и гипс
21.	Елементи от глина	Елементи от глина или други глинени продукти, със или без пясък, гориво или други добавки, в т.ч. тухли, плочки, павета и елементи от огнеупорна глина (например за облицовка на комини)
22.	Калциево-силикатни елементи	Елементи, произведени въз основа на смес на вар и естествени силициеви продукти – пясък, силициев чакъл или камъни, или смес от тези продукти. Може да съдържат оцветители.
23.	Продукти от естествен камък и шисти	Обработен или необработен елемент, произведен от естествен камък (магмени, седиментни или метаморфозни скали) или шисти
24.	Гипсови елементи	Блокчета и други елементи от калциев сулфат и вода, които могат да съдържат влакна, пълнители, добавъчни продукти и други добавки и да са оцветени с пигменти.
25.	Мозайка	Готови бетонни мозаечни плочки и подови настилки, които се оформят на работната площадка
26.	Стъкло	Топлинно уякчено, химически устойчиво, многослойно и армирано стъкло
27.	Стъклокерамика	Стъклокерамика в кристална и остатъчна фаза на стъклото
28.	Керамика	Продукти от пресован прах и екструдирани продукти (емайлрани или неемайлрани)

Забележки:

1. Строителните продукти се класифицират от клас А1, когато са:

а) произведени само от един или повече продукти по табл. 1 и нито един от тях не съдържа хомогенно разпределен органичен продукт, превишаващ с 1 % теглото или обема на строителния продукт (определяща е по-ниската стойност);

б) произведени от някои от продуктите по табл. 1 с покрития от неорганичен слой.

2. В случаите, когато продуктите са изработени чрез залепване на един или повече продукти по табл. 1, те се определят като продукти с клас по реакция на огън А1, при условие че количеството лепило е по-малко от 0,1 % от теглото или обема на продукта (определяща е по-ниската стойност).

3. Това приложение не се отнася за панелни (изолационни) продукти с един или повече органични слоеве, както и за продукти, съдържащи органични компоненти, които не са хомогенно разпределени (с изключение на случаите, в които се използва лепило).

Таблица 2

Стоманени плоскости с покритие от полиестер, използвани като единствена облицовка (без изолационна подложка) от клас по реакция на огън А1

Продукт	Номинална дебелина „t“ на стоманена плоскост с метално покритие (mm)	Профил	Клас по реакция на огън
Стоманена плоскост с метално покритие, профилирана или плоска, с номинална дебелина t (mm), с изложена на огън повърхност, върху която е нанесено покритие от полиестер с максимална номинална дебелина 25 μm, съгласно съответната част от БДС EN 14782 и БДС EN 10169, ако масата на покритието не надвишава 70 g/m ² и ОТП не е повече от 1,0 MJ/m ² . Неизложената на огън повърхност на стоманената плоскост може да има органично покритие, при условие че дебелината му не е повече от 15 μm и ОТП не надвишава 0,7 MJ/m ² .	$0,40 \leq t \leq 1,50$	Плосък или профилиран ⁽¹⁾	А1

Използвано съкращение: ОТП = общ топлинен потенциал.

⁽¹⁾ Лицето на профилираната (гофрираната) повърхнина не може да надвишава повече от два пъти цялата (покритва) повърхнина на продукта.

Таблица 3

Влакнестите гипсови отливки, подсилени с влакна от сизал или юта от клас по реакция на огън А1

Продукт	Данни за продукта	Минимална плътност (kg/m ³)	Клас по реакция на огън
Влакнестите гипсови отливки	Продукт в съответствие с БДС EN 13815, съставен от гипсови отливки, смесени с вода и подсилени с равномерно разпръснати влакна от сизал или юта, които не надвишават 2,5 тегловни процента.	1000	А1

Таблица 4

Изсъхващи на въздух фугиращи смеси от клас по реакция на огън А2

Продукт ⁽¹⁾	Подробно описание на продукта за съединяваща система	Максимално съдържание на органични вещества (% от теглото)	Клас по реакция на огън
Фугиращи смеси за гипсови плочи, които се използват с хартиена съединяваща лента. Готова за употреба паста или прах за смесване с вода върху всякаква основа с клас най-малко А2-s1, d0 с дебелина най-малко 6 mm и плътност най-малко 700 kg/m ³ (с изключение на подови настилки)	Изсъхващи на въздух фугиращи смеси от типове 1А, 2А и 3А и хартиена съединяваща лента ⁽²⁾ според стандарт БДС EN 13963	7,0	А2-s1, d0

⁽¹⁾ Плътност във влажно състояние на съединяващата съставка най-малко 1,1 kg/l (1100 kg/m³).

⁽²⁾ Максимална широчина на хартиената съединяваща лента: 55 mm; максимална маса на хартиената съединяваща лента на единица площ: 135 g/m².

Таблица 5

Гипсокартонени плочи от класове по реакция на огън А2 и В

Гипсокартонена плоча	Номинална дебелина на плочата (mm)	Гипсова сърцевина		Грамаж на хартията ⁽¹⁾ (g/m ²)	Субстрат	Клас по реакция на огън (изключват се подовите покрития)
		Плътност (kg/m ³)	Клас на реакция на огън			
Съответстващи на БДС EN 520 (с изключение на перфорираните плочи)	≥ 6,5 < 9,5	≥ 800	А1	≤ 220	Всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m ³ или всяко изделие с изискване за клас минимум А2-s1, d0	А2-s1, d0
				> 220 ≤ 320		В-s1, d0
	≥ 9,5	≥ 600		≤ 220	Всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m ³ или всяко изделие с изискване за клас минимум А2-s1, d0 или всеки изолационен материал с изискване за клас Е-d2, монтира се в съответствие с метод 1	А2-s1, d0
				> 220 ≤ 320		В-s1, d0

⁽¹⁾ Определя се в съответствие с БДС EN ISO 536 с не повече от 5 % съдържание на органични добавки.

Монтаж и фиксиране

Гипсокартонените плочи (оттук нататък наричани „гипсовите плочи“) се монтират и фиксират, като се използва един от следните три метода:

Метод 1 – Механично фиксиране към поддържаща основа

Гипсовите плочи или (при многопластовите системи) поне най-външният пласт на плочките се фиксират механично към метална основа (изработена от части, дадени по-подробно в БДС EN 14195) или към дървена основа (в съответствие с БДС EN 336 и БДС EN 1995-1-1).

В случаите, в които основата е снабдена с поддържащи подложки само в една посока, максималното разстояние между поддържащите подложки не може да превишава размера, равен на 50 пъти дебелината на гипсовите плочи.

В случаите, в които основата е снабдена с поддържащи подложки в две посоки, максималното разстояние между поддържащите подложки във всяка посока не може да превишава размера, равен на 100 пъти дебелината на гипсовите плочи.

Механичните фиксиращи елементи са винтове, скоби или пирони, които се закрепват, като преминават напречно на гипсовите плочи и се вкарват в основата в центрове, които не превишават 300 mm, измерени по дължината на всяка от поддържащите подложки.

Зад гипсовите плочи може да се остави или въздух, или изолиращ материал. За основа може да се използва някой от следните елементи:

а) всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m³ или всяко изделие с изисквания за клас минимум А2-s1, d0 при гипсовите плочи с номинална дебелина ≥ 6,5 mm и < 9,5 mm и ≥ 800 kg/m³ плътност на сърцевината, или

б) всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m³ или всяко изделие с изисквания за клас минимум А2-s1, d0 при гипсовите плочи с номинална дебелина ≥ 9,5 mm и ≥ 600 kg/m³ плътност на сърцевината, или

в) всеки изолационен материал с изискване за клас минимум Е-d2 при гипсовите плочи с номинална дебелина ≥ 9,5 mm и ≥ 600 kg/m³ плътност на сърцевината.

Всяка fuga между съседни гипсокартонени плочи следва да е с луфт с широчина ≤ 4 mm. Тази разпоредба се прилага за всяка fuga независимо от това дали fugата ляга директно на елемент от поддържаща подложка, или не и независимо от това дали fugата е запълнена с фугиращ материал.

В случаи „а“ и „б“ всяка fuga между съседни гипсови плочки, която не ляга директно на елемент от поддържаща подложка и която е с широчина на луфта > 1 mm, се запълва изцяло с фугиращ материал съгласно посоченото в БДС EN 13963 (останалите fugи може да си останат незапълнени).

В случай „в“ всички fugи между съседни гипсокартонени плочи се запълват изцяло с фугиращ материал съгласно посоченото в БДС EN 13963.

Метод 2 – Механично фиксиране към твърд субстрат на дървена основа

Гипсовите плочи се фиксират механично към твърд субстрат на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m³.

Между гипсовите плочи и субстрата не трябва да има кухина.

Елементите за механично фиксиране са винтове, скоби или пирони. Разстоянието между механичните елементи за фиксиране съответства на правилата, посочени по-горе в метод 1.

Всяка fuga между съседни гипсокартонени плочи следва да е с широчина на луфта ≤ 4 mm и може да се остави незапълнена.

Метод 3 – Механично фиксиране или свързване към твърд субстрат (система сухо закрепване)

Гипсовите плочи се фиксират директно към твърд субстрат с клас по класификация по реакция на огън минимум A2-s1, d0.

Гипсовите плочи могат да се закрепват с използване на винтове или пирони, които се фиксират, като преминават напречно на гипсовите плочи и влизат в твърдия субстрат, а могат и да се свързват към субстрата, като се използват свързки от лепило на гипсова основа съгласно посоченото в БДС EN 14496.

Във всички случаи, независимо от това дали свързванията са с винтове, пирони или лепило, следва да се спазва разстояние от максимум 600 mm между вертикалните и хоризонталните центрове.

Всички fugи между съседни гипсокартонени плочи може да се оставят незапълнени.

Таблица 6

Мазилки на основата на органични свързващи вещества и разтвори за външна и вътрешна мазилка от класове по реакция на огън A2 и B

Продукти ⁽¹⁾	Максимално съдържание на органични вещества ⁽²⁾ (тегловни %)	Максимална маса на единица площ ⁽³⁾ (kg/m ²)	Клас по реакция на огън
Мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 15824	$\leq 9,0$	$\leq 4,0$	B-s2, d0
Мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 15824, и разтвори за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 998-1	$\leq 2,5$	$\leq 6,0$	A2-s1, d0
	$\leq 4,0$	$\leq 4,0$	
	$\leq 5,0$	$\leq 2,0$	

⁽¹⁾ Продукти, които се доставят под формата на паста или прах и се използват за външно и вътрешно покритие на стени, колони, преградни стени и тавани. Експлоатационните показатели на основите трябва да бъдат поне клас A2-s1, d0, а плътността не трябва да бъде по-малка от 525 kg/m³.

⁽²⁾ Спрямо съдържанието на сухо вещество (съпоставимо с напълно изсъхналата мазилка, положена върху основата).

⁽³⁾ Спрямо хидратирания продукт (във вид, годен за употреба).

Таблица 7

Дървесни плоскости от класове по реакция на огън B, D и E

Продукт	БДС EN стандарт на продукта	Състояние след завършване ⁽⁶⁾	Минимална плътност, kg/m ³	Минимална дебелина, mm	Клас по реакция на огън (с изключение на настилки)	Клас по реакция на огън (за настилки)
Плоча от дървени частици, слепена с цимент ⁽¹⁾	БДС EN 634-2	Без въздушна междина зад плоскостта	1000	10	B-s1, d0	B _{FL} -s1

Продукт	БДС EN стандарт на продукта	Състояние след завършване ⁽⁶⁾	Минимална плътност, kg/m ³	Минимална дебелина, mm	Клас по реакция на огън (с изключение на настилки)	Клас по реакция на огън (за настилки)
Дървесновлакнеста плоскост твърда ⁽¹⁾	БДС EN 622-2	Без въздушна междина зад дървената плоскост	900	6	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Дървесновлакнеста плоскост твърда ⁽³⁾	БДС EN 622-2	Със затворена въздушна междина не повече от 22 mm зад дървената плоскост	900	6	D-s2, d2	-
Плоча от дървени частици ^{(1), (2), (5)}	БДС EN 312	Без въздушна междина зад дървената плоскост	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Дървесновлакнеста плоскост твърда и със средна твърдост ^{(1), (2), (5)}	БДС EN 622-2 БДС EN 622-3					
MDF плоскост ^{(1), (2), (5)}	БДС EN 622-5					
OSB плоскост ^{(1), (2), (5)}	БДС EN 300					
Шперплат ^{(1), (2), (5)}	БДС EN 636	Без въздушна междина зад дървената плоскост	400	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Плоскост от масивно дърво ^{(1), (2), (5)}	БДС EN 13353			12		
Лененовлакнеста плоскост ^{(1),(2),(5)}	БДС EN 15197	Без въздушна междина зад дървената плоскост	450	15	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Плоча от дървени частици ^{(3), (5)}	БДС EN 312	Със затворена или отворена въздушна междина не повече от 22 mm зад дървената плоскост	600	9	D-s2, d2	
MDF плоскост ^{(3),(5)}	БДС EN 622-2 БДС EN 622-3					
MDF ^{(3), (5)}	БДС EN 622-5					
OSB плоскост ^{(3), (5)}	БДС EN 300					
Шперплат ^{(3), (5)}	БДС EN 636	Със затворена или отворена въздушна междина не повече от 22 mm зад дървената плоскост	400	9	D-s2, d2	
Плоскост от масивно дърво ^{(3), (5)}	БДС EN 13353			12		
Плоча от дървени частици ^{(4), (5)}	БДС EN 312	Със затворена въздушна междина зад дървената плоскост	600	15	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Дървесновлакнеста плоскост, със средна твърдост ^{(4), (5)}	БДС EN 622-3					
MDF плоскост ^{(4), (5)}	БДС EN 622-5					
OSB плоскост ^{(4), (5)}	БДС EN 300					

Продукт	БДС EN стандарт на продукта	Състояние след завършване ⁽⁶⁾	Минимална плътност, kg/m ³	Минимална дебелина, mm	Клас по реакция на огън (с изключение на настилки)	Клас по реакция на огън (за настилки)
Шперплат ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	БДС EN 636	Със затворена въздушна междина зад дървената плоскост	400	15	D-s2, d1	D _{FL} -s1
Плоскост от масивно дърво ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	БДС EN 13353				D-s2, d0	
Лененовлакнеста плоскост ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	БДС EN 15197	Със затворена въздушна междина зад дървената плоскост	450	15	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Плоча от дървени частици ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	БДС EN 312	С отворена въздушна междина зад дървената плоскост	600	18	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Дървесновлакнеста плоскост със средна твърдост ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	БДС EN 622-3					
MDF плоскост ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	БДС EN 622-5					
OSB плоскост ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	БДС EN 300					
Шперплат ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	БДС EN 636	С отворена въздушна междина зад дървената плоскост	400	18	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Плоскост от масивно дърво ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	БДС EN 13353					
Лененовлакнеста плоскост ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	БДС EN 15197	С отворена въздушна междина зад дървената плоскост	450	18	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Плоча от дървени частици ⁽⁵⁾	БДС EN 312	Състояния от всякакъв вид	600	3	E	
OSB плоскост ⁽⁵⁾	БДС EN 300					
MDF плоскост ⁽⁵⁾	БДС EN 622-5	Състояния от всякакъв вид	400	3	E	E _{FL}
			250	9	E	E _{FL}
Шперплат ⁽⁵⁾	БДС EN 636	Състояния от всякакъв вид	400	3	E	E _{FL}
Дървесновлакнеста плоскост твърда ⁽⁵⁾	БДС EN 622-2	Състояния от всякакъв вид	900	3	E	E _{FL}
Дървесновлакнеста плоскост със средна твърдост ⁽⁵⁾	БДС EN 622-3	Състояния от всякакъв вид	400	9	E	E _{FL}
Дървесновлакнеста плоскост мека	БДС EN 622-4	Състояния от всякакъв вид	250	9	E	

⁽¹⁾ Продуктът е монтиран без въздушна междина върху продукти с клас по реакция на огън A1 или A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m³ или върху продукти най-малко с клас по реакция на огън D-s2, d2 и с минимална плътност 400 kg/m³.

⁽²⁾ Може да бъде изпълнена подложка за изолация на продукта от целулоза най-малко с клас по реакция на огън E, при условие че е монтирана върху дървената плоскост (това не се отнася за случаите, когато продуктът се използва за настилки).

⁽³⁾ Продуктът е монтиран върху продукт с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m³ клас, като между продуктите е оставена въздушна междина.

⁽⁴⁾ Продуктът е монтиран върху продукт с клас по реакция на огън най-малко D-s2, d2 и с минимална плътност 400 kg/m³, като между продуктите е оставена въздушна междина.

⁽⁵⁾ В т.ч. фурнирни панели и панели на основата на фенол и меланин (с изключение на случаите, когато продуктите се използват за настилки).

⁽⁶⁾ Парна бариера с дебелина до 0,4 mm и с маса до 200 g/m² може да бъде монтирана между дървената плоскост и подложката, ако между тях няма въздушна междина.

Таблица 8

Стоманени плоскости с покритие от пластизол от клас по реакция на огън С

Продукт ⁽¹⁾	Номинална дебелина „t“ на стоманена плоскост с метално покритие (mm)	Описание на комплекта	Клас по реакция на огън
Стоманена плоскост с метално покритие, профилирана или плоска, с номинална дебелина t (mm), с изложена на огън повърхност, върху която е нанесено покритие от пластизол с максимална номинална дебелина 200 μm, с маса на покритието ≤ 300 g/m ² и ОТП ≤ 7,0 MJ/m ² . Неизложената на огън повърхност на стоманената плоскост може да има органично покритие, при условие че дебелината му е ≤ 15 μm и че ОТП ≤ 0,7 MJ/m ² .	0,55 ≤ t ≤ 1,00	Плосък или профилиран продукт, използван като единствена облицовка (без вътрешна изолация) или с подложка от минерална вата като част от сглобен комплект (който може да бъде и с двойна облицовка). Ако продуктът е профилиран, лицето на профилираната (гофрираната) повърхнина не може да надвишава повече от два пъти цялата (покривна) повърхнина на продукта. Минералната вата трябва да бъде най-малко с клас А2-s1, d0. Минералната вата трябва да има дебелина поне 100 mm, освен ако материалът (ако има такъв) непосредствено зад минералната вата – включително всякаква противокондензационна мембрана – е поне от клас А2-s1, d0. Подпорната структура трябва да бъде най-малко от клас А2-s1, d0.	C-s3, d0

Използвано съкращение: ОТП = общ топлинен потенциал.

⁽¹⁾ Допустимите отклонения от номиналната дебелина трябва да бъдат съобразени със съответните стандарти, посочени в БДС EN 14782 и БДС EN 14783.

Таблица 9

Подови настилки от дървесина от класове по реакция на огън С и D

Продукт ⁽¹⁾ , ⁽²⁾	Описание на продукта ⁽³⁾	Минимална средна плътност ⁽⁴⁾ , kg/m ³	Минимална обща дебелина, mm	Условия на крайна употреба	Клас по реакция на огън за подовите настилки
Подова настилка и паркет от дървесина	Подова настилка от масивна букова или дъбова дървесина с продукт за повърхностно покритие	680 – за букова дървесина 650 – за дъбова дървесина	8	Залепен към основата ⁽⁶⁾	C _{FL} -s1
	Подова настилка от масивна букова, дъбова или смърчова дървесина с продукт за повърхностно покритие	680 – за букова дървесина 650 – за дъбова дървесина 450 – за дървесина от смърч	20	Със или без въздушна междина отдолу	
	Непосочена по-горе подова настилка от масивна дървесина с продукт за повърхностно покритие	390	8	Без въздушна междина отдолу	D _{FL} -s1
Паркет от дървесина	Многослоен паркет с горен износващ се слой от дъб с дебелина най-малко 5 mm и с продукт за повърхностно покритие	650 (с горен износващ се слой)	10	Залепен към основата ⁽⁵⁾	C _{FL} -s1
			14 ⁽⁶⁾	Със или без въздушна междина отдолу	
	Непосочен по-горе многослоен паркет с продукт за повърхностно покритие	500	8	Залепен към основата	D _{FL} -s1
10	Без въздушна междина отдолу				
14 ⁽⁶⁾	Без въздушна междина отдолу				

Продукт ⁽¹⁾ , ⁽²⁾	Описание на продукта ⁽³⁾	Минимална средна плътност ⁽⁴⁾ , kg/m ³	Минимална обща дебелина, mm	Условия на крайна употреба	Клас по реакция на огън за подовите настилки
Подови покрития от фурнирна дървесина	Подови покрития от фурнирна дървесина с продукт за повърхностно покритие	800	6 ⁽⁶⁾	Без въздушна междина отдолу	D _{FL} -s1

⁽¹⁾ Монтиран съгласно БДС EN ISO 9239-1 върху основа с клас по реакция на огън най-малко D-s2, d0 и с минимална плътност 400 kg/m³ или с въздушна междина отдолу.

⁽²⁾ Използва се за стъпала на стълбища.

⁽³⁾ За повърхностно покритие се използват акрил, полиуретан или сапун в количество 50 – 100 g/m², както и течно масло – 20 – 60 g/m².

⁽⁴⁾ Опаковане съгласно БДС EN 13238 (50 % RH 23 °C).

⁽⁵⁾ Основа с клас най-малко A2-s1, d0.

⁽⁶⁾ Може да бъде включен междинен слой с клас по реакция на огън най-малко E и с максимална дебелина 3 mm, когато за паркет с дебелина, равна или надвишаваща 14 mm, и за подови покрития от фурнирна дървесина се изпълнява без въздушна междина.

Таблица 10

Декоративни ламинати под високо налягане от клас по реакция на огън D

Декоративни ламинати под високо налягане ⁽¹⁾	Описание на продукта	Минимална плътност, kg/m ³	Минимална обща дебелина, mm	Клас по реакция на огън (с изключение на настилките)
Неогнеустойчиви пресовани ламинати под високо налягане за вътрешно приложение ⁽²⁾	Пресовани ламинати под високо налягане, съответстващи на изискванията на БДС EN 438-4 (тип CGS)	1350	6	D-s2, d0
Неогнеустойчиви композитни ламинати под високо налягане с дървени подложки за вътрешно приложение ⁽²⁾	Композитни плоскости, вкл. неогнеустойчиви ламинати под високо налягане, съответстващи на изискванията на БДС EN 438-3, залепени от двете страни с неогнеустойчива дървесна сърцевина с минимална дебелина 12 mm в съответствие с БДС EN 13986 с използването на поливинилацетат или термореактивно лепило при разход от 60 до 120 g/m ²	600 – за дървесна сърцевина 350 – за ламинат под високо налягане (ЛВН)	12 за дървесна сърцевина с ЛВН, ≥0,5 mm, залепен към двете страни на сърцевината	D-s2, d0

⁽¹⁾ Директно закрепени (т.е. без въздушна междина) към материал с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с плътност най-малко 600 kg/m³ или монтирани върху дървена или метална квадратна носеща рама с невентилирана въздушна междина най-малко 30 mm (т.е. кухня, отворена само отгоре), като така образуваната стена на кухнята е с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0.

⁽²⁾ В съответствие с БДС EN 438-7.

Таблица 11

Строителна дървесина ⁽¹⁾ от клас по реакция на огън D

Описание на продукта	Минимална средна плътност ⁽²⁾ , kg/m ³	Минимална обща дебелина, mm	Клас по реакция на огън (с изключение на настилките)
Визуално и машинно сортирана строителна дървесина с напречни правоъгълни сечения, оформени чрез отрязване или рендосване, или по други начини, или с напречни кръгли сечения	350	22	D-s2, d0

⁽¹⁾ Отнася се за всички видове, обхванати от стандартите за строителни продукти.

⁽²⁾ Съгласно БДС EN 13238.

Таблица 12

Продукти от слепен слоест дървен материал и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби от клас по реакция на огън D

Продукти ⁽¹⁾	Минимална средна плътност ⁽²⁾ (в kg/m ³)	Минимална обща дебелина (в mm)	Клас по реакция на огън
Продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт БДС EN 14080, и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт БДС EN 15497	380	22	D-s2, d0

⁽¹⁾ Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктите стандарти.

⁽²⁾ При условията в съответствие със стандарт БДС EN 13238.

Таблица 13

Ламперии и външни стенни покрития от масивна дървесина от клас по реакция на огън D

Продукт ⁽¹⁾	Описание на продукта ⁽²⁾	Минимална средна плътност ⁽³⁾ , kg/m ³	Минимални дебелини, обща/минимална ⁽⁴⁾ , mm	Условия на крайна употреба ⁽⁵⁾	Клас по реакция на огън
Ламперия и външно стенно покритие ⁽⁶⁾	Части от необработена дървесина със или без пера и нутове и със или без профилирана повърхност	390	9/6	Без междина или със затворена въздушна междина отзад	D-s2, d2
			12/8		D-s2, d0
Ламперия и външно стенно покритие ⁽⁷⁾	Части от необработена дървесина със или без пера и нутове и със или без профилирана повърхност	390	9/6	Със свободна въздушна междина ≤ 20 mm отзад	D-s2, d0
			18/12		
Лентовидни елементи от дървесина ⁽⁸⁾	Части от необработена дървесина, монтирани върху носеща рамка ⁽⁹⁾	390	18	Елементи, обградени от всички страни с въздушна междина ⁽¹⁰⁾	D-s2, d0

⁽¹⁾ Прилага се също за стъпала на стълбища.

⁽²⁾ Съединителните връзки могат да бъдат от всякакъв тип, например челни с квадратно или правоъгълно сечение и връзки с нутове и пера. Необработената дървесина е дървен материал, който няма покритие и не е бил подложен на друг вид обработка освен сушене в печ (физическа, химическа или друга обработка или импрегниране).

⁽³⁾ Опаковане съгласно БДС EN 13238.

⁽⁴⁾ Както това е показано на фигура „а“ по-долу. Профилирана повърхност откъм изложената страна на плоскостта, ненадвисаваща 20 % от равната повърхност или 25 %, ако се измерва едновременно откъм изложената страна и неизложената страна на плоскостта. За челни връзки с квадратно или правоъгълно сечение най-голямата дебелина се прилага към междината на фугата.

⁽⁵⁾ Свободната въздушна междина дава възможност за проветряване зад продукта, докато затворената въздушна междина не позволява проветряване. Основата, която се намира под въздушната междина, е с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с плътност най-малко 10 kg/m³. Зад затворена въздушна междина с максимален размер 20 mm и с вертикални части от дървесина основата трябва да бъде с клас по реакция на огън най-малко D-s2, d0.


⁽⁶⁾ Монтиран механично върху носеща рамка от летви от дървесина със затворена въздушна междина или запълнена с основа с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m³ или запълнен с подложка от изолационен материал от целулоза с клас най-малко E и със или без преграда срещу проникване на влага отзад. Продуктът от дървесина се монтира без отворени фуги.

⁽⁷⁾ Монтиран механично върху носеща рамка от летви от дървесина със или без свободна въздушна междина отзад. Продуктът от дървесина се монтира без отворени фуги.


⁽⁸⁾ Правоъгълни дървени части със или без заоблени ъгли, монтирани хоризонтално или вертикално върху носеща рамка и обградени от всички страни с въздушна междина, за вътрешно и външно приложение в непосредствена близост до други строителни елементи.

⁽⁹⁾ Максималната изложена повърхност (всички страни на правоъгълните дървени части и носещата дървена рамка) не надвишава 110 % от цялата плоска повърхност, виж фигура „б“ по-долу.

⁽¹⁰⁾ Другите строителни елементи в зависимост от отстоянието им от лентовидния елемент от дървесина (с изключение на носещата му рамка) са с класове по реакция на огън, както следва: с клас най-малко A2-s1, d0 – при отстояние, по-малко от 100 mm, с клас най-малко B-s1, d0 – при отстояние от 100 – 300 mm, и с клас най-малко D-s2, d0 – при отстояние, по-голямо от 300 mm.

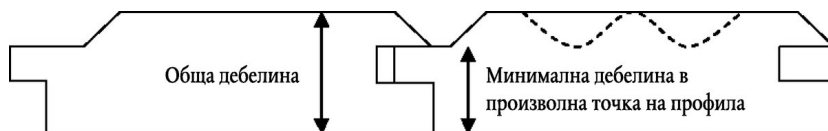

Фиг. „а“ – профили за ламперия и външно стенно покритие от масивна дървесина

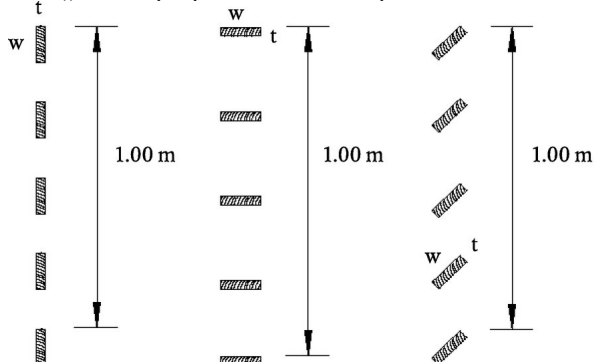

n = брой елементи от дървесина на метър

t = дебелина на всеки елемент от дървесина в метри

w = ширина на всеки елемент от дървесина в метри

a = изложена повърхност на носещата рамка от дървесина (при необходимост) в m^2 на m^2 лентовиден елемент от дървесина

Фиг. „б“ – максимална изложена повърхност на лентовиден елемент от дървесина
 $2n(t + w) + a \leq 1,10$

Таблица 14

Продукти от напречно слепен слоест дървен материал и продукти от дървен материал от слепен фурнир от клас по реакция на огън D

Продукт ⁽¹⁾	Данни за продукта	Минимална средна плътност ⁽²⁾ (kg/m ³)	Минимална обща дебелина (mm)	Клас по реакция на огън
Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 16351	Минимална дебелина на слоя 18 mm	350	54	D-s2, d0 ⁽³⁾
Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374	Минимална дебелина на фурнирния лист 3 mm	400	18	D-s2, d0 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктовете стандарти.

⁽²⁾ При условията в съответствие със стандарт БДС EN 13238.

⁽³⁾ Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.

Таблица 15

Декоративни стенни облицовки под формата на роли и пана от клас по реакция на огън D

Продукт ⁽¹⁾	Максимална маса на единица площ (g/m ²)	Максимална дебелина (mm)	Клас по реакция на огън
Стенни облицовки на основата на целулозни влакна	190	0,9	D-s3, d2
Стенни облицовки на основата на целулозни влакна и с полимерно покритие или напечатани	470	0,7	
Стенни облицовки на основата на смес от целулозни и полиестерни влакна	160	0,3	
Стенни облицовки на основата на смес от целулозни и полиестерни влакна и с полимерно покритие или напечатани	410	0,5	
Стенни облицовки на основата на плат с полимерно покритие	510	0,7	
Стенни облицовки от тъкан с подложка, състояща се от целулозни влакна или от целулозни и полиестерни влакна	450	0,8	

Продукт ⁽¹⁾	Максимална маса на единица площ (g/m ²)	Максимална дебелина (mm)	Клас по реакция на огън
Стенни облицовки от пяна от поливинилхлорид с подложка, състояща се от целулозни влакна или от целулозни и полиестерни влакна	310	1,8	

⁽¹⁾ Продукти в съответствие с БДС EN 15102, нанесени върху долен пласт, който е от най-малко клас A2-s1, d0, с минимална дебелина 12 mm и с минимална плътност 800 kg/m³, с използване на лепило на основата на нишесте или на нишесте/поливинилхлорид, или на целулоза/поливинилхлорид при максимум 200 g/m².

Таблица 16

Продукти от напречно слепен слоест дървен материал и продукти от дървен материал от слепен фурнир за подови покрития от клас по реакция на огън D

Продукт ⁽¹⁾	Данни за продукта	Минимална средна плътност ⁽²⁾ (kg/m ³)	Минимална обща дебелина (mm)	Клас по реакция на огън за подови покрития
Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 16351	минимална дебелина на слоя от 18 mm и с външен слой от бор	430	54	D _{FL} -s1 ⁽³⁾
Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 16351	минимална дебелина на слоя от 18 mm и с външен слой от смърч	400	54	D _{FL} -s1 ⁽³⁾
Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374	с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от бор	480	15	D _{FL} -s1 ⁽³⁾
Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374	с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от бор	430	20	D _{FL} -s1 ⁽³⁾
Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374	с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от смърч	400	15	D _{FL} -s1 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Отнася се също за стъпалата на стълбища.

⁽²⁾ При условията в съответствие със стандарт БДС EN 13238.

⁽³⁾ Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.

Таблица 17

Подови настилки от дървесина по стандарт БДС EN 14342 без покритие от класове по реакция на огън D и E

Продукт ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	Подробни данни за продукта ⁽³⁾	Средна минимална плътност ⁽⁴⁾ (kg/m ³)	Минимална обща дебелина (mm)	Състояние при употреба	Клас по реакция на огън
Подова настилка от дървесина	Подова настилка от масивна борова или смърчова дървесина	Бор: 480 Смърч: 400	14	Без долна въздушна междина	D _{FL} -s1
Подова настилка от дървесина	Подова настилка от масивна букова, дъбова, борова или смърчова дървесина	Бук: 700 Дъб: 700 Бор: 430 Смърч: 400	20	Със или без долна въздушна междина	D _{FL} -s1
Паркет от дървесина	Паркет (еднослоен) от масивна орехова дървесина	650	8	Залепване към основата ⁽⁵⁾	D _{FL} -s1
Паркет от дървесина	Паркет (еднослоен) от масивна дъбова, яворова или ясенова дървесина	Ясен: 650 Явор: 650 Дъб: 720	8	Залепване към основата ⁽⁵⁾	D _{FL} -s1
Паркет от дървесина	Многослоен паркет с външен слой от дъбова дървесина с минимална дебелина 3,5 mm	550	15 ⁽²⁾	Без долна въздушна междина	D _{FL} -s1

Продукт ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	Подробни данни за продукта ⁽³⁾	Средна минимална плътност ⁽⁴⁾ (kg/m ³)	Минимална обща дебелина (mm)	Състояние при употреба	Клас по реакция на огън
Подова настилка и паркет от дървесина	Подова настилка и паркет от масивна дървесина, които не са посочени по-горе	400	6	Всички	E _{FL}

Таблица 18

Метални летви и профили за шпакловки, метални летви и профили за мазилки и метални обрамчващи и допълнителни профили от клас по реакция на огън E

Продукт	Данни за продукта	Клас по реакция на огън
метални летви и профили за шпакловки, обхванати в хармонизиран стандарт БДС EN 13658-1	с изложена на въздействие повърхност, съдържаща органичен материал	E
метални летви и профили за мазилки, обхванати в хармонизиран стандарт БДС EN 13658-2		
метални обрамчващи и допълнителни профили, обхванати в хармонизиран стандарт БДС EN 14353		

Таблица 19

Лепила за керамични плочки от клас по реакция на огън E

Продукт ⁽¹⁾	Съдържание на органични вещества (тегловни %)	Максимална дебелина на слоя (mm)	Клас по реакция на огън
Циментово лепило в съответствие с БДС EN 12004	< 20	20	E
Дисперсно лепило в съответствие с БДС EN 12004	< 40	5	
Лепила от реактивни смоли в съответствие с БДС EN 12004	< 50	5	

⁽¹⁾ Нанесени върху долен пласт, който е от най-малко клас D-s2, d0, и с минимална плътност $\geq 680 \text{ kg/m}^3$.

Таблица 20

Циментови замазки, замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола от клас по реакция на огън E

Продукт ⁽¹⁾	Максимална дебелина на слоя (mm)	Съдържание на органични вещества (тегловни %)	Клас по реакция на огън ⁽²⁾
Циментови замазки в съответствие с БДС EN 13813	30	< 20	E
Замазки от калциев сулфат в съответствие с БДС EN 13813			

⁽¹⁾ Положена върху долен пласт от клас най-малко D-s2, d0 с минимална дебелина 12 mm и минимална плътност 680 kg/m^3 .

⁽²⁾ Клас E, когато замазката се използва за основа.

Таблица 21

Подови замазки от синтетична смола от клас по реакция на огън E

Продукт ⁽¹⁾	Максимална дебелина на слоя (mm)	Съдържание на органични вещества (тегловни %)	Клас по реакция на огън ⁽²⁾
Подови замазки от синтетична смола без пълнител, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола в съответствие с БДС EN 13813	4	100	E или E _{FL}
Подови замазки от синтетична смола с пълнител, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола и с пълнител от минерални агрегати в съответствие с БДС EN 13813	10	< 75	

Продукт ⁽¹⁾	Максимална дебелина на слоя (mm)	Съдържание на органични вещества (тегловни %)	Клас по реакция на огън ⁽²⁾
Подови замазки от синтетична смола с пълнител и добавен кварцов пясък, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола и с пълнител от минерални агрегати в съответствие с БДС EN 13813	10	< 75	E или E _{FL}

⁽¹⁾ Положена върху долен пласт от клас най-малко A2-s1, d0 с минимална дебелина 6 mm и минимална плътност 1800 kg/m³.

⁽²⁾ Клас E, когато замазката се използва за основа, или клас E_{FL}, когато замазката се използва за покритие.

Таблица 22

Ламинирани подови покрития от клас по реакция на огън E

Тип на подовото покритие ⁽¹⁾	Описание на продукта	Минимална плътност, kg/m ³	Минимална обща дебелина, mm	Клас по реакция на огън на подовото покритие
Ламинирано подово покритие	Ламинирани подови покрития, произведени в съответствие с БДС EN 13329:2000	800	6,5	E _{FL}

⁽¹⁾ Подово покритие, свободно положено върху подложка на дървена основа с клас по реакция на огън ≥ D-s2, d0 или върху друг тип подложка с клас A2-s1, d0.

Таблица 23

Еластични подови покрития от клас по реакция на огън E

Тип на подовото покритие ⁽¹⁾	Стандарт EN	Минимална маса, g/m ²	Максимална маса, g/m ²	Минимална обща дебелина, mm	Клас по реакция на огън на подовото покритие
Обикновен и декоративен линолеум	БДС EN ISO 24011	2300	4900	2	E _{FL}
Подови покрития от хомогенен и хетерогенен поливинилхлорид	БДС EN ISO 10581	2300	3900	1,5	E _{FL}
Подови покрития от поливинилхлорид със слой пяна	БДС EN ISO 11638	1700	5400	2	E _{FL}
Подови покрития от поливинилхлорид с подложка на коркова основа	БДС EN 652	3400	3700	3,2	E _{FL}
Подови покрития от поливинилхлорид ламинирани	БДС EN ISO 26986	1000	2800	1,1	E _{FL}
Полугъвкави плочки от поливинилхлорид	БДС EN ISO 10595	4200	5000	2	E _{FL}
Линолеум на коркова основа	БДС EN 687	2900	5300	2,5	E _{FL}
Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития, гумени, с основа от пяна	БДС EN 1816	3400	4300	4	E _{FL}
Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития гумени	БДС EN 1817	3000	6000	1,8	E _{FL}
Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития, гумени	БДС EN 12199	4600	6700	2,5	E _{FL}

⁽¹⁾ Подово покритие, свободно положено върху подложка на дървена основа с клас по реакция на огън ≥ D-s2, d0 или върху друг тип подложка с клас A2-s1, d0.

Таблица 24

Текстилни подови покрития от клас по реакция на огън E

Тип на подовото покритие ⁽¹⁾	Стандарт	Клас по реакция на огън на подовото покритие
Килимен текстил, машинно тъкан, който се поставя от стена до стена ⁽²⁾ , и килимени плочки без ретардер на горене	БДС EN 1307	E _{FL}

Тип на подовото покритие ⁽¹⁾	Стандарт	Клас по реакция на огън на подовото покритие
Текстилни подови покрития ⁽²⁾ , безкосмени, без ретардер на горене	БДС EN 1307	E _{FL}
Текстилни подови покрития ⁽²⁾ , безкосмени, с ретардер на горене	БДС EN 1307	E _{FL}

⁽¹⁾ Подово покритие, свободно положено върху подложка с клас по реакция на огън A2-s1, d0.

⁽²⁾ Текстилни подови покрития с обща маса не по-голяма от 4800 g/m², с минимална дебелина 1,8 mm (ISO 1766) и с повърхност от:

- 100 % вълна;
- 80 % вълна или повече - 20 % полиамид или по-малко;
- 80 % вълна или повече - 20 % полиамид/полиестер или по-малко;
- 100 % полиамид;
- 100 % полипропилен, а ако е съединен със слой от пена SBR, обща маса > 780 g/m².

Забележка. Не се отнася за полипропиленови килими на други пенни основи.

Таблица 25

Продукти и/или материали за покривни покрития, за които може да се смята, че отговарят на експлоатационната характеристика „поведение при външен огън“, и за които не се изисква изпитване, при спазване на съответните национални ⁽¹⁾ разпоредби за проектиране и изпълнение на видовете работи

Продукт/материал за покривни покрития	Специфични изисквания
Плочи за покрив: натурални плочи, каменни плочи	Отговарят на разпоредбите на Решение 96/603/ЕО на Комисията
Керемиди: каменни, бетонни, глинени, керамични или стоманени керемиди за покрив	Отговарят на разпоредбите на Решение 96/603/ЕО на Комисията Евентуалните външни покрития трябва да са неорганични или да са с PCS ≤ 4,0 MJ/m ² или маса ≤ 200 g/m ²
Цимент, армиран с влакна: - плоски и профилни плочи - плочи за покрив	Отговарят на разпоредбите на Решение 96/603/ЕО на Комисията или са с PCS ≤ 3,0 MJ/kg
Профилни метални плоскости от: алуминий, алуминиеви сплави, мед, медни сплави, цинк, цинкови сплави, стомана, неръждаема стомана, галванизирана стомана, стоманени влакна, стомана с гланцов емайл	Дебелина ≥ 0,4 mm Евентуалните външни покрития трябва да са неорганични или да са с PCS ≤ 4,0 MJ/m ² или маса ≤ 200 g/m ²
Листови метални плоскости от: алуминий, алуминиеви сплави, мед, медни сплави, цинк, цинкови сплави, неимпрегнирана стомана, неръждаема стомана, галванизирана стомана, стоманени импрегнирани влакна, стомана с гланцов емайл	Дебелина ≥ 0,4 mm Евентуалните външни покрития трябва да са неорганични или да са с PCS ≤ 4,0 MJ/m ² или маса ≤ 200 g/m ²
Продукти с неорганични покрития, които при нормална употреба са покрити изцяло	Насипан чакъл с дебелина най-малко 50 mm или с маса ≥ 80 g/m ² , с минимален и максимален размер на фракцията съответно 4 и 32 mm. Насипан пясък/цимент с дебелина най-малко 30 mm. Подреждане на плочи от камък или минерали с дебелина най-малко 40 mm.

⁽¹⁾ В някои държави - членки на Европейския съюз, се изисква поставяне на негорим долен слой с определена дебелина, за да се предотврати директният контакт на металните листове с носещата структура. Металните листове, които в тези страни се използват с други видове основен слой, трябва да бъдат изпитани, за да се докаже съответствието им с националните разпоредби за проектиране и изпълнение на видовете работи.

Забележка. PCS е горна топлина на изгаряне.

Таблица 26

Панели тип „сандвич“ с двустранно метално покритие от клас при излагане на въздействие на външен огън B_{ROOF}

Продукт ⁽¹⁾	Описание на продукта	Материал, от който е изработена сърцевината, с минимална плътност, kg/m ³	Клас ⁽²⁾
Панели тип „сандвич“ с покритие от стомана, неръждаема стомана или алуминий	В съответствие с БДС EN 14509 ⁽¹⁾	PUR - 35 MW (ламели) - 80 MW (наковки с цяла ширина) - 110 kg/m ³	B _{ROOF} (t1) B _{ROOF} (t2) B _{ROOF} (t3)

- (1) Панели с профилирана външна метална облицовка:
- с минимална дебелина 0,4 mm – за облицовки от стомана и неръждаема стомана;
 - с минимална дебелина 0,9 mm – за облицовки от алуминий;
 - при всяка надлъжна сглобка между два панела се оставя припокриване на външната метална облицовка, която се простира през свода, и най-малко 15 mm по обратното лице на свода, или метален капак, който напълно скрива свода на сглобката, или повдигната метална греда по протежението на сглобката;
 - при всяка напречна сглобка между два панела се оставя припокриване на външната метална облицовка най-малко 75 mm;
 - покритие за защита срещу неблагоприятни атмосферни условия от PVC боя; нанася се в течно състояние, като максималната дебелина на полученото сухо покритие е 0,200 mm, ОТП – не повече от 8,0 MJ/m², и максималната маса в сухо състояние – 300 g/m², или друг вид фино покритие от боя с по-малка дебелина;
 - с клас по реакция на огън най-малко D-s3, d0, без защита на ръба съгласно БДС EN 13501-1.
- (2) Клас според даденото в таблицата в приложението към Решение 2001/671/ЕО.
- Забележка.* PUR е полиуретан; mW – минерална вата; PVC – поливинилхлорид; ОТП – общ топлинен потенциал.

Таблица 27

Продукти и/или материали от листовата ламарина с пластизолово покритие от клас при излагане на въздействие на външен огън V_{ROOF}

Продукт	Клас (1)
Листова стоманена ламарина с пластмасово покритие, както е посочено по-долу, и при монтиране в единствен пласт или монтирана покривна система, както е описано подробно по-долу	B_{ROOF} (t1) B_{ROOF} (t2) B_{ROOF} (t3)
<p>Листови елементи за покриви в съответствие с БДС EN 14782 и БДС EN 14783, състоящи се от профилирани листове стоманена ламарина, листове плоска стоманена ламарина или галванизирани листовата стоманена ламарина с кангалово покритие или галванизирани листовата стоманена ламарина с покритие от алуминиево-цинков сплав с дебелина на метала $\geq 0,40$ mm с органично външно покритие (изложено на атмосферните условия) и по избор, с обратно (от вътрешната страна) органично покритие. Външното покритие се състои от нанесена в течно състояние пластизолова боя с максимална номинална дебелина на сухия филм 0,200 mm, с PCS не повече от 8,0 MJ/m² и максимална суха маса 330 g/m². Органичното покритие откъм обратната страна (при наличие на такава) е с PCS не повече от 4,0 MJ/m² и максимална суха маса 200 g/m².</p> <p>Еднопластова покривна система, състояща се от един пласт неизолирани покривни плоскости на поддържаща структура (непрекъснати или дискретни поддържащи релси) с класификация по реакция на огън A2-s1, d0 или по-добра.</p> <p>Монтирана покривна система, при която стоманените покривни листове с пластизолово покритие оформят външния пласт в монтираната конструкция, при която поддържащата структура е с класификация по реакция на огън A2-s1, d0 или по-добра и при която непосредствено под стоманените покривни листове с пластизолово покритие има изолиращ пласт с класификация по реакция на огън A2-s1, d0 или по-добра. Тази изолация се състои от безлицева минерална вата, отговаряща на БДС EN 13162 и представлява ватирана материя от стъквени влакна с минимална плътност 10 kg/m³ (при максимално номинално каучуково съдържание 5 тегловни процента) и дебелина ≥ 80 mm, или минерална вата с минимална плътност 25 kg/m³ (при максимално номинално каучуково съдържание 3,5 тегловни процента) и дебелина ≥ 80 mm.</p> <p>Съединенията по местата, където ламаринената обшивка включва съединения, са, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> – трапецовидна профилирана листовата ламарина – странични подгъви за поемане на припокриването с поне един ръб/край, където краищата следва да бъдат минимум 100 mm; – синусоидално гофриран листов материал – странични подгъви за поемане на припокриването с поне 1,5 широчина на гънката, където краищата следва да бъдат минимум 100 mm; – плоски листа/панели – страничните подгъви и краищата следва да бъдат минимум 100 mm; – системи вертикално изправени шевове – съединенията на страничните подгъви включват вертикално изправени подгънати или капсулирани шевове, достатъчни да осигурят непрекъснат близък контакт между листовите и да обезпечат водонепроницаемо съединение, а там, където е възможно, подгънатите краища следва да бъдат с подгъв минимум 100 mm. <p>Уплътнителните материали са от бутилов мастик с номинална плътност от 1500 до 1700 kg/m³ и се полагат като непрекъснат подгъв на мястото на подгъва на съединението при разход приблизително 45 g/m дължина.</p> <p>Фиксинги – там, където листовият материал за покрива се фиксира за поддържащата конструкция с помощта на метални механични фиксинги, подходящи за осигуряване на структурна стабилност на покривната конструкция с допълнителни метални механични фиксинги, които се използват за осигуряване на непрекъснат непосредствен контакт между листовите и за обезпечаване на водонепроницаемост на съединенията.</p>	

(1) Клас според даденото в таблицата в приложението към Решение 2001/671/ЕО.“

§ 316. В приложение № 7 към чл. 14, ал. 9 се правят следните изменения:

1. Навсякъде в приложението означението „EN“ се заменя с „БДС EN“.
2. Таблица 5 се изменя така:

„Таблица 5

Класове по реакция на огън на покриви и покривни покрития

Метод на изпитване	Клас	Критерии за класифициране ⁽³²⁾
СД CEN/TS 1187:2012 тест 1	B _{ROOF} (t1)	Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени: – външно и вътрешно разрастване на огъня нагоре < 0,700 m – външно и вътрешно разрастване на огъня надолу < 0,600 m – максимум изгоряла дължина външно и вътрешно < 0,800 m – липса на горящ материал (капчици или отломки), падащ от изложената страна – липса на горящи/тлеещи частици, проникващи в покривната конструкция – липса на изцяло пробити отвори > 2,5 x 10 ⁻⁵ m ² – обща сума на изцяло пробити отвори < 4,5 x 10 ⁻³ m ² – надлъжното разпространение на огъня не достига до ръбовете на измерваната зона – няма вътрешно тлеещо горене – максимален радиус на разпространение на огъня на „хоризонтални“ покриви, вътрешно и външно < 0,200 m.
	F _{ROOF} (t1)	Няма определени характеристики
СД CEN/TS 1187:2012 тест 2	B _{ROOF} (t2)	За двете серии от тестове при скорост на вятъра 2 m/s и 4 m/s: – средна увредена дължина на покривното покритие и подложката ≤ 0,550 m – максимум увредена дължина на покривното покритие и подложката ≤ 0,800 m
	F _{ROOF} (t2)	Няма определени характеристики
СД CEN/TS 1187:2012 тест 3	B _{ROOF} (t3)	T _E ≥ 30 min и T _p ≥ 30 min
	C _{ROOF} (t3)	T _E ≥ 10 min и T _p ≥ 15 min
	D _{ROOF} (t3)	T _p > 5 min
	F _{ROOF} (t3)	Няма определени характеристики
СД CEN/TS 1187:2012 тест 4	B _{ROOF} (t4)	Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени: – липса на проникване в покривната конструкция в продължение на 1 h – в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min – в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене
	C _{ROOF} (t4)	Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени: – липса на проникване в покривната конструкция в продължение на 30 min – в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min – в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене
	D _{ROOF} (t4)	Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени. – в рамките на 30 min е налице проникване в покривната система, но няма проникване при предварителния тест – в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min – в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене
	E _{ROOF} (t4)	Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени: – в рамките на 30 min е налице проникване в покривната система, но няма проникване при предварителния тест – разпространението на пламъците не се контролира
	F _{ROOF} (t4)	Няма определени характеристики

(³²) Трябва да се обърне внимание на овлажняването от вътрешната страна на образца, на каквито и да е механични увреждания и на образуването на каквито и да е отвори, като се добави суфиксът „х“ към обозначението, за да се укаже, че едно или повече от тези обстоятелства е/са възникнало/и по време на изпитването. В допълнение, в зависимост от наклоняването на продукта по време на изпитването се добавят буквите EXT.F, за да се укаже „равен или хоризонтален“, или буквите EXT.S, за да се укаже „наклонен“.


3. Думите „Забележка. В приложението са цитирани европейските стандарти (EN) с оглед ползване и съпоставяне от потребители на наредбата от всички страни членки на Европейския съюз. За национална употреба се прилагат съответните EN, въведени в БДС.“ се заличават.

§ 317. Създава се приложение № 8 към чл. 12, ал. 8, чл. 14, ал. 31 и 32, чл. 16, ал. 11, чл. 19, ал. 3, т. 4 и чл. 330, ал. 5:

„Приложение № 8
към чл. 12, ал. 8, чл. 14, ал. 31 и 32,
чл. 16, ал. 11, чл. 19, ал. 3, т. 4 и чл. 330, ал. 5

1. Мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост:

1.1. Разделяне посредством огнеустойчив елемент при връзката на фасадата с междуетажните преградни конструкции на сградата – огнеустойчивият елемент се проектира по един от начините, показани на фиг. 1.

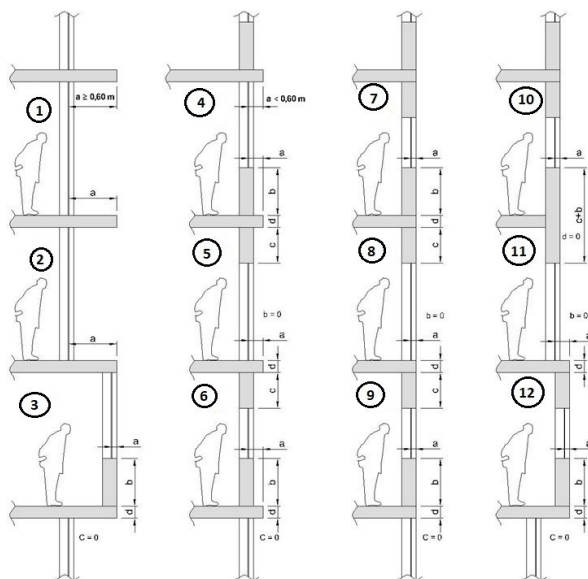

- Позиции 1 и 2 – разделяне посредством междуетажната преградна конструкция, с участък с ширина $a \geq 0,60$ m с минимална огнеустойчивост EI 30 и минимален клас по реакция на огън A2 при сгради от I и II степен на огнеустойчивост, с минимална огнеустойчивост EI 15 и минимален клас по реакция на огън C при сгради от III степен на огнеустойчивост и с минимална огнеустойчивост EI 15 без ограничение на класа по реакция на огън при сгради от IV степен на огнеустойчивост;


- Позиции 3-12 – разделяне посредством елемент, включващ комбинация от междуетажната преградна конструкция (с дебелина „d“), приобщен към нея елемент (с ширина „a“, минимална огнеустойчивост EI 30 и минимален клас по реакция на огън A2 при сгради от I и II степен на огнеустойчивост, минимална огнеустойчивост EI 15 и минимален клас по реакция на огън C при сгради от III степен на огнеустойчивост и минимална огнеустойчивост EI 15 без ограничение на класа по реакция на огън при сгради от IV степен на огнеустойчивост) и фасадни елементи (с височина „b“, минимална огнеустойчивост EI 30 (o → i) и минимален клас по реакция на огън A2 при сгради от I и II степен на огнеустойчивост, минимална огнеустойчивост EI 15 (o → i) и минимален клас по реакция на огън C при сгради от III степен на огнеустойчивост и минимална огнеустойчивост EI 15 (o → i) без ограничение на класа по реакция на огън при сгради от IV степен на огнеустойчивост и с височина „c“, минимална огнеустойчивост EI 30 (i → o) и минимален клас по реакция на огън A2 при сгради от I и II степен на огнеустойчивост, минимална огнеустойчивост EI 15 (i → o) и минимален клас по реакция на огън C при сгради от III степен на огнеустойчивост и минимална огнеустойчивост EI 15 (i → o) без ограничение на класа по реакция на огън при сгради от IV степен на огнеустойчивост), при спазване на условието: $a+b+c+d \geq 1,0$ m. Всеки от размерите „a“, „b“ и „c“ може да бъде със стойност 0.

При окачени фасади, в допълнение към горепосочените изисквания, уплътнителат по периметъра между междуетажната преградна конструкция и окачената фасада се предвижда с минимална огнеустойчивост EI 30 при сгради от I и II степен на огнеустойчивост и EI 15 при сгради от III и IV степен на огнеустойчивост.

Фиг. 1

1.2. Осигуряване на автоматична пожарогасителна инсталация с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация), обхващаща цялата сграда. В този случай разстоянието от спринклерите/дюзите до фасадата на сградата на всички етажи не трябва да надвишава 1,5 m.

2. Мерки за пожарна безопасност при проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасади в сгради от I до IV степен на огнеустойчивост и наличие на две остъкления (двойна фасада) – предвижда се разделяне съгласно фиг. 2 с плътни прегради с клас по реакция на огън не по-нисък от A2. За оградящите стени от вътрешната страна на фасадата се предвижда една от мерките за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар съгласно т. 1.

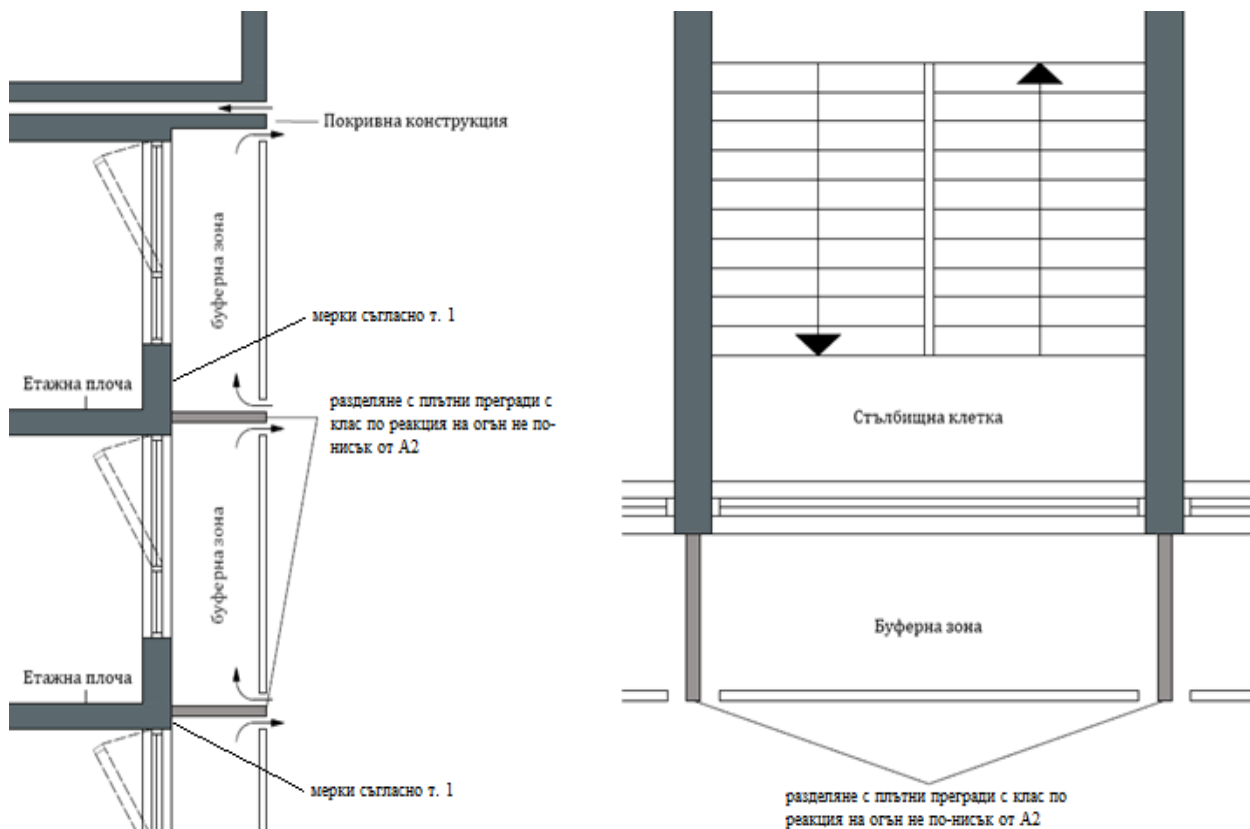

Фиг. 2

3. Мерки за пожарна безопасност при проектиране на сгради с вентилируеми фасади – изпълняват се всички определени по-долу мерки:

3.1. Теплоизолацията между вътрешния и външния слой на фасадата (когато се предвижда такава теплоизолация) е с минимален клас по реакция на огън A2.


3.2. Външният слой на фасадата е с минимален клас по реакция на огън A2 при сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост. Допуска се за сгради от същата степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m при дебелина на външния слой на фасадата до 8 mm същият да бъде с клас по реакция на огън не по-нисък от C.

3.3. За оградящите стени от вътрешната страна на фасадата се предвижда една от мерките за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар съгласно т. 1.

4. Мерки за предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг:

4.1. Разделяне на пожарните сектори посредством огнеустойчив елемент при връзката на фасадата с хоризонталните и вертикалните прегради на пожарния сектор

4.1.1. Огнеустойчивият елемент се проектира по отношение на хоризонталните прегради на пожарния сектор по един от начините, показани на фиг. 3.

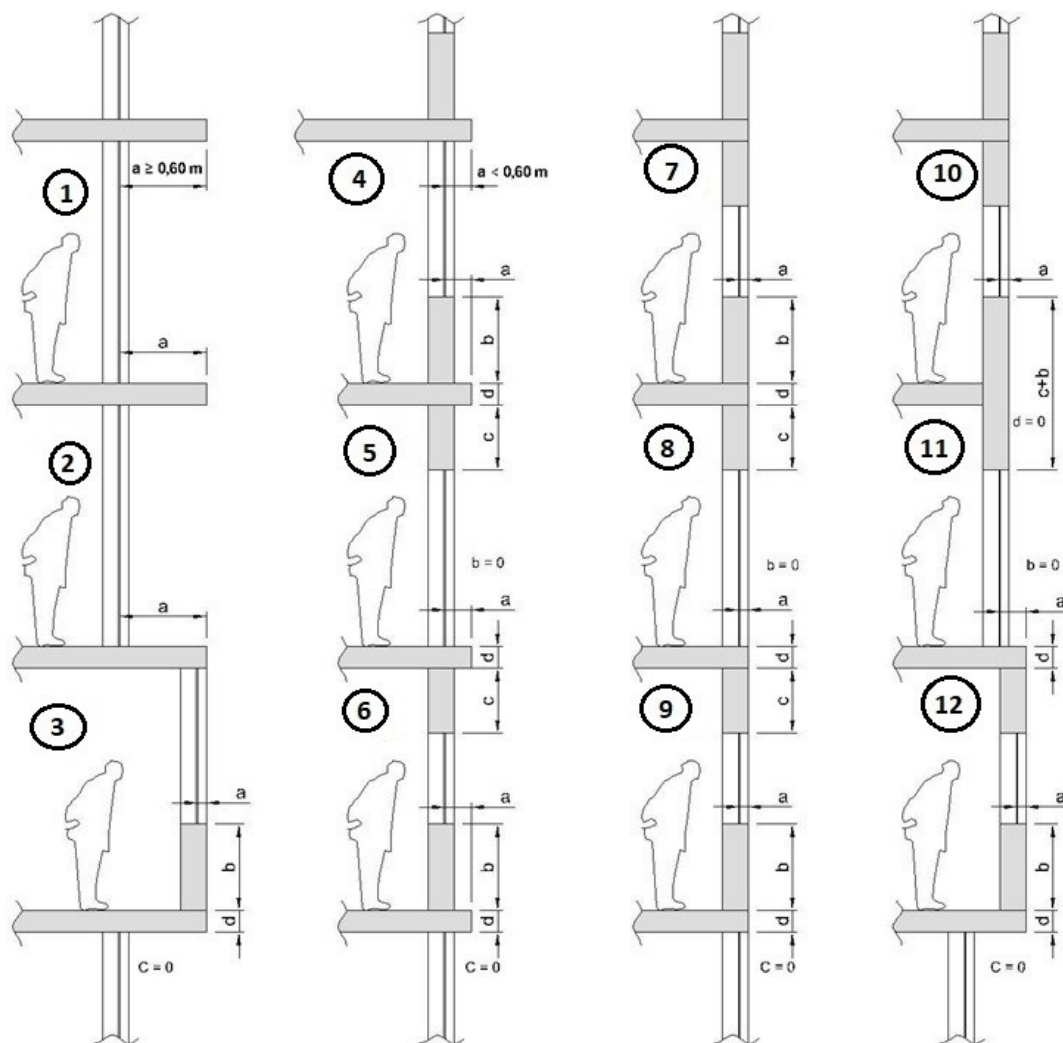


- Позиции 1 и 2 – разделяне посредством хоризонталната преграда на пожарния сектор, с участък $a \geq 0,60$ m с минимална огнеустойчивост EI 120 и минимален клас по реакция на огън A2;

- Позиции 3-12 – разделяне посредством елемент, включващ комбинация от хоризонталната преграда на пожарния сектор (с дебелина „d“), приобшен към нея елемент (с широчина „a“, минимална огнеустойчивост EI 120 и минимален клас по реакция на огън A2 и фасадни елементи (с височина „b“, минимална огнеустойчивост EI 120 (o → i) и минимален клас по реакция на огън A2 и с височина „c“, минимална огнеустойчивост EI 120 (i → o) и минимален клас по реакция на огън A2), при спазване на условието: $a+b+c+d \geq 1,0$ m. Всеки от размерите „a“, „b“ и „c“ може да бъде със стойност 0.

При окачени фасади, в допълнение към горепосочените изисквания, уплътнителят по периметъра между хоризонталната преграда на пожарния сектор и окачената фасада се предвижда с минимална огнеустойчивост EI 120.

Фиг. 3

4.1.2. Огнеустойчивият елемент се проектира по отношение на вертикалните прегради на пожарния сектор по един от начините, показани на фиг. 4 (хоризонтален разрез).

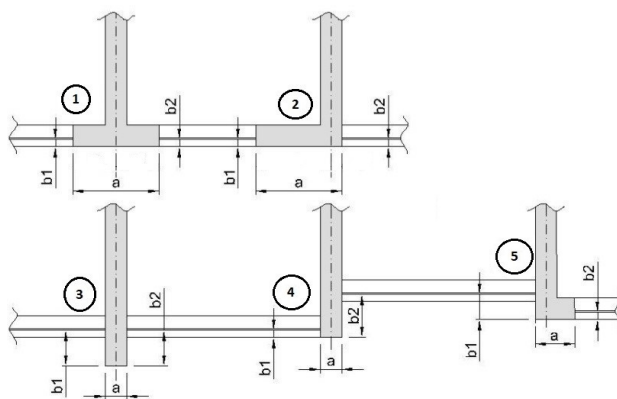


- Позиции 1 и 2 – разделяне посредством вертикален фасаден елемент с минимална огнеустойчивост EI 120 (i→o) и минимален клас по реакция на огън A2, при спазване на условието: $b_1+b_2+a \geq 1,0$ m;
- Позиции 3 – разделяне посредством вертикалната преграда на пожарния сектор с минимална огнеустойчивост EI 120 и минимален клас по реакция на огън A2, при спазване на условието: $b_1+b_2+a \geq 1,0$ m;
- Позиции 4 – разделяне посредством вертикалната преграда на пожарния сектор с минимална огнеустойчивост EI 120 и минимален клас по реакция на огън A2, при спазване на условието: $b_1+b_2+a \geq 1,0$ m;
- Позиции 5 – комбинация от позиции 1-4, като вертикалният фасаден елемент е с минимална огнеустойчивост EI 120 (i→o) и минимален клас по реакция на огън A2, и е спазано условието: $b_1+b_2+a \geq 1,0$ m.

Фиг. 4

4.2. Разделяне посредством огнеустойчиви фасади

4.2.1. Огнеустойчивите фасади на пожарните сектори, които са разположени един над друг, се проектират по един от начините, показани на фиг. 5.

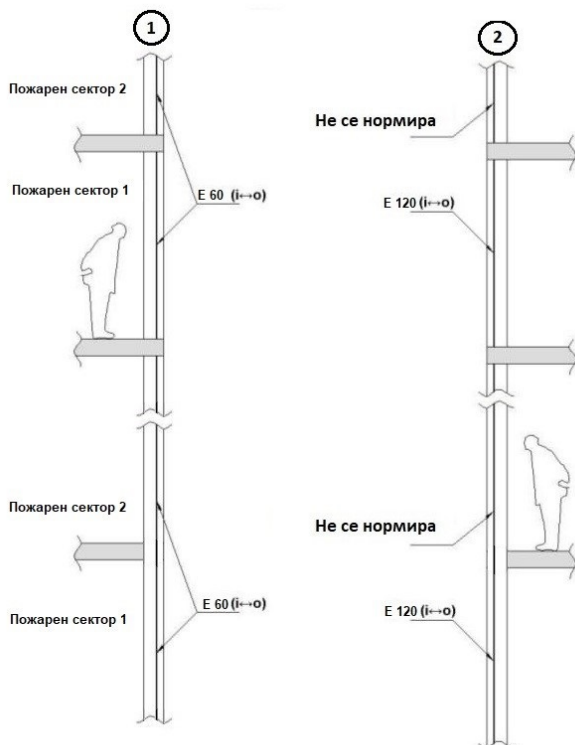


- Позиция 1 – фасадата на граничните етажи в участъка на контакт на съседните пожарни сектори е с минимална огнеустойчивост E 60 (i→o);
- Позиция 2 – фасадата на един от граничните етажи в участъка на контакт на съседните пожарни сектори е с минимална огнеустойчивост E 120 (i→o).

Фиг. 5

4.2.2. Огнеустойчивите фасади на пожарните сектори, които са разположени един до друг, се проектират по следния начин:

Фасадите в участъците съгласно фиг. 4 се предвиждат с минимална огнеустойчивост Е 60 ($i \leftrightarrow o$). Вертикалното уплътнение на съединителната фуга между вертикалната преграда на пожарния сектор и фасадата се предвижда с минимална огнеустойчивост ЕИ 60.

5. Мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградите с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m – предвижда се разделяне посредством огнеустойчив елемент при връзката на фасадата с междуетажните преградни конструкции на сградата. Огнеустойчивият елемент се проектира по един от начините, показани на фиг. 6.

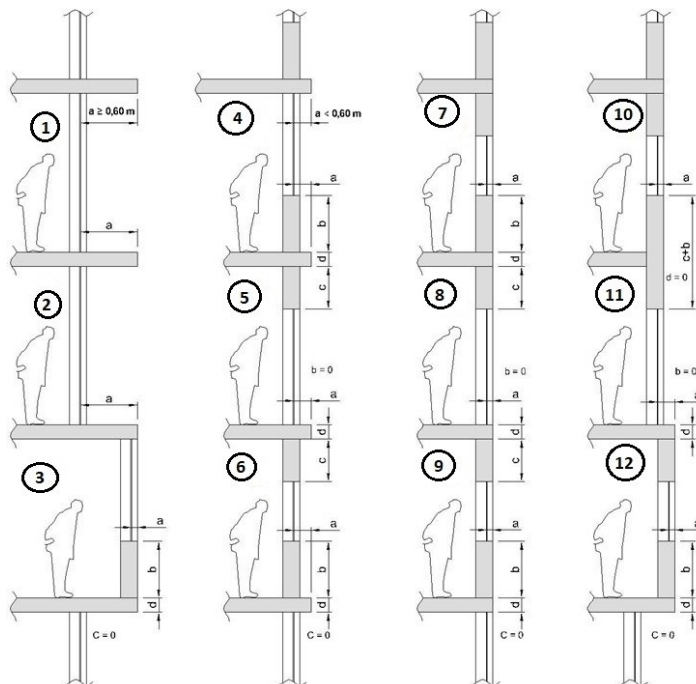

- Позиции 1 и 2 – разделяне посредством междуетажната преградна конструкция, с участък с широчина $a \geq 0,60$ m с минимална огнеустойчивост ЕИ 90 и минимален клас по реакция на огън А2;

- Позиции 3-12 – разделяне посредством елемент, включващ комбинация от междуетажната преградна конструкция (с дебелина „d“, приобшен към нея елемент (с широчина „a“, минимална огнеустойчивост ЕИ 90 и минимален клас по реакция на огън А2) и фасадни елементи (с височина „b“, минимална огнеустойчивост ЕИ 90 ($o \rightarrow i$) и минимален клас по реакция на огън А2, и с височина „c“, минимална огнеустойчивост ЕИ 90 ($i \rightarrow o$) и минимален клас по реакция на огън А2), при спазване на условията: $a+b+c+d \geq 1,0$ m. Всеки от размерите „a“, „b“ и „c“ може да бъде със стойност 0.

При окачени фасади, в допълнение към горепосочените изисквания, уплътнителят по периметъра между междуетажната преградна конструкция и окачената фасада се предвижда с минимална огнеустойчивост ЕИ 90.

Фиг. 6“

§ 318. Създава се приложение № 8а към чл. 58, ал. 2:

„Приложение № 8а
към чл. 58, ал. 2

Определяне на изчислителното време за евакуация

I. Общи положения

1. При определяне на изчислителното време за евакуация по метода „дължина на евакуационния път“ (τ_{EB}^L) и изчислителното време за евакуация по метода „специфична пропускателна способност на участъците от евакуационния път“ (τ_{EB}^q) се изчислява времето за евакуация на най-неблагоприятно разположения човек, което се формира или от най-дългия евакуационен път, или от пътя, който се изминава при най-висока плътност на потока (съответно с най-ниска скорост – например при междинни етажи с по-висока населеност). При многоетажни сгради с различна населеност на етажите се правят изчисления за времето за евакуация на

най-отдалечения човек, което се формира от най-дългия евакуационен път (от последния етаж), и за времето за евакуация на най-отдалечения човек, което се формира от пътя, който се изминава при най-висока плътност на потока (от най-населения етаж), като за изчислително време за евакуация се приема по-голямата стойност.

2. При определяне на изчислителното време за евакуация целият евакуационен път се разделя на участъци (проход, пътека, коридор, врата, стълбище, преддверие и др.) и същите се номерират. Начален участък, в който се формира движението на хората, обикновено са пътеките (проходите) между работните места (местоположенията), между редиците от столове в залите, оборудването и други. Предходният участък приключва и започва нов, когато е изпълнено едно от следните условия:

- настъпи промяна в броя на хората (N_i), участващи в човешкия поток;
- промени се широчината на евакуационния път (разширение или стеснение);
- промени се видът на евакуационния път – от хоризонтален в наклонен или обратно;
- достигне се до врата/отвор.

3. Стълбищата не се подразделят на наклонен участък (стълбищно рамо) и хоризонтален участък (площадка), а се отчитат изцяло като движение по стълбище (надолу или нагоре).

4. Всеки участък е с определена изчислителна дължина (ℓ_i) и изчислителна широчина (δ_i). Площта на участъка (A_i) се определя въз основа на неговата изчислителна дължина и изчислителна широчина.

5. Вратите, които са предвидени в стени с дебелина до 0,7 m, се приемат с изчислителна дължина 0. При врати, предвидени в стени с дебелина 0,7 m и повече, се определят скоростта и времето за преминаване през участъка. Към вратите се приравняват и отворите за преминаване и други стеснения на евакуационния път, образувани от архитектурните или технологичните изпъкналости в неговите ограждения.

6. Изчислителната дължина на участъка (наричана по-нататък „дължина на участъка“) е равна на геометричната дължина, измерена по осовата линия на евакуационния път в участъка.

7. Дължината на евакуационния път в стълбище (дължината на участък в стълбище) в рамките на един етаж може да бъде определена по следните формули:


а) за двураменно стълбище (фиг. 1, позиция 1):

$$\ell = \frac{2 \cdot \ell'}{\cos \alpha} + 4 \cdot b,$$

където:

b е широчината на стълбищното рамо и стълбищната площадка;

α – ъгълът на наклона на стълбищното рамо.

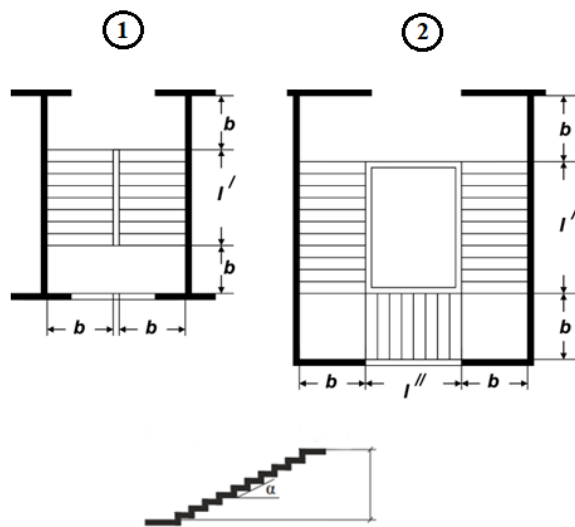

Фиг. 1


б) За трираменно стълбище (фигура 1, позиция 2):

$$\ell = \frac{2 \cdot \ell'}{\cos \alpha} + \frac{\ell''}{\cos \alpha} + \ell'' + 4 \cdot b.$$

8. Допуска се за двураменно стълбище дължината на евакуационния път в стълбището да бъде определена, като се утрои височината му.

9. Изчислителната широчина на участъка е равна на неговата светла геометрична широчина. За коридори с врати, които се отварят по посоката на движение при евакуация, остават в отворено положение и са перпендикулярни на плоскостта на отвора, се отчита стеснение на коридора, както следва:

а) при едностранно разположени врати – широчината на коридора δ_K се намалява с половината от широчината на крилото на вратата δ_{BP} , т.е.: $\delta_i = \delta_K - 0,5 \cdot \delta_{BP}$, [m] – фиг. 2, позиция 1:

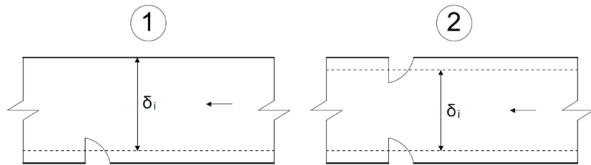

Фиг. 2

б) при двустранно разположени врати – широчината на коридора δ_K се намалява с широчината на крилото на вратата δ_{BP} , т.е.: $\delta_i = \delta_K - \delta_{BP}$, [m] – фиг. 2, позиция 2; при разлика в широчините на вратите широчината на коридора се намалява с широчината на крилото на по-широката врата.

10. При определяне на броя на хората в помещението/сградата се отчита възможният

максимален брой хора, които може да пребивават едновременно в помещението/сградата.

11. При определяне на плътността на човешкия поток Da_i [чов./m²] в участък от евакуационния път се отчита максималният брой хора, които се намират в участъка, като не се отчитат хората, успели да напуснат участъка до неговото запълване.

II. Определяне на изчислителното време за евакуация по метод „дължина на евакуационния път“

1. За най-неблагоприятно разположения човек (съгласно т. I.1) се определят участъците, през които ще премине.

2. За всеки от участъците се определят плътността на човешкия поток Da_i [чов./m²] съгласно чл. 63, ал. 3 и дължината на участъка l_i [m].

3. При междинни стойности на плътността на човешкия поток в участъка се приема най-близката по-висока стойност на Da_i от табл. 11. За стойности на Da_i над граничните се приема граничната стойност на плътността на човешкия поток.

4. Определя се скоростта на движение на хората v_i [m/min] при евакуация във всеки от участъците – отчита се от табл. 11, в съответствие с определената плътност на човешки поток.

5. Изчислява се времето за евакуация τ_i [min] от всеки участък по формулата:

$$\tau_i = \frac{l_i}{v_i}$$

6. Изчислителното време за евакуация $\tau_{ЕВ}^L$ [min] се определя по формулата:

$$\tau_{ЕВ}^L = \sum \tau_i = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4 + \dots + \tau_n$$

III. Определяне на изчислителното време за евакуация по метод „специфична пропускателна способност на участъците от евакуационния път“

1. За най-неблагоприятно разположения човек (съгласно т. I.1) се определят участъците, през които ще премине. При симетрични пътища за евакуация в помещения и сгради е допустимо изчислителното време за евакуация да се определя за една от идентично натоварените части. При различия в параметрите на евакуационните пътища изчисленията се извършват за най-натоварения/натоварените от тях.

2. За началните участъци (в които се формира движението на хората) се определя плътността на човешкия поток Da_i [чов./m²] съгласно чл. 63, ал. 3. При междинни стойности на плътността на човешкия поток в участъка се приема най-близката по-висока стойност на Da_i от табл. 11. За стойности на

Da_i над граничните се приема граничната стойност на плътността на човешкия поток.

3. За началните участъци от табл. 11 се определя скоростта на движение на хората v_i [m/min] и специфичната пропускателна способност q_i [чов./m.min].

4. Определя се времето за преминаване през началните участъци τ_i [min] по формулата:

$$\tau_i = \frac{l_i}{v_i}$$

5. Специфичната пропускателна способност q_i за следващите участъци от евакуационния път се определя във функция на специфичната пропускателна способност, получена за предходните участъци q_{i-1} [чов./m.min] по формулата:

$$q_i = \frac{\delta_{i-1} \cdot q_{i-1}}{\delta_i}$$

където:


δ_i е изчислителна широчина на участък i , [m];

δ_{i-1} – изчислителната широчина на предходния участък, [m].

Когато има сливане на няколко човешки потоци от предходни участъци, специфичната пропускателна способност се определя по формулата:

$$q_i = \frac{\sum \delta_{i-1} \cdot q_{i-1}}{\delta_i}$$

Пример за сливане на човешки потоци от предходни участъци е показан на фиг. 3. В показания пример, $\sum \delta_{i-1} \cdot q_{i-1} = \delta_1 \cdot q_1 + \delta_2 \cdot q_2 + \delta_3 \cdot q_3$.

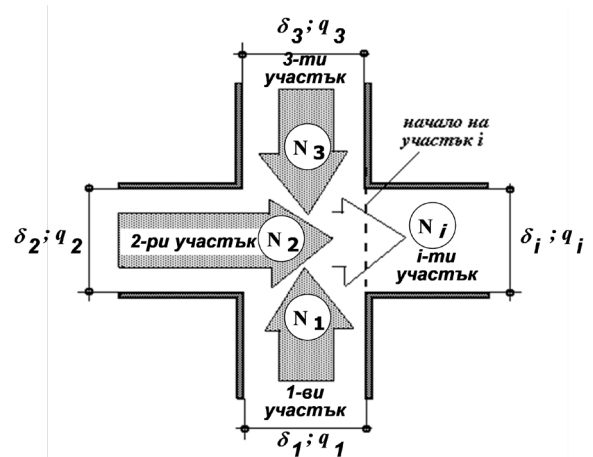

Фиг. 3

След всяко получаване на текущата специфична пропускателна способност q_i стойността ѝ се сравнява с максимално възможната за дадения вид път (q_{max}), посочена в табл. 11 или чл. 63, ал. 5 (например за хоризонтални участъци максимално възможната стойност на специфичната пропускателна способност

е 164,2 чов./m.min, за врати максимално възможната стойност на специфичната пропускателна способност е 199,1 чов./m.min и т.н.). Възможни са два случая:

а) получената стойност на q_i е по-малка или равна на q_{max} , при което се счита, че няма задръжки в участъка от пътя, движението е физически възможно и неговата скорост се отчита по табл. 11 в зависимост от получената стойност на q_i ; при междинни стойности на специфичната пропускателна способност в участъка от табл. 11 се приема най-близката стойност на специфичната пропускателна способност, съответстваща на по-високата плътност на човешкия поток, след което се определя скоростта на движение на хората.

Времето τ_i [min] за преминаване през участък без задръжка се определя от дължината на участъка и отчетената от табл. 11 скорост по формулата:

$$\tau_i = \frac{\ell_i}{v_i};$$

б) получената стойност на q_i е по-голяма от q_{max} , при което се счита, че в участъка ще се образува задръжка и движението ще се извършва при гранична плътност на човешкия поток, с присъщите ѝ параметри – гранична скорост ($v_{гран}$) и гранична специфична пропускателна способност ($q_{гран}$) за съответния вид на участъка (хоризонтален, стълбище нагоре, стълбище надолу или врата).

Времето τ_i [min] за преминаване през участък със задръжка се определя по формулата:

$$\tau_i = \frac{\ell_i}{v_{гран}} + N_i \cdot \left[\frac{1}{q_{гран} \cdot \delta_i} - \frac{1}{\sum \delta_{i-1} \cdot q_{i-1}} \right],$$

където:

N_i е брой на хората в участък i .

Когато в даден участък е имало задръжка в движението, при пресмятане на специфичната пропускателна способност за следващия участък за q_{i-1} се приемат граничните стойности (например за хоризонтални участъци граничната специфична пропускателна способност е 135 чов./m.min, за движение по стълбище надолу граничната специфична пропускателна способност е 60,4 чов./m.min и т.н.), а не текущите изчислени стойности, които физически не са възможни.

б. Вратите/отворите за преминаване се считат за отделни участъци. Възможни са два случая:

а) врати/отвори с широчина до 1,6 m – специфичната пропускателна способност за участъка се изчислява съгласно т. 5; когато се получи специфична пропускателна способност над максимално възможната (която е 199,1 чов./m.min), времето за преминаване през участъка се изчислява съгласно т. 5, буква „б“; ако в участъка няма задръжка и

вратата/отворът е в стена с дебелина до 0,7 m, време за преминаване през участъка не се изчислява, тъй като дължината на участъка (по посока на движението) се приема 0; ако вратата/отворът е в стена с дебелина 0,7 m и повече, се определя скоростта на движение на хората (чрез интерполация със стойностите за скоростта при гранична плътност на човешкия поток съгласно табл. 12), след което се определя времето за преминаване през участъка;

б) врати/отвори с широчина 1,6 m и по-голяма – специфичната пропускателна способност за участъка се изчислява съгласно т. 5. Когато се получи специфична пропускателна способност над максимално възможната (която е 199,1 чов./m.min), времето за преминаване през участъка се изчислява съгласно т. 5, буква „б“. Ако в участъка няма задръжка и вратата/отворът е в стена с дебелина до 0,7 m, време за преминаване през участъка не се изчислява, тъй като дължината на участъка (по посока на движението) се приема 0. Ако вратата/отворът е в стена с дебелина 0,7 m и повече, се определя скоростта на движение на хората (съгласно табл. 11, като при междинни стойности на специфичната пропускателна способност в участъка се приема най-близката стойност на специфичната пропускателна способност, съответстваща на по-високата плътност на човешкия поток, въз основа на която се определя скоростта), след което се определя времето за преминаване през участъка.

7. Изчисленията се извършват до краен евакуационен изход. Изчислителното време за евакуация $\tau_{ЕВ}^q$ [min] е сумата от времената на преминаване през всички участъци (без и със задръжки), както следва:

$$\tau_{ЕВ}^q = \sum \tau_i = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4 + \dots + \tau_n.$$

§ 319. Приложение № 9 към чл. 123, ал. 4 се изменя така:

„Приложение № 9
към чл. 123, ал. 4

Плътност на топлинното натоварване в помещенията Q, kW.h/m², в зависимост от тяхното предназначение

№ по ред	Предназначение на помещенията	Q, kW.h/m ²
1	2	3
1. Складови помещения		
1.1.	Автомобилни гуми	530
1.2.	Акумулатори	240
1.3.	Аптекарски продукти	110
1.4.	Архиви	420
1.5.	Асфалт	960
1.6.	Битови прибори (бяла техника)	96

№ по ред	Предназначение на помещенията	Q, kW.h/m ²
1	2	3
1.7.	Битум	960
1.8.	Брашно в чували или пакети	2400
1.9.	Велпапе	360
1.10.	Восък	960
1.11.	Врати (дървени и PVC)	500
1.12.	Въглища	3000
1.13.	Въжени изделия	180
1.14.	Гумени изделия	1440
1.15.	Декори	300
1.16.	Дограма (дървена и PVC)	100
1.17.	Дрехи, бельо, трикотажни изделия	180
1.18.	Дунапрен	300
1.19.	Дърва (за отопление), необработен дървен материал	960
1.20.	Дървени макари за кабели	144
1.21.	Дървени палети	360
1.22.	Дървени сандъци	180
1.23.	Дървесни изделия	360
1.24.	Дървесни плоскости	1920
1.25.	Ел. кабел	180
1.26.	Електрическо оборудване	100
1.27.	Зъболекарски препарати и инструменти	100
1.28.	Зърно (в чували)	1920
1.29.	Играчки	240
1.30.	Изделия от восък	600
1.31.	Изделия от камъшит и тръстика	60
1.32.	Изделия от картон	120
1.33.	Изделия от синтетични продукти	250
1.34.	Изделия от стъкло и керамика без горима опаковка	0
1.35.	Изделия от хартия	300
1.36.	Изкуствена кожа	500
1.37.	Изкуствена коприна	480
1.38.	Изкуствени цветя	50
1.39.	Инструменти	30
1.40.	Канцеларски принадлежности	240
1.41.	Картон на листа опакован	1200
1.42.	Кафе	840
1.43.	Кибрит	240
1.44.	Килими	500
1.45.	Книги	600
1.46.	Книжни чували	3600
1.47.	Кожа, кожени изделия	480
1.48.	Козметика	150
1.49.	Конопени изделия	360
1.50.	Конци	480
1.51.	Кошници	48

№ по ред	Предназначение на помещенията	Q, kW.h/m ²
1	2	3
1.52.	Лен	360
1.53.	Ленено платно	360
1.54.	Лепило	960
1.55.	Луминесцентни лампи без горима опаковка	0
1.56.	Малц за бира	4000
1.57.	Мас	5400
1.58.	Масло	5400
1.59.	Материали за чистене на обувки	500
1.60.	Матраци	240
1.61.	Мебели	240
1.62.	Медикаменти	110
1.63.	Мляко на прах	3000
1.64.	Мушама	360
1.65.	Обувки	350
1.66.	Олио	1200
1.67.	Опаковъчен материал	300
1.68.	Органични разтворители	1000
1.69.	Очила във футляри или кутии	12
1.70.	Памук (бали)	360
1.71.	Паркетин	1440
1.72.	Перилни прахове	10
1.73.	Печатни изделия в палети	960
1.74.	Печатни изделия на стелажи	480
1.75.	Плат	500
1.76.	Полиграфическа боя в бидони	120
1.77.	Пореста гума в блокове	720
1.78.	Пореста гума на рула	360
1.79.	Превързочни продукти	240
1.80.	Растителни влакна	300
1.81.	Резервни части за автомобили	48
1.82.	Селитра	30
1.83.	Семена	240
1.84.	Сено на бали	300
1.85.	Синтетична смола в съдове	1200
1.86.	Синтетични продукти (суровина)	1680
1.87.	Слама	240
1.88.	Смазочни масла	5400
1.89.	Спиртни напитки	250
1.90.	Суров каучук	8160
1.91.	Сухар, галета, сладки	240
1.92.	Съдове от синтетичен материал	220
1.93.	Текстилни, хартиени, кожени отпадъци	960
1.94.	Талаш	600
1.95.	Тапи	260
1.96.	Телевизори, компютри и друга подобна техника	200
1.97.	Торове изкуствени	50

№ по ред	Предназначение на помещенията	Q, kW.h/m ²
1	2	3
1.98.	Гютюн	480
1.99.	Гютюневи изделия	600
1.100.	Фазер	1200
1.101.	Фасониран дървен материал	1200
1.102.	Форми за производство на обувки	480
1.103.	Фураж	960
1.104.	Хартия на рула	2880
1.105.	Хидроизолационна хартия на рула	600
1.106.	Хмел	480
1.107.	Хранителни продукти	240
1.108.	Целулоид	960
1.109.	Цимент в торби	6
1.110.	Чаршафи	140
1.111.	Четки (за зъби, за дрехи и др.)	240
1.112.	Четки, метли и др.	120
1.113.	Чували от синтетични продукти	7200
1.114.	Шоколад	960
1.115.	Юта	400
1.116.	Яйца	48
2. Производствени сгради		
2.1.	Апретура на платове	60
2.2.	Апретура на хартия	200
2.3.	Бижутерийно производство	50
2.4.	Бояджийни помещения	480
2.5.	Боядисване на стъкла	70
2.6.	Винарни изби	25
2.7.	Дървообработка	200
2.8.	Електропромишленост	180
2.9.	Изпитвателни стендове	80
2.10.	Картонажна фабрика	240
2.11.	Кланица	12
2.12.	Корабостроителница	180
2.13.	Металургично производство	30
2.14.	Механичен цех	50
2.15.	Обработка на алуминий	48
2.16.	Обработка на изделия от синтетични продукти и материали	180
2.17.	Обработка на хартия	240
2.18.	Опаковка на горими материали	180
2.19.	Опаковка на медикаменти	100
2.20.	Опаковка на негорими материали и изделия	120
2.21.	Опаковка на печатна продукция	480
2.22.	Опаковка на текстилни изделия	180
2.23.	Опаковка на хранителни суровини	240
2.24.	Опаковка на шоколад	144
2.25.	Пивоварен завод	30

№ по ред	Предназначение на помещенията	Q, kW.h/m ²
1	2	3
2.26.	Предачници	100
2.27.	Преработка на какао	240
2.28.	Производство за трансформатори	170
2.29.	Производство на автомобилен интериор	200
2.30.	Производство на автомобилни гуми	200
2.31.	Производство на акумулатори и батерии	120
2.32.	Производство на алуминий	12
2.33.	Производство на безалкохолни напитки	24
2.34.	Производство на битови изделия	100
2.35.	Производство на битови хладилници	280
2.36.	Производство на битум	240
2.37.	Производство на бои	200
2.38.	Производство на бонбони	200
2.39.	Производство на брашно	500
2.40.	Производство на брезент	100
2.41.	Производство на велпапе	480
2.42.	Производство на газирани напитки	0
2.43.	Производство на гумени изделия	180
2.44.	Производство на дограма	290
2.45.	Производство на дървесни плоскости	200
2.46.	Производство на ел. намотки	100
2.47.	Производство на електромотори	50
2.48.	Производство на изделия от восък	380
2.49.	Производство на изделия от цимент	24
2.50.	Производство на изкуствена кожа	280
2.51.	Производство на изкуствени влакна	100
2.52.	Производство на кабели	100
2.53.	Производство на кантари	100
2.54.	Производство на каучук	180
2.55.	Производство на кафе	167
2.56.	Производство на кибрит	100
2.57.	Производство на килими	160
2.58.	Производство на кожени изделия	160
2.59.	Производство на козметика	100
2.60.	Производство на консерви	12
2.61.	Производство на лагери	50
2.62.	Производство на лепило	360
2.63.	Производство на луминесцентни лампи	100
2.64.	Производство на матраци	150
2.65.	Производство на мебели	290

№ по ред	Предназначение на помещенията	Q, kW.h/m ²
1	2	3
2.66.	Производство на медикаменти	50
2.67.	Производство на мотоциклети	50
2.68.	Производство на МПС	100
2.69.	Производство на нетъкани продукти	150
2.70.	Производство на обувки	150
2.71.	Производство на огледала	30
2.72.	Производство на одеяла	150
2.73.	Производство на олио	200
2.74.	Производство на оръжие	72
2.75.	Производство на стъкло	190
2.76.	Производство на паркет	480
2.77.	Производство на паркетин	480
2.78.	Производство на парфюмерийни изделия	120
2.79.	Производство на перални	70
2.80.	Производство на перилни прахове	10
2.81.	Производство на порцелан	50
2.82.	Производство на превързочни материали	120
2.83.	Производство на санитарно-хигиенно оборудване	40
2.84.	Производство на сапун	50
2.85.	Производство на синтетични плоскости	240
2.86.	Производство на синтетични продукти и материали	480
2.87.	Производство на синтетични смоли	1000
2.88.	Производство на ски	240
2.89.	Производство на спиртни напитки	50
2.90.	Производство на телефонни апарати	120
2.91.	Производство на трактори	100
2.92.	Производство на тухли	0
2.93.	Производство на тютюн	72
2.94.	Производство на фазер	240
2.95.	Производство на фотоапарати	100
2.96.	Производство на фураж	480
2.97.	Производство на хартия	50
2.98.	Производство на химични торове	50
2.99.	Производство на хладилни камери	480
2.100.	Производство на хранителни продукти	240
2.101.	Производство на целулоид	240
2.102.	Производство на чадъри	100
2.103.	Производство на четки	200
2.104.	Производство на чували	150

№ по ред	Предназначение на помещенията	Q, kW.h/m ²
1	2	3
2.105.	Производство на шапки	150
2.106.	Производство на шевни машини	72
2.107.	Производство на шоколад	333
2.108.	Разкрояване на текстил	150
2.109.	Ремонт на автомобили	100
2.110.	Ремонт на самолети	50
2.111.	Рентгенови лаборатории	50
2.112.	Сушене на плодове	310
2.113.	Сушилни за дървесина	240
2.114.	Тапицерско ателие	150
2.115.	Тъкачно производство	70
2.116.	Фабрика за сладкарски изделия	100
2.117.	Химическо чистене	72
2.118.	Хлебопекарни	60
2.119.	Цигарено производство	50
2.120.	Шивашко производство	150
2.121.	Шлосерска работилница	50
3. Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване		
3.1.	Автомобилен салон	72
3.2.	Антикварен магазин	200
3.3.	Аптека	300
3.4.	Археологически музей	20
3.5.	Банка (зала за банкови операции)	100
3.6.	Банки (служебни помещения)	100
3.7.	Библиотека	420
3.8.	Бижутериен магазин	50
3.9.	Бръснарница	80
3.10.	Детски градини и ясли	120
3.11.	Дискотеки	80
3.12.	Дом за стари хора, домове за деца, хоспис, домове за възрастни хора с увреждания	65
3.13.	Закусвалня	100
3.14.	Зали с места за сядане, спортни сгради с трибуни	70
3.15.	Зоомагазин	50
3.16.	Изложбена зала за картини	24
3.17.	Изложбена зала за мебели, панайрна палата	140
3.18.	Кина, театри и читалища	85
3.19.	Книжарница, магазин за вестници и списания	340
3.20.	Лечебно заведение	65
3.21.	Магазин за битови прибори	100
3.22.	Магазин за бои и лакове	370
3.23.	Магазин за гумени изделия	240
3.24.	Магазин за детски играчки	140
3.25.	Магазин за дрехи	170

№ по ред	Предназначение на помещенията	Q, kW.h/m ²
1	2	3
3.26.	Магазин за канцеларски продукти	192
3.27.	Магазин за кожени изделия	192
3.28.	Магазин за подови настилки	360
3.29.	Магазин за спиртни напитки	192
3.30.	Магазин за спортни стоки	220
3.31.	Магазин за телевизори, компютри и друга подобна техника	120
3.32.	Магазин за хранителни стоки	100
3.33.	Месарница	12
3.34.	Музей	80
3.35.	Обувен магазин	192
3.36.	Общжитие, почивен дом	100
3.37.	Обществена столова	72
3.38.	Обществени бани, сауни, басейни	15
3.39.	Оръжеен магазин	100
3.40.	Офиси, помещения в сгради за административно обслужване	117
3.41.	Помещения в сгради за битови услуги	170
3.42.	Помещения в сгради за граждански ритуали без места за сядане, танцови и спортни зали без места за сядане	20
3.43.	Пощенски клон	90
3.44.	Приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии	75
3.45.	Ресторант, казино	100
3.46.	Селскостопански магазин	190
3.47.	Складове към жилища в жилищни сгради	250
3.48.	Сладкарница	120
3.49.	Тавански помещения	170
3.50.	Театрални сцени	220
3.51.	Телевизионно студио, киностудио	100
3.52.	Универсален магазин	170
3.53.	Учебни помещения	80
3.54.	Хотел, мотел	86
3.55.	Цветарски магазин	24
3.56.	Църкви, помещения за посетители в сгради с религиозно и култово предназначение	50
3.57.	Строителен хипермаркет	100

Забележки:

1. За помещения с друго функционално предназначение се приема топлинният потенциал на помещение със сходно предназначение.

2. За складове и магазини с височина на складиране/съхраняване на продукти над 4 m топлинният потенциал се увеличава

пропорционално на всеки започнати 4 m от височината на складиране/съхраняване на продуктите, като не се допуска интерполация. Това изискване не се прилага за случаите, когато е проектирана защита със спринклерна пожарогасителна инсталация с вътрешностелажни спринклери или с ESFR спринклери.

3. За помещения, които не са дадени в таблицата и които имат зони с различно предназначение, плътността на топлинното натоварване (Q) се изчислява като среднопотеглена стойност, както следва:

$$Q = \frac{F_1 \cdot Q_1 + F_2 \cdot Q_2 + \dots + F_n \cdot Q_n}{F},$$

където:

F_1, F_2, \dots, F_n е площта на зона с определено функционално предназначение, m²;

Q_1, Q_2, \dots, Q_n – плътността на топлинното натоварване в съответната зона, kW.h/m²;

F – площта на помещението, m².


4. Плътността на топлинното натоварване в складове към магазини се приема както тази в магазина.

5. Не се изисква отвеждане на дима и топлината от помещения на хладилни камери с температура по-ниска или равна на 5 °C.“

§ 320. В приложение № 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите „съгласно БДС EN 60529+A1:2004“ се заменят със „съгласно БДС EN 60529 „Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код)“.

2. Изображението се изменя така:

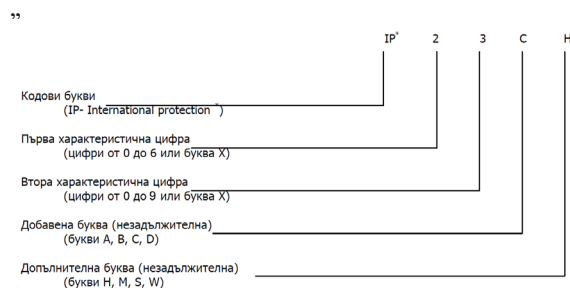

*IP - International protection - Международна защита

“

3. В таблица 1, колона 3, номер по ред 1 и 2 след думата „достатъчно“ се добавя „изолационно“.

4. В таблица 3:

а) в колона 3, номер по ред 7 и 8 изречението „Да не навлиза вода в количества.“ се заличава.

б) създава се номер по ред 9:


”

9	Защита срещу водна струя с високо налягане и температура	Водата, подавана с високо налягане и висока температура върху обвивката от всяка посока, не трябва да оказва вредно въздействие.
---	--	--


“

§ 321. Приложение № 11 към чл. 308, ал. 2 се изменя така:


„Приложение № 11
към чл. 308, ал. 2

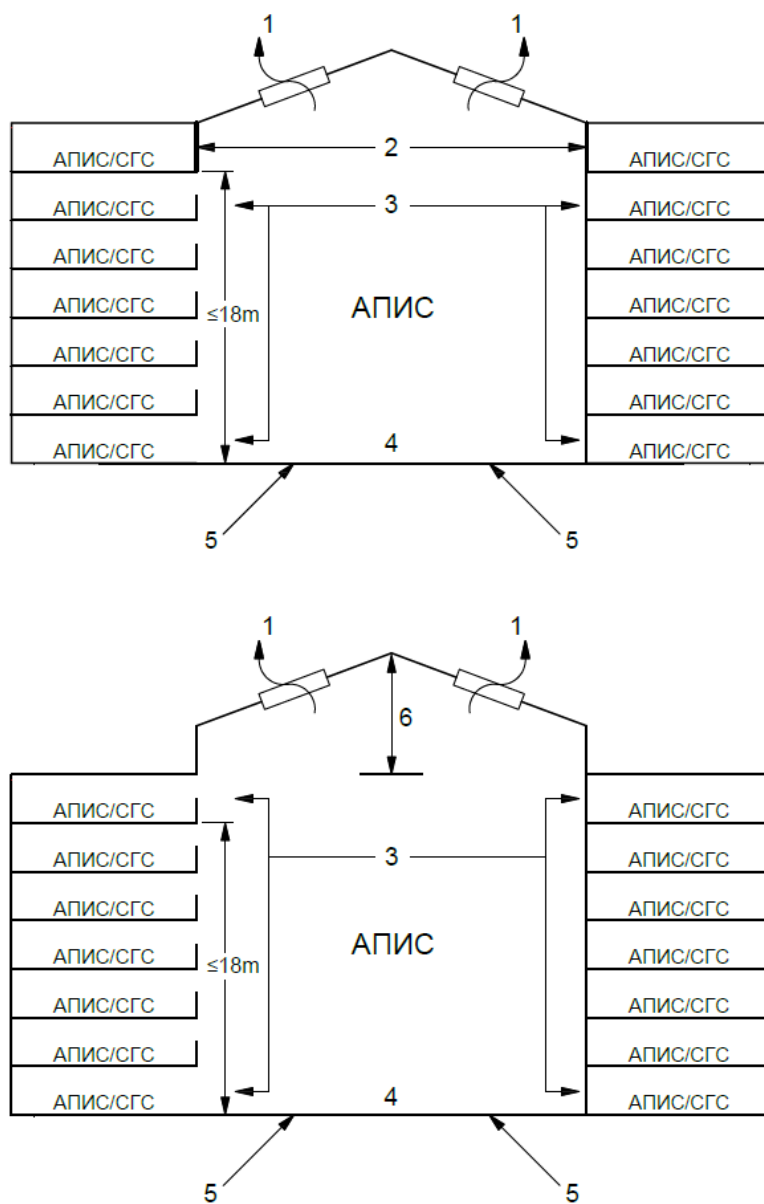


Фиг. 1. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с височина до 18 m, отворен или затворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m², или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 – отворени и/или затворени етажи към обема на атриума; 4 – горимо натоварване в основата на атриума, сравнимо с това по съседните на атриума етажи; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 6 – димен резервоар с височина, равна на височината на последния съседен на атриума етаж; АПИС – автоматична пожарозвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

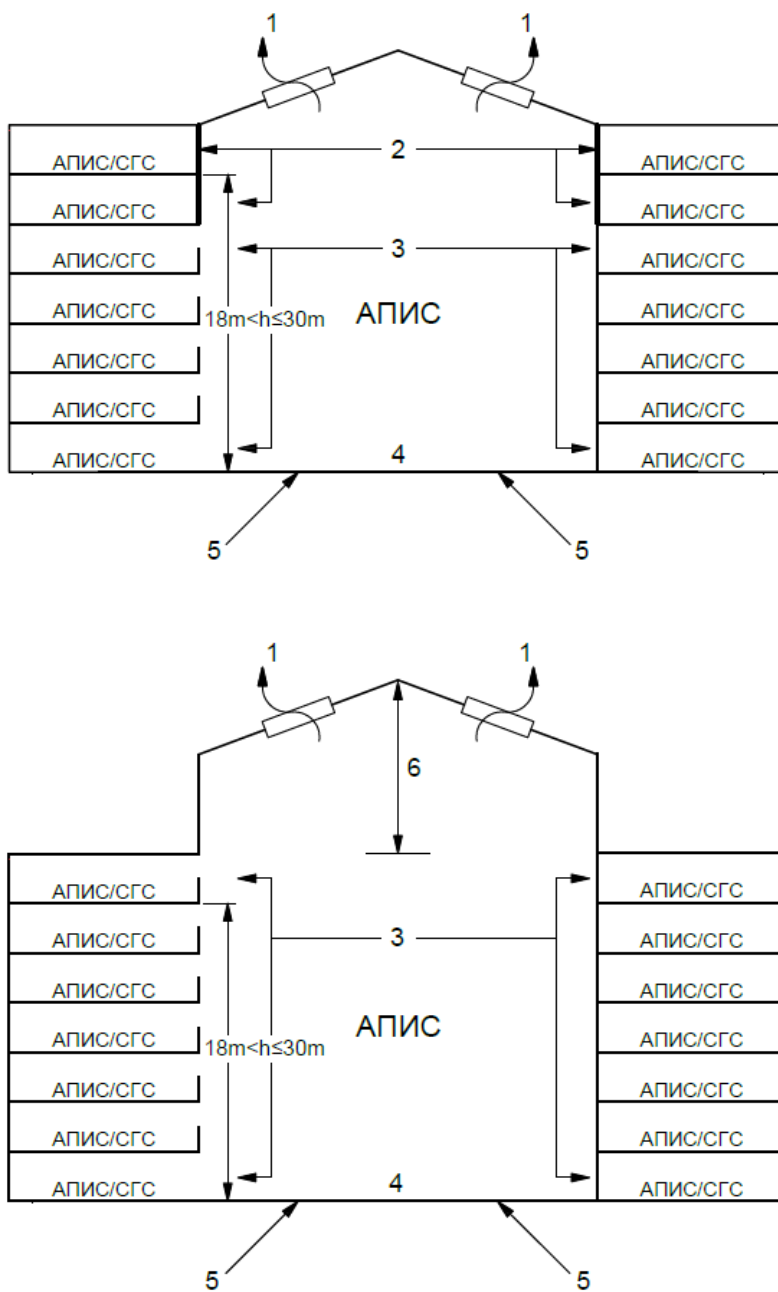


Фиг. 2. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с височина над 18 до 30 m включително, отворен или затворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m², или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 – отворени и/или затворени етажи към обема на атриума; 4 – горимо натоварване в основата на атриума, сравнимо с това по съседните на атриума етажи; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 6 – димен резервоар с височина, равна на височината на последните два съседни на атриума етажи; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

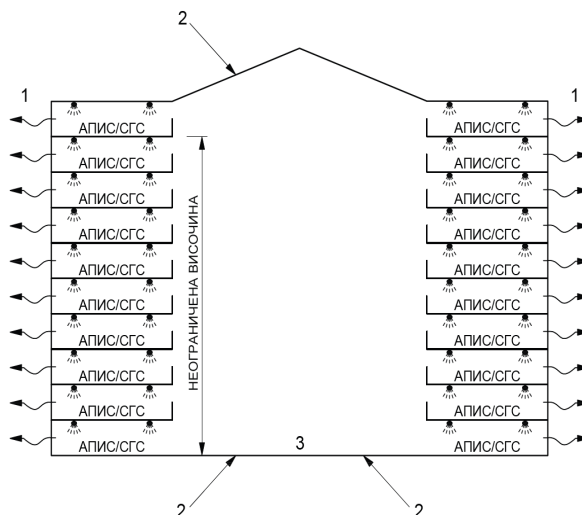


Фиг. 3. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с неограничена височина, отворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация на всеки етаж, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на етажа плюс обема на атриума; 2 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; 3 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

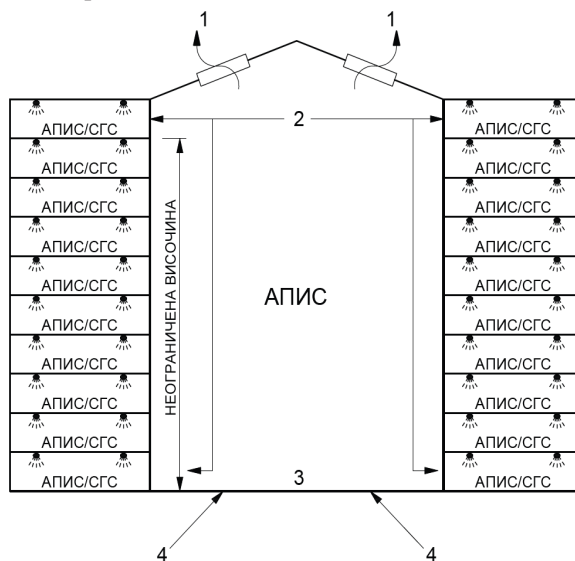


Фиг. 4. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с неограничена височина, затворен към съседните етажи с конструкция с огнеустойчивост Е 30: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 4 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

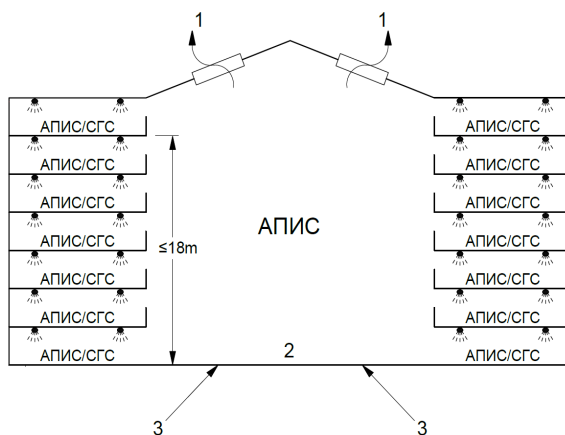


Фиг. 5. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 18 m включително, отворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m², или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 3 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

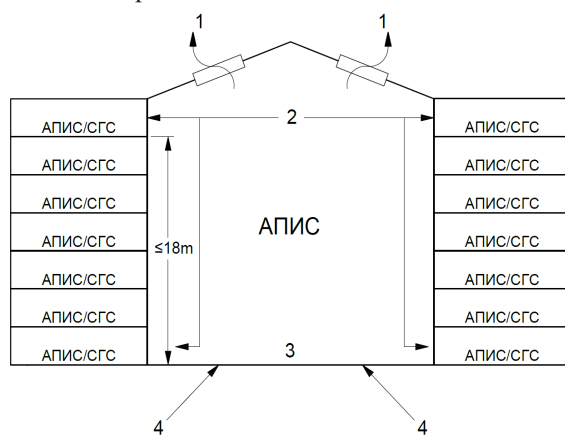

Фиг. 6. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 18 m включително, затворен към съседните етажи с конструкция с огнеустойчивост EI 30: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m², или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 3 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 4 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

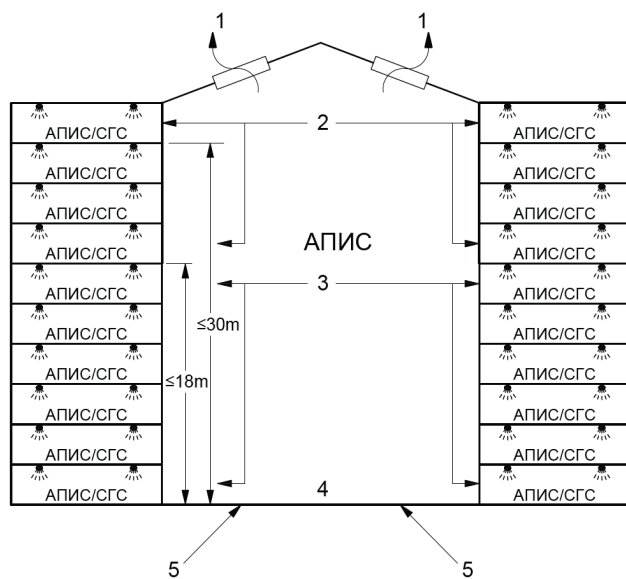


Фиг. 7. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 30 m включително, затворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m², или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 3 – затворени етажи към обема на атриума посредством плътна конструкция (като вратите и капачите в конструкцията се предвиждат самозатварящи се димоуплътнени), за която няма изисквания за огнеустойчивост; 4 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

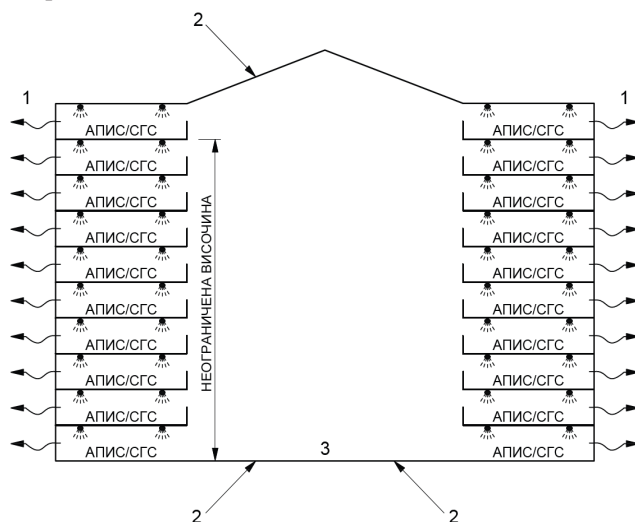


Фиг. 8. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с неограничена височина, отворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация на всеки етаж, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на етажа плюс обема на атриума; 2 – приточна принудителна


вентилация на ВСОДТ с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; 3 – липса на горимо натоварване в основата на атриума; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

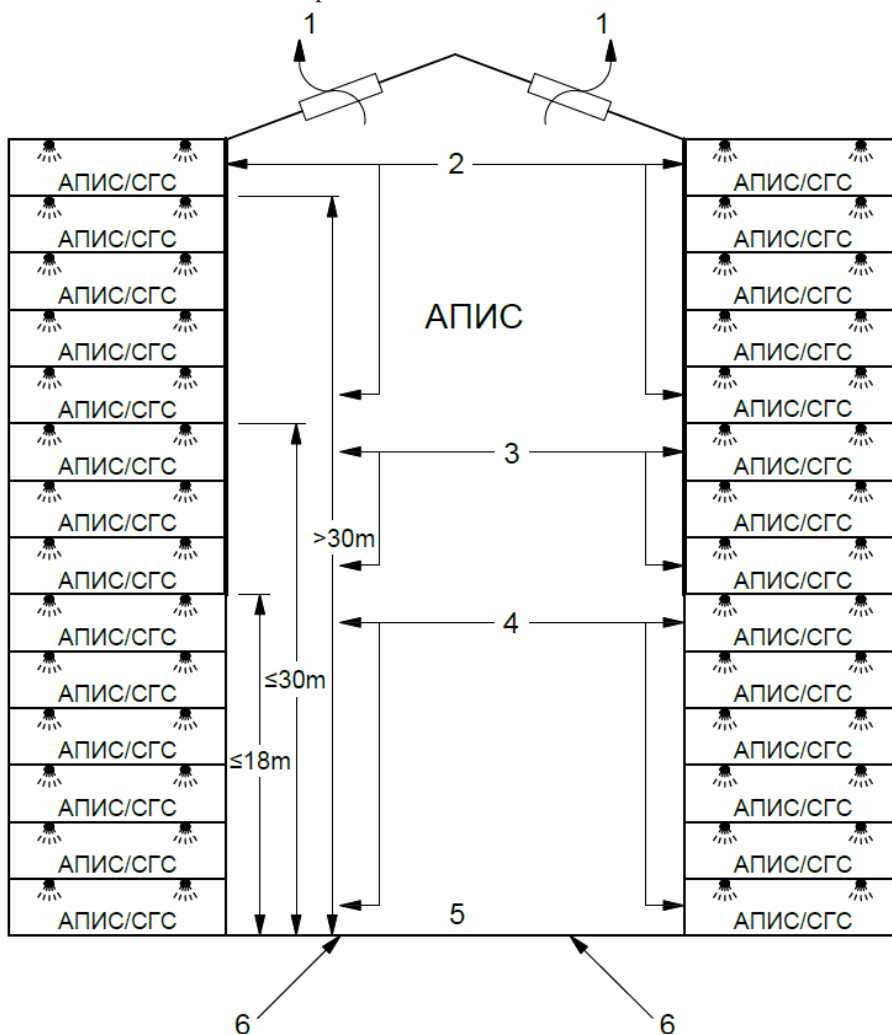

Фиг. 9. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина над 30 m, затворен към съседните етажи: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 4 – затворени етажи към обема на атриума посредством плътна конструкция (като вратите и капачите в конструкцията се предвиждат самозатварящи се димоуплътнени), за която няма изисквания за огнеустойчивост; 5 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

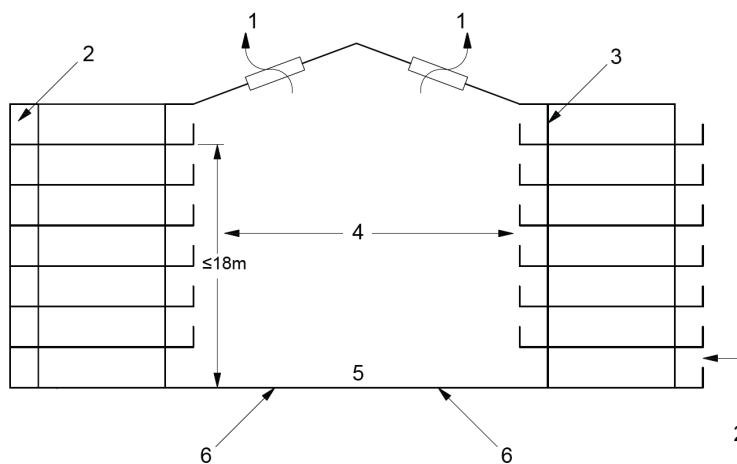


Фиг. 10. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и пансионни от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; атриум с височина до 18 m включително; евакуацията от всяко от помещенията се осъществява през евакуационен път, който няма връзка с атриума: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m², или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – защитен евакуационен път без връзка с атриума или открит към околната среда евакуационен път (достигащ до нивото на терена) без връзка с атриума; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60 (като вратите и капациите, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 – без балкони или с отворени към атриума балкони; 5 – не се ограничава горимото натоварване в основата на атриума; 6 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); СГС – система за гласово сигнализиране (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)

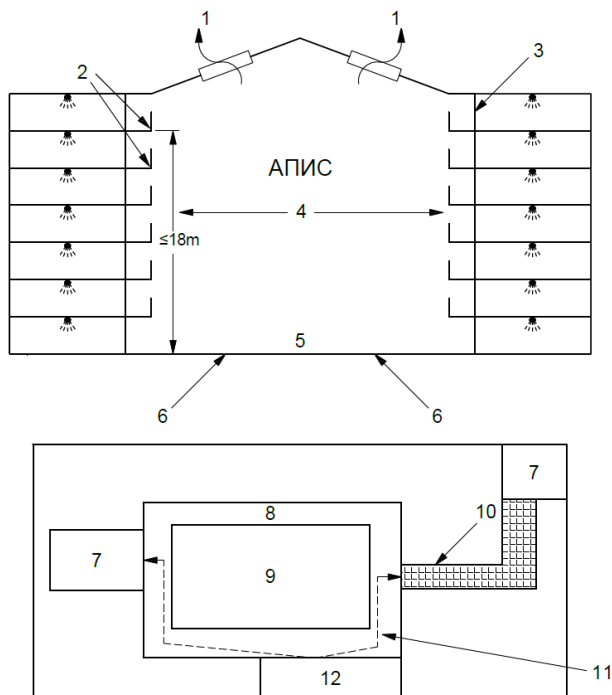


Фиг. 11. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и пансионни от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; атриум с височина

до 18 m включително; евакуацията се осъществява през евакуационен път, отворен към атриума: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m², или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – осигурени два евакуационни пътя от помещение, през открити към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни евакуационни изходи; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60 (като вратите и капаците, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 – отворени към атриума балкони; 5 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 7 – евакуационно стълбище/краен евакуационен изход; 8 – отворен към атриума балкон; 9 – атриум; 10 – евакуационен коридор, защитен със стени с огнеустойчивост EI 60 и самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60; 11 – максимална дължина 18 m на евакуационния път (който от двата е по-къс) през отворен към атриума балкон; 12 – апартамент/спално помещение; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)

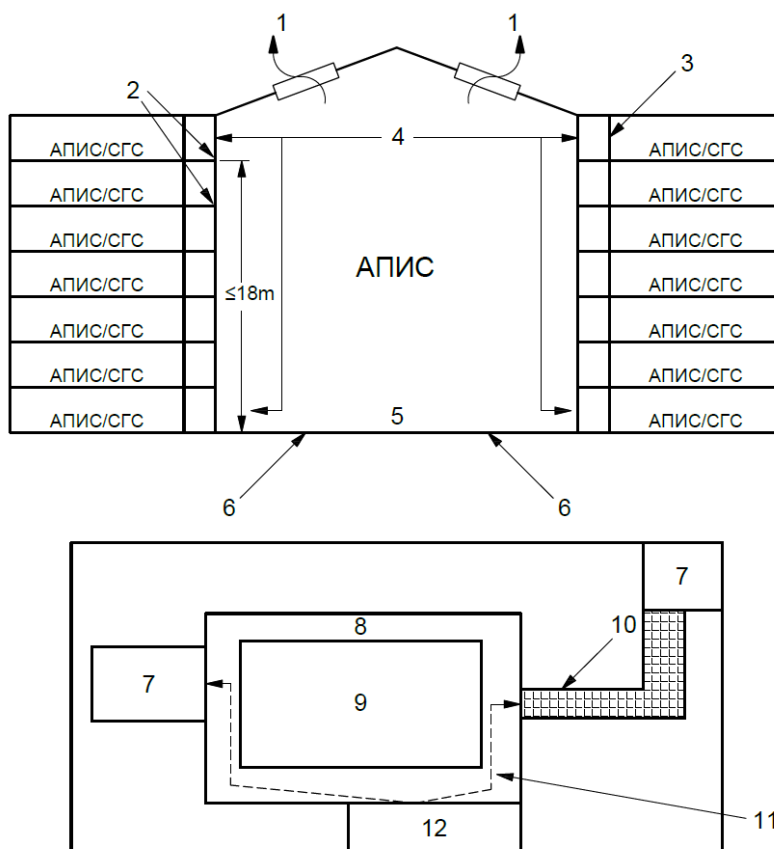


Фиг. 12. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; атриум с височина до 18 m включително; евакуацията се осъществява през евакуационен път, затворен към атриума с конструкция с огнеустойчивост EI 60: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m², или посредством смукателна


принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – осигурени два евакуационни пътя от помещение, през затворени към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни евакуационни изходи; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60 (като вратите и капачите, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 – балкони, затворени към атриума с конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60; 5 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 7 – евакуационно стълбище/краен евакуационен изход; 8 – затворен към атриума балкон; 9 – атриум; 10 – евакуационен коридор, защитен към помещенията със стени с огнеустойчивост EI 60 и самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60; 11 – максимална дължина 18 m на евакуационния път (който от двата е по-къс) през затворен към атриума балкон; 12 – апартамент/спално помещение; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)

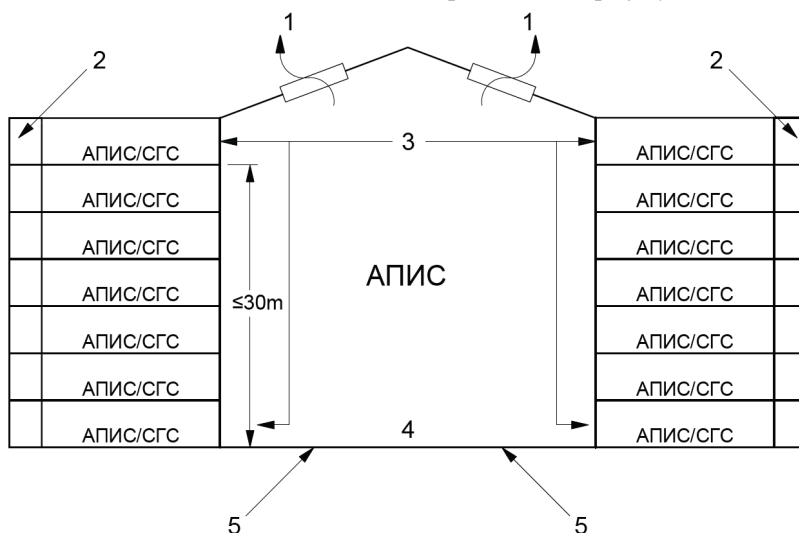

Фиг. 13. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 (с изключение на общежития и пансионни); атриум с височина до 30 m включително; евакуацията от всяко от помещенията се осъществява през евакуационен път, който няма връзка с атриума: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m², или със смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – евакуационен път без връзка с атриума; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 4 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

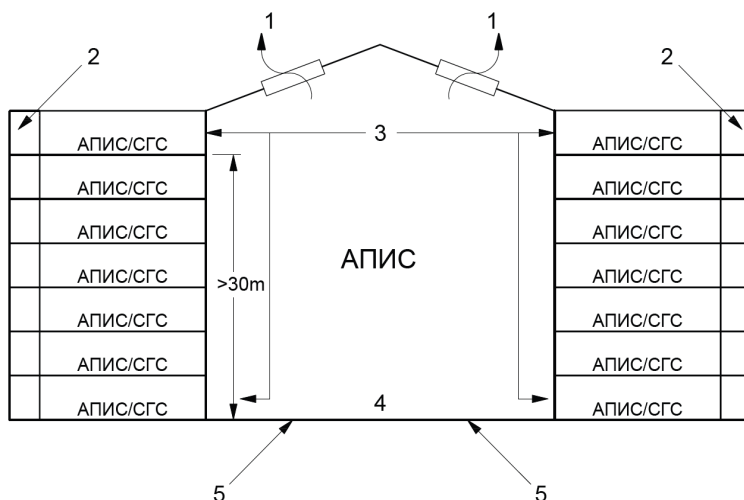

Фиг. 14. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност $\Phi 1.1$ и $\Phi 1.2$ (с изключение на общежития и пансионите); атриум с височина над 30 m; евакуацията от всяко от помещенията се осъществява през евакуационен път, който няма връзка с атриума: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – евакуационен път без връзка с атриума; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 4 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране

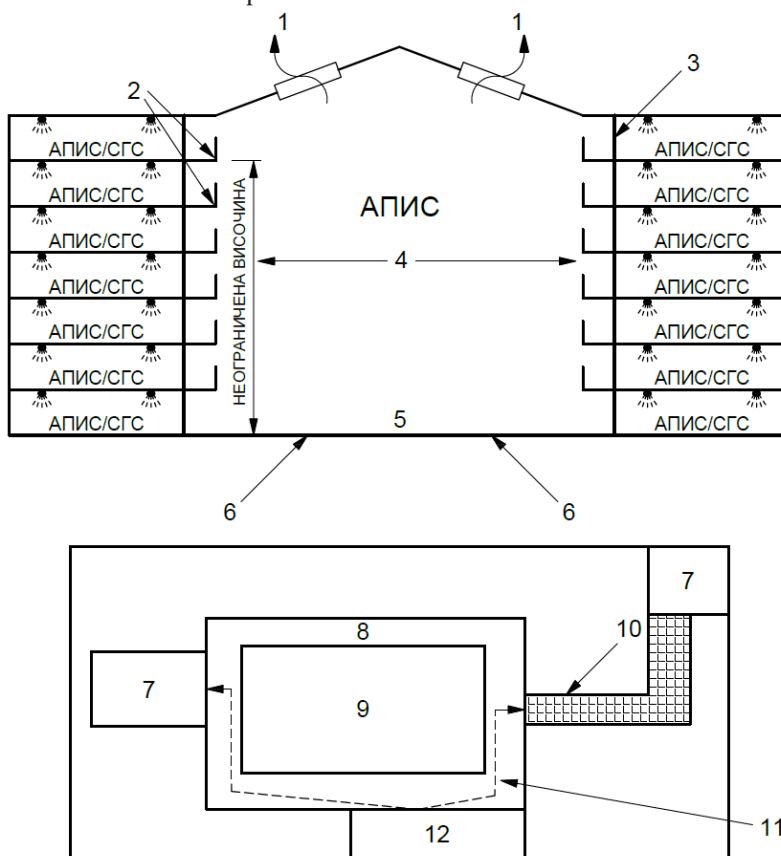

Фиг. 15. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност $\Phi 1.1$ и $\Phi 1.2$ (с изключение на общежития и пансионите); атриум с неограничена височина; евакуацията се осъществява

през евакуационен път, отворен към атриума: 1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – осигурени два евакуационни пътя от помещение, през открити към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни евакуационни изходи; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до EI 30 (като вратите и капачите, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 – отворени към атриума балкони; 5 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m², отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; 7 – евакуационно стълбище/краен евакуационен изход; 8 – отворен към атриума балкон; 9 – атриум; 10 – евакуационен коридор, защитен със стени с огнеустойчивост EI 60 и самозатварящи се димоуплътнени врати

с огнеустойчивост EI 60; 11 – максимална дължина 18 m на евакуационния път (който от двата е по-къс) през отворен към атриума балкон; 12 – хотелска стая/апартамент/спално помещение; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово сигнализиране.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 322. (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж до влизането в сила на тази наредба се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

§ 323. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Министър на вътрешните работи:

Атанас Илков

Министър на регионалното развитие
и благоустройството:

Виолета Коритарова-Касабова

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ**ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА****МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ****ЗАПОВЕД № РД-878
от 10 октомври 2024 г.**

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с постъпило в Министерството на околната среда и водите писмо с вх. № 05-08-2241/11.09.2024 г. от РИОСВ – Монтана, поради обстоятелството, че е невъзстановимо увредено вследствие на пожар:

1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти един брой вековно дърво от вида зимен дъб (*Quercus petraea*), намиращо се в землището на с. Гюргич, община Ружинци, област Видин, обявено със Заповед № РД-564 от 8.05.2003 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1925.

2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

3. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

За министър:
Р. Колева

6808

**ЗАПОВЕД № РД-895
от 17 октомври 2024 г.**

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) променям забраните и ограниченията на дейностите, въведени със Заповед № РД-815 от 12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ (ДВ, бр. 100 от 2017 г.), както следва:

1. Точка 5.1 се изменя така:

„5.1. използване на дънни тралиращи и драгиращи средства, вкл. биймтралове и смучещи драги, пребаластиране на кораби, драгиране

и депониране на земни маси и дънни утайки в морските пространства в зоната;“.

2. Създава се т. 5.13:

„5.13. поставяне на преместваеми обекти и на елементи на градското обзавеждане по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) в територията на разпространението на природно местообитание 62С0 * Понто-Сарматски степи, определена с координатен регистър съгласно приложение № 3 към Заповед № РД-815 от 12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2017 г.), както и инициране, провеждане или продължаване на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, ЗБР, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, ЗУТ и съответните подзаконовни нормативни актове, които са предпоставка за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане по смисъла на ЗУТ.“

3. Промяната на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Варна.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-815 от 12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ (ДВ, бр. 100 от 2017 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

На основание чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:
П. Димитров

6762

**ЗАПОВЕД № РД-896
от 17 октомври 2024 г.**

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие променям забраните и ограниченията на дейностите, въведени със Заповед № РД-559 от 21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002051 „Калиакра“ (ДВ, бр. 69 от 2009 г.), изменена със заповеди на министъра на околната среда и водите № РД-97 от 6.02.2014 г. (ДВ, бр. 15 от 2014 г.) и № РД-818 от 12.12.2017 г. (ДВ, бр. 100 от 2017 г.), както следва:

1. В т. 7.6 след думата „електроенергия“ се добавя „в морските пространства и“.

2. Промяната на защитена зона BG0002051 „Калиакра“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Варна.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-559 от 21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002051 „Калиакра“ (ДВ, бр. 69 от 2009 г.), изменена със заповеди на министъра на околната среда и водите № РД-97 от 6.02.2014 г. (ДВ, бр. 15 от 2014 г.) и № РД-818 от 12.12.2017 г. (ДВ, бр. 100 от 2017 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

На основание чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:

П. Димитров

6764

16. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, във връзка с чл. 239, ал. 2 от ДОПК съобщава, че с постановление за възлагане на недвижим имот № С240022-095-0000021/15.10.2024 г. възлага на Борислав Григоров Стоянов на основание чл. 258, ал. 2 от ДОПК следния недвижим имот: 1/4 идеална част от земя и сграда – застроено дворно място, намиращо се в с. Равно поле, община Елин Пелин, област София, ул. Иван Вазов № 20, урегулирано от 475 кв. м, цялото от 588 кв. м по нотариален акт, с неуредени сметки по регулация за отчуждаемите части, представляващо парцел XIV-139 в кв. 25 по плана на с. Равно поле, с граници: улица, Стоян Илиев Влъчков, наследници на Димитър Владов Михайлов и Величко Кръстев Георгиев, застроено с паянтова жилищна сграда на 68 кв. м, състояща се от три стаи и антре, заедно с паянтова работилница, застроена на 16 кв. м, заедно с лятна кухня, застроена на 35 кв. м, състояща се от две помещения. 6763

2. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.8. Икономика (Маркетинг) – един; доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, ПН 1.2. Педагогика (Специална педагогика) – един; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, ПН 7.5. Здравни грижи, и допълнителна квалификация: магистър „Управление на здравните грижи“, и специалност „Медицинска сестра“ – един; доцент в област

на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, по научна специалност „Социална психология“ – един; главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.8. Икономика (Финанси) – един; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, ПН 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацевтиката“, за нуждите на ФОЗЗГ – един, всички – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, СО бл. 1, стая № 214, тел.: 056 715 725 или 0889 699 918. 6744

1. – МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Детска кардиология“, за нуждите на Клиниката по детска кардиология. Изисквания: защитена докторска степен по „Детска кардиология“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в деловодството на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 02/9211-403. 6785

2. – МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Образна диагностика“, за нуждите на Отделението по образна диагностика. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в деловодството на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 02/9211-403. 6786

3. – МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Съдова хирургия“, за нуждите на Клиниката по съдова хирургия. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в деловодството на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 02/9211-403. 6787

20. – Община Балчик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че с Решение № 215, протокол № 15 от заседание на Общинския съвет – Балчик, проведено на 24.09.2024 г., е одобрен ПУП – парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение от МТП „Марица“ в ПИ 39459.19.48 до кабелна разпределителна касета в ПИ 39459.19.24, с. Кранево, община Балчик, област Добрич. Проектното трасе преминава през следните поземлени имоти в землище с. Кранево: ПИ 39459.19.35, област Добрич, община Балчик, с. Кранево, вид собств. – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, площ 225 кв. м, стар номер 020014, кв. 0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-74 от 15.09.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК; ПИ 39459.20.16, област Добрич, община Балчик, с. Кранево, вид собств. – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, площ 961 кв. м, стар номер 000212, кв. 0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-74 от 15.09.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК; ПИ 39459.19.24, област Добрич, община Балчик, с. Кранево, м. Край село, вид собств. – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, площ 564 кв. м, кв. 0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-74 от 15.09.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК. За справки и допълнителна информация – стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Балчик пред Административния съд – Добрич.

6747

42. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпил проект за ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Електрозахранване на „жилищен комплекс“ с местоположение в ПИ 39459.23.50, изграждане на БКТП 2x1000 kVA в ПИ 39459.23.49, кабелна линия 20 kV, кабелни линии 0,4 kV, кабелни касети, електромерни табла, в м-ст Юртлука, с. Кранево, община Балчик, област Добрич“. Проектното трасе преминава през следните поземлени имоти: ПИ 39459.23.53, област Добрич, община Балчик, с. Кранево, вид собств. – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, площ 5134 кв. м; ПИ 39459.22.45, област Добрич, община Балчик, с. Кранево, м. Юртлука, вид собств. – частна, вид територия – земеделска, категория 6, НТП – нива, площ 2332 кв. м. За справки и допълнителна информация – стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от

обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6780

46. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпил проект за ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Електрозахранване на двуетажни жилищни сгради в местност Липата, с. Оброчище, община Балчик, област Добрич“, и придружаващата го план-схема, електрификация, в обхвата на урбанизираните територии. Проектното трасе преминава през следните поземлени имоти извън урбанизираната територия: ПИ 53120.16.247, област Добрич, община Балчик, с. Оброчище, м. 3-ще с. Оброчище, вид собств. – общинска публична, вид територия – земеделска, категория 4, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2010 кв. м, стар номер 000247, кв. 0. В урбанизираната територия: ПИ 53120.16.267, област Добрич, община Балчик, с. Оброчище, м. Липата, вид собств. – държавна частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за стопански двор, площ 12 611 кв. м, стар номер 000245. За справки и допълнителна информация – стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6781

2. – Община Карнобат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 16.169 от 30.09.2024 г. на Общинския съвет – Карнобат, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект на техническата инфраструктура – „Нова кабелна линия 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185) mm² от съществуващ трафопост № 1 (ТП1) до съществуващ трафопост № 2 (ТП2), с. Венец, община Карнобат“.

6750

3. – Община Козлодуй на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 179 от 26.09.2024 г. на Общинския съвет – Козлодуй, е одобрен подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) за промяна на регулационните граници на УПИ III, пл. 179, кв. 69 по плана на с. Гложене, който става с площ 1769 кв. м по имотни граници и улична регулация, като се запазва устройствената зона „жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина“ (Жм) и предназначение „за жилищно строителство“, със следните градоустройствени показатели: Н – до 10 м;

Кинт. – 1,2; Пзастр. – 60 %; Позел. – 40 %. Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Козлодуй пред Административния съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6715

18. – Община Пловдив на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на Иван Теофилов Николов в качеството му на собственик за издадена на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС Заповед № 24ОА-2467 от 16.09.2024 г. на кмета на община Пловдив, с която се отчуждава поземлен имот с идентификатор 56784.518.847 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Централен“, бул. Шести септември. Съгласно действащия ПУП на „Втора градска част“, одобрен със Заповед № 312 от 14.04.1983 г., поземленият имот попада в уличната регулация с изградена техническа инфраструктура – бул. Шести септември, елементи на парково обзавеждане и озеленяване. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС и § 1 от ДР на ЗОС равностойно парично обезщетение за собственика на 1/16 ид. части от ПИ с ид. 56784.518.847 е в размер 4005,43 лв. без ДДС. Обезщетението се внася в „Инвестбанк“ АД по сметка на правоимащия собственик или в посочена от него банкова сметка, като при плащане на равностойното парично обезщетение се взема предвид разпоредбата на чл. 32 от ЗОС. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6704

65. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 280 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 29.08.2024 г., протокол № 13, е одобрен подробен устройствен план – устройствена план-схема и парцеларен план за обект: Кабелна линия 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3×1×185 мм², от ЖРН № 20 на ВЛ 20 kV „Серафимово“ до нов БКТП в УПИ I, кв. 81 (ПИ 67547.507.8), с. Смилян, община Смолян, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67547.4.23, 67547.4.40, 67547.507.6, 67547.507.8 и 67547.507.9 по кадастралната карта на с. Смилян, община Смолян. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян.

6700

5. – Община Созопол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и за-

стройка (ПУП – ПРЗ) за продължение на общински лесопарк „Света Марина“ в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 67800.36.68, 67800.36.479, 67800.36.488, 67800.36.481 и 67800.36.27 по КККР на гр. Созопол, з-ще на гр. Созопол. Общинският съвет – Созопол, с Решение № 155 от протокол № 8 от 27.03.2024 г. е допълнил Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. с обект: „Изграждане на общински парк в ПИ с идентификатори 67800.36.68, 67800.36.70, 67800.36.422 и 67800.36.27 по КККР на гр. Созопол, като продължение на изградения лесопарк „Света Марина“. Проектът за ПУП – ПРЗ се намира в Община Созопол, дирекция УТИПЕ, пл. Хан Крум № 2, ет. 2, стая № 29, и може да се разгледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 156а във връзка с чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 15-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

6757

7. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 636 по протокол № 18 от заседание на Общинския съвет – Стара Загора, проведено на 26.09.2024 г., е одобрен ПУП – парцеларен план и транспортно-комуникационна схема за транспортен достъп за проектен ПИ с идентификатор 77476.56.69 – образуван след обединяване на ПИ с идентификатор 77476.56.65 – земеделска територия, с НТП „Нива“, частна собственост, ПИ с идентификатор 77476.56.66 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и ПИ с идентификатор 77476.56.68 – земеделска територия, с НТП „Нива“ – частна собственост, с цел осигуряване на транспортно обслужване на ПИ с проектен идентификатор 77476.56.69, по КККР на землището на с. Хрищени, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6720

9. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 640 по протокол № 18 от заседание на Общинския съвет – Стара Загора, проведено на 26.09.2024 г., е одобрен ПУП – парцеларен план за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.50.49, местност Каймака, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6721

10. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 641 по протокол № 18 от заседание на Общинския съвет – Стара Загора, проведено на 26.09.2024 г., е одобрен ПУП – парцеларен план изменение на пътна връзка за достъп до ПИ с идентификатор 68850.75.47, местност Лятна градина, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6722

11. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 642 по протокол № 18 от заседание на Общинския съвет – Стара Загора, проведено на 26.09.2024 г., е одобрен ПУП – парцеларен план за пътна връзка към ПИ с идентификатори 68850.225.33 и 68850.225.34, местност Сечена могила по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6723

11а. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 637 по протокол № 18 от заседание на Общинския съвет – Стара Загора, проведено на 26.09.2024 г., е одобрен ПУП – парцеларен план за транспортно обслужване на ПИ с идентификатори 68850.66.17 и 68850.65.988 по КККР на гр. Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6724

12. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 638 по протокол № 18 от заседание на Общинския съвет – Стара Загора, проведено на 26.09.2024 г., е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „БКТП в ПИ с идентификатор 54314.180.36, кабелна линия Ср. Н, кабелна линия НН и ел. табло за жилищна сграда в ПИ с идентификатор 54314.187.21 по КККР на землище на с. Остра могила, община Стара Загора“, част от КПИИ. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6725

13. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 639 по протокол № 18 от заседание на Общинския съвет – Стара Загора, проведено

на 26.09.2024 г., е одобрен ПУП – парцеларен план и план-схема за външно ел. хранване на ПИ с идентификатор 54314.99.6, местност До гората, землище на с. Остра могила, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6726

41. – Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план-схема за обект: „Кабелна линия 20 kV за присъединяване на ПИ 73626.30.39 към ЗРУ 20 kV на п/ст „Хан Крум“. Началото на проектното трасе е от поземлен имот с идентификатор 73626.504.577, кв. 21, Промислена зона, Търговище, като се засягат и: ПИ 73626.30.1, ПИ 73626.30.13 – общинска собственост, ПИ 73626.30.2, ПИ 73626.30.15 – частна собственост. Дължината на проектното трасе е 1115,9 м и се определя сервитут: по 2 м от двете страни на оста на трасето (за извънурбанизираната територия), 1,5 м от едната страна от оста на трасето и 0,6 м от другата страна (за урбанизираната територия). Информация по проекта се помещава на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално, линк – Обявления// Обявления и уведомявания на Община Търговище за 2024 г. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на ет. 1 в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6701

44. – Община Угърчин обявява на заинтересованите лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 162 от 25.09.2024 г. на Общинския съвет – Угърчин, взето на заседанието му, състояло се на 25.09.2024 г., протокол № 13 от 25.09.2024 г., се одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Нов кабел 20 kV за хранване на нов трафопост в ПИ 75054.56.881 (проектен имот 75054.56.893), за външно ел. хранване на ППС 3685 на „Цетин България“ ЕАД, разположена в ПИ 75054.56.892, гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Ловеч, чрез Общинския съвет – Угърчин.

6703

Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК съобщава на интересующите се страни, че в открито съдебно заседание през декември 2024 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 2.12.2024 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 170/2024, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 71/2023 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Ида метан“ ЕООД чрез адвокат Валентин Нанев Димитров, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 64, кантора 6, срещу „Метан инвест“ ООД чрез адвокат Боян Илиев Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10, ет. 1.

НА 3.12.2024 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, трети състав, 859/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 493/2023 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Ангел Георгиев Златков чрез адвокат Иванка Барбова, Брацигово, ул. Панагюрище 9; Татяна Ангелова Каназирска чрез адвокат Иванка Барбова, Брацигово, ул. Панагюрище 9; Мария Костадинова Златкова чрез адвокат Иванка Барбова, Брацигово, ул. Панагюрище 9, срещу Георги Рачев Димитров чрез адвокат Елена Асенова Асенова-Василева, Брацигово, ул. Антон Ашкерц 28.

4.12.2024 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, първи състав, 4647/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 679/2022 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Стоян Василев Дамянов чрез адвокат Емил Димитров Йовчев, Кюстендил, ул. Константинова баня 5, срещу „Уника имоти“ ООД чрез адвокат Александър Борисов Тошев, Кюстендил, ул. Горочветна 35, ет. 1.

Първо гражданско отделение, първи състав, 4931/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 702/2022 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Димитър Илианов Цветков чрез адвокат Калин Сотиров Везенков, Кочериново, пл. Трети март 1, срещу Ивайло Боянов Георгиев чрез адвокат Елена Михайлова Димитрова, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3; Методи Иванов Попов чрез адвокат Елена Михайлова Димитрова, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3; Елка Йорданова Георгиева чрез адвокат Елена Михайлова Димитрова, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3; Тодорка Панайотова Попова чрез адвокат Елена Михайлова Димитрова, Дупница, ул. Солун 2,

ет. 3; Стефка Иванова Говедарова чрез адвокат Елена Михайлова Димитрова, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3.

Първо гражданско отделение, първи състав, 5387/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 14877/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от Велизар Цветанов Чернев чрез адвокат Васил Иванов Вакарелски, София, ул. Г. С. Раковски 76, ет. 1, срещу държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез областен управител на област София чрез юрисконсулт Ралица Красиминова Иванова, София, ул. Алабин 22; Министерство на културата, София, бул. Александър Стамболийски 17; Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография чрез адвокат Владимир Георгиев Пенев, София, пл. Петко Р. Славейков 6, ет. 2, офис 18 – 19.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, първи състав, 3895/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1661/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Кочо Маринов Кочев чрез особен представител адвокат Адриана Павлова Занева, София, ул. Майстор Алекси Рилец 16, ап. 4, срещу КОНПИ чрез особен представител Павел Пламенов Петков, София, пл. Света Неделя 6; Мария Георгиева Александрова чрез особен представител Павел Пламенов Петков, Видин, ул. Княз Дондуков 6; Милена Любенова Миланова, Видин, ул. Алеко Константинов 6, ет. 4, ап. 7.

Трето гражданско отделение, първи състав, 639/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 141/2023 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Владимир Георгиев Георгиев чрез адвокат Елица Буенова, София, ж. к. Младост, бл. 383, партер, срещу „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД, представлявано от изпълнителните директори Коста Чолаков и Бистра Василева, чрез юрисконсулт Меглена Якимова, София бул. Витоша 89Б.

НА 5.12.2024 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, втори състав 4702/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3550/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Пик Нюз“ ЕООД чрез адвокат Менко Петров Менков, София, ул. Странджа 4, ет. 4, ап. 6, срещу Веселин Първанов Денков чрез адвокат Стоимен Костов Чакалов, София, ж. к. Красно село, ул. Церова гора 12.

Първо гражданско отделение, втори състав, 1467/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 585/2023 по описа на

Окръжен съд Пазарджик, подадена от Община Пазарджик чрез главен юрисконсулт Пламенка Веселинова Виячева, Пазарджик, бул. България 2, срещу Михаил Асенов Василев чрез адвокат Силвана Георгиева Костадинова-Новоместска, Пазарджик, ул. Петко Машев 9, ет. 2, ап. 11; Запринка Запрянова Василева чрез адвокат Силвана Георгиева Костадинова-Новоместска, Пазарджик, ул. Петко Машев 9, ет. 2, ап. 11.

НА 5.12.2024 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 3514/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 43/2024 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Паулина Ангелова Николова чрез адвокат Деспина Петрова Караилева, София, ул. Константин Иречек 7, ет. 2, ап. 7, срещу Костадин Харалампиев Лазаров чрез адвокат Стефка Ганева Въжарова, София, ул. Княз Александър Батенберг 16, вх. Б, ет. 4, ап. 15, и заинтересована страна Дирекция „Социално подпомагане – Слатина“, отдел „Закрила на детето“, София, ул. Кривина, бл. 73, и заинтересована страна Дирекция „Социално подпомагане – Монтана“, отдел „Закрила на детето“, Монтана, пл. Жеравица 3, ет. 2.

НА 5.12.2024 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2748/2022, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 282/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от Румен Николов Александров чрез адвокат Орлин Александров Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4, срещу „Билдинг – кар“ ООД чрез адвокат Мирослав Георгиев Бочев, София, ул. Цар Асен 11, ет. 4, ап. 16.

Първо търговско отделение, 52/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 151/2022 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Пламен Кирилов Дешков чрез адвокат Адриана Славейкова Андреева, София, ул. Шандор Петъофи 9, ет. 2, ап. 3, срещу „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД (заместил ищеца „Първа инвестиционна банка“ АД) чрез адвокат Габриела Велинова, София, бул. Александър Малинов 51, вх. 5, ет. 7, офис 15.

НА 9.12.2024 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, първи състав, 891/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 353/2022 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Бранимир Димитров Ламбиев чрез адвокат Димитър Благомиров

Дочев, Варна, ул. Георги Бенковски 90, ет. 4, ап. 90, срещу Ивелина Георгиева Вълкова-Калчева чрез адвокат Снежана Лазарова Лалева-Пенева, Варна, ул. Оборище 7, ап. 3.

Второ гражданско отделение, първи състав, 2351/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3/2023 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Румяна Ненкова Стоянова чрез адвокат Бойко Младенов Младенов, Смолян, бул. България 20А, офис Б-31; Данчо Галинов Стоянов чрез адвокат Бойко Младенов Младенов, Смолян, бул. България 20А, офис Б-31, срещу Севда Ненкова Сертова чрез адвокат Николай Михайлов Пенковски, Девин, ул. Александър Костов 14; Валентин Асенов Сертов чрез адвокат Николай Михайлов Пейковски, Девин, ул. Александър Костов 14.

Второ гражданско отделение, първи състав, 3474/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 335/2022 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Ангелинка Венкова Пенова чрез адвокат Милена Колева Димитрова, Варна, ул. Капитан Петко Войвода 42, срещу Денислав Стефанов Донев чрез адвокат Никола Иванов Кирчев, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 9, вх. А, ет. 2, офис 8; Радимира Стойкова Донева чрез адвокат Никола Иванов Кирчев, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 9, вх. А, ет. 2, офис 8.

Второ гражданско отделение, първи състав, 4689/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1303/2023 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Реджеб Мехмедов Бошнаков чрез адвокат Антоанета Василева Павлова, Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов 3; Гюлджан Ресми Бошнакова чрез адвокат Антоанета Василева Павлова, Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов 3, срещу Станка Николова Гържилова чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7; Надя Кирилова Шенкова чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7; Светла Кирилова Цинигарова чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7; Валентина Гавраилова Калинова чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7; Лилка Василева Тодорова чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7; Маргарита Василева Генкова чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7; Цона Христова Тодорова чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7; Васил Киров Тодоров чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7; Христина Кирова Тодорова

чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7; Георги Атанасов Георгиев чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7; Кирил Атанасов Георгиев чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 7.

Второ гражданско отделение, първи състав, 4817/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 281/2023 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Величко Димитров Георгиев чрез адвокат Елена Маргаритова Нонева, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 97, ет. 1, офис 6, срещу Пенка Славова Павлова чрез адвокат Клеоника Колева Арабаджиева, София, ул. Лавеле 11, ап. 4.

НА 9.12.2024 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 721/2024, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 696/2022 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Атанас Тодоров Ангелов чрез адвокат Петко Христов Кънев, Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 2А, офис 2, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ АД чрез юрисконсулт Лъчезар Димов Стоянов, София, бул. Симеоновско шосе 67А и трето лице помагач Мариян Вилиянов Кудев, Велико Търново, ул. Георги Измирлиев 16, вх. Б, ет. 6, ап. 18.

НА 9.12.2024 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 1099/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 626/2023 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Стела Николава Горчева чрез адвокат Павлина Кръстева Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2; Нина Николаева Горчева чрез адвокат Павлина Кръстева Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2; Григор Николаев Горчев чрез адвокат Павлина Кръстева Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2, срещу „Експрес Сервиз – ООД“ ООД чрез адвокат Павел Атанасов Атанасов, Добрич, ул. Независимост 2А, ет. 3, и трето лице помагач Застрахователно еднолично акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, София, ул. Позитано 5.

НА 9.12.2024 Г. ОТ 13,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1862/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1106/2023 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Потребителна кооперация „Сотир Костов“ чрез адвокат Елена Георгиева Евстатиева, Варна, бул. Сливница 72, вх. В, ет. 2, ап. 10, срещу Колю Колев Колев чрез

адвокат Бранимир Николаев Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2; Жечка Малчева Колева чрез адвокат Бреанимир Николаев Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2.

Първо търговско отделение, 1878/2023, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 184/2023 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Емко“ ООД чрез адвокат Димитър Иванов Роев, Русе, ул. Духовно възраждане 10, ет. 1, ап. 1-Б, срещу „Кемира“ ООД (в несъстоятелност), София, бул. Витоша 146, ет. 2, ап. 24; Веселин Иванчев Георгиев – синдик на „Кемира“ ООД (в несъстоятелност), София, бул. Витоша 26, ет. 2.

Първо търговско отделение, 2174/2023, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 239/2022 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Георги Ганчев Кристоф чрез адвокат Златимир Бориславов Жечев, Варна, бул. Мария Луиза 33, ет. 3, срещу „Телемонд“ ООД (в ликвидация) чрез адвокат Михаил Георгиев Вълчев, София, ул. Ивайло 31, вх. А, ет. 2, ап. 4; „Комида“ ООД чрез адвокат Десислава Бориславова Везенкова, Варна, ул. Марко Балабанов 41 – 43, офис 1; „ТЛК България“ ООД чрез адвокат Николай Стойнов Стойнов, София, бул. Княгиня Мария Луиза 19, ет. 1, ап. 5; Александър Любомиров Неделчев, Варна, ул. Княз Борис I 302, вх. 3, ет. 1, ап. 1.

Първо търговско отделение, 300/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7875/2022 по описа на Софийски градски съд, подадена от Жуляй Фахри Шакир чрез адвокат Стефан Валентинов Рунтов, София, бул. Цар Борис III 137, партер, срещу „ЕОС Матрикс“ ЕООД чрез адвокат Преслав Василев Василев, София, ул. Граф Игнатиев 22, ет. 2, ап. 3.

Първо търговско отделение, 406/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 736/2023 по описа на Апелативен съд София, подадена от Божидар Щерев Николов чрез особен представител Росица Тодорова Славчева, София, ул. Позитано 8, ет. 1, ап. 110; Веселка Борисова Христова чрез особен представител Росица Тодорова Славчева, София, ул. Позитано 8, ет. 1, ап. 110, срещу „Юробанк България“ АД чрез адвокат Делян Манчев, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4, ап. 9.

Първо търговско отделение, 825/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 819/2023 по описа на Апелативен съд София, подадена от Бисера Нончова Найденова чрез адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул. Три уши 2А, ет. 8; Деница Росенова Любенова чрез адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул. Три уши 2А, ет. 8; Мелинда Росенова Любенова чрез

адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул. Три уши 2А, ет. 8, срещу ЗД „Бул Инс“ АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.

НА 10.12.2024 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 2434/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 562/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Кваликом-авто“ ООД чрез адвокат Албена Иванова Милетиева-Филева и адвокат Славина Николаева Анастасова, София, ул. Владайска 55, ет. 4, ап. 11, срещу „Обединена българска банка“ АД чрез адвокат Георги Дианов Гайдаров, София, бул. Васил Левски 38, ет. 2; „Фърст фејс холд“ ЕООД чрез адвокат Стефания Димитрова Веселинова-Стоилова, София, ул. Борис Руменов 11А, ет. 2, ап. 4; „Пирин турс“ ЕООД, Разлог, ул. Гоце Делчев 59, и трето лице помагач Стефан Лалов Геновски, с. Гурмазово, община Божурище, ул. Борислав Деянов 3.

Второ гражданско отделение, трети състав, 867/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1136/2023 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Кирил Тодоров Пенчев чрез адвокат Петър Петров Владов, Варна, ул. Радецки 13, ет. 2, срещу Лъчезар Тодоров Пенчев чрез адвокат Пенка Стоянова Христова, Варна, ул. Русе 31, ет. 2.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, пети състав, 518/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 445/2023 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Община Русе чрез старши юрисконсулт Пламен Велчев Петков, Русе, пл. Свобода 6, срещу Веселка Маринова Иванова чрез адвокат Петя Христова Райкова и адвокат Светлин Василев Кънев, Русе, ул. Алеко Константинов 2, ет. 2.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 957/2023, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 1040/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от Илия Георгиев Златанов чрез адвокат Грета Борисова Ганева, София, бул. Витоша 176, ет. 3, ап. 6; Кристиян Георгиев Христов чрез адвокат Вероника Марианова Въллова, София, бул. Генерал Скобелев 50, ет. 3, ап. 6, срещу „Изамет 1991“ ООД чрез адвокат Кирил Дончев Панайотов, София, бул. Александър Стамболийски 205Б, офис 106.

Второ търговско отделение, 442/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1835/2023 по описа на Апелативен съд София, подадена от Мартин Василев Киров чрез адвокат Веска Волева, София, ул. Алабин 50,

вх. А, ет. 4, срещу „Юробанк България“ АД чрез адвокат Юлиана Огнянова Георгиева, София, ул. Искър 69.

НА 10.12.2024 Г. ОТ 9,30 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 1896/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 354/2022 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Веско Тодоров Тодоров чрез адвокат Мила Живкова Димитрова, Русе, ул. Александровска 71, ет. 1; Стилиян Янков Иванов, с. Падина, община Девня; Надежда Янкова Иванова, Русе, ул. Св. Климент Охридски 24, вх. 1, ет. 65, ап. 2; Добромира Янкова Иванова-Радева, с. Казашка река, община Аврен, ул. Журналист 4, срещу Милена Йорданова Саха чрез адвокат Миглена Маринова Ангелова, Русе, ул. Воеводова 34.

Второ гражданско отделение, трети състав, 1944/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 550/2022 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Пена Димчева Генова чрез адвокат Теодор Любенов Георгиев, Севлиево, ул. Стефан Пешев 67, партер, срещу Веселин Бочев Мичевски чрез адвокат Валентин Георгиев, Ловеч, ул. Търговска 22, ет. 4, стая 402.

НА 10.12.2024 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 2721/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3891/2022 по описа на Софийски градски съд, подадена от Веселина Георгиева Попова чрез адвокат Анна Василева Теодосиева, София, ул. Клокотница 2А, ет. 1, ап. 4; „Яни 03“ ООД чрез адвокат Анна Василева Теодосиева, София, ул. Клокотница 2А, ет. 1, ап. 4, срещу Иванка Нецова Гарванска чрез адвокат Диана Христова Димитрова, София, ул. Лавеле 32, ет. 5, ап. 5.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 4396/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 613/2022 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Костадин Анастасов Костадинов чрез адвокат Ненчо Георгиев Такев, Пловдив, ул. Цар Калоян 8, ет. 6, срещу ЕТ „Томибилдинг – Тодор Михайлов“ чрез адвокат Иван Петров Иванов, Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 1; Огнян Павлов Ваташки чрез адвокат Ненчо Георгиев Такев, Пловдив, ул. Цар Калоян 8, ет. 6.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 4979/2023, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 8/2023 по описа на Апелативен съд София, подадена от държавата, представлявана от министър на

финансите, чрез юрисконсулт Иван Цветков Григоров, София, ул. Георги Сава Раковски 102, срещу „Банка ДСК“ АД чрез юрисконсулт Михаил Александров Иванов, София, ул. Георги Бенковски 5.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 195/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 124/2023 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Застрахователна компания „Лев Инс“ АД чрез адвокат Теодор Руменов Петров, София, бул. Симеоновско шосе 67А, срещу Величка Кирилова Атанасова чрез адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул. Три уши 8, ет. 4; Васил Иванов Жеков чрез адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул. Три уши 8, ет. 4; Тодор Иванов Жеков чрез адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул. Три уши 8, ет. 4.

НА 10.12.2024 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 725/2023, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 883/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от Нико Тринкхаус чрез адвокат Дшимо Григориев Господинов, София, ул. Цар Иван Шишман 3, ет. 1, срещу „Далла турс“ ЕООД чрез адвокат Ангел Панайотов Панайотов, София, бул. Витоша 68, ет. 1.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1305/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 535/2022 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Васил Петров Димитров чрез адвокат Николай Румянов Николов, София, ул. Узунджовска 12, бл. 8, ет. 5, ап. 509; Петър Димитров Петров чрез адвокат Николай Румянов Николов, София, ул. Узунджовска 12, бл. 8, ет. 5, ап. 509, срещу „Профи кредит България“ ЕООД, София, бул. България 49, бл. 53Е, вх. В; „Кредит инкасо инвестмънтс БГ“ ЕАД, София, бул. Панчо Владигеров 21, бизнес център „Люлин 6“, ет. 2.

Второ търговско отделение, 1808/2023, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 321/2022 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Габриела Иванова Иванова чрез адвокат Богдан Цветанов Иванов, София, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 1, ап. 2, срещу Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, София, бул. Г. М. Димитров 1, и трето лице помагач Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД чрез адвокат Николай Петков Миланов, Габрово, ул. Успех 1.

Второ търговско отделение, 2050/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2013/2022 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Юробанк България“ АД чрез юрисконсулт Катерина Хитова-Иванова, София, ул. Околовръстен път 260, срещу Николай Стефанов Балкански чрез адвокат Анна Руменова Георгиева, София, бул. Овча купел 26Б.

Второ търговско отделение, 912/2024, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 482/2023 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД чрез адвокат Димитър Стефанов Стоянов, София, бул. Г. М. Димитров 1, срещу Веско Тодоров Димов чрез адвокат Ралица Иванова Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 4; Веска Николаева Василева чрез адвокат Ралица Иванова Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 4.

НА 10.12.2024 Г. ОТ 13,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1444/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1434/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ чрез адвокат Матилда Костова, София, ул. Узунджовска 16; „Конкордия Ферзихерунгсгезелшафт ауф Гегензайтихкайт“ чрез адвокат Тихомир Бойновски, Пловдив, бул. Марица 93, срещу Найден Райчев Димов чрез адвокат Йордан Дамянов, София, бул. Дондуков 5, вх. В, ап. 25.

Второ търговско отделение, 972/2023, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 191/2022 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Тодор Димитров Кънчев чрез адвокат Мариана Трифонова Брага, София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32, срещу „ДДД Експерт Контрол“ ЕООД чрез адвокат Ася Боянова Йорданова, София, ул. Солунска 14, ет. 1.

Второ търговско отделение, 1390/2023, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 255/2023 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Грийн енерджи България“ ЕООД чрез адвокат Стефан Стефанов Стефанов, София, бул. Витоша 176, ет. 5, ап. 17, срещу „Солар Енерджи Съпорт“ ООД чрез адвокат Арно Артюн Мамасян, София, ул. Петър Парчевич 27.

Второ търговско отделение, 440/2024, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 578/2023 по описа на Апелативен съд

София, подадена от „Дем Груп“ ЕООД чрез адвокат Явор Данчев Дочев, София, пл. Позитано 3, ет. 2, ап. 10, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ АД чрез юрисконсулт Калоян Иванов, София, бул. Симеоновско шосе 67.

НА 11.12.2024 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, втори състав, 4513/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 362/2023 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Електроразпределение Север“ АД чрез адвокат Аня Кирилова Минчева, Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, срещу Петя Борисова Колева чрез адвокат Йорданка Владимирова Христова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 5.

Трето гражданско отделение, втори състав, 5275/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1841/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от Момчил Борисов Борисов чрез адвокат Петя Коцева и адвокат Диана Ганчева, София, ул. Граф Игнатиев 6, вх. А, ет. 4, срещу Огнян Михайлов Петков чрез адвокат Нона Лъчезарова Нецова, София, ул. Борис Арсов 19, вх. С, ет. 7, офис 74.

Трето гражданско отделение, втори състав, 368/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 209/2023 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Диана Митева Колева чрез адвокат Гергана Стефанова Кръстева, Димитровград, ул. Цар Симеон 6, вх. Б, ап. 2, срещу Ивайло Йорданов Иванов чрез адвокат Тая Петрова Ванкова, Хасково, ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5.

НА 11.12.2024 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 3663/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2706/2022 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Иван Василев Пондев чрез адвокат Радка Петрова Петрова, Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4, ап. 6, срещу Община Пловдив, Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4016/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 78/2023 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Красимира Брайкова Иванова чрез адвокат Красен Атанасов Петров, София, бул. Христо Ботев 94, ет. 3, срещу Община Пловдив, Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1674/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3544/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Банка ДСК“ АД чрез адвокат Мирослава Георгиева Бъбрекова, София, бул. Витоша 15, ет. 2, срещу Горян Славейков Илиев чрез адвокат Чавдар Николов Държиков, София, кв. Симеоново, ул. 82-ра, ж. к. Мария Магдалена, къща 22.

Второ търговско отделение, 2095/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 11687/2022 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Миген“ ЕООД чрез адвокат Димитър Христов Топалов, Варна, ул. Поп Харитон 13, срещу Застрахователно еднолично акционерно дружество „Булстрад Виена иншурънс груп“ ЕАД, София, пл. Позитано 5.

Второ търговско отделение, 2105/2023, по касационна жалба срещу решението по търг. дело 474/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Анимекс“ ЕООД чрез адвокат Десислава Христова Костова, София, ул. Славянска 5, ет. 2, срещу „Комбайнов завод Ростселмаш“ ООД чрез адвокат Георги Дианов Гайдаров, София, бул. Васил Левски 38, ет. 2.

НА 11.12.2024 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 3537/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2028/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Хотел-Максим“ ООД чрез адвокат Константин Ангелов Стойчев, София, ул. Петър Парчевич 14; Милена Симова Джгереная чрез адвокат Константин Ангелов Стойчев, София, ул. Петър Парчевич 14; Джон Джгереная чрез адвокат Константин Ангелов Стойчев, София, ул. Петър Парчевич 14, срещу Христо Иванов Христов чрез адвокат Галина Костова, София, ул. Солунска 6, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 3654/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 345/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от Боян Тасев Петров чрез адвокат Георги Бойков Христов, София, ул. Кадемлия 1, ет. 3, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ АД чрез адвокат Десислава Рашкова Тодорова, София, бул. Соимеоновско шосе 67А.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 5337/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 836/2022 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена

от Агенция за събиране на вземанията чрез юрисконсулт Нели Пенчева Атанасова, София, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, ет. 2, срещу Огнян Деянов Капитанов чрез особен представител адвокат Радослав Димитров Димитров, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, ап. 408.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 649/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1014/2023 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Божидар Димитров Пасев чрез адвокат Петя Павлинова Узунова, Варна, ул. Ивайло 1Б, срещу Живко Атанасов Попов чрез адвокат Теменужка Александрова Друмева, Варна, ул. Баба Тонка 14, къща Б.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 743/2024, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 823/2023 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Иван Иванов Коеджиков чрез адвокат Лиляна Златкова Владова-Иванова, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 37, ет. 6, офис 18, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.
6712

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпила жалба с предмет на оспорване чл. 70 (с изключение на абзаци 3, 5 и 11) от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, издадена с Решение № 766 от 27.09.2017 г., изменена и допълнена с решения № 928 от 26.04.2018 г., № 329 от 29.10.2020 г., № 1017 от 23.03.2023 г. и № 223 от 28.03.2024 г. от Общинския съвет – Димитровград, е образувано адм. д. № 940/2024 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 11.12.2024 г. от 10,30 ч.
6714

Районният съд – Белградчик, съобщава на ответника Харотион Бидрус, роден в Република Сирия на 6.04.1969 г., за образувано срещу него от Роза Любомирова Веркина гр. д. № 381/2024 г. на РС – Белградчик, с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК (развод) с указание, че в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в РС – Белградчик, за да получи препис от исковата молба и приложенията. В случай че не се яви в съда в посочения срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6699

Районният съд – Велинград, гражданско отделение, V граждански състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Олга Анатолевна Узунова,

гражданин на Република Казахстан, с последен адрес Велинград, ул. Йорданка Чанкова № 28, община Велинград, област Пазарджик, сега с неизвестен адрес в страната или чужбина, да се яви в съда на 18.12.2024 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 20245210100824/2024 г., заведено от Димитър Тодоров Узунов от Велинград, ул. Йорданка Чанкова № 28, с правна квалификация чл. 49 от СК.
6690

Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Демир Камберов, гражданин на Република Северна Македония, роден на 5.05.1995 г., с неизвестен адрес, че е ответник по гр. д. № 2902/2024 г. по описа на РС – Ямбол, образувано на основание чл. 127а от СК, като му указва, че в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на ЯРС за връчване на книгата по делото по чл. 131 от ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 от ГПК.
6711

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Университетски спортен клуб „Медик“, София, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 30.11.2024 г. от 10,30 ч. на адрес: София, ул. Георги Софийски № 1, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета за дейността на управителния съвет; 2. обсъждане и приемане на годишния отчет и баланса на сдружението; 3. промени в устава на сдружението съобразно изискването на § 1, ал. 4 от ЗЮЛНЦ и намаляване броя на членовете на управителния съвет от 5 на 3-ма души (чл. 43, ал. 1 от устава); 4. избор на членове на управителния съвет; 5. избор на председател на управителния съвет; 6. вземане на решение за подаване на заявление за пререгистрация на сдружението и вписване в ТРРЮЛНЦ; 7. разни. Материалите за събранието са на разположение на всички заинтересувани членове в офиса на сдружението – София, ул. Георги Софийски № 1. Регистрацията на членовете за участие в работата на събранието ще се извърши същия ден от 9 ч. на адрес: София, ул. Георги Софийски № 1. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава събранието ще се проведе същия ден от 11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на членовете.
6807

1. – Управителният съвет на сдружение „Национален синдикат аеронавигационно обслужване“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 24, ал. 3 от устава на сдружението свиква общо събрание на 3.12.2024 г. от 14 ч. в София, бул. Брюксел № 1, в сградата на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на сдружението; 2. освобождаване от длъжност и отговорност членовете на управителния съвет на сдружението; 3. избор на нов състав на управителния съвет на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.

6751

1. – Управителният съвет на Клуб „Русь“, Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на членовете на клуба на 18.12.2024 г. от 16 ч. на адрес: Бургас, ж.к. ДК на НХК, стая D1.4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2022 – 2024 г.; 2. отчет на ревизионната комисия; 3. избор на председател; 4. избор на управителен съвет; 5. избор на ревизионна комисия; 6. разни.

6708

6. – Управителният съвет на СНЦ „Клуб по спортни танци „Денс Юник“ – Стара Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 20.12.2024 г. от 16 ч. в залата на Военен клуб – Стара Загора, ул. Августа Траяна № 23, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на СНЦ „Клуб по спортни танци „Денс Юник“ за 2023 – 2024 г.; 2. изготвяне на план за дейността на клуба за 2024 – 2025 г.; 3. освобождаване на членове на УС и членове на сдружението; 4. приемане на нови членове и членове на УС на сдружението; 5. приемане на решение за промяна в чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението относно реда на обявяване на поканата за свикване на общото събрание: вместо обнародването ѝ в „Държавен вестник“ както досега, да се промени в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ: „Ако друго не е предвидено в устава, поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.“; 6. разни.

6689

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Заповед № АД-49-350-05-67 от 13 юли 2023 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 61 от 2023 г.):

1. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ са:

а) на обявления, покани, съобщения и други известия с обем до половин стандартна страница (15 реда, 60 знака на ред) – 30 лв.;

б) на обявления, покани, съобщения и други известия с обем до една стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 60 лв.;

в) на обявления, покани, съобщения и други известия с обем, по-голям от една стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 60 лв. за първа страница и по 55 лв. за всяка следваща страница.

2. Таксите за обнародване до 15 дни от датата на постъпване в редакцията на съответния акт се заплащат в двоен размер на посочения в т. 1. Правилото не се прилага през месец декември.

3. Таксата за обнародване на електронната страница на „Държавен вестник“ на обявление за концесия по Закона за концесиите е 50 лв.

4. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ е 1,20 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ са: за един месец – 12 лв.; за три месеца – 36 лв.; за шест месеца – 72 лв.; за девет месеца – 108 лв.; за една година – 144 лв.

Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.

Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2024 г.:

„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31, тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17

e-mail: dv_official@parliament.bg, dv_unofficial@parliament.bg

Електронна страница на „Държавен вестник“: <http://dv.parliament.bg>

IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:

BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD

Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

ISSN 0205 – 0900